

Huishoudelijke elektriciteits- ongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2023



Netbeheer
Nederland



Huishoudelijke elektriciteits- ongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2023

Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders in Nederland

De vereniging Netbeheer Nederland is de belangenbehartiger van de landelijke en regionale elektriciteit- en gasnetbeheerders. Netbeheer Nederland is het aanspreekpunt voor netbeheerders aangelegenheden. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij faciliteren het functioneren van de markt en zij beheren de fysieke net-infrastructuur. Lid van deze vereniging zijn de wettelijk aangewezen landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas. Netbeheer Nederland organiseert het overleg met marktpartijen over aanpassingen van de marktfacilitering. Netbeheer Nederland doet namens de gezamenlijke netbeheerders voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de structuur van de nettarieven. Netbeheer Nederland stelt ook dealgemene voorwaarden op voor aansluiting en transport.

Colofon

Versie:	1.0
Kenmerk:	KR-2024-05005
Datum:	7 juni 2024
Opdrachtgever:	Laurens Baas, Netbeheer Nederland
Opgesteld door:	Peter Grijpma, Krado
Gecontroleerd door:	Walter Hulshorst, Krado
Vrijgegeven door:	Rik Luiten, Krado

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Inleiding	4
2 Elektriciteitsongevallen in 2023	5
2.1 Geregistreerde ongevallen	5
2.2 Oorzaak ongevallen	7
2.3 Getroffen apparaten en installaties	8
2.3.1 Accu/oplader	8
2.3.2 Meterkast	10
2.3.3 Wasdroger	13
2.4 Ongevallen met letsel	13
3 Vergelijking 2019-2023	15
3.1 Aantal registraties	15
3.2 Apparaten en installaties	17
3.3 Ongevallen met letsel	19
4 Andere informatiebronnen	21
4.1 Nederlands instituut publieke veiligheid (NIPV)	21
4.2 Verzekeraars	21
4.3 Arbeidsinspectie / Arboplatform	22
4.4 Publieke informatie elektriciteitsongevallen	22
4.5 Bezitsmeting elektrische apparatuur 2023	23
Bijlagen	25
Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen	25
Bijlage 2 Werkwijze	27
Bijlage 3 Overzicht registraties 2023	29


Samenvatting

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de elektriciteitsongevallen 'achter de meter' in 2023. Het gaat hierbij vooral om ongevallen in woningen. Dit rapport bespreekt onder andere welke apparaten en installaties betrokken zijn geweest. En bij wat voor soort ongevallen de veiligheid het meest in het geding is. Verder worden eventuele trends over de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht.

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een database die is gebaseerd op diverse mediabronnen. In 2023 zijn er in het totaal 770 ongevallen geregistreerd. Dit is een stijging van ruim 50% ten opzichte van het jaar 2022. Bij 122 van deze ongevallen (16%) vielen slachtoffers. Dit resulteerde in 220 gewonden, waarvan één dodelijk slachtoffer.

De geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch apparaat of installatie betrokken is. Hieruit komt de volgende top 3 naar voren: accu's/oplader (21%), meterkast (19%) en wasdroger (7%). Het jaaroverzicht van de stichting Salvage bevestigt het gevonden beeld. Zij signaleren namelijk een sterke stijging van het aantal branden door accu's/opladers in 2023. Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) benadrukt verder de toenemende veiligheidsrisico's van lithium-ion batterijen (de meest voorkomende accu).

Onderzoek uit 2023 van de stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) geeft aan wat de populatie apparaten in Nederland is. Hieruit blijkt dat een huishouden gemiddeld 131 elektrische apparaten bezit. In de afgelopen vijf jaar vonden gemiddeld de meeste ongevallen plaats met de accu/oplader, de meterkast en de wasdroger, zie ook onderstaande figuur. Opvallend is dat de accu/oplader in 2023 het vaakst bij een ongeval betrokken was, terwijl in periode 2019-2022 de meterkast op de eerste plaats stond.

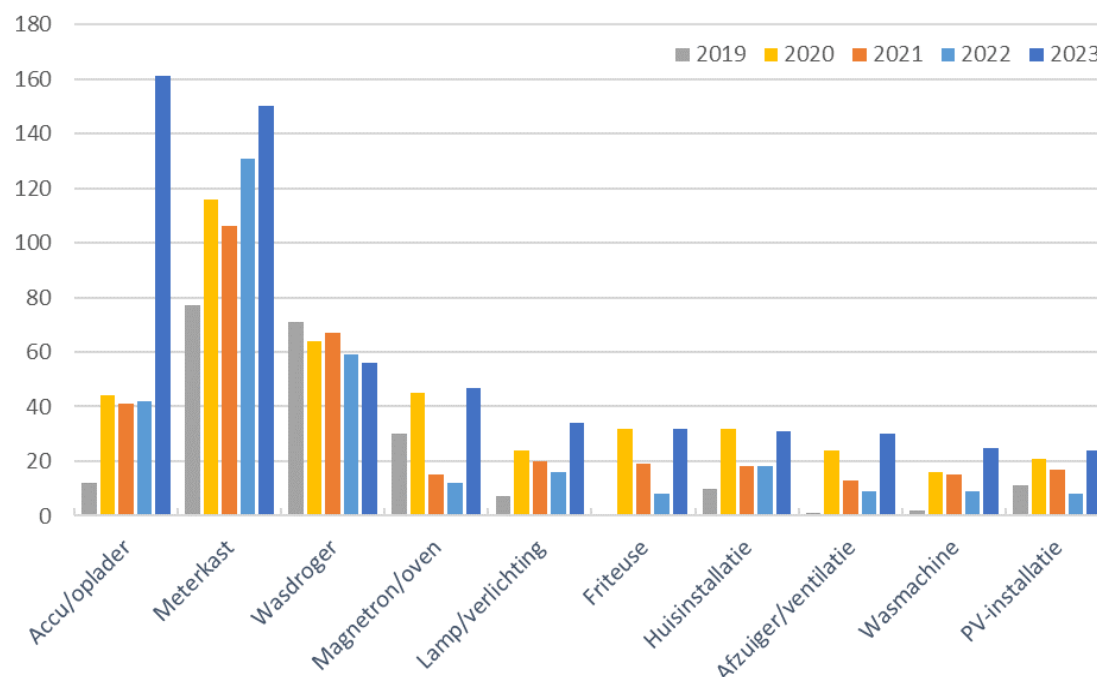

Figuur: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2019-2023

1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het doel en de aanpak van de registratie. Het eindigt met een leeswijzer.

Doel

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de risico's van elektriciteitsongevallen met elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Welke apparaten en installaties zijn betrokken bij een elektriciteitsongeval achter de meter? Welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in het geding? En is er in de afgelopen jaren een trend waarneembaar?

In dit rapport wordt antwoord gegeven op dit soort vragen. Het rapport wordt door branchevereniging Netbeheer Nederland onder de aandacht gebracht. Het rapport draagt bij aan het veiligheidsbewustzijn van bewoners en stimuleert fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of installaties te verbeteren. De antwoorden zijn gebaseerd op de analyse van een ongevallendatabase. Een overzicht van alle registraties uit 2023 is in de bijlage aan dit rapport toegevoegd.

Aanpak

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen achter de meter. De ongevallen waarover dit rapport rapporteert, zijn gebaseerd op (lokale) kranten en nieuwswebsites. Daarnaast is onder andere van de volgende bronnen informatie gebruikt ter vergelijking en aanvulling:

- Kiwa (afstemming ongevallen in de meterkast die overlappen met gas ongevallen)
- Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, fatale woningbranden 2023 en informatieblad energietransitie)
- Brandweer (blikseminslag en vinklijst voor plaatsen zonnepanelen)
- Verbond van verzekeraars / Stichting Salvage (jaarrapportage 2023)
- DNE research (zonnepanelen)
- Bovag (rapportage verkoop elektrische fietsen)
- Veilig Nederland (onderzoek 2023, hoe kindveilig is jouw huis)
- Arbeidsinspectie Nederland / arboplatform (dodelijke ongevallen 2023)

De verwachting is dat niet alle elektriciteitsongevallen de gebruikte mediabronnen halen. Het voorliggende rapport geeft daarom geen volledig inzicht van alle elektriciteitsongevallen die zijn opgetreden en moet daarom als indicatief worden beschouwd. Benadrukt wordt tenslotte dat gegevens zoals de oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten indien mogelijk zijn overgenomen uit de geraadpleegde bronnen. Ze zijn niet gebaseerd op eigen ongevallenonderzoeken. Tot slot is gebruik gemaakt van een bezitsonderzoek van stichting Open over elektrische apparatuur bij huishoudens uitgevoerd in 2023.

Leeswijzer

- *Hoofdstuk 2* bevat de resultaten over het jaar 2023.
- *Hoofdstuk 3* bevat een ongevallenanalyse over de afgelopen 5 jaar.
- *Hoofdstuk 4* omschrijft ongevallen van de belangrijkste externe bronnen en geeft een samenvatting van het bezitsonderzoek van elektrische apparatuur in huishoudens.

2 Elektriciteitsongevallen in 2023

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 2023 achter de meter plaats hebben gevonden.

2.1 Geregistreeerde ongevallen


In 2023 zijn er 770 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd, zie *bijlage 3* voor een overzicht van alle registraties. Bij de registratie is onderscheid gemaakt tussen ongevallen die plaats hebben gevonden in gebouwen met een woonfunctie (permanente bewoning), een logiesfunctie (niet-permanente bewoning) en overige gebouwfuncties die niet geschikt zijn voor bewoning. Deze onderverdeling is schematisch weergegeven in *figuur 2.1*.



Figuur 2.1: onderverdeling van registraties naar gebouwen


Kenmerkend voor gebouwen met een permanente bewoning is dat mensen er zowel langdurig als kortstondig aanwezig kunnen zijn. Voor niet-permanente woningen is typerend dat mensen er niet langdurig aanwezig zijn (enkele dagen tot weken). De categorie overige bevat gebouwen die niet geschikt zijn voor bewoning. Vaak verblijven mensen hier hooguit enkele uren op een dag; denk aan kantoorpanden en winkels.

Figuur 2.2 geeft een overzicht van de verdeling van de ongevallen over verschillende gebouwtypen. In 2023 heeft 57% van de ongevallen plaatsgevonden in permanente bewoningen. Dit zijn woningen, appartementen/flats, en permanent bewoonde zorginstellingen zoals zorg- en verpleeghuizen (4,3%). Daarnaast heeft 3,4% van de ongevallen plaatsgevonden in niet-permanente bewoningen; hotels, tijdelijke woningen, en tijdelijk bewoonde zorginstellingen zoals ziekenhuizen (0,9%). De overige 39% van de ongevallen vond in overige gebouwen plaats.

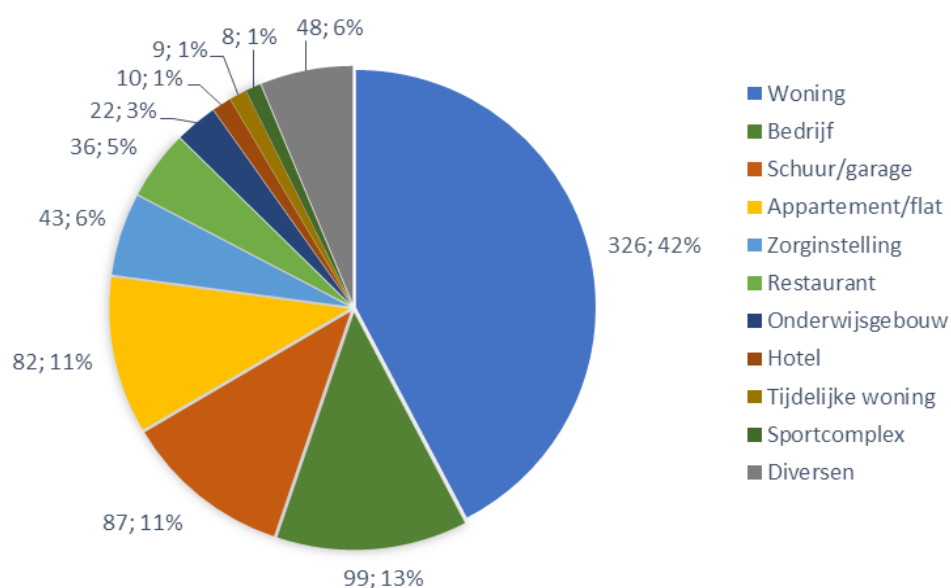

Figuur 2.2: geregistreerde objecten, 2023

Wordt per maand het aantal ongevallen beschouwd, dan blijkt dat het aantal ongevallen gedurende het eerste kwartaal lager is dan in de maanden daarna (zie *figuur 2.3*). Het aantal ongevallen per maand ligt in het eerste kwartaal lager en neemt in het tweede kwartaal toe. In het derde en vierde kwartaal stabiliseert het aantal ongevallen zich enigszins en bedraagt tussen de 65 en 85 ongevallen per maand. Er is geen eenduidige verklaring gevonden voor de reden van deze toename.

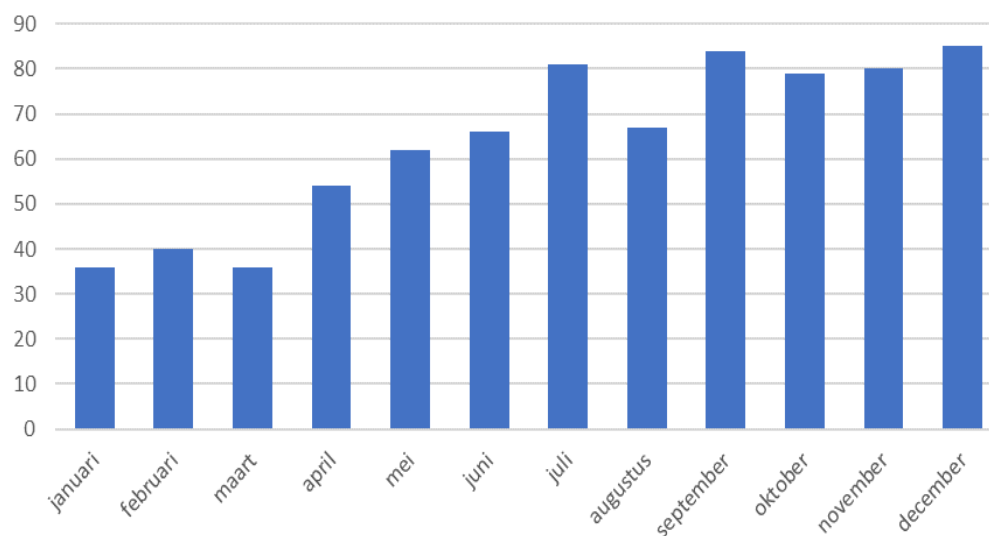


Figuur 2.3: aantal ongevallen per maand, 2023

Sinds 2022 wordt het dagdeel waarin het ongeval optrad opgenomen bij de registratie van ongevallen. Er zijn er vier dagdelen benoemd die ieder 6 uur duren. Van 6 uur tot 12 uur wordt de ochtend genoemd. Van 12 tot 18 uur de middag, van 18 tot 24 uur de avond en tot slot van 0 tot 6 uur de nacht. Voor de registratie over 2023 geldt dat 26% van de ongevallen in de ochtend heeft plaatsgevonden. In de middag neemt het aantal ongevallen toe tot meer dan 36%, waarna het aantal ongevallen 's avonds vervolgens afneemt naar 28%. Het aantal ongevallen in de nacht bedraagt 10%. Deze afname is logisch, omdat in de nacht minder elektrische apparaten worden gebruikt.

2.2 Oorzaak ongevallen

Deze paragraaf gaat in op de oorzaken van de ongevallen voor zover bekend. De oorzaak van een ongeval is helaas niet altijd te herleiden uit de mediabronnen. Naast ongevallen met een oorzaak van fysieke aard, vindt er jaarlijks een aantal ongevallen plaats waarbij menselijk handelen de directe oorzaak vormt. Dit zijn bijvoorbeeld ongevallen die plaatsvinden doordat men zich niet (langer) bewust is van eten dat in de oven of magnetron wordt bereid. In 2023 is de database uitgebreid met ongevallen waarbij de directe oorzaak menselijk handelen betreft, en zijn er 34 ongevallen door menselijk handelen geregistreerd. 30 van de 34 oorzaken zijn gerelateerd aan kookactiviteiten. Nadere analyse van de ongevallen door menselijk handelen laat zien dat deze met name bij zorgwoningen, studentenwoningen en eenpersoonshuishoudens plaatsvinden.

Van de geregistreerde ongevallen is van 35% bekend wat de (vermoedelijke) oorzaak is geweest; dit zijn 266 ongevallen. Bij 65% van de ongevallen was de oorzaak niet te herleiden (504 stuks). De verdeling van de oorzaken van deze ongevallen is samengevat in *figuur 2.4*. De figuur laat zien dat 24% van de ongevallen het gevolg zijn van kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting. De overige oorzaken zoals menselijk handelen, oververhitting, overbelasting en bliksemingslag komen per stuk minder dan 5% voor.

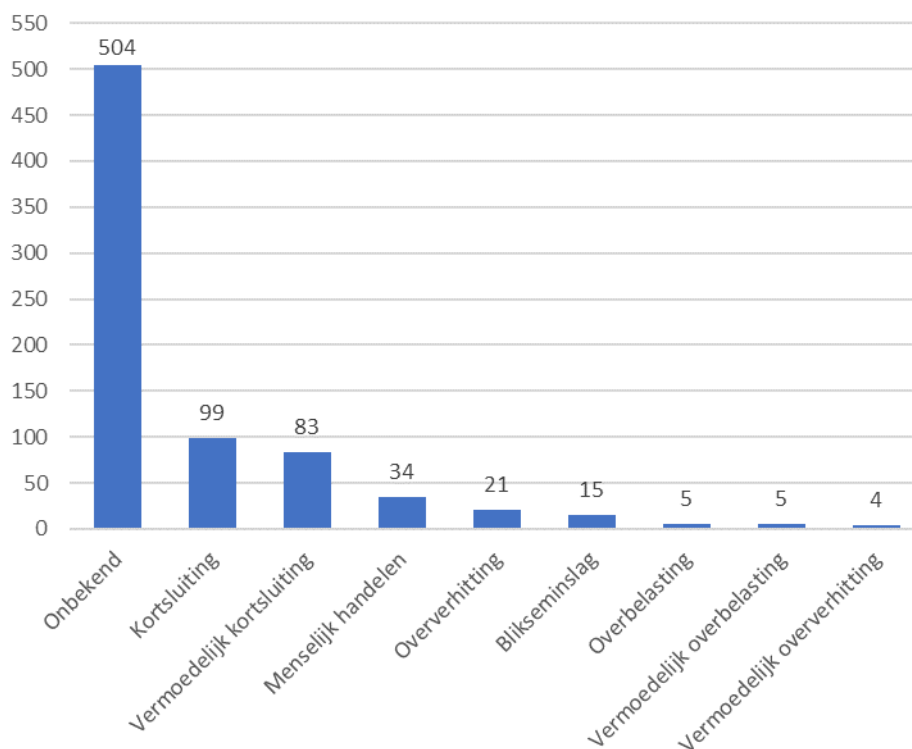


Figuur 2.4: oorzaken van ongevallen, 2023

2.3 Getroffen apparaten en installaties

De 770 geregistreerde ongevallen zijn te onderscheiden in ongevallen waar een elektrische installatie of een elektrisch apparaat bij betrokken was. Van 467 (61%) ongevallen is te herleiden dat het een elektrisch apparaat is geweest. Bij 259 (34%) ongevallen blijkt het om een elektrische installatie te gaan. Bij 44 van ongevallen is het onbekend of er een elektrisch apparaat of elektrische installatie bij betrokken is geweest.

Figuur 2.5 geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die geregistreerd zijn. Hieruit komt de volgende top 5 naar voren:

1. Accu/oplader: 161 ongevallen (21%)
2. Meterkast: 150 ongevallen (19%)
3. Wasdroger: 56 ongevallen (7%)
4. Magnetron/oven: 47 ongevallen (6%)
5. Lamp/verlichting: 34 ongevallen (4%)

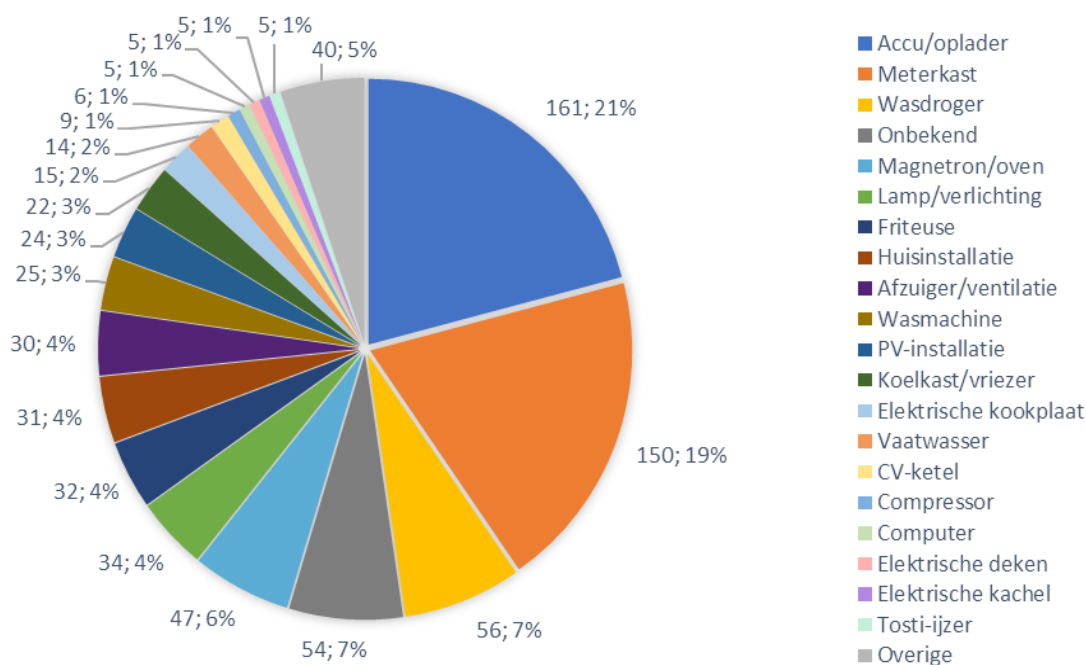


Figuur 2.5: getroffen apparaten en installaties, 2023

In de volgende paragrafen worden de eerste drie nader toegelicht.

2.3.1 Accu/oplader

Accu's en opladers zijn het vaakst betrokken bij elektriciteitsongevallen (161 stuks, 21%) in 2023. Een nadere analyse leert dat een relatief groot deel is gerelateerd aan het opladen van elektrische fietsen. Dit is een logisch gevolg van het groeiende aantal elektrische fietsen dat in gebruik is. De cijfers van de RAI en Bovag laten zien dat het aantal verkochte elektrische fietsen de afgelopen jaren is toegenomen (zie *figuur 2.6*). Het aantal verkochte elektrische fietsen in 2023 bedraagt 453.000. Ook zijn er andere elektrische voertuigen met accu's, zoals elektrische auto's, steps, hoverboards, scootmobielen en scooters. Ongevallen met kleinere accu's, zoals laptops, telefoons en tablets komen in mindere mate voor.

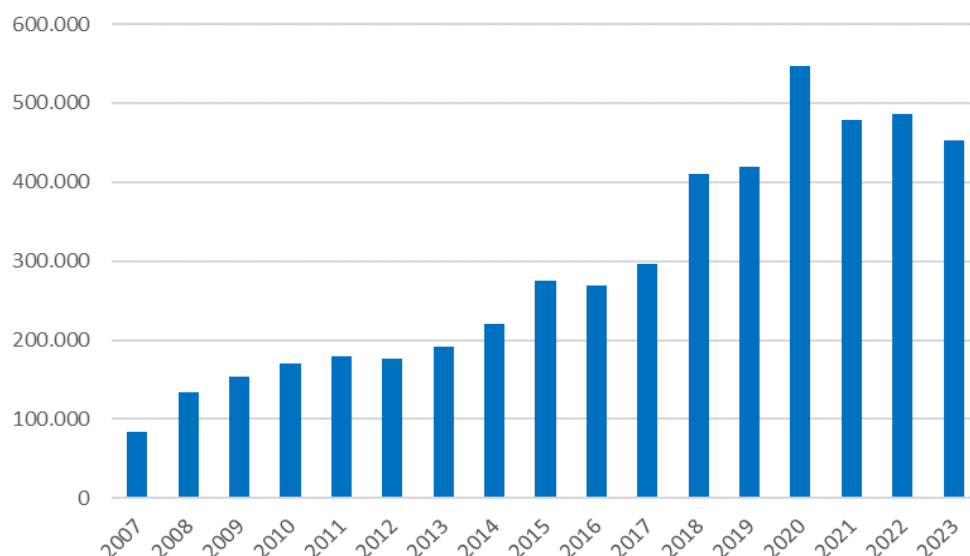

Figuur 2.6: aantal verkochte elektrische fietsen, 2007-2023

Er is onderzocht of de accu bij aanvang van de ongevallen aan het laden was. Dit was bij 68 ongevallen te herleiden. Van dit aantal was bij 72% de accu tijdens het ongeval aan het laden en bij 28% gebeurde het ongeval spontaan. Bij 93 ongevallen is niet vermeld of de accu tijdens het ongeval aan het laden was.

In 2023 zijn 8 registraties gedaan van elektrische voertuigen waarbij brand is ontstaan. Hiervan uitgesloten zijn branden waarbij brandstichting de vermoedelijke oorzaak is, of die tijdens een verkeersongeluk zijn ontstaan. Bij 6 registraties is te herleiden dat het voertuig op het moment van de brand aan het laden was via een laadpaal. Bij 2 registraties is niet te herleiden of het voertuig op het moment van de brand aan het laden was. Te verwachten is dat er in de aankomende jaren meer elektrische voertuigen zijn. Deze categorie zal dan ook voor de aankomende jaren nader meegenomen worden in de database en analyses.

Diverse instellingen, zoals de brandweer (www.brandweer.nl) en het verbond van verzekeraars (www.verzekering.nl), geven adviezen over het veilig omgaan met accu's en opladers. De belangrijkste zijn:

- Laad een accu of apparaat overdag op, als je er zicht op hebt.
- Houdt de plek waar je laadt vrij van brandbare spullen en hang er een rookmelder op.
- Accu vol? Stop met laden en verwijder de oplader uit het stopcontact. Accu's kunnen oververhit raken en opladers die in het stopcontact zitten kunnen brand veroorzaken.
- Gebruik de originele lader en gebruik opladers en kabels die in goede staat zijn.
- Laat accu en bedrading van e-bike, e-step, fatbike of scooter regelmatig controleren door een dealer of specialist. Ook na een val of ongeluk.

Het NIPV biedt verder op haar website (scenarioboeken.nipv.nl/energietransitie) informatie over ongevalsscenario's met gevaarlijke stoffen rondom de energietransitie. De voorbeeldscenario's zijn bedoeld om informatie te geven over wat er bij zo'n ongeval kan gebeuren en wat te doen om het te voorkomen, beperken en bestrijden. De informatie kan worden gebruikt bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen.

Met betrekking tot het gebruik van accu's en (thuis)batterijen wordt onder andere het volgende aanbevolen:

- Sla batterijen op in een aparte ruimte.
- Zorg voor klimaatbeheersing en ventilatie.
- Bescherm de risicobron tegen brand vanuit de omgeving door bijvoorbeeld een brandkast.
- Laat aan de installatie een periodieke keuring plaatsvinden door een erkend installateur.

2.3.2 Meterkast

Er zijn 150 ongevallen (19%) geregistreerd in de meterkast van een woning. Niet alle ongevallen hoeven per definitie met elektriciteit te maken hebben gehad. In de meterkast zit vaak ook de aansluiting van gas, water en/of telecom. Ongevallen in meterkasten die herleidbaar niet zijn gekoppeld aan het gebruik van elektriciteit – en bijvoorbeeld wel aan de gasinstallatie - zijn niet opgenomen in dit rapport.


Veel van de elektriciteitsongevallen in de meterkast hebben te maken met oververhitting. Dit wordt vooral veroorzaakt door overbelasting. Overbelasting wil zeggen dat er te veel stroom wordt gevraagd, doordat er teveel elektrische apparaten gelijktijdig aanstaan. Dat gebeurt met name bij apparatuur met een groot vermogen, zoals een wasmachine, wasdroger, vaatwasser of elektrische kachel, maar kan ook voorkomen ten gevolge van zonnepanelen die terug leveren. Overbelasting kan leiden tot brand, doordat de elektriciteitsdraden te warm worden. Om dit te voorkomen onderbreekt een beveiliging in de meterkast de stroom, maar het komt voor dat een beveiliging niet goed functioneert. Diverse websites kunnen worden geraadpleegd de veiligheid van de meterkast te verbeteren:

- Fabrikant van meterkast ABB geeft op de website Meterkastcheck inzicht in veilige meterkast (www.meterkastcheck.nl)
- Interpolis (verzekering) geeft in 5 stappen aan om naar een veilige meterkast te gaan (www.interpolis.nl/magazine/wonen/in-5-stappen-naar-een-veilige-meterkast)
- Bouwkeuringvergelijk (www.bouwkeuringvergelijk.nl/een-veilige-meterkast.html)
- Energieveilig (www.energieveilig/meterkast) geeft namens de gezamenlijke netbeheerders een overzicht voor een veilige meterkast

De belangrijkste maatregelen om ongevallen te voorkomen zijn:

- Controleer in de meterkast of uw installatie verschillende groepen heeft. Door uw apparatuur op verschillende groepen aan te sluiten, is de belasting lager dan wanneer alles op 1 groep is aangesloten
- Sluit niet meer dan 3600 Watt aan per groep. Op het typeplaatje van uw apparatuur of in de gebruiksaanwijzing is op te zoeken hoeveel Watt een toestel vraagt.
- Sluit een wasmachine en wasdroger beide aan op een eigen groep of maak gebruik van een keuze schakelaar indien ze beide toch op 1 groep zitten.
- Voor apparaten die veel stroom gebruiken is een aparte groep nodig. Denk hierbij aan wasmachine, wasdrogers, inductiekookplaten, ovens of magnetron. Zij gebruiken veel stroom.
- Gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers. Anders kan het gebeuren dat u meer aansluit dan het vermogen waarmee rekening is gehouden bij het ontwerp van de elektrische installatie. Sluit apparaten waar mogelijk direct aan op het stopcontact.

In 2023 telde Nederland volgens het CBS ruim 8,2 miljoen woningen. Gedurende 2023 zijn er circa 78 duizend woningen gebouwd. In *figuur 2.7* is het aantal ongevallen in de meterkast weergegeven verdeeld over het bouwjaar van de woningen waarin het ongeval plaatsvond. Hierbij wordt opgemerkt dat alleen de ongevallen zijn opgenomen waarvan het bouwjaar van de woning herleidbaar was. In dezelfde figuur is ook het aantal woningen in Nederland per bouwjaarcategorie weergegeven (bron: CBS). Door dit aantal woningen te vergelijken met het aantal ongevallen wordt inzicht verkregen in het aantal ongevallen per woning per bouwjaarcategorie. Met 2,5 ongevallen per 100.000 woningen zijn er relatief veel ongevallen in woningen met een bouwjaar van voor 1960.

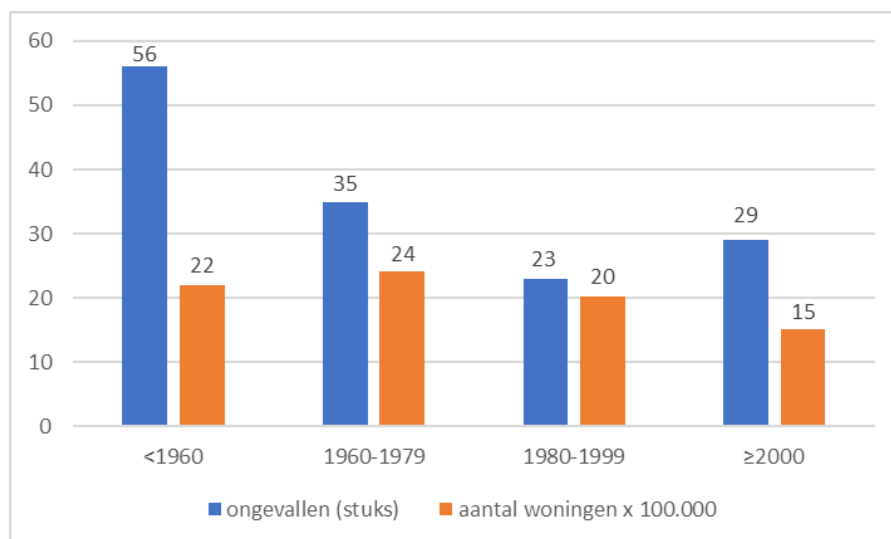

Figuur 2.7: aantal ongevallen in de meterkast en aantal woningen naar bouwjaar, 2023

Bij de figuur dient de kanttekening geplaatst te worden dat de meterkast pas vanaf 1963 verplicht is gesteld. Het kan daarom voorkomen dat met name oudere woningen geen meterkast hebben, waardoor een ongeval niet wordt geregistreerd als in een meterkast te hebben plaatsgevonden. Daar staat tegenover dat het ook niet is uit te sluiten dat er bij oudere woningen in recentere jaren een meterkast is geplaatst. Tot halverwege de vorige eeuw moesten bewoners van een huis regelmatig een zogenaamde lichtpenning in de elektriciteitsmeter stoppen. Om de aantal weken kwam de meteropnemer langs om de munten te innen. De meter zat dan aan de buitenkant van het huis en niet aan de binnenkant van het huis. In *figuur 2.8* zijn twee foto's te zien van een huis zonder meterkast in het Statenkwartier in Den Haag.

Om risico's zo veel mogelijk uit te sluiten en bij calamiteiten snel in te kunnen grijpen zijn er in de loop van de tijd specifieke regels ontwikkeld die betrekking hebben op meterkasten. Deze zijn vastgelegd in de NEN 2768 (meterkasten), de NEN 1010 (laagspanningsinstallaties) en de NEN-EN-IEC 61439-3 (groepenkasten). De relatief hoge aantallen ongevallen in vroegere periodes, zie *figuur 2.7*, kunnen hierdoor mogelijk worden verklaard. Zo stelt de NEN 2768 dat een meterkast zich op maximaal 3 meter van een toegangsdeur mag bevinden en direct vanuit de gang bereikbaar moet zijn. Daarnaast geldt er een minimale afmeting van 270x77x35 centimeter, moet de meterkast voorzien zijn van ventilatieopeningen aan de boven- en onderzijde en beschikken over een deur die met een slot afsluitbaar is. Wanneer het grondoppervlak meer bedraagt dan 1 m², moet er tevens tenminste één lichtpunt en één wandcontactdoos aanwezig zijn.



Figuur 2.8: voorbeeld van oude huizen zonder meterkast (bron: techniek Nederland)

De NEN 1010 is meermaals bijgesteld door de jaren heen en stelt het vanaf 1975 verplicht om een aardlekschakelaar toe te passen in nieuwe of gewijzigde installaties en vanaf 1996 om in nieuwe huizen alle wandcontactdozen van een randaarde te voorzien. Dit was voor 1996 beperkt tot hooguit de natte ruimtes in huizen. Vanaf 1 september 2005 is deze verplichting uitgebreid naar twee aardlekschakelaars en is het verder vereist om een hoofdschakelaar in woningen te hebben. Op grond van de NEN 1010 mogen op een aardlekschakelaar maximaal vier groepen worden aangesloten. In de NEN 1010:2015 is het verplicht gesteld dat zonnepanelen direct op een eigen eindgroep moeten worden aangesloten.

Vergeleken met 20 jaar geleden is er veel veranderd in de meterruimte. Er zijn meer componenten bij gekomen ten behoeve van beveiliging, domotica en ICT-technieken. Daarnaast vraagt de energietransitie om een versnelde elektrificatie. Als gevolg van laadpalen voor elektrische voertuigen en (hybride) warmtepompen wijzigt de gelijktijdigheidsfactor en neemt het benodigde transportvermogen toe. Waren woningen traditioneel nog voorzien van een 1x25A aansluiting, inmiddels worden die niet meer voor nieuwe woningen geleverd en is 1x40A nu het minimum. Bij huishoudens die naast standaardapparaten ook zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische auto aansluiten kan het gebruik meer bedragen dan 9200W. Afhankelijk van het verbruik is in zo'n geval een 3-faseaansluiting van 3x25A of 3x35A noodzakelijk. Aandachtspunt hierbij is dat een hoger vermogen niet alleen gevolgen heeft voor de stroombeveiliging, maar dat ook de temperatuur zal toenemen. Daarnaast liggen ook de kosten voor een 3x35A aansluiting nu nog drie tot vier keer hoger dan voor een standaardaansluiting van 3x25A. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt momenteel door installateurs nagedacht over een nieuwe, veiligere inrichting van de meterkast.

2.3.3 Wasdroger

Zoals *figuur 2.5* laat zien is de wasdroger de oorzaak van 56 ongevallen (7%). De wasdroger is relatief brandgevaarlijk. Dit wordt veroorzaakt door haar grote energieverbruik in combinatie met bewegende delen en vocht. De website www.EnergieVeilig.nl geeft tips om elektriciteitsongevallen met een wasdroger te voorkomen, waaronder:

- Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon.
- Verwijder bij een luchtdroger regelmatig het stof uit de afvoerleiding.
- Spoel bij een condensdroger ook de warmtewisselaar regelmatig schoon.
- Zet de wasdroger niet aan als een bewoner gaat slapen of de deur uit gaat.
- Installeer een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat.


Voorbeelden van aanvullende tips van verzekeraars als InShared zijn:

- Zet de wasdroger alleen aan als u in de buurt bent. Als er dan iets gebeurt bent u er snel bij. Dit geldt overigens ook voor andere apparatuur.
- Zet niets op de droger, stel dat er toch brand ontstaat, dan versnellen de spullen op de wasdroger dit proces.
- Sluit de droger aan op een geaard stopcontact. Met een stekkerdoos of haspel is de kans op brand groter.
- Zet de droger vrij, zodat de droger de warmte kwijt kan. Het is belangrijk dat de roosters voor lucht aan- en afvoer niet bedekt zijn en dat de luchtafvoerslang vrij ligt.
- Stop niet zomaar alles in de droger, textiel dat in contact is geweest met olie, vet, verf of was hoort niet in de wasdroger.

2.4 Ongevallen met letsel


Bij 648 ongevallen (84%) is in 2023 geen letsel gerapporteerd. Bij 122 registraties (16%) viel wel letsel te betreuren. Bij 39 registraties (5%) heeft er ziekenhuisbezoek plaatsgevonden, waarbij er in totaal 61 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het inademen van rook kwam onder de ongevallen met letsel het vaakst voor met 95 ongevallen (78%). Daarbij hebben in totaal 178 personen rookinhalatie-letsel opgelopen. Hierop volgen brandwonden met 15 ongevallen (12%) en 16 getroffen personen. Bij 1 ongeval is een dode te betreuren. Bij 19 ongevallen (16%) is de aard van het letsel onbekend.

Het merendeel van de ongevallen met letsel (87 stuks) heeft opgetreden in een object met een permanente woonfunctie, waarbij in totaal 151 slachtoffers zijn gevallen. In objecten met een niet-permanente woonfunctie hebben 4 ongevallen met letsel opgetreden en zijn 7 slachtoffers gevallen. Er hebben 31 ongevallen met letsel opgetreden in overige gebouwen. Daarbij hebben 64 mensen letsel opgelopen. Het totaal aantal mensen dat door een ongeval letsel heeft opgelopen is 222, waarvan 1 dode. *Figuur 2.9* toont het aantal ongevallen en getroffen personen naar type letsel of waarbij ziekenhuisbezoek heeft plaatsgevonden.

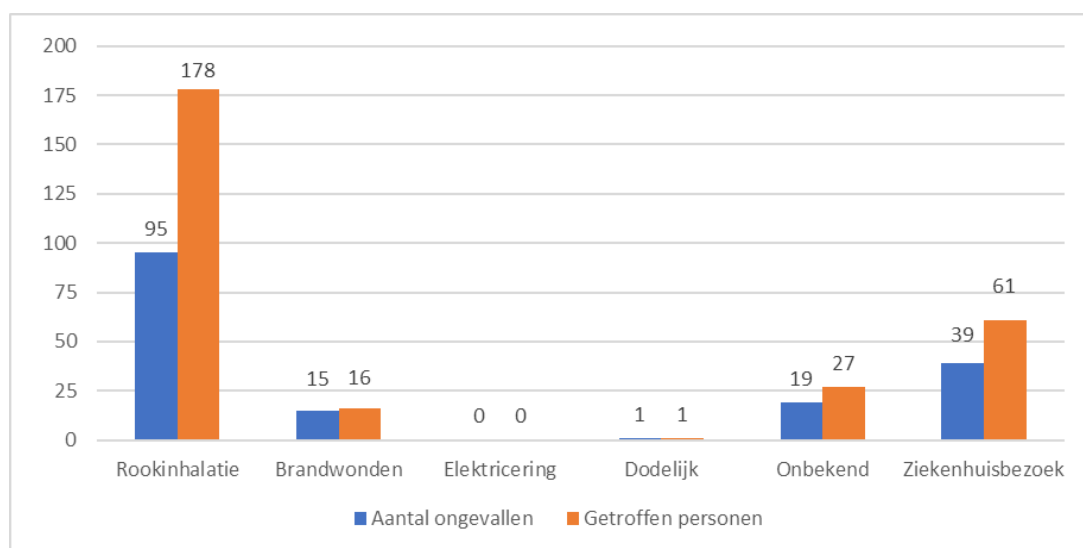

Figuur 2.9: aantal ongevallen en personen met letsel of ziekenhuisbezoek, 2023

Letsel is vooral ontstaan bij ongevallen bij accu's/opladers, meterkasten, wasdrogers, magnetrons/ovens en friteuses. Zie figuur 2.10.

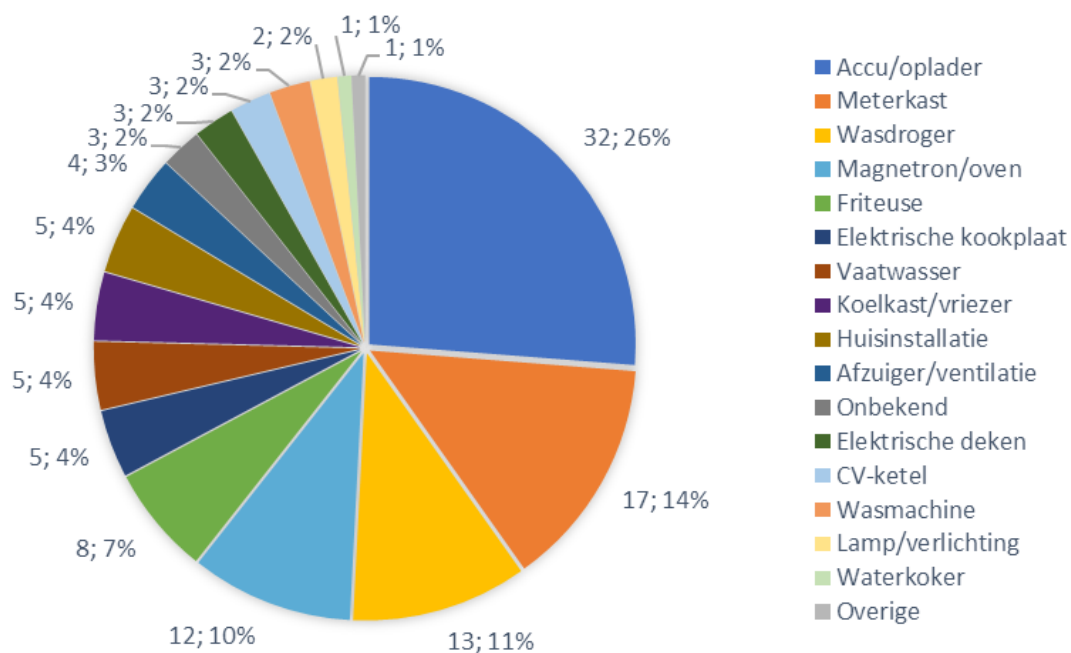

Figuur 2.10: verdeling ongevallen met letsel naar betrokken apparaten/installaties, 2023

3 Vergelijking 2019-2023

In dit hoofdstuk worden de elektriciteitsongevallen van 2023 achter de meter vergeleken met die van de voorgaande vier jaar. Opvallende verschillen of trends worden getoond en besproken.

3.1 Aantal registraties


Tabel 3.1 laat zien dat het aantal registraties in 2023 is gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Ten opzichte van het 5 jaar gemiddelde van 509 registraties zijn er in 2023 51% meer registraties gedaan.

In 2023 zijn er 770 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteitsongevallen achter de meter. Er is een stijging zichtbaar ten opzichte van 2022. Het is onduidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt. Een gedeelte van de stijging kan verklaard worden door een toename in het aantal ongevallen met accu's. Daarnaast zijn er in 2023 voor het eerst ongevallen geregistreerd die het gevolg zijn van menselijk handelen.

Registraties	2019	2020	2021	2022	2023	Vijfjarig gemiddelde
Totaal	274	613	469	420	770	509


Tabel 3.1: aantal registraties, 2019-2023

Er geen eenduidig patroon waarneembaar als wordt gekeken naar het aantal registraties per maand over de afgelopen 5 jaar, zie *figuur 3.1*.

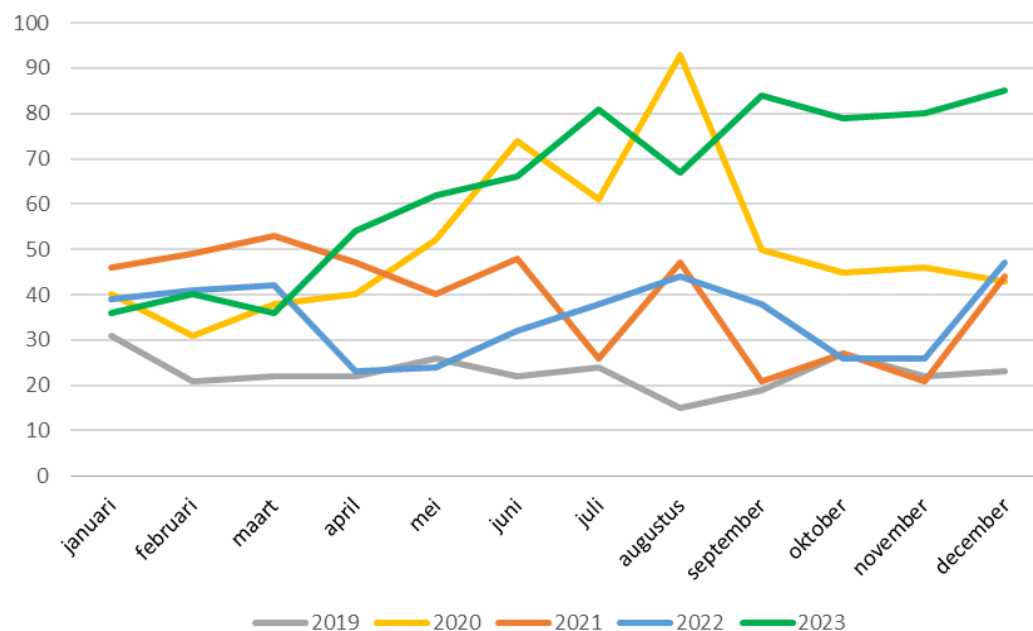


Figuur 3.1: aantal registraties per maand, 2019-2023

Figuur 3.2 bevat een overzicht van de verdeling van de ongevallen over de periode 2019-2023 naar soort object (gebouw). Hieruit blijkt dat elk jaar circa 42% van de ongevallen plaatsvindt in woningen. Verder ligt het aantal ongevallen in 2023 voor alle categorieën hoger dan in voorgaande jaren. Dit is een gevolg van het feit dat het totaal aantal ongevallen in 2023 hoger is dan in de jaren ervoor. Het aantal ongevallen in bedrijven, schuren/garages en appartementen/flats vertoont een stijgende trend vanaf 2019.

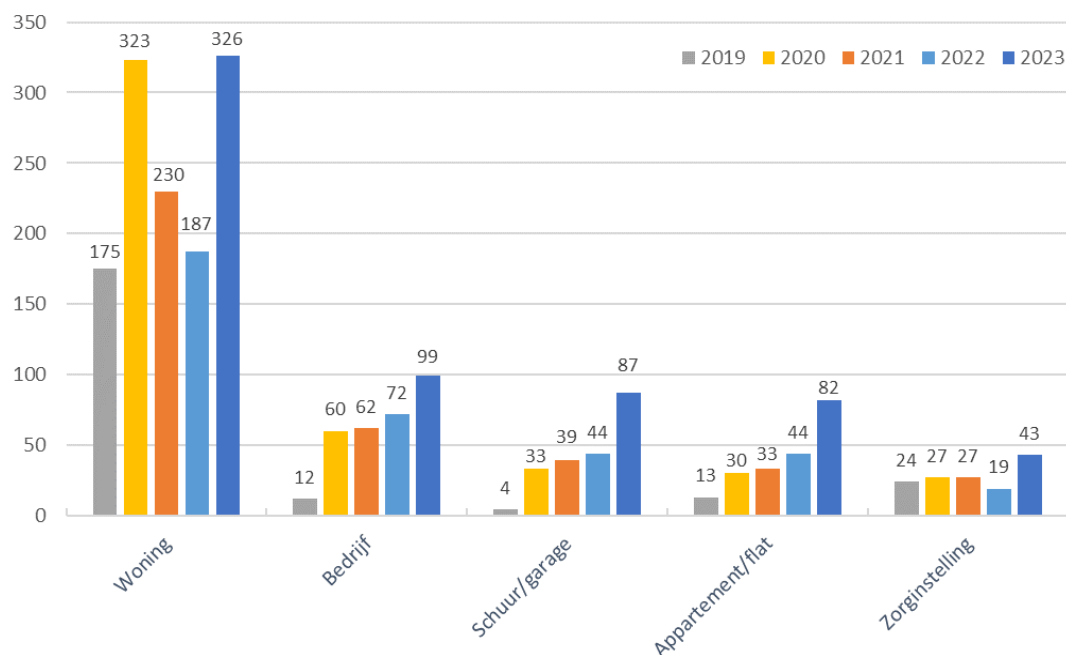

Figuur 3.2: top 5 getroffen objecten, 2019-2023

Helaas is de oorzaak van een ongeval niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. De auteur van het onderliggende nieuwsartikel is geen deskundige en daarnaast is op het moment van schrijven vaak (nog) niet bekend wat de oorzaak van een ongeval is geweest. Van circa 34% van de ongevallen is wel een oorzaak aangegeven. In *figuur 3.3* is een verdeling van deze oorzaken weergegeven. De figuur maakt duidelijk dat van ongevallen waarbij de oorzaak herleidbaar is, (vermoedelijke) kortsluiting in alle jaren de voornaamste oorzaak vormt. Helaas is de oorzaak onbekend gestegen in 2023 ten opzichte van andere jaren. De reden hiervoor is dat de nieuwsberichten slechter dan voorheen een (vermoedelijke) oorzaak benoemen.

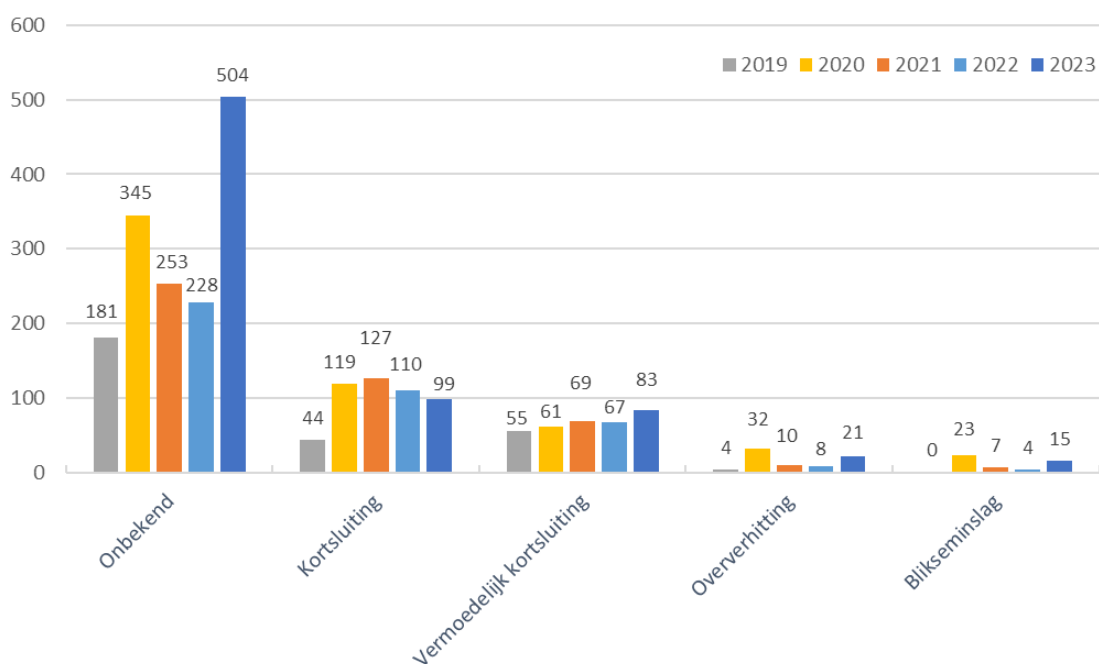


Figuur 3.3: top 5 oorzaken ongevallen, 2019-2023

3.2 Apparaten en installaties

In *figuur 3.4* is de top 10 weergegeven van het aantal ongevallen per apparaat/installatie over de periode 2019-2023. Over het algemeen is er bij de aantallen ongevallen in de top tien (zoals ook bij het totaal aantal ongevallen het geval is) een toename zichtbaar in vergelijking met de jaren ervoor (zie *tabel 3.1*).

Voor alle jaren geldt dat accu's en opladers, meterkasten en wasdrogers het meest gerelateerd zijn aan een ongeval. Het aantal ongevallen met accu's en opladers is in 2023 toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Voor de meterkast ligt het aantal ongevallen in 2023 hoger dan in voorgaande jaren en bij wasdrogers is het aantal dalend. Voor een nadere beschouwing van accu's/opladers, de meterkast en wasdrogers wordt verwezen naar paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.3.

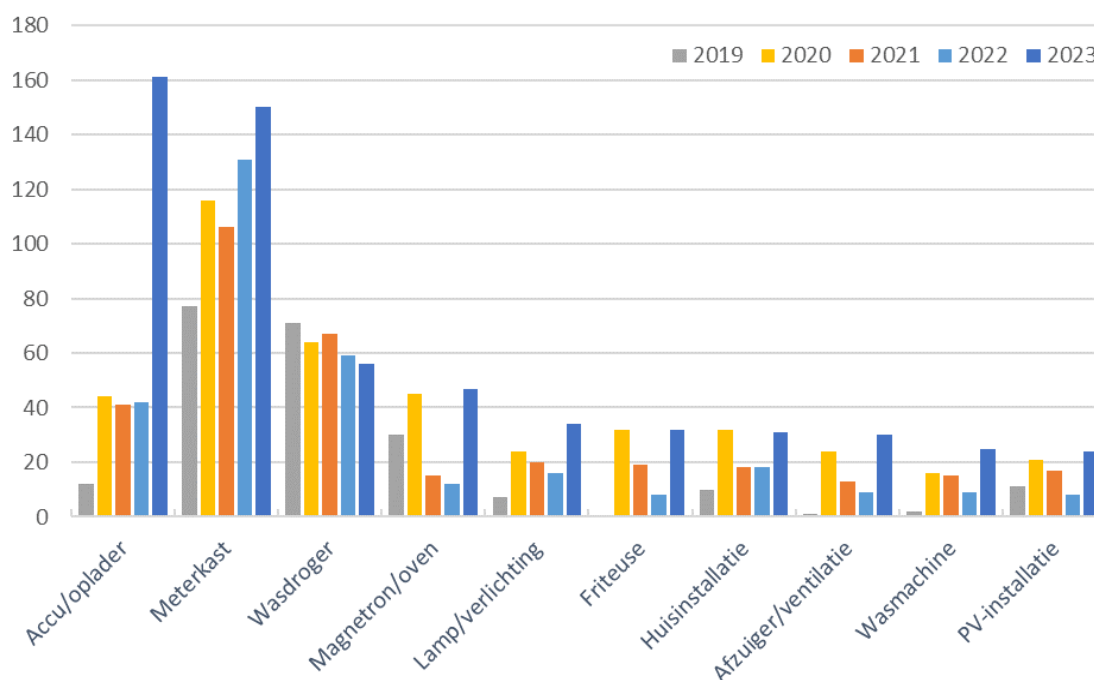

Figuur 3.4: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2019-2023

Toename aantal zonnepanelen

Als gevolg van de energietransitie neemt het aantal zonnepanelen dat is geïnstalleerd op daken de laatste jaren snel toe. Deze ontwikkeling leidt mogelijk tot een toename in het aantal elektriciteitsongevallen met zonnepanelen. Tabel 3.2 toont de toename in het geïnstalleerd vermogen per jaar over de periode 2019- 2023 (bron: Nationaal Solar Trendrapport, DNEresearch, 2023).

Jaartal	Geïnstalleerd vermogen MWp per jaar	Totaal geïnstalleerd vermogen (MWp)
2019	2.616	7.225
2020	3.885	11.110
2021	3.770	14.880
2022	4.700	19.580
2023	4.820	24.400

Tabel 3.2: geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Nederland, 2019-2023 (bron: DNE research)

In totaal is 4,82 GWp aan nieuw geïnstalleerd vermogen bijgeplaatst in 2023. Hiervan is 2,55 GWp geplaatst in de residentiële segment, een groei van 17% ten opzichte van 2022. In het zakelijke segment is 2,27 GWp bijgeplaatst. Het aantal huishoudens in Nederland met een zonnepaneel is daarmee toegenomen van 25% tot 34%. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in 2023 is 24,4 GWp.

Brandweer Nederland (www.brandweer.nl) geeft op haar website tips voor veilige zonnepanelen. Voor het plaatsen van zonnepanelen hebben zij een zogenaamde vinklijst opgesteld, die te downloaden is en gebruikt kan worden bij het plaatsen van zonnepanelen.


Het NIPV biedt daarnaast op haar website (scenarioboeken.nipv.nl/energietransitie) informatie over ongevalsscenario's rondom de energietransitie. Er wordt o.a. informatie gegeven over de kans van optreden, de effecten, mogelijkheden tot zelfredzaamheid, kansbeperkende en gevolgbeperkende maatregelen, en hoe er door hulpdiensten kan worden opgetreden. Met betrekking tot zonnepanelen

op daken worden o.a. de volgende maatregelen gegeven om de kans op een ongeval te beperken en de gevolgen te verminderen:

- Het plaatsen van PV-systemen door gecertificeerde installateurs.
- Voldoende afstand tussen zonnepaneelsecties.
- Garanderen dat het dak bereikbaar is voor hulpverleners.
- Gebruik maken van onbrandbaar isolatiemateriaal tussen PV-systemen en het dak.
- Sla acht op het feit dat dakbranden niet worden opgemerkt door branddetectiesystemen in gebouwen.


3.3 Ongevallen met letsel

Figuur 3.5 geeft aan bij hoeveel ongevallen van een ziekenhuisbezoek of letsel sprake is geweest. Als er sprake is van letsel is aangegeven wat voor letsel het betrof. Ongevallen kunnen in meerdere categorieën voorkomen. Opvallend is dat het aantal ongevallen met zowel rookinhalatie, brandwonden als ziekenhuisbezoek is toegenomen. Het aantal ongevallen waarbij tenminste één dode is gevallen is in 2023 gelijk gebleven aan 2022.

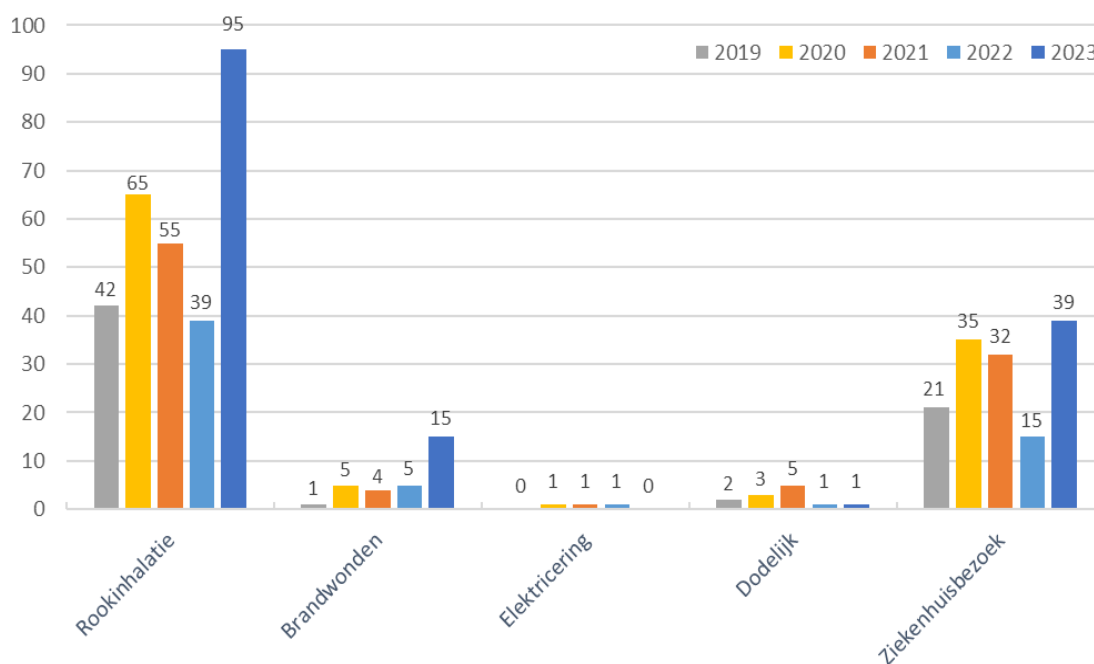

Figuur 3.5: aantal ongevallen met letsel of ziekenhuisbezoek, 2019-2023

Figuur 3.6 bevat een top 10 van apparaten/installaties waarbij letsel is veroorzaakt aan een persoon. Op de verticale as is het aantal slachtoffers weergegeven. Dit betreft het aantal personen dat letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval met de genoemde apparaten/installaties. De figuur laat zien dat ongevallen met accu's en opladers, de meterkast, wasdrogers, en magnetrons en ovens vrijwel elk jaar voor de meeste slachtoffers zorgen. Bij de overige apparaten varieert het van jaar tot jaar waar de meeste slachtoffers vallen. Omdat het om kleine aantallen gaat, kunnen specifieke ongevallen een grote invloed hebben op of en waar een apparaat in de top tien terechtkomt. In 2023 zijn bijvoorbeeld 6 van de 9 slachtoffers die door een ongeval met een cv-ketel zijn veroorzaakt, afkomstig van één enkel ongeval. Door dit enkele ongeval is het aantal slachtoffers met dit apparaat een veelvoud van eerdere jaren.

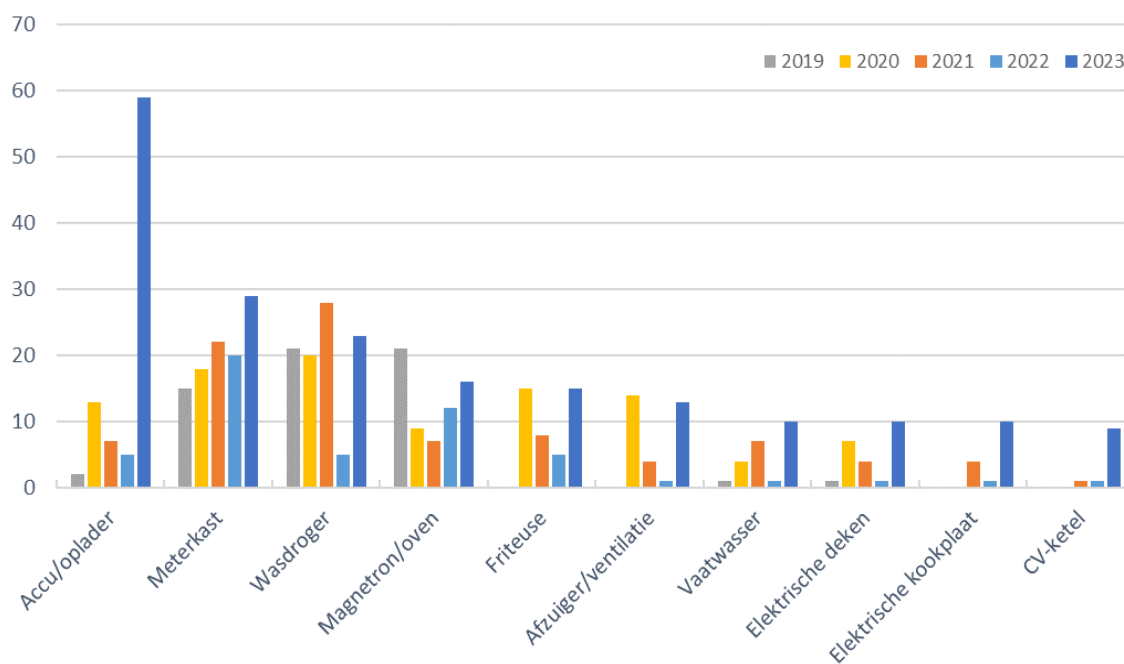

Figuur 3.6: top 10 van het aantal slachtoffers versus apparaten/installaties, 2019-2023

Het valt op dat de top 10 van apparaten/installaties waarbij de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden (figuur 3.4) afwijkt van de top 10 van apparaten waarbij de meeste slachtoffers zijn gevallen (figuur 3.6). Bij sommige apparaten treden er eerder slachtoffers op wanneer er een ongeval mee plaatsvindt dan bij andere apparatuur. Zo zijn er bij 5 ongevallen met een elektrische deken 10 slachtoffers gevallen, terwijl dit apparaat niet in de top tien van het aantal ongevallen voorkomt. Daarentegen komen slachtoffers bij ongevallen met huisinstallaties of lampen/verlichting relatief weinig voor. Dit ondanks dat figuur 3.4 laat zien dat hier wel met regelmaat ongevallen mee plaatsvinden. In 2023 hebben er 65 ongevallen plaatsgevonden met huisinstallaties of lampen/verlichting. Echter samen zijn deze apparaten verantwoordelijk voor 10 slachtoffers, gelijk aan het aantal dat geldt voor elektrische dekens. Deze apparaten komen in de top 10 in figuur 3.6 dan ook niet voor.

4 Andere informatiebronnen

Voorgaande hoofdstukken is vooral ingegaan op de ongevallen die op basis van mediabronnen zijn verzameld. Soms is deze informatie aangevuld met bronnen uit andere onderzoeken die een sterk raakvlak hebben. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op aanvullende informatie uit deze bronnen.

4.1 Nederlands instituut publieke veiligheid (NIPV)

Het Nederlands instituut publieke veiligheid stelt sinds 2008 jaarlijks een rapportage op met fatale brandongevallen. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander 'woongerelateerd' object en niet door opzet is veroorzaakt. Bij de rapportage geldt dat zij alle slachtoffers registreren die het gevolg zijn van een brand.

Uit de cijfers over 2023 blijkt dat er 19 fatale branden in woningen zijn geweest met in totaal 20 dodelijke slachtoffers. Zes branden ontstonden tijdens het koken, twee branden door overig menselijk handelen en één brand had de oorzaak 'anders'. De oorzaken zijn weergegeven in de onderstaande tabel 4.1.

	Roken	Koken	Technisch defect apparatuur	Technisch oorzaak gebouw	Overig menselijk handelen	Anders	Onbekend
2023	0%	32%	0%	0%	5%	11%	53%

Tabel 4.1: oorzaken fatale branden

In 2023 vonden 7 van de fatale branden plaats op zondag. Daarna vonden de meeste branden plaats op zaterdag (4) en maandag (3). 42% van de fatale woningbranden betrof een appartement, 37% een eengezinswoning en 16% een portiekflat. De meeste doden zijn bij éénpersoonshuishoudens gevallen (87%), drie van de branden vonden bij een meerpersoonshuishouden plaats. Van de dodelijke slachtoffers is 42% ouder dan 65 jaar. Bij 57% van de dodelijke slachtoffers was er sprake van één of meerdere beperkingen die van invloed zijn op de mate van zelfredzaamheid. 9 van de branden vond plaats in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (4) en de keuken (3). 12 van de 19 fatale branden woningbranden vond in huurwoningen plaats.

Bij de fatale branden in woningen had 37% van de woningen een rookmelder. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoningen vast aan het 230 V elektriciteit te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht om rookmelders te hebben in huurwoningen en met ingang van 1 juli 2022 is er een verplichting voor rookmelders ook in bestaande woningen.

4.2 Verzekeraars

Gegevens over schade aan onder andere woongebouwen zijn te vinden in de statistieken die via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. De risicomonitor woningbranden geeft een dashboard met inzicht over woningbranden. Dit dashboard wordt opgesteld door het data analytics centre van het verbond van verzekeraars. Helaas was er nog geen informatie beschikbaar op de website over het jaar 2023.

De stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, storm- of waterschade namens alle brandverzekeraars in Nederland. Het jaaroverzicht 2023 op de website van de stichting Salvage meldt dat er bij 5.841 meldingen aan objecten zijn geweest in 2023 ten gevolge van brand of bliksem-explosie. Het

aantal meldingen waarbij de oorzaak van de brand kortsluiting of een slechtwerkend apparaat is, betreft 21,6%. Daarnaast is in 6% van de gevallen de oorzaak gerelateerd aan accu's of batterijen. Uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal meldingen waarbij accu's en/of batterijen betrokken zijn geweest in 2023 met bijna de helft is toegenomen ten opzichte van het jaar 2022. In 2022 bleef dit aantal nog constant. De stijging in het aantal meldingen waarbij accu's of batterijen als vermoedelijke oorzaak gelden wordt tevens als bijzonderheid aangemerkt. Dit is in lijn met de observatie in dit rapport.

Uit de registratie van de stichting Salvage volgt dat van alle objecten 72% als bestemming een particulier object had. Bij bijna 11% was de bestemming van het object een bedrijf, bij 8% een opslag of berging, bij 3,8% horeca en bij 3,4% bij een zorginstelling. De overige percentages betreffen overheid, religieus, onderwijs of een mix van particulier/bedrijf.

4.3 Arbeidsinspectie / Arboplatform

Door de toename van het aantal elektrische ongevallen bij bedrijven (zie hoofdstuk 3) over de afgelopen jaren, is navraag gedaan naar dodelijke arbeidsongevallen die door de arbeidsinspectie gedurende het jaar 2023 zijn onderzocht. In haar rapport 'cijfers en feiten' jaarverslag 2023, zijn 72 dodelijke slachtoffers geregistreerd als gevolg van arbeidsongevallen. Bij 67 gevallen was het overlijden direct gerelateerd aan de werkzaamheden. Bij 5 gevallen was er sprake van een andere oorzaak. Dit aantal ligt iets hoger dan vorige jaren waarin de inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde.

Op de website van het Arboplatform (www.arboinspectie.nl) zijn de bronnen van alle 72 dodelijke slachtoffers in 2023 beschreven. Uit de beschrijvingen is te herleiden dat er bij bedrijven geen dodelijke slachtoffers waren als gevolg van elektriciteitsongevallen.

4.4 Publieke informatie elektriciteitsongevallen

Niet alleen registratie van elektriciteitsongevallen wordt gedaan door diverse partijen, ook het voorzien van informatie aan een breder publiek om ongevallen te voorkomen wordt uitgevoerd. Een aantal van de bronnen worden hieronder nader opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een overzicht van bestaande activiteiten en de wijze waarop met een breder publiek wordt gecommuniceerd:

- *veiligheidNL* (www.veiligheid.nl) heeft in 2022 in samenwerking met ouders van nu, een onderzoek uitgevoerd: hoe kind-veilig is jouw huis. Middels een vragenlijst is aan bijna 2500 ouders gevraagd naar de veiligheid van hun huis. Hieruit kwam onder andere naar voren dat 2 op de 3 ouders, niet door de ogen van een kind kijkt naar de veiligheid. Pas als je zelf door de knieën gaat zie je waar de gevaren zijn, een stopcontact is door de ogen van een kind een blij gezicht. Veel ouders hebben een situatie meegemaakt waarvan zij schrokken, van vingers of een pen in een stopcontact tot een batterij in de mond van hun kind.
- De brandweer geeft op haar website (www.brandweer.nl) aan dat er in Nederland per jaar circa 200.000 keer de bliksem inslaat. De schade die kan ontstaan aan elektrische apparatuur wordt veroorzaakt door overspanning (inductie). Als de bliksem in huis inslaat kan er brand ontstaan, muren scheuren of inzakken. De brandweer adviseert om bij onweer de stekkers uit het stopcontact te halen. Met overspanningsafleiders voor stekkers en kabels beveilig je elektrische apparatuur tegen overspanning.

4.5 Bezitsmeting elektrische apparatuur 2023

Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) heeft in 2023 een onderzoek uitgevoerd naar het bezit van elektrische apparaten dat inzicht geeft in de actuele voorraad bij consumenten (<https://circulairekennis.nl/onderzoek/bezittingmeting-elektrische-en-elektronische-apparaten-bij-huishoudens/>). Middels een online steekproef en een reeks huisbezoeken om de gegevens te valideren is sinds 2011 weer informatie over het bezit van elektrische apparatuur bij huishoudens. Bij de steekproef is onderscheid gemaakt tussen apparaten in gebruik, ongebruikt of kapot. Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld 131 apparaten per huishoudens zijn (gebruikt 106, ongebruikt 22 en kapot 3).

De uitkomsten van dit onderzoek worden getoond in *tabel 4.2*. Opgemerkt dient te worden dat het onderzoek in 2022 is uitgevoerd en in 2023 is gepubliceerd. Een deel van de hieronder aangegeven apparatuur kwam in 2023 naar voren als apparatuur waar een elektriciteitsongeval mee plaats had gehad. Door het aantal elektriciteitsongevallen per apparaat te delen door de populatie gebruikte apparatuur in Nederland is inzicht te geven in het aantal ongevallen per gebruikt apparaat. De gegevens die daaruit voortkomen zijn weergegeven in de laatste twee kolommen van de tabel.

Apparaat	Totaal in Nederland			Gem. aantal per huishouden			Aantal ongevallen	...per miljoen apparaten
	gebruikt	ongebruikt	kapot	gebruikt	ongebruikt	kapot		
Armaturen	128.330.526	16.596.764	1.161.011	16,11	2,08	0,15	34	0,26
Bloeddrukmeter	2.485.943	199.525	22.082	0,31	0,03	0,00	0	0,00
Boiler	1.860.408	93.062	3.135	0,23	0,01	0,00	2	1,08
Brandalarm	20.955.452	839.476	244.091	2,63	0,11	0,03	1	0,05
Computer	22.310.937	4.040.396	1.399.360	2,80	0,51	0,18	5	0,22
CV ketel	6.898.780	184.282	26.375	0,87	0,02	0,00	9	1,30
Digitale fotolijst	703.697	496.716	79.701	0,09	0,06	0,01	0	0,00
Elektrische kookplaat	5.389.004	70.427	nihil	0,68	0,01	nihil	15	2,78
Koffiezetapparaat	9.103.900	1.406.340	108.697	1,14	0,18	0,01	0	0,00
Mobiele telefoon	15.034.482	4.509.326	2.000.582	1,89	0,57	0,25	6	0,40
Monitor buis	655.862	261.328	64.986	0,08	0,03	0,01	0	0,00
Monitor flatscreen	5.880.504	854.129	84.738	0,74	0,11	0,01	0	0,00
Oven en magnetron	13.927.601	465.208	71.600	1,75	0,06	0,01	47	3,37
Powerbank	6.033.417	2.014.045	161.358	0,76	0,25	0,02	0	0,00
Printer/Fax/scanner	5.963.037	764.252	405.746	0,75	0,10	0,05	1	0,17
Scheerapparaat	7.571.944	793.842	205.171	0,95	0,10	0,03	0	0,00
Spelcomputer	4.024.215	1.616.276	131.727	0,51	0,20	0,02	0	0,00
Split airco systeem	735.238	139.087	10.586	0,09	0,02	0,00	3	4,08
Stofzuiger	10.588.362	614.272	306.062	1,33	0,08	0,04	2	0,19
Strijkijzer	5.425.092	1.065.698	110.157	0,68	0,13	0,01	1	0,18
Tosti ijzer	7.038.299	913.927	54.377	0,88	0,11	0,01	5	0,71
TV buis	1.168.415	482.936	97.968	0,15	0,06	0,01	0	0,00
TV flatscreen	11.811.681	922.261	115.851	1,48	0,12	0,01	3	0,25
Vaatwasser	5.490.276	95.887	81.565	0,69	0,01	0,01	14	2,55
Verlengsnoer/ stekkerdoos	35.526.443	9.529.708	239.723	4,46	1,20	0,03	7	0,20
Verplaatsbare airco	1.757.820	448.565	14.756	0,22	0,06	0,00	1	0,57
Verplaatsbare elektrische verwarming	1.153.695	815.691	67.251	0,14	0,10	0,01	4	3,47
Warmtepomp	541.169	100.721	3.135	0,07	0,01	0,00	1	1,85
Wasdroger	4.581.542	310.418	46.550	0,58	0,04	0,01	56	12,22
Wasmachine	7.732.309	132.940	28.428	0,97	0,02	0,00	25	3,23
Waterkoker	7.662.492	652.417	64.577	0,96	0,08	0,01	1	0,13
Zonnepanelen	269.423	249.633	30.903	0,03	0,03	0,00	0	0,00
Zonnepanelen	22.991.180	43.046	22.555	2,89	0,01	0,00	24	1,04

Tabel 4.2: bezit van elektrische apparatuur bij huishoudens in Nederland, 2022

Hieruit komt de volgende top 5 naar voren:

1. Wasdroger: 12,2 ongevallen per miljoen apparaten o.b.v. 56 ongevallen
2. Airco (niet-verplaatsbaar): 4,1 ongevallen per miljoen apparaten o.b.v. 3 ongevallen
3. Verplaatsbare elektrische verwarming: 3,5 ongevallen per miljoen apparaten o.b.v. 4 ongevallen
4. Oven en magnetron: 3,4 ongevallen per miljoen apparaten o.b.v. 47 ongevallen
5. Wasmachine: 3,2 ongevallen per miljoen apparaten o.b.v. 25 ongevallen

Merk op: de categorieën apparaten in onderhavig rapport wijken deels af van de categorieën die in het bezitsonderzoek worden gehanteerd. OPEN noemt bijvoorbeeld de airco als aparte categorie, terwijl deze in de registratie-database onder afzuiging/ventilatie valt. Hetzelfde geldt voor de mobiele telefoon die in de database onder ongevallen met accu's wordt geregistreerd.

Bijlagen

Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen

In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld. Verder wordt een toelichting op de in dit rapport gebruikte termen gegeven. Voor het kunnen maken van historische analyses wordt de scope en terminologie zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

1. Scope

De rapportage is grotendeels gericht op elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter bij huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig. NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Wanneer er in de media wordt gesproken over een ongeval in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een ongeval vóór of na de kWh-meter betreft. De meldingen zijn in beide gevallen in dit rapport opgenomen. In deze rapportage zijn eveneens de ongevallen met huishoudelijke apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.

2. Termen

Elektriciteitsongeval

De gehanteerde definitie voor een elektriciteitsongeval is: een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan. Deze definitie houdt in dat gevallen waarvan bekend is dat er opzet in het spel is, deze niet als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld schade/letsel door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepteelt.

Aard van de ongevallen

De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt het onderscheid tussen oorzaak en gevolg niet altijd eenduidig gehanteerd. Dit betekent dat deze termen voor deze rapportage niet te onderscheiden zijn.

Brand

Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de elektrische installatie. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de elektrische isolatie smelt, waardoor er een risico op brand is. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:

- schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
- veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip;
- er bij flexibele kabels geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

Elektrisering/Elektrocucie

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor electrocutie.

(Vermoedelijk) overbelasting

De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

(Vermoedelijk) oververhitting

Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/of kortsluiting. Deze term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel. Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid over de werkelijke toedracht.

(Vermoedelijk) kortsluiting

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.

De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze berichtgeving dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af uit de plek waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht.

Menselijk handelen

Onder menselijk handelen wordt verstaan het gedrag, de acties of de beslissingen van individuen die direct of indirect hebben bijgedragen aan een ongeval, incident of letsel.

Onbekend

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als ‘onbekend’.

Bijlage 2 Werkwijze

In deze bijlage wordt de werkwijze besproken die ten grondslag ligt aan het verzamelen van incidenten. Voor het kunnen maken van historische analyses de wordt de werkwijze zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

Wijze van melden en registreren

Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. De onderzoekers hebben informatie verzameld via de volgende bronnen:

- Krant en andere publicaties. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van een online database.
- Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor informatie bronnen en door middel van gerichte zoekopdrachten.
- Gebruik van het contactennetwerk van Krado en de werkgroepen Leren van Incidenten.

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen. Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en bijna incidenten zijn.

De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische binnen installatie.

Onzekerheid over oorzaken

In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer, verzekeraars of branche-organisaties. In geen enkel geval heeft Krado opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij het NIPV verricht men onderzoek naar de oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving "klussen in huis". Deze meldingen worden beschreven als een incident naar aanleiding van de installatie of onder de categorie "onbekend".

Soort oorzaak

Van alle geregistreerde meldingen hebben voorgaande auteurs, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak van het incident bepaald. De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:

- Kortsluiting
- Vermoedelijk kortsluiting
- Overbelasting
- Vermoedelijk overbelasting
- Oververhitting
- Vermoedelijk oververhitting
- Menselijk handelen
- Blikseminslag
- Onbekend

Onderverdeling naar gebruik (object)

De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.

Onderverdeling naar apparaat

De in dit rapport gerapporteerde incidenten zijn gerelateerd aan apparaten of installaties. De onderstaande apparaten of installaties zijn gevonden in 2023:

Opgetekend in rapport	Ingedeeld onder 'Overige'	
Accu/oplader	Boiler	Noodstroomaggregaat
Afzuiger/ventilatie	Boormachine	Patchkast
Compressor	Camper	Printer
Computer	Crematieoven	Reinigingsmachine
CV-ketel	Elektriciteitskast	Rookmelder
Elektrische deken	Elektrische kruik	Serverruimte
Elektrische kachel	Elektrische stoel	Stofzuiger
Elektrische kookplaat	Elektromotor	Straalkachel
Friteuse	Hogedrukreiniger	Strijkijzer
Huisinstallatie	IJsmachine	Technische installatie
Koelkast/vriezer	Kassa	Televisie
Lamp/verlichting	Lift	Trafo
Magnetron/oven	Milkshakemachine	Verwarmde waterzak
Meterkast	MRI-scanner	Warmtepomp
Overige	Muziekinstallatie	Waterkoker
PV-installatie		
Tosti-ijzer		
Vaatwasser		
Wasdroger		
Wasmachine		

Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het vaak niet duidelijk of dit vóór of na de meter betreft. Ook is niet altijd duidelijk of het over een gas aansluiting of elektriciteitsaansluiting in de meterkast betreft.

Letsel

In een aantal gevallen is er sprake van persoonlijk letsel naar aanleiding van de gerapporteerde ongevallen. De volgende omschrijvingen worden daarbij in de berichtgevingen gehanteerd:

- Rookinhalatie
- Brandwonden
- Elektrocutie / elektrisering
- Doden / dodelijk letsel
- Gewonden
- Ziekenhuisopname

De categorie-indeling in dit rapport is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld

Onderverdeling naar schade

Ongevallen kunnen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen. Dit kan worden veroorzaakt door brand en eventuele daaropvolgende bluswerkzaamheden. Ook kan er roet- of rookschade ontstaan.

Bijlage 3 Overzicht registraties 2023

Legenda aantallen (x) letsel (een slachtoffer kan tot meerdere categorieën behoren, bv. RZ= rookvergiftiging + ziekenhuisopname):

x R = Rookvergiftiging

x B = Brandwonden

x E = Elektrocutie / elektriserend

x D = Doden

x G = Gewonden / letsel onbekend

x Z = Ziekenhuisopname

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
1-1-2023	Haarlem	onbekend	meterkast	onbekend	appartementencomplex	0G	De brandweer is op nieuwjaarsnacht even na 02.00 uur in actie gekomen voor een brand in een pand aan de Portugalstraat in Haarlem. De zwarte rook kwam uit het pand toen de brandweer arriveerde. Brandweermannen zijn naar binnen gegaan en hadden het gelukkig vrij snel onder controle. Met een grote overdrukventilator is de rook uit het gebouw geblazen. De brand is ontstaan in de meterkast. Over de oorzaak en de aangerichte schade is op dit moment nog niets bekend.	nacht	n.v.t.
2-1-2023	Castricum	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	geen	appartementencomplex	0G	Na waarneming van een verdachte lucht is maandagochtend uit voorzorg een gehele portiekflat met zes woningen ontruimd aan de C.F. Smeetslaan in Castricum. Er bleek geen sprake te zijn van een gaslek. Een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen en het team Brandonderzoeken zijn ter plaatse gekomen. Brandweerlieden zijn op onderzoek gegaan, maar hebben geen gaslek aangetroffen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de geur, die mogelijk veroorzaakt is door kortsluiting.	ochtend	n.v.t.
3-1-2023	Emmen	onbekend	wasdroger	onbekend	woning	0G	Maandagavond is er brandalarm afgegaan bij een snackbar aan de Boslaan in Emmen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Volgens de eigenaar heeft er iets gesmeuld in een wasdroger waardoor het brandalarm afging. De bewoners zijn gecontroleerd in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.	avond	n.v.t.
3-1-2023	Nunspeet	kortsluiting	televisie	brand	vakantiehuis	0G	Dinsdagavond 3 januari om 19.10 uur was brand ontstaan in een vakantiehuisje van Europarcs aan de Randmeerweg in Nunspeet. De nuldraad die zorgde voor de afvoer van stroom van de televisie veroorzaakte kortsluiting. Hierbij heeft er kort brand gewoed. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het vakantiehuisje overgedragen aan de parkmanager. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.	avond	n.v.t.
4-1-2023	Hardenberg	kortsluiting	meterkast	geen	supermarkt	0G	Bij de Plus supermarkt Alfring Baalderveld aan de Floralaan in Hardenberg kwamen klanten woensdagmorgen voor een dichte deur te staan. Op de schuifdeur hing een plakkaat waarop stond: Wegens stroomuitval winkel gesloten. Het bleek dat door de harde regen van de woensdagochtend water in de meterkast liep. Waarschijnlijk kwam dit water door een klein lek in het dak. Het water veroorzaakte kortsluiting in de meterkast.	ochtend	n.v.t.
4-1-2023	Schiedam	onbekend	fietsaccu	rook	woning	0G	Een elektrische fiets, die in de gang van een woning aan de Boerhaavelaan gestald was, is woensdagmiddag spontaan tot ontbranding gekomen. De bewoners kregen door dat er iets aan de hand was doordat de accu begon te roken. De fiets is direct naar buiten verplaatst, in afwachting van de brandweer. Omdat er in de woning geen rookmelder aanwezig was, heeft de brandweer er gelijk één opgehangen.	middag	nee
4-1-2023	Zevenbergen	onbekend	meterkast	brand	zorgcentrum	0G	Bij woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen is woensdagochtend rond 07.15 uur een brand uitgebroken in een elektriciteitskast. Daarbij raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
5-1-2023	Deventer	onbekend	wasdroger	brand	appartementencomplex	1R	De brandweer is te hulp geroepen voor een brand in een woning op de negende verdieping van de Zonneflat op het Wezenland in Deventer. De brand is veroorzaakt door een defecte wasdroger. De bewoonster en haar hond hebben het appartement tijds kunnen verlaten. De vrouw heeft rook ingeademd en wordt daarvoor behandeld door ambulancepersoneel ter plaatse. Er is geen gevaar voor uitbreiding van de brand naar aangrenzende appartementen. De wasdroger is door brandweerlieden uit huis gesleept en staat op de galerij voor nablussen.	ochtend	n.v.t.
5-1-2023	Groessen	onbekend	meterkast	rook	woning	1G	Op de Achtergaardsestraat in Groessen heeft donderdagochtend een brand gewoed in een woning. Even voor 10:00 uur kwam de melding van de brand binnen, waarna de brandweer met spoed werd opgeroepen. Ter plekke woedde een brand in een woning waardoor de woning volledig onder de rook stond. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de woning geventileerd werd. Volgens een leverancier die materiaal kwam brengen bij de woning zou het gaan om een brand in de meterkast. Ook is een ambulance uit opgeroepen voor	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							de woningbrand. Één persoon wordt door de ambulancedienst gecontroleerd. Het is onduidelijk of deze verwondingen heeft en mee moet naar het ziekenhuis.		
6-1-2023	Langerak	onbekend	meterkast	vonken	woning	0G	Brandweer Langerak-Nieuwpoort ging vrijdagmiddag af op een melding van vonken uit een meterkast in Langerak. In eerste instantie werd de brandweer gealarmeerd voor een gaslucht, maar aanrijdend naar de locatie aan de Melkweg werd duidelijk dat het ging om vonken uit een meterkast. Eenmaal ter plaatse had de eigenaar de vonken al geblust en was er na een kleine controle niets meer voor de brandweerlieden te doen. Hierna werd nog even op de komst van Stedin gewacht om het incident aan de netbeheerders over te kunnen dragen.	middag	n.v.t.
7-1-2023	Rhenen	onbekend	wasdroger	brand	appartementencomplex	0G	In een flat aan de Korenbloemstraat heeft een korte maar heftige brand gewoed. Omstreeks 06:20 uur werd het brandweerkorps Rhenen-Achterberg gealarmeerd voor een brand in een woning. Bij aankomst van de brandweer werd de brand direct opgeschaald naar middelbrand waarna ook een tweede blusvoertuig ter plaatse kwam. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Voor zover bekend is de brand ontstaan in een wasdroger.	ochtend	n.v.t.
8-1-2023	Groesbeek	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Zondagavond even na 22.00 uur is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Krekelstraat in Groesbeek. De gealarmeerde brandweer was met een tankautospuit was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De bewoners hadden rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De schade aan de woning betreft een vernielde meterkast en verder rook- en roetschade in de woning. Salvage heeft de woning doorzocht. Op eigen gelegenheid zijn de bewoners voor een nacht onder gebracht bij familie.	avond	n.v.t.
10-1-2023	Capelle aan den IJssel	kortsluiting	elektrische deken	brand	woning	1G	Dinsdagmiddag 10 januari rond 15.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Floridaweg in Capelle aan den IJssel. De brand zorgde voor een forse rookontwikkeling in de woning. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd. Vermoedelijk was de brand ontstaan door kortsluiting in een elektrische deken. De bewoner werd nagekeken door de ambulancedienst.	middag	n.v.t.
10-1-2023	Doetinchem	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	camper	0G	De brandweer van Doetinchem is dinsdagmiddag rond 16:45 uur: uitgerukt voor een melding van een camper brand aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. De camper stond onder een overkapping aan de achterzijde bij een boerderij gestald. De bewoner had net de accu aangesloten toen er vermoedelijk door kortsluiting brand ontstond. De jongeman bluste de brand zelf met een poederblusser en haalde nog een gasfles uit de bus, de brandweer nam het blussen over en verwijderde de accu die in een bak met water geplaatst werd.	middag	onbekend
10-1-2023	Weert	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	De brandweer en politie werden dinsdag rond 8.20 uur gealarmeerd vanwege een woningbrand in de wijk Molenakker. In de meterkast van een woning aan de Achtkantmolen was lichte rookontwikkeling ontstaan. De brandweer kwam met o.a. een SIV (Snel Interventievoertuig) en tankautospuit ter plaatse. De brandweer hoefde uiteindelijk geen bluswerkzaamheden uit te voeren. De brandweerlieden voerden een controle uit en konden daarna, net als de politie, weer vertrekken. Er zal een installateur aan te pas moeten komen om het eventuele probleem te verhelpen.	ochtend	n.v.t.
11-1-2023	Nederweert	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er een brand gewoed in een woning aan de Hoge Notte in Nederweert. De brand ontstond in de meterkast van de woning. De bewoners hadden zich zelf in veiligheid gebracht en de hulpdiensten gewaarschuwd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de voordeur. De brand was ontstaan in de meterkast van de woning. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak.	nacht	n.v.t.
12-1-2023	Goirle	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een van de woningen aan de Fraterstuijn te Goirle ontstond donderdag aan het begin van de avond een brand in de meterkast. Zowel de brandweer als de politie kwamen ter plaatse. Enexis is ook ter plaatse geroepen door de brandweer en zij hebben de meterkast nagekeken	avond	n.v.t.
15-1-2023	Groningen	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	1G	In een woning aan de Gdanskweg in Stad heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Eén van de bewoners is na afloop kort gecontroleerd door verpleegkundigen van een ambulance. "Volgens de fotograaf betrof het kortsluiting in een wasdroger in de woning.	avond	n.v.t.
17-1-2023	Boxtel	onbekend	elektrische auto	brand	garage	0G	Aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel is brand uitgebroken in een auto in een garage naast een huis. Zowel van de auto als de garage is weinig over. De brandweer was met meerdere bluswagens aanwezig en had moeite het vuur onder controle te krijgen. De vlammen trokken de aandacht van veel buurtbewoners. Vermoedelijk is de	middag	ja

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							brand ontstaan doordat de auto aan de acculader lag. De bewoner van het pand, een 92-jarige man, werd gecontroleerd in een toegesnelde ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.		
17-1-2023	Reduzum	onbekend	fietsaccu	brand	bijgebouw	0G	Dinsdagmiddag 17 januari omstreeks 16.20 uur was brand ontstaan in een bijgebouw aan de Haedstrjitte in Reduzum. De brandweer die snel aanwezig was heeft de brand weten te blussen. Vermoedelijk is een elektrische fiets de oorzaak van het ontstaan van de brand. Voorzover bekend is niemand gewond geraakt.	middag	onbekend
18-1-2023	Den Haag	onbekend	elektrische installatie	brand	school	0G	De Anne Frankschool aan de Laagveen in Den Haag is woensdagochtend ontruimd. Er is brand uitgebroken in de elektrische installatie in de kelder van de basisschool.	ochtend	n.v.t.
18-1-2023	Doetinchem	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op de zolder van een woning aan de Piersonlaan in Doetinchem is dinsdagavond laat brand uitgebroken. Bewoners ontdekten de brand zelf en belden 112. Zij verlieten hun woning. De brandweer ontruimde voor de veiligheid ook vier buurwoningen. Voor de oorzaak van de brand wordt gekeken naar de zonnepanelen en/of omvormer.	avond	n.v.t.
18-1-2023	Molenschot	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	Bij een huis aan de Kapelstraat in Molenschot is vanochtend rond zeven uur een elektrische fiets in brand gevlogen. De gevel van het huis raakte door de brand beschadigd. De brandweer had het vuur heel snel onder controle. De rook is niet naar binnen geslagen.	ochtend	onbekend
19-1-2023	Groningen	kortsluiting	luchtgordijn	geen	winkel	0G	Donderdagmiddag een melding van een winkelbrand aan de Guldenstraat. Ter plaatse bleek het te gaan om rook dat uit een luchtgordijn kwam bij de ingang zegt Johan Bosklopper van de brandweer. Er bleek kortsluiting te zijn geweest in de motor, dat zorgde voor wat rook. De brandweer controleerde het systeem. Er was geen brand verder.	middag	n.v.t.
19-1-2023	Zaamslag	onbekend	oven	brand	zorgcentrum	1G	In een zorgcentrum aan de Molenstraat in Zaamslag woedde donderdagmorgen een brand. De brandweer schaalde op naar een zogenaamde middelbrand. Omstreeks 08.05 uur werden de brandweerlieden van Axel en Hulst met spoed opgeroepen voor de brand. Aanrijdend werd duidelijk dat op de tweede verdieping van het zorgcomplex een brand woedde in een oven.	ochtend	n.v.t.
20-1-2023	Groningen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Brand in meterkast in woning aan de Bottelroosstraat 46 vrijdagochtend. De brandweer had de brand snel onder controle. Naast brandschade in de meterkast was er ook rook schade aan de woning.	ochtend	n.v.t.
20-1-2023	Rheden	kortsluiting	plafond	brand	woning	0G	In een te koop staande woning aan de Brinkweg in Rheden heeft vrijdagmiddag brand gewoed. De verkopende makelaar, die een bezichtiging zou hebben, ontdekte de brand. De brand woedde tussen de eerste verdieping en de begane grond. Kortsluiting in het plafond zou de oorzaak zijn geweest. De brandweer schaalde al snel groot op, omdat het huis in het buitengebied van Rheden staat.	middag	n.v.t.
21-1-2023	Groningen	onbekend	wasdroger	rook	appartementencomplex	0G	In een portiekflat aan de Asingastraat in de wijk De Hoogte heeft zaterdagavond brand gewoed. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De melding van de brand kwam rond 20.30 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Volgens Noordhoff betrof het een wasdroger. "Deze is door nog onbekende redenen in de brand gevlogen. De bewoner was zelf op dat moment niet thuis. Ondanks dat we het sein 'brand meester' snel konden geven, heeft de woning wel rook- en roetschade opgelopen.	avond	n.v.t.
22-1-2023	Leiden	onbekend	wasdroger	Rook	woning	0G	Drie woningen aan de Kooihof in Leiden zijn in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd na een brand op de bovenverdieping in één van de huizen. Ter plaatse bleek dat het ging om een brand in de wasdroger. Door het vuur ontstond veel rook. De brandweer heeft de woning geventileerd, waarna de bewoners konden terugkeren naar huis.	nacht	n.v.t.
23-1-2023	Heesch	onbekend	accu	brand	woning	0G	In een woning aan de Beellandstraat in Heesch is zondagavond rond 23.15 uur brand uitgebroken. Een gezin met twee kinderen dat in het huis woont, lag al te slapen toen de brand ontstond. De gezinsleden werden wakker van een vreemd geluid op de benedenverdieping en zagen de rook. Ze konden met hun huisdieren het huis veilig verlaten. Er raakte niemand gewond bij de brand. Volgens de politie is de brand ontstaan in een kast. Daar lag een accu, wat mogelijk de oorzaak is van de brand.	avond	onbekend
24-1-2023	Breukelen	onbekend	meterkast	brand	stomerij	0G	Meerdere bewoners in het centrum van Breukelen moesten vannacht hun bed uit vanwege een brand in een zaak voor kledingreparatie- en stomerij. Het vuur aan de Brugstraat brak rond 04.25 uur uit, waarschijnlijk in de meterkast van de stomerij. De bovengelegen woningen werden ontruimd. Eén van de bewoners vluchtte naar het dakterras en werd daar vanaf gehaald door brandweerlieden.	nacht	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
24-1-2023	Heerhugowaard	onbekend	wasdroger of wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer heeft dinsdagmiddag een brand geblust in een huis aan de Reuzenpandasingel 14 in Heerhugowaard. De brand was in een droger of wasmachine op de eerste etage van de woning. De melding van de brand kwam dinsdagmiddag rond 12:15 uur binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer snel ter plaatse was op de Reuzenpandasingel. Door het snelle ontdekken van de brand is voorkomen dat de woning ernstig beschadigd raakte. Het is vooralsnog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.	middag	n.v.t.
26-1-2023	Sliedrecht	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Bij een magazijn van een woonwinkel aan de Marisstraat is donderdagmiddag in een meterkast alles weggesmolten. De kast stond in een opslaghal. Nog voor de brandweer er was, wisten medewerkers van het bedrijf in te grijpen met brandblussers.	middag	n.v.t.
29-1-2023	Heerde	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een vrijstaande woning aan de Langeslag in Heerde heeft vanavond in brand gestaan. De brand was uitlaand en er kwam veel rook vrij. Inmiddels is het sein 'brand meester' gegeven. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is iedereen op tijd uit de woning gekomen en is niemand gewond geraakt. De brand lijkt te zijn ontstaan in de meterkast. De exacte oorzaak is nog niet bekend.	avond	n.v.t.
31-1-2023	Amersfoort	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Rembrandstraat in Amersfoort is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de meterkast. Al snel schakelde de brandweer over tot middelbrand om meer bluswagens in te zetten. De brandweer zette de straat tijdelijk af tijdens het blussen. Al vrij snel was het vuur onder controle. Wel kwam er veel rook vrij. De woning wordt geventileerd. Het huis wordt momenteel verbouwd en was daarom leeg. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
31-1-2023	Rijssen	kortsluiting	meterkast	onbekend	medisch centrum	0G	De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor een brandmelding in Medisch Centrum Zuid. Ter plaatse bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in de meterkast.	avond	n.v.t.
1-2-2023	Bunschoten	kortsluiting	verwarmede waterzak	brand	zorgcentrum	0G	In zorgcentrum De Haven aan de Op de Ree in Bunschoten is woensdagmiddag brand uitgebroken door kortsluiting. De medewerkers hebben een kamer ontruimd en begonnen zelf met blussen. Bij een verwarmde waterzak ontstond kortsluiting, die de boosdoener was bij het ontstaan van de brand. Er waren niet veel bewoners aanwezig in de ruimte waar de brand ontstond. Medewerkers hebben de kamer ontruimd en het vuur geblust. Daardoor is de brand beperkt gebleven.	middag	n.v.t.
2-2-2023	Den Bosch	kortsluiting	wasdroger	brand	restaurant	0G	Kortsluiting in een droger blijkt de oorzaak te zijn van de brand in restaurant Tante Pietje in de Korte Putstraat in Den Bosch. De schade blijft verder beperkt tot Tante Pietje, want omliggende zaken zijn 'gewoon' open. Kortsluiting in de droger blijkt dus volgens Lankhaar de oorzaak te zijn van de brand. De eerste en tweede verdieping van zijn zaak zijn volgens de eigenaar daardoor volledig verwoest. „En op de begane grond is ook veel rook- en waterschade. Verschrikkelijk balen.”	nacht	n.v.t.
3-2-2023	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Vrijdagmiddag woedde een felle brand in de meterkast van een woning aan de Bredalaan in Eindhoven. Rond 15.20 uur rukte de brandweer uit en schaalde snel op naar middelbrand. Men zette twee blusvoertuigen in, ook een hoogwerker kwam ter plaatse. Uit het pand kwam op alle verdiepingen rook naar buiten, een vrouw ademde rook in en is in een ambulance nagekeken.	middag	n.v.t.
4-2-2023	Wageningen	vermoedelijk kortsluiting	elektrische deken	brand	woning	0G	Een woning aan de Else Mauhsstraat in Wageningen is zaterdagavond vol rook komen te staan. De bewoonster had haar elektrische deken aangezet, die vervolgens vlam vatte. Het ambulancepersoneel heeft zowel de vrouw als haar buurman onderzocht. Ze hoefden allebei niet naar het ziekenhuis.	avond	n.v.t.
4-2-2023	Yerseke	onbekend	wasdroger	brand	appartementencomplex	0G	Zaterdagmiddag 4 februari tegen 16.40 uur was brand ontstaan in een flat aan de De Zaete in Yerseke. In een flatwoning had een droger vlam gevat. Door snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt tot de droger. De droger is door de brandweer uit de woning gehaald. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.	middag	n.v.t.
5-2-2023	Bergschenhoek	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	kantine	0G	Brand bij jubilerende voetbalvereniging was gevolg van kortsluiting: 'Kantine moet herbouwd worden'. De brand die het kantinegebouw van de Bergschenhoekse voetbalvereniging BVCB zaterdagavond in de as legde, is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Onderzoek van brandspecialisten heeft uitgewezen dat kortsluiting hoogstwaarschijnlijk de boosdoener is geweest. Volgens voorzitter Ronald Helder zou het mis zijn gegaan met een oude draad in het hoofdsysteem.	avond	n.v.t.
5-2-2023	Leiden	vermoedelijk kortsluiting	computer	brand	appartementencomplex	0G	Een brand in een woning aan de Gortestraat in Leiden heeft zondag aan het begin van de avond voor heel veel schade gezorgd. Volgens de brandweer is de woning helemaal uitgebrand. Oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting of oververhitting van een computer. De bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis. De hulpdiensten werden even voor 18.00 uur gealarmeerd voor de brand, waarop meerdere voertuigen met spoed ter plaatse zijn	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							gekomen. De brandweer wist de brand op zich snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat er heel wat schade ontstond aan en in de woning. De woningen naast het appartement waar de brand woedde, zijn ontruimd.		
5-2-2023	Volendam	onbekend	wasdroger	brand	woning	x ≥ 2R	Bij een brand in een woning aan de Damcoogh in Volendam is in de nacht van zaterdag op zondag een bijkeuken uitgebrand. De brand werd veroorzaakt door een droger. Meerdere mensen in de directe omgeving zijn vanwege rookinhalatie door ambulancepersoneel behandeld.	nacht	n.v.t.
6-2-2023	Wijnjewoude	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan Mounleane in Wijnjewoude is maandagochtend brand ontstaan in de meterkast. Een klusser die toevallig in de buurt aan het werk was heeft de brand geblust. De brandweer is ter plaatse gekomen voor nacontrole. Toch liep de meterkast flinke schade op. Deze brandde volledig uit. Bij de brand raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
7-2-2023	Hillegom	vermoedelijk kortsluiting	kerstverlichting	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag 7 februari tegen 16.40 uur was brand ontstaan aan de Faleriolaan in Hillegom. Het betrof een kleine brand. Kerstboomverlichting stond in brand. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Kortsluiting was vermoedelijk de oorzaak van de brand.	middag	n.v.t.
7-2-2023	Putten	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In de nacht van maandag op dinsdag heeft er een brand gewoed in een woning op de Jac Catsstraat. De bewoner die de brand zelf ontdekte kon de woning veilig verlaten. De brandweer vermoed dat de brand door kortsluiting is ontstaan in het plafond van de badkamer. Daar was de brand het hevigst geweest.	nacht	n.v.t.
9-2-2023	Den Bosch	onbekend	meterkast	brand	kasteel	0G	Vandaag omstreeks 18.00 uur is er een brand uitgebroken in Kasteel Meerwijk aan de Gemaalweg in Den Bosch. De brandweer had het vuur snel onder controle en er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De schade in het kasteel is wel aanzienlijk. Met name door de enorme rookontwikkeling. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een meterkast in het kasteel.	avond	n.v.t.
9-2-2023	Nijverdal	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer heeft vanmiddag een schuurbrand aan de Prins Mauritsstraat in Nijverdal geblust. De brand werd veroorzaakt door een defecte wasdroger, die vlam vatte. De schuur liep brand en roet schade op. De Prins Mauritsstraat was afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden.	middag	n.v.t.
10-2-2023	Zevenhuizen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Op vrijdagmiddag 10 februari was er groot alarm bij de hulpdiensten voor een woningbrand aan het Hendrikseiland in Zevenhuizen. Omdat het om een woning met een rieten dak ging werd ook de speciale blusploeg uit Krimpen aan den Lek gealarmeerd net als de korpsen van Rotterdam en Zevenhuizen als ook de watertankwagen van Boskoop. Ter plaatse op het Hendrikseiland bleek het allemaal mee te vallen, de brand was in de meterkast en de eerste eenheid uit Rotterdam wist het snel te doven. Hierna heeft de brandweer van Zevenhuizen geholpen met het ventileren van de woning.	middag	n.v.t.
11-2-2023	Almere	onbekend	meterkast	brand	kapsalon	0G	Zaterdagmiddag is er brand uitgebroken bij een kapsalon in Tussen de Vaarten. De brand is inmiddels onder controle. Rond 15:30 uur brak er brand uit in het pand van een kapsalon aan de Andy Warholstraat. De brand ontstond volgens de brandweer in de meterkast van het pand. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling binnen het pand. De aanwezige mensen waren allemaal buiten toen de brandweer ter plaatse kwam. De brandweer had de brand binnen een half uur onder controle. De kapsalon heeft aanzienlijke rookschade opgelopen bij de brand. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
12-2-2023	Nijmegen	kortsluiting	onbekend	brand	bovenwoning	0G	In de muur van een Nijmeegse bovenwoning is zondagochtend door kortsluiting brand ontstaan. Eerst dacht de brandweer dat de brand was ontstaan in de meterkast, dit bleek niet het geval. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.	ochtend	n.v.t.
12-2-2023	Voorthuizen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Paulus Potterstraat in Voorthuizen heeft zondagmiddag een brand gewoed. Oorzaak was een wasdroger op de bovenverdieping die rond 15.00 uur vlam had gevat. De bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis, die bleken in Hilversum te zijn. De schade is daardoor zo groot dat de woning voorlopig onbewoonbaar is.	middag	n.v.t.
13-2-2023	Zoetermeer	kortsluiting	airfryer	brand	schuur	0G	De brandweer in Zoetermeer moest gisteren in actie komen voor een brand in een schuur van een woning aan de Sartrezijde in De Leyens. Deze was ontstaan door kortsluiting in een airfryer. De brandweer heeft bluswerkzaamheden verricht, er vielen geen gewonden.	avond	n.v.t.
14-2-2023	Appelscha	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Een auto is dinsdagmiddag volledig uitgebrand op de Industrieweg in Appelscha. De brand was ontstaan in een meterkast van een bedrijf en sloeg over naar de auto. Die stond in de loods. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met meerdere voertuigen naar de brand. Brandweerlieden hebben de brand geblust en de	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							meterkast en het voertuig gecontroleerd. Verdere uitbreiding kon voorkomen worden. De brandweer onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Niemand raakte gewond.		
14-2-2023	Groningen	vermoedelijk kortsluiting	fietsaccu	brand	portiek	0G	In een portiekje heeft maandagavond rond middernacht een elektrische fiets vlam gevat. De politie had de brand snel geblust. De brandweer deed een na controle. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak van de brand. De portiek werd geventileerd.	nacht	onbekend
16-2-2023	Laren	onbekend	wasmachine	brand	kinderopvang	0G	Gisterenavond om 21.00 uur gingen de pagers af voor een automatisch brand alarm bij Paddington Kinderhotels. In dit geval was een contactpersoon aanwezig nabij het gebouw en gaat al snel polshoogte nemen en constateert dat de wasmachine in brand staat en het gebouw vol rook. Er wordt adequaat gehandeld door de deuren dicht te doen bij verlaten van het gebouw en de meldkamer op de hoogte te brengen van de situatie. De kinderopvang was gesloten tijdens de brand en er was niemand meer aanwezig.	avond	n.v.t.
16-2-2023	Valkenswaard	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een huis aan de Klapproosstraat in Valkenswaard is vanavond brand uitgebroken. De brand woedde in de meterkast. De bewoner had de stekker van een frituurpan in het stopcontact gestoken, waarna er een klap klonk in de meterkast. De brandweer had het vuur snel onder controle.	avond	n.v.t.
17-2-2023	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Vrijdagavond rond 20.15 uur is aan de Argonautenstraat in Amsterdam-Zuid een woningbrand ontstaan. De bewoners waren thuis toen de brand ontstond. Op 1-hoog is brand in een appartement. De brandweer spreekt over een brand in een meterkast. De rook zit door het hele pand heen. Toch kon iedereen op tijd naar buiten komen. Niemand raakte gewond.	avond	n.v.t.
17-2-2023	Haarlem	kortsluiting	verlichting	brand	kerk	0G	Vrijdagmiddag 17 februari rond één uur is aan de Rijksstraatweg in Haarlem een brand geweest in de Albertuskerk. De brandweer is met slangen naar binnen gegaan. Er zou kortsluiting zijn rond een ingebouwd lampje. Dit zorgde voor rook, aldus de politie ter plekke. Na 20 minuten had de brandweer de situatie onder controle.	middag	n.v.t.
18-2-2023	Zaandam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	restaurant	0G	Diana Barsoum zag in de nacht van vrijdag op zaterdag haar levenswerk in vlammen opgaan. In haar restaurant aan de Rozengracht in Zaandam brak brand uit, vermoedelijk door kortsluiting. En dat terwijl Barsoum al druk bezig was met de voorbereidingen van het veertigjarig jubileum van de horecagelegenheid. Nu is het door de brand binnen een puinhoop en kan het restaurant voorlopig nog niet open.	nacht	n.v.t.
19-2-2023	Tiel	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Zaterdag om 21.20 kwam de melding van een woningbrand aan de Oranjelaan in Tiel. Hierbij bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast. De brandweer kwam ter plaatse met een voertuig en had het vuur snel onder controle. Bij het openen van de deur kwam er veel rook uit de woning wat duidt op behoorlijke rookschade in de woning.	avond	n.v.t.
21-2-2023	Arnhem	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	In een woning aan de Wilhelminastraat in Arnhem heeft dinsdagavond een keukenbrand gewoed. Een bluspoging van de bewoners haalde niet veel uit. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te bestrijden. De rookmelders gingen af en de stoppen sloegen door. Het vuur bleek zich in de afzuigkap en de pijp van de kap te bevinden. De onderste verdieping van de woning raakte beschadigd. Het is niet duidelijk of de eigenaren dinsdagavond nog terug kunnen naar hun woning.	avond	n.v.t.
21-2-2023	Ermelo	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Vakantiewoning	0G	Brandweer Ermelo werd maandagmiddag opgeroepen voor een woningbrand op een vakantiepark aan de Zeeweg. Ter plaatse aangekomen stonden er mensen op het dak van een houten vakantiewoning terwijl er rook onder de dakpannen vandaan kwam. Het vuur en rook werden heftiger en ze konden niet voorkomen dat de hele bovenverdieping uitbrandde. Niemand raakte gewond. Mogelijk is de brand door kortsluiting ontstaan. De vakantiewoning is voorlopig onbewoonbaar.	middag	n.v.t.
21-2-2023	Haren	onbekend	oven	rook	ziekenhuis	0G	De brandweer is uitgerukt naar het UMCG Beatrixoord aan de Dilgtweg in Haren. Er is door brandweerlieden een oven naar buitengebracht, die rook en veel hitte veroorzaakt. 'We doen nu nog een meting', aldus een brandweerwoordvoerder. Op de melding kwamen twee tankautospuitswagens af. 'Dit komt niet omdat het een middelbrand is, maar het is hier standaard procedure.'	avond	n.v.t.
21-2-2023	Wormer	vermoedelijk oververhitting	elektronische apparatuur	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag is er omstreeks 14.30 uur brand uitgebroken in een woning aan de Schansstraat in Wormer. De brand is in de woonkamer, aan de voor de voorzijde bij de vensterbank begonnen. Door een mechanisch defect – vermoedelijk oververhitting van elektronische apparatuur – is de brand ontstaan. De bewoners waren op dat moment niet thuis.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
22-2-2023	Gouda	onbekend	meterkast	rook	restaurant	0G	Woensdagmiddag rond 13.10 uur is brand ontstaan in de meterkast van een restaurant aan de Markt in Gouda. De brand zorgde voor rookontwikkeling. De brandweer schaalde op naar het sein middel brand, zodat meerdere wagens ingezet kunnen worden om de brand onder controle te krijgen. Omdat de rook bij de naastgelegen panden naar binnen trok heeft de brandweer groot ingezet.	middag	n.v.t.
23-2-2023	Amsterdam	onbekend	fietsaccu	brand	fietswinkel	0G	De brand brak iets na acht uur uit bij fietswinkel Tromm Tweewielers. Accu's van elektrische fietsen in de kelder van het pand vatten vlam waardoor al snel de gehele kelder in de rook stond. Aangezien de kelder vrij groot is en onder meerdere panden doorloopt, leek de brand groot, meldt een woordvoerder van de brandweer. Inmiddels is het vuur gedoofd. Er zijn geen gewonden gevallen.	avond	onbekend
23-2-2023	Capelle aan den IJssel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woning onbewoonbaar na uitslaande brand in meterkast Floridaweg Capelle aan den IJssel. In een woning aan de Floridaweg in Capelle aan den IJssel heeft donderdagavond een uitslaande brand gewoed. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de voordeur. De bewoonster van het huis was al naar buiten gekomen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Door de brand en de rookschade is de woning onbewoonbaar. Stichting Salvage is ter plaatse om de bewoners van het huis bij te staan.	avond	n.v.t.
24-2-2023	Beverwijk	onbekend	wasdroger	onbekend	appartementencomplex	0G	en droger in een flatwoning op de Waalstraat in Beverwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag in de brand gevlogen. Rond 03:20 brak de brand uit. De brand was redelijk snel geblust door de brandweer, maar voor de zekerheid werden er toch acht woningen ontruimd om metingen te doen. De bewoners konden in de tussentijd terecht in bussen die de politie had neergezet. Nergens bleek iets aan de hand te zijn.	nacht	n.v.t.
24-2-2023	Eindhoven	onbekend	tosti-ijzer	rook	appartementencomplex	0G	In een flatgebouw aan de Torenallee in Eindhoven is brand uitgebroken. Kwart voor acht zag een bewoner rook onder een deur uitkomen. De brandweer was al snel aanwezig met twee bluswagens. Omdat de bewoners van de flat niet thuis waren, werd de deur geforceerd. Binnen bleek een tostiapparaat in brand te zijn gevlogen. Het vuur was snel onder controle. Daardoor hoefden andere bewoners van het gebouw niet te worden geëvacueerd. Na een klein uur was alles weer onder controle.	ochtend	n.v.t.
25-2-2023	Ermelo	onbekend	elektrische kachel	rook	vakantiewoning	0G	Zaterdagavond 25 februari rond 22.18 uur werd de brandweer van Ermelo gealarmeerd voor een brand in een woning op Chaletpark De Vossenhol aan de Russulalaan in Ermelo. Ter plaatse bleek er een kachel te zijn aangezet in de douche. Het elektrische kacheltje boven de wasbak in de badkamer is blijven aan staan, hierdoor is mogelijk de brand ontstaan. De hele woning is onder rook komen te staan.	avond	n.v.t.
27-2-2023	Drachten	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Aan de Friso heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed in een spouwmuur van een uitbouw achter huis. Door kortsluiting is er brand ontstaan in de spouwmuur. De brandweer werd omstreeks 15:02 uur opgeroepen voor woningbrand. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen en zijn begonnen met sloopwerkzaamheden tijdens sloopwerkzaamheden kwam er wat rook vrij. Na wat sloopwerk zijn er bluswerkzaamheden verricht en het vuur was vrij snel onder controle. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
27-2-2023	Hoogeveen	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	Bij een beginnende woningbrand aan de Emmastraat in Hoogeveen heeft de brandweer in de nacht van zondag op maandag erger kunnen voorkomen. De melding kwam rond 02.30 uur bij de brandweer binnen, nadat er rookontwikkeling in de woning was ontstaan. Ter plekke bleek dat de oorzaak van de rookontwikkeling uit de meterkast kwam, waar vermoedelijk kortsluiting was ontstaan door een nog onbekende oorzaak. Nadat de brandhaard werd gedoofd, werd de woning geventileerd. Er raakte verder niemand gewond.	nacht	n.v.t.
28-2-2023	Capelle aan den IJssel	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een slaapkamer van een woning aan het Mauritshuis in Capelle aan den IJssel is dinsdagavond brand ontstaan. De brand ontstond in een was droger en zorgt er voor flink wat rookontwikkeling in het huis. De brandweer kwam met meerdere wagens te plaatsen, maar de brand zelf bleek al grotendeels geblust te zijn. De brandweer heeft met een waterstraal de rook uit de woning grotendeels verdreven. Hierna zijn de brandende resten die nog uit de droger kwamen naar buiten gegooid. De woning heeft door de brand flink wat water- en rookschade opgelopen. Stichting Salvage is in kennis gesteld om de bewoners bij te staan.	avond	n.v.t.
28-2-2023	Noordwijkerhout	kortsluiting	waterkoker	brand	woning	1RZ	Meerdere brandweereenheden en de politie zijn dinsdag aan het einde van de ochtend gealarmeerd voor een keukenbrand in een woning aan de Duinrand in Noordwijkerhout. De brandweer van Noordwijkerhout was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Kortsluiting in een waterkoker was de oorzaak van de brand. Een ambulance werd opgeroepen voor de bewoner, die bij de brand rook zou hebben binnengekregen. Deze persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
2-3-2023	Emmen	onbekend	vaatwasser	brand	woning	1GZ	Donderdagochtend is er brand ontstaan in een hoekwoning aan de Meerstraat in Emmen. De brand woedde in een vaatwasser. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bij de brand is een slachtoffer gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen is onbekend. Twee honden zijn uit de woning gehaald en overgedragen aan de dierenambulance. De Meerstraat was tijdelijk afgesloten. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de afhandeling van de schade.	ochtend	n.v.t.
3-3-2023	Groningen	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	In een woning aan de Berkenlaan in Selwerd is vrijdagochtend brand ontstaan. De brandweer wist de brandhaard snel te doven, maar kon schade in de woning niet voorkomen. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een defecte magnetron. Niemand raakte gewond, maar het incident zorgde wel voor veel rook in de woning. Daardoor ontstond flink wat schade, waarvoor stichting Salvage werd ingeschakeld.	ochtend	n.v.t.
3-3-2023	Harelbeke	onbekend	zonnepanelen	brand	loods	0G	De zaakvoerders van Opslag.com in de Stedestraat zagen rond 15 uur maandagmiddag een rookpluim op het dak van hun loods in de Stedestraat. "Toen we ook nog een geur van verbrand rubber roken, hebben we meteen de brandweer gewaarschuwd", zeggen Stefanie Vandaele en Hannelore Carette. "De brandweer vroeg ons ook om het gebouw te evacueren, maar we hadden geluk. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig." "Ondertussen hadden we met onze drone al beelden genomen van het dak van onze loods en zagen we dat twee zonnepanelen in brand stonden", zegt Vandaele. De Harelbeekse brandweerkazerne ligt op een steenworp van het bedrijf en de brand werd dus zeer snel geblust. Op het eerste gezicht is er enkel schade aan de zonnepanelen, de rest van het dak liep waarschijnlijk geen schade op. Opslag.com verhuurt opslagruimtes in hun ruime loods aan de Stedestraat in Harelbeke. De ruimtes zelf en de inhoud liepen geen schade op. Over de oorzaak bestaat er geen zekerheid. "Dat moet nog nader worden onderzocht, maar een defect of een kortsluiting aan één van de twee zonnepanelen behoort tot de mogelijkheden", klinkt het bij de brandweer.	middag	n.v.t.
3-3-2023	Katwijk	onbekend	ventilator	rook	gemeentehuis	0G	In het gemeentehuis van Katwijk aan de Koningin Julianalaan is vrijdag om 18.00 uur mogelijk brand ontstaan. De brandweer werd opgeroepen voor een automatische brandalarm. Even later werd assistentie van andere posten opgeroepen. De brand is opgeschaald naar middelbrand. De omgeving van het gemeentehuis is afgezet. De brandweer laat weten dat er rook uit een technische ruimte komt, mogelijk een serverruimte. Het gebouw is ontruimd. Update - Het betrof een ventilator in de noodstroomruimte die stond te roken. Daarop is de brandweer gewaarschuwd.	middag	n.v.t.
3-3-2023	Purmerend	onbekend	meterkast	brand	flat	0G	Bij de brandweer kwam vanochtend rond 09.00 uur een melding binnen van brand in een flat aan de Mercuriusweg in Purmerend. Ter plaatse was bleek het om brand te gaan in een van de appartementen en dat er veel rookontwikkeling was. Uit voorzorg werden ook het onder- en bovenliggende appartement ontruimd. Nadat de brand geblust was, werd duidelijk dat de brand in de meterkast is ontstaan. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. De brandweer is momenteel de woning aan het ventileren en doet metingen bij omliggende woningen. Stichting Salvage is onderweg om de bewoners van het getroffen appartement bijstand te verlenen.	ochtend	n.v.t.
4-3-2023	Rijswijk	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Vanmiddag heeft brand gewoed in een woning aan de Havenstraat. De brand werd rond kwart over drie ontdekt doordat bewoners van het portiek rook uit het ventilatiekanaal zagen komen. Meteen werd de brandweer gebeld en hierop zijn voertuigen van kazernes Laak en Rijswijk met spoed ter plaatse gegaan. Er kwam veel rook uit de woning en daarom is besloten het gehele portiek bestaande uit zes woningen te ontruimen. Vanwege de blussing en de ontruiming is de bemanning van beide tankautospuitten ingezet en werd daarom opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer heeft een kooi met een hamster uit de woning gehaald. Medewerkers van de Dierenambulance hebben zich om het diertje bekommerd. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De brand veroorzaakte veel schade in de woning. Volgens onbevestigde berichten zou de brand zijn ontstaan in een wasdroger.	middag	n.v.t.
4-3-2023	Veldhoven	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Zaterdagmiddag om 12.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Gagelbeek in Veldhoven. In de woning bleek brand te zijn ontstaan in de meterkast. De brandweer had de brand snel onder controle en kon uitbereiding voorkomen. De bewoners hadden voor de komst van de brandweer alle deuren gesloten waardoor de brand beperkt bleef tot de hal en de meterkast. Volgens de brandweer heeft de woning wel veel rookschade opgelopen. Ook de woning van de burens heeft rookschade opgelopen door de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
5-3-2023	Langerak	onbekend	meterkast	brand	gedeeltelijk huis en gedeeltelijk kroeg	0G	Zondagavond 5 maart 2023 is de brandweer opgeroepen voor een brand in een meterkast in een gebouw langs de Lekdijk in Langerak. De brandweer die met spoed ter plaatse kwam, trof in het gebouw, dat gedeeltelijk huis en gedeeltelijk kroeg is, een verschroeide meterkast aan. Team Brand Onderzoek is samen met Netbeheerder Stedin opgeroepen om de oorzaak van de verschroeide meterkast te achterhalen. De brandweer heeft onder andere de woning geventileerd. Er zijn geen mensen gewond geraakt.	avond	n.v.t.
7-3-2023	Dordrecht	onbekend	hoverboard	brand	schuur	0G	Om 15:00 was er namelijk een hoverboard, een soort segway zonder stuur, in de brand gevlogen tijdens het opladen van het vervoersmiddel. Dat gebeurde op het Maaskant-Erf in Stadspolders. De eigenaar heeft eerst geprobeerd het brandje zelf te blussen, toen dat niet lukte schakelde hij de brandweer in. Die kregen het vuur snel onder controle en hebben het hoverboard voor de zekerheid in een bak met water gelegd. Van het elektrische vervoersmiddel is bekend dat het vaker in de brand vliegt, dat is gevaarlijk omdat het veelal gebruikt wordt door kinderen. De kinderen van de eigenaar van het board zijn dan ook erg geschrokken. Na een korte blusactie en wat goedbedoeld advies kon de brandweer ook daar inrukken.	middag	ja
7-3-2023	Noordwijk	onbekend	stekkerdoos	brand	bedrijfspan	0G	De brandweer van Noordwijk en Rijnsburg zijn maandagmiddag 6 maart samen met de politie gealarmeerd voor een brand in een foto-afwerkbedrijf aan de Losplaatsweg in Noordwijk. De brand woedde in een stopcontactdoos tussen het verlaagd plafond. Het pand is ontruimd en de werknemers stonden buiten.... De brandweer heeft de situatie onder controle gekregen en de plafondplaat buiten gelegd. Het pand is vervolgens geventileerd.	middag	n.v.t.
9-3-2023	Reusel	vermoedelijk kortsluiting	wasdroger	brand	woning	1G	Wasdroger vliegt in brand in huis in Reusel, één persoon gewond - In een huis aan de Vezelstraat in Reusel is donderdagochtend een wasdroger in brand gevlogen. De brandweer spoedde zich met twee auto's naar het huis om het vuur te blussen. De brandweer kreeg de brandende droger snel geblust, waardoor het vuur zich niet verspreidde. Eén persoon is behandeld door het ambulancepersoneel.	ochtend	n.v.t.
9-3-2023	Zwaag	onbekend	elektrische scooter	brand	schuur	0G	Donderdagochtend rond tien uur is aan de Akkerwinde in Zwaag brand uitgebroken. Een elektrische bromfiets stond in brand. Deze stond binnen in een schuur. De brandweer en ambulance zijn ter plekke voor een brand in een woning. Zij schaalde groot op omdat de bewoners mogelijk nog binnen zouden zijn, want de auto van de bewoners stond voor de deur en zij waren nog niet bevestigd in veiligheid. Eenmaal aangekomen bij de woning bleek er veel rook vrij te komen. Brandweerlieden hebben de brand geblust en daarna de woning geventileerd. Bij de burens is de woning gecontroleerd op koolstofmonoxide. Een elektrische scooter/bromfiets bleek de boosdoener van de brand. De ambulance hoefde niets te doen, want de bewoners bleken niet thuis. De brand zal verder worden onderzocht.	ochtend	onbekend
9-3-2023	Zwolle	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	appartement	0G	Een rookmelder is donderdagmiddag bij een woningbrand aan de Regentenstraat van groot belang geweest. Door het rookalarm kon de brandweer tijdig worden ingeschakeld en bleef de schade beperkt tot rook- en roetschade. De brand ontstond in de keuken op een bovenverdieping van een appartementencomplex. Op het moment dat de brand uitbrak, was de bewoonster met haar hond aan het wandelen. Daardoor moest de brandweer de deur forceren om binnen te komen. Binnen werden twee katten aangetroffen, die door de brandweer in veiligheid zijn gebracht. De brand was snel onder controle, waarna de brandweer heeft geventileerd. De woning heeft veel rook- en roetschade opgelopen. De brand is ontstaan door een technisch mankement aan een elektrisch apparaat.	middag	n.v.t.
10-3-2023	Lemelerveld	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Omstreeks 23:20 uur werd donderdagavond de brandweer gealarmeerd voor een 'brand bijgebouw' aan de Weerdhuisweg te Lemelerveld. Met twee brandblussers werd een eerste bluspoging gedaan. De Lemelerveldse brandweer was binnen 5 minuten ter plaatse en ging de vlammen te lijf. In de schuur zaten kippen en konijnen. Alle kippen zijn door de brandweer gered. Voor drie konijnen kwam de hulp te laat. De rook trok richting de weilanden en vormde geen direct gevaar voor de omgeving. Door adequaat handelen van de burens en snelle inzet van de brandweer is uitbreiding naar de overige bebouwing voorkomen en staat de schuur nog overeind. Naar alle waarschijnlijkheid is kortsluiting de oorzaak geweest van de brand.	avond	n.v.t.
10-3-2023	Nieuwegein	kortsluiting	elektra	stroomstoring	sporthal	0G	In de kleedkamers van Sporthal Galecop is vrijdag lekkage en kortsluiting gemeld. De dakbedekking is aan vervanging toe. Dezelfde dag is actie ondernomen en zijn de problemen opgelost. Dat meldt de gemeente Nieuwegein. Een elektriciteitsbedrijf heeft vrijdag de elektra gecontroleerd en hersteld. Een dakbekkersbedrijf heeft een noodreparatie uitgevoerd. Omdat de sporthal vandaag gebruikt wordt als stemlocatie, zijn verdere werkzaamheden tot donderdag uitgesteld. Afgelopen maandag is het dak gecontroleerd door een constructeur van een technisch advies- en constructiebureau. "Hij gaf aan dat het dak veilig is", aldus de gemeente.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
10-3-2023	Opende	oververhitting	elektrische kachel	brand	schuur	0G	Brand in schuur bij camping de Watermolen. De brandweerkorpsen van Grootegast en Marum werden vanmiddag gealarmeerd voor een brand bij camping de Watermolen in Opende. In een loods van de technische dienst van de camping was door onbekende oorzaak brand ontstaan. De brand die kort uitslaan was, kon met uiteindelijk worden bedwongen door de brandweer. Een mogelijke oorzaak is een te warm geworden kachel, waardoor isolatiematerieel is gaan branden.	middag	n.v.t.
12-3-2023	Apeldoorn	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Zondagavond heeft er een brand gewoed in een woning aan de Meerkoetweg in Apeldoorn. Rond 18:20 uur werd de brand ontdekt, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Ter plekke woedde de brand in een kast onder een trap van een duplexwoning. Volgens De Stentor stond in de kast een stapel textiel en een gasfles in brand. De gasfles is door de brandweer naar buiten gebracht en gekoeld met water. De politie meldt dat de brand is ontstaan door kortsluiting op de benedenverdieping, die werd veroorzaakt door een lekkage in de bovenwoning.	avond	n.v.t.
13-3-2023	Goirle	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Op maandagavond iets na 19.00 uur werd de brandweer van Goirle gealarmeerd voor een woningbrand aan de Roerdomp te Goirle. Ter plaatse bleek er brand te zijn geweest in de meterkast. Het vuur was inmiddels uit zichzelf gedoofd. Door de brand was de waterleiding gesmolten en ontstond er in de woning een enorm waterballet. Ook stond de hele woning vol met rook. Enexis kwam ter plaatse om de elektriciteit af te sluiten. De bewoners konden deze avond niet terug in hun woning.	avond	n.v.t.
15-3-2023	Delft	onbekend	elektrische deken	brand	woning	6R + 1RZ	In de slaapkamer van een portiekwoning aan de Hugo de Grootstraat in Delft is woensdagavond 15 maart een felle brand uitgebroken. Bij de brand raakten meerdere personen gewond. Even na half tien ontdekte de bewoner dat er een matras in brand stond in de slaapkamer. Snel werd besloten om 112 te bellen. De bewoners vluchtten naar een bouwsteiger aan de achterzijde van de woning. Toen de hulpdiensten arriveerden waren de vlammen vanaf de straat goed zichtbaar. In de woning was een flinke rookontwikkeling te zien. Er werd snel opgeschaald naar Middelbrand. De brandweer kon snel een matras naar buiten brengen. Deze is op straat afgeblust. De brandweer heeft twee personen uit een bovengelegen woning gehaald. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vluchtmasker. In totaal werden er zeven personen onderzocht door het ambulancepersoneel. Eén persoon moest per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis. Er werden vier woningen ontruimd. Volgens een buurtbewoner zou de brand zijn ontstaan in een elektrische deken.	avond	n.v.t.
15-3-2023	Emmeloord	onbekend	reinigingsmachine	brand	bedrijfspan	0G	In het pand van Dieselservice Emmeloord aan de Produktieweg heeft woensdagochtend rond 07:30 uur brand gewoed. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit. In het bedrijfspan hing veel rook. Bij aankomst moest de brandweer opzoek naar de brand. Eenmaal gevonden was het vuur snel onder controle. Door het adequate optreden is erger voorkomen. Het ging om een brand in de elektrakast van een reinigingsmachine, aldus de brandweer. Nadat deze was geblust, is de bedrijfshal geventileerd. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand was.	ochtend	n.v.t.
16-3-2023	Woerden	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	rook	woning	1R	De brandweer is woensdagmiddag met spoed opgeroepen om naar de Schoener in Woerden te gaan, waar een woning vol rook stond. De bewoonster was tijdens het stofzuigen niet lekker geworden en naar het toilet gelopen. Toen ze terugkwam in haar woonkamer, stond die vol rook. Ze trok de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact en belde daarop de brandweer. Vanwege de zwangerschap van de vrouw rukten de hulpdiensten direct groot uit. Omdat de vrouw rook had ingeademd is ze door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de stofzuiger naar buiten gebracht en de woning geventileerd. Waarschijnlijk is de rookontwikkeling ontstaan na kortsluiting in de meterkast.	middag	n.v.t.
17-3-2023	Groningen	onbekend	elektrische crematieoven	brand	crematorium	0G	Bij het crematorium Hoentocht van uitvaartorganisatie DELA aan het Hoendiep brak vrijdagmiddag brand uit. Omdat het gebouw vol liep met rook, moesten aanwezigen de voorbereidingen voor een uitvaartdienst onderbreken en het pand verlaten. Volgens woordvoerder Anja Meijer van DELA ontstond de brand in één van de ovens van het crematorium: "Deze brand heeft zich verspreid naar het dak." De brandweer schaalde de brand snel op naar een 'grote brand'. Volgens brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper bevond de brand zich in de dakconstructie van het gebouw. "We vermoeden dat de brand is ontstaan door een technisch mankement. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling in de ruimtes van het crematorium." Kort na het uitbreken van de brand stond er een uitvaart gepland in het crematorium. De eerste bezoekers stonden al buiten te wachten. Alle aanwezigen werden opgeroepen afstand te nemen van het crematorium. De medewerkers van DELA moesten het pand verlaten. "Er is niemand gewond geraakt", aldus Meijer. "De uitvaart die aan het Hoendiep gepland stond, is nu verplaatst naar een andere locatie in Groningen."	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
18-3-2023	Huizen	onbekend	elektrische kruik	brand	woonzorgcentrum	1G	In Huizen is vanmorgen een woonzorgcentrum ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een woning. Bij de brand kwam veel rook vrij. In totaal werden 26 bewoners in veiligheid gebracht. Het gaat om een woonzorgcentrum aan de Oranje Weeshuistraat. Het vuur brak iets voor 8.00 uur uit in een bankstel. Een bewoner is in de ambulance nagekeken. Rond 8.30 uur was de brand onder controle. Nadat het pand geventileerd was, konden alle bewoners weer terug naar hun woning. Na onderzoek vermoedt men dat een elektrische kruik de oorzaak van de brand is geweest.	ochtend	n.v.t.
19-3-2023	Hessum	kortsluiting	zonnepanelen	brand	bijgebouw	0G	Aan de Veerweg in Hessum is Zondagmiddag rond 13.10 uur brand ontstaan in een bijgebouw door kortsluiting in het zonnepanelen systeem. In de nok waren de balken en latten al aangetast door het vuur. Brandweer Dalfsen was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Twee aangetaste panelen werden van het dak verwijderd met hulp van de hoogwerker uit Zwolle.	middag	n.v.t.
20-3-2023	Valkenburg	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagmiddag 20 maart om 16.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Steenhuyskamp in Valkenburg. Meerdere eenheden van de brandweer werden ingezet om het vuur te blussen. De brand zou zijn ontstaan in een wasdroger. De wasdroger is door de brandweer naar buiten gehaald. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de brand.	middag	n.v.t.
21-3-2023	Zutphen	onbekend	computer	rook	woning	0G	Brand zet gloednieuwe woning van Tonnie uit Zutphen vol rook: 'Hebben hier jaren aan verbouwd'. Het had zomaar veel erger kunnen aflopen. Een brand in een computer zette dinsdagochtend een woning aan de Donkersteeg in Zutphen vol rook. Rookmelders zijn de redding geweest van de bewoners, die het pand op tijd konden verlaten. „We waren net klaar met de verbouwing.”	ochtend	n.v.t.
22-3-2023	Bunschoten	onbekend	wasdroger	brand	schuur	0G	Achter een woning aan de Kolkkamp ontstond donderdagmiddag brand in een schuur. De brand werd veroorzaakt door een wasdroger en leidde tot een aanzienlijke rookontwikkeling. Doordat de brandweerkazerne tegenover de locatie van de brand lag, kon de brandweer snel ter plaatse zijn en het vuur snel onder blussen. De wasdroger heeft schade opgelopen, maar de schade aan de schuur is beperkt gebleven. Brandweerlieden hebben de schuur geventileerd.	middag	n.v.t.
24-3-2023	Hellevoetsluis	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Vrijdagmorgen 24 maart om 10.25 was brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Assumburgstraat in Hellevoetsluis. De brandweer heeft de brand in de meterkast snel weten te doven. Een bewoner had bij de brand rook ingeademd. Deze is door een ambulancebroeder behandeld. Nadat de brand in de meterkast onder controle was, is de woning door de brandweerlieden geventileerd.	ochtend	n.v.t.
24-3-2023	Ridderkerk	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Vrijdagavond kwam er om 21.02 uur een melding van een woningbrand binnen op de meldkamer. Op de Couperusstraat in Ridderkerk zou er mogelijk brand zijn in de meterkast. Na aankomst van de brandweer bleek dat er weliswaar een lichte rook was waar te nemen in de meterkast, maar dat er geen brand was. Wel diende een elektricien de installatie nog eens nader te bekijken.	avond	n.v.t.
25-3-2023	Eemnes	overbelasting	stekkerdoos	brand	woning	0G	Een woningbrand heeft zaterdagmiddag 12.00 uur plaatsgevonden aan de Scholekster in Eemnes. De bedrading van de koelkast vatte spontaan vlam. Door de opvolgende kortsluiting viel de stroom uit. De brandweer had de brand snel onder controle en zij demonteerde andere apparatuur om achter de eventuele oorzaak te komen. Deze bleek vermoedelijk te liggen bij een lichte stekkerdoos die teveel apparatuur (waaronder een oven) van stroom moest voorzien. De woning is geventileerd waarna de bewoner weer het huis in kon.	middag	n.v.t.
27-3-2023	Zaandam	onbekend	elektronica	brand	schoolgebouw	1G	Maandagavond is er omstreeks 21.15 uur brand ontstaan in de kelderruimte van De Bedrijvige bij aan de Nicolaes Maesstraat in Zaandam. In het oude schoolgebouw worden kantoor- en bedrijfsruimten verhuurd. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Het pand is zeer groot en omdat het uit zeer veel units bestaat heeft de brandweer snel opgeschaald naar 'grote brand'. Bij het naar binnentreden van de kelder stond het helemaal vol met rook en was het zicht slecht. Een brandweerman is op een steile helling door zijn enkel gegaan en hierbij gewond geraakt. Hij is ter plaatse in de ambulance behandeld. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse en had de brand snel onder controle. Wel was er door de brand al een waterleiding gesprongen, waardoor de hele kelder blank staat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Mogelijk zou het te maken kunnen hebben met elektronica.	avond	n.v.t.
29-3-2023	Rotterdam	onbekend	laagspanningsruimte	brand	opslaghal	0G	Bij een fruitbedrijf aan de Vierhavenstraat is woensdagmorgen 29 maart een brand uitgebroken. De meldkamer kreeg meerdere meldingen over flinke rookontwikkeling en schaalde daarom uit voorzorg meteen op naar grote brand. Bij aankomst van de eerste brandweer voertuigen was er inderdaad sprake van flinke rookontwikkeling. De brand bleek te woeden in de laagspanningsruimte van een vruchtensappenopslag. De brandweer had het	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							vuur na een uur blussen onder controle. De brandweer kreeg bij het blussen hulp van een brandweervoertuig van Rotterdam Airport. Er raakte gelukkig niemand gewond.		
29-3-2023	Uden	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	De hulpdiensten moesten woensdagmiddag uitrukken voor een keukenbrand aan de Morel in Uden. Bij aankomst van de brandweer bleek een magnetron in brand te zijn gevlogen. De politie, die als eerste was, had de brand al geblust. De brandweer heeft een nacontrole gedaan.	middag	n.v.t.
30-3-2023	Menaldum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan De Boech heeft donderdagochtend een flinke brand gewoed in een woning. Een kat kon door de brandweer worden gered. De brandweer werd even na tien uur gealarmeerd en schaalde snel op naar middelbrand. De korpsen van Menaam, Marsum en de hoogwerker uit Leeuwarden kwamen ter plaatse. Bij aankomst van de eerste bluswagen bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast. Er was kort sprake van een uitslaande brand, waarbij veel rook vrij kwam. Door een binnenaanval kon de brand snel worden geblust. De brandweerlieden hebben een kat uit de woning kunnen redden. De kat kreeg door de brandweer enige tijd zuurstof toegediend en kwam daardoor na een tijdje weer bij. Het beestje is gecontroleerd door de dierenambulance, maar was er goed aan toe. De eigenaresse laat de kat bij de dierenarts nakijken. De brand heeft veel schade aangericht, Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen. Er raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
30-3-2023	Nooitgedacht	onbekend	wasdroger	brand	recreatiebedrijf	0G	De brandweer rukte donderdagnacht uit naar een recreatiebedrijf in het Drentse Nooitgedacht. Daar stond een wasdroger in de brand. De brandweer kon de wasdroger snel veilig stellen en zo uitbreiding van de brand voorkomen. Naast de brand was er ook rookschade in het pand.	nacht	n.v.t.
30-3-2023	Rolde	onbekend	wasdroger	brand	gebouw	0G	De brandweer kreeg vannacht de melding van een gebouwbrand bij Hof van Saksen in Rolde. De korpsen van Rolde en Gieten kwamen met spoed ter plaatse. Er bleek brand te zijn in een droger in een schoonmaakhok. Bij aankomst kwam er aardig wat rook uit het gebouw. Er is wat kleding en een grote droger naar buiten gehaald. Ook is er een controle gedaan op uitbreiding naar het dak. Dit bleek niet het geval. Na ventilatie van het gebouw kon de brandweer weer retour naar de kazerne. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.	nacht	n.v.t.
1-4-2023	Heerenveen	onbekend	friteuse	brand	restaurant	1R + 1RZ	Brand in afzuigkap verwoest grillroom Bapiro en twee appartementen in centrum Heerenveen: 'Het vuur zat overal'. Brand heeft zaterdagavond grillroom Bapiro en twee appartementen in het centrum van Heerenveen grotendeels verwoest. Het vuur, dat zich verspreidde via de afzuigkap, zorgde voor flinke rookwolken. Rond kwart voor zeven kreeg de brandweer een melding dat de frituur van de grillroom in brand zou staan. Eenmaal ter plekke stond de hele keuken al in lichterlaaie. „Er is ook vanwege de hevige rook vrij snel opgeschaald”, zegt woordvoerder Marko Kinderman van Veiligheidsregio Fryslân. Twee personen zijn door ambulancepersoneel behandeld vanwege rookinhalatie, een van hun is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.	avond	n.v.t.
2-4-2023	Blijham	onbekend	wasdroger	geen	zorginstelling	0G	Vanmorgen is de brandweer rond half negen uitgerukt voor een brandmelding bij zorginstelling De Blanckenborg. In de linnenkamer bleek een wasdroger mankementen te vertonen. Hierdoor ging het brandalarm af. Tot een daadwerkelijke brand is het niet gekomen. De brandweer verrichtte nacontrole en heeft de ruimte geventileerd.	ochtend	n.v.t.
2-4-2023	Zuidwolde	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	Bij een pluimveehouder ontstond brand in een schuur zondagmiddag. Daar er een rietgedekt pand en twee grote kippenschuren in de nabijheid stonden schaalde de brandweer direct op naar middelbrand zodat er nog een voertuig ter plaatse konden komen. De brand woedde in de meterkast en dat had weer het gevolg dat het ventilatie systeem in de kippenschuren uitviel. De eigenaar van de pluimveehouderij had hier snel een nood aggregaat voor geregeld zodat de kippen niet in gevaar kwamen. De energie leverancier Essent heeft middels een noodoplossing vervolgens de elektriciteit weer tot stand gebracht.	middag	n.v.t.
3-4-2023	Bunschoten	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Er ontstond op maandag aan het einde van de ochtend een brand in een woning aan de Regerstraat. Het betrof een woning die te koop stond. De brand is door een onbekende oorzaak ontstaan in de meterkast, er kwam een aanzienlijke hoeveelheid rook vrij. Op het moment van de brand bevonden zich nog twee katten in de woning. De brandweer is met spoed opgeroepen en was snel ter plaatse. Brandweerlieden hadden de katten snel uit de woning gehaald, maar de katten hadden wel veel rook ingeademd. Daarom is er besloten om de dierenambulance te bellen. In de tussentijd zijn de katten opgevangen in een naastgelegen woning. Uiteindelijk zijn de katten door vrijwilligers van de dierenambulance meegenomen naar een dierenarts. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd en Stedin is opgeroepen om het gas af te sluiten. Hiervoor moesten er graafwerkzaamheden worden verricht.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
3-4-2023	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	school	0G	Bij een brand in een meterkast in een voormalige technische school aan de Hillevliet in Rotterdam kwam veel rook vrij. De hulpdiensten kregen rond 11.30 uur een melding van een brand. In het pand zitten momenteel kleine zelfstandige ondernemers gevestigd. De aanwezige personen zijn buiten door de BHV opgevangen. De brandweer die snel ter plaatsen was kon het brandje snel blussen waarna er kon worden geventileerd. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.	ochtend	n.v.t.
3-4-2023	Ter Aar	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op de Prinses Amaliahof in Ter Aar is vanmiddag een dakbrand ontstaan. De zonnepanelen bleken de oorzaak. De brandweer schaalde op naar middelbrand. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Een buitenspelende buurjongen zag vlammen op het dak en waarschuwde zijn vader. Die kon snel de brandweer alarmeren. De brand bleef beperkt tot het dak. In de woning is wel waterschade ontstaan, aldus de brandweer. De brandweer op twitter: "Dak van een vrijstaande woning in brand, vermoedelijk door zonnepaneel. Brand onder controle."	middag	n.v.t.
4-4-2023	Oldeholtpade	vermoedelijk kortsluiting	warmtelamp	brand	paardenstal	0G	Een stalbrand bij paardenkliniek Wolvega in Oldeholtpade heeft dinsdagochtend het leven gekost aan een veulen en een paard. Daarnaast is een ander paard zwaargewond geraakt. Er zou stro hebben gebrand in de loods. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een warmtelamp van de stal. Het veulen bij die lamp heeft het niet gered. Het paard er tegenover is ook dood, mogelijk door de stress. Zo geeft dierenarts van de kliniek Marco de Bruijn aan. Daarnaast raakte een paard zwaargewond. Dit paard heeft brandplekken aan de benen en vermoedelijk ook longproblemen door de rook. Het is de vraag of het paard dit overleeft. Dierenarts De Bruijn vertelt verder dat met name de jongere medewerkers van de kliniek zwaar zijn aangedaan. "We hebben dit nog nooit meegemaakt. Zo'n lamp heb je gewoon nodig. Je doet hier met elkaar ontzettend je best juist dieren te redden. En dan gebeurt dit met paarden die vaak toch al iets levensbedreigends hebben."	ochtend	n.v.t.
5-4-2023	Den Haag	onbekend	koeling	brand	restaurant	2R	In een restaurant aan de Renbaanstraat in Den Haag is woensdagavond brand uitgebroken. De eigenaren sloegen rond 20.15 uur alarm. Doordat er veel rook vrijkwam bij de brand, zijn er meerdere woningen naast de eettent ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle. De brand in het Indonesische restaurant ontstond in de koeling, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Bij de brand kwamen zwarte rookwolken vrij. Meerdere brandweerwagens en ambulances werden daardoor opgeroepen naar de locatie van het incident. Na 45 minuten blussen had de brandweer het vuur onder controle. De twee eigenaren van het restaurant zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar ze hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Vanwege de rookontwikkeling heeft brandweer de woningen naast en boven het restaurant ontruimd. 'Er staan in totaal twaalf mensen op straat', vertelt de woordvoerder. 'Er worden nu nog metingen gedaan in de woningen en geventileerd. De verwachting is dat de bewoners daarna weer terug naar huis kunnen.' Het restaurant zelf heeft wel veel schade opgelopen door de brand en blijft voorlopig gesloten. Hoe de brand in de koeling is ontstaan, is niet bekend.	avond	n.v.t.
6-4-2023	Leusden	onbekend	magnetron	rook	woning	0G	Donderdagmiddag 6 april om 17.15 uur was brand ontstaan in een woning aan de Burgemeester van der Postlaan in Leusden. Een brand in een magnetron heeft veel rookontwikkeling veroorzaakt. De brand bleek voor aankomst van de brandweer al geblust waardoor een nacontrole voldoende was. Voor de bewoners kwam een ambulance ter plekke maar niemand raakte gewond. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug kunnen naar de woning.	middag	n.v.t.
6-4-2023	Zwijndrecht	onbekend	magnetron	brand	woonzorgcentrum	1RZ	In het woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht is donderdagavond 6 april brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen om naar de zorginstelling te gaan omdat het brandalarm werd geactiveerd. Toen duidelijk werd dat er daadwerkelijk sprake was van brand, is er opgeschaald en zijn meerdere brandweervoertuigen ter plaatse gegaan. Bij aankomst bleek in één van de appartementen van Borghave brand te zijn ontstaan in een magnetron. Brandweerlieden hadden de situatie snel onder controle. Een persoon had wel rook ingeademd en is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Stichting Salvage is namens de gezamenlijke verzekeraars ter plaatse gekomen voor de verdere afhandeling.	avond	n.v.t.
7-4-2023	Apeldoorn	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	woning	1R	Een keuken van een woning aan de Dianalaan in Apeldoorn heeft vrijdagmiddag forse schade opgelopen door een korte maar felle brand. De brand is vermoedelijke ontstaan door kortsluiting. De 112melding van de brand kwam om 18.55 uur binnen bij de brandweer nadat de bewoners een brandlucht roken en het brandalarm afging. Toen zij op onderzoek uitgingen bleek er brand te woeden achter de koelkast. Zij gingen meteen naar buiten in afwachting van de brandweer. Een brandweerman in vrije tijd, die per toeval om de hoek was, verrichte een eerste blusactie waardoor zijn opgetrommeldebrandweercollega's niet in actie hoefden te komen. Zij hebben enkel een nacontrole verricht en de woning met behulp van een ventilator geventileerd. Ondanks dat de brand in	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							de keuken snel geblust was, heeft deze wel forse schade opgelopen. Stichting Salvage komt namens de verzekeraar ter plaatse om de schade op te nemen. Een ambulance is nog ter plaatse gekomen om één persoon na te kijken vanwege rookinhalatie maar hoefden uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.		
7-4-2023	Hendrik-Ido-Ambacht	kortsluiting	technische installatie	brand	restaurant	0G	In de nacht van donderdag 6 april op vrijdag 7 april rond 02:00 uur is er brand uitgebroken in de keuken van de nieuwe vestiging van Il Mercato aan de Noordkade. Er is kortsluiting ontstaan in de technische installatie. Een grote tegenslag voor het restaurant dat nog maar een paar maanden open is. Er werd al snel opgeschaald naar 'grote brand'. Ook de brandweer uit Alblasserdam werd opgeroepen. Hierdoor is Il Mercato Ambacht volledig verwoest en heeft het naast gelegen Restaurant Kita rook- en waterschade opgelopen. Beide restaurants zijn gesloten tot nader order. Alle gasten worden op de hoogte gebracht. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het restaurant is onderdeel van de Willaerts Group van Alblasserdammer Bjorn van Dijk.	nacht	n.v.t.
7-4-2023	Zwolle	onbekend	heftruckaccu	brand	distributiecentrum	0G	In het distributiecentrum van online warenhuis Wehkamp aan de Paderbornstraat in Zwolle is vannacht rond 00.45 uur brand geweest. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Wat er precies in de brand heeft gestaan is nog onduidelijk. De brandweer heeft wat leek op een elektriciteitskast naar buiten gebracht waarin vermoedelijk brand is ontstaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over eventuele schade is niets bekend. UPDATE: In de kast lagen lithiumbatterijen van elektrische heftrucks opgeslagen. Deze zijn door onbekende oorzaak in brand gevlogen.	nacht	onbekend
8-4-2023	Apeldoorn	onbekend	compressor	rook	loods	0G	Zaterdagmiddag is de brandweer opgeroepen omdat er mogelijk brand was in een loods aan de Dijkgraafweg in Apeldoorn. Even voor 16:55 uur kwam de melding binnen bij de meldkamer. Ter plekke bleek dat er rook uit een pand van een transportbedrijf kwam. Meerdere eenheden werden gealarmeerd omdat niet duidelijk was waar de rook vandaan kwam. Een deur van het laaddok werd geopend om de rook uit het pand te krijgen en er werd een controle in het pand gedaan. Uiteindelijk bleek dat een kapotte compressor de oorzaak is waardoor het pand vol stond met rook.	middag	n.v.t.
8-4-2023	Katwijk	onbekend	accu	brand	winkel	0G	In een bedrijfspand aan de Scheepmakerstraat in Katwijk is zaterdag omstreeks 19.30 uur brand uitgebroken. Het gaat om een winkel die elektrische scooters verkoopt. Het vuur ontstond in een stapel accu's. Brandweerkorpsen uit Katwijk, Rijnsburg en Noordwijk rukten uit. Zij konden het vuur snel blussen. Het pand liep flinke rookschade op. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan.	avond	onbekend
9-4-2023	Amstelveen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Betje Wolfflaan in Amstelveen Bovenkerk is vanavond brand ontstaan in de meterkast. Er kwam veel rook vrij waardoor omliggende woningen ook even zijn ontruimd. Een woordvoerder van de brandweer laat aan NH weten dat de brand vrij snel onder controle was. "De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast", zegt ze. "De bewoners van het huis stonden al buiten en er is niemand gewond geraakt." De brandweer heeft ook een aantal naastgelegen huizen ontruimd. De brand heeft voor veel schade gezorgd. Een van de gasleidingen in de woning is ook beschadigd. "Er lekt nu gas weg, maar dat staat niet in de brand", zegt de woordvoerder. Er komt een specialist van Liander om het gaslek te dichten.	avond	n.v.t.
9-4-2023	Leusden	vermoedelijk kortsluiting	kabel	brand	woning	0G	Zondagmiddag 9 april rond 13.45 uur was brand ontstaan in het dak van een woning aan de Gagelhof in Leusden. De brandweer is bij aankomst direct begonnen met het bestrijden van de brand in het dak. Om de brandhaard compleet onder controle te krijgen, heeft de brandweer enkele dakpannen moeten verwijderen. Nadat de brand was geblust, heeft de brandweer enkele controles uitgevoerd. Niemand raakte gewond bij de brand. Mogelijk was een kabel met kortsluiting, welke in het dak lag, de oorzaak van de brand.	middag	n.v.t.
10-4-2023	Axel	onbekend	wasmachine en wasdroger	brand	garage	0G	In een garage aan de Jan van Eyckstraat in Axel heeft maandag aan het begin van de middag brand gewoed. De brandweer heeft de brand geblust. De brandweer kreeg rond 13.45 uur een melding 'brand bijgebouw'. Hierop werden de blusvoertuigen van de posten Axel en Zaamslag met spoed ter plekke gestuurd. De ploeg van Zaamslag had onvoldoende bezetting maar gelukkig gold dat niet voor de ploeg uit Axel en bleek de inzet van één blusvoertuig ook voldoende. Volgens de brandweer stonden ter plekke een wasmachine en een wasdroger in brand. De politie meldt dat de brandweer de brand heeft geblust. De straat was enige tijd afgezet.	middag	n.v.t.
10-4-2023	Etten-Leur	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspand	0G	Maandagochtend gaat rond 9.30 uur het brandalarm af bij het bedrijfspand van Axell Logistics in Etten-Leur: er is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een meterkast. Drie medewerkers zijn op dat moment binnen en weten op tijd het pand verlaten. Twee van de drie zijn BHV'ers en alarmeren de hulpdiensten. De brandweer schaaft na de melding direct op naar middelbrand. „Vrij snel zagen we al vlammen uit het dak slaan”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Kort daarna wordt opgeschaald naar 'grote brand', en uiteindelijk 'zeer	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							grote brand' met niveau 'grip 2'. Hierbij komen meerdere brandweerteams op locatie samen voor een groot overleg. Uit voorzorg komt ook een ambulance ter plaatste, maar iedereen blijkt ongedeerd.		
10-4-2023	Leiden	menselijk handelen	magnetron	rook	appartementencomplex	0G	De brandweer is maandagochtend met vier wagens uitgerukt na een brandmelding in een appartementencomplex aan het Epsilonplantsoen in Leiden. Een bewoonster wilde voor het paasontbijt broodjes bakken, maar dat ging niet helemaal goed: de rook kwam uit de magnetron en de broodjes kwamen er zwartgeblakerd uit. Ze belde daarop de brandweer. Haar buurman bracht de rokende magnetron van zes hoog naar beneden.	ochtend	n.v.t.
10-4-2023	Oud-Alblas	kortsluiting	centraaldoos	brand	woning	0G	In een woning aan de Wilgenlaan in Oud-Alblas is in de nacht van zondag 9 op maandag 10 april 2023 brand uitgebroken. De bewoners roken even voor middernacht een schroeilucht. Niet veel later zagen zij rook. Er kwam onder meer rook via de muren en een plafond in de woning. De brandweer van Alblasserdam kwam met twee tankautospuiten met spoed ter plaatse. Er werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Om de brand goed te kunnen bestrijden, werd een deel van een plafond op de begane grond opengebrouwen. Het Team Brandonderzoek van de brandweer heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Alles wijst erop dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een centraaldoos in het plafond. De bewoners en de hond en kat die binnen waren zijn ongedeerd gebleven.	nacht	n.v.t.
11-4-2023	Assen	onbekend	stekkerdoos	brand	woning	0G	Dinsdag heeft er in de middag een brand in een woning aan de Bremstraat gewoed. Rond 17:40 uur werd de brand ontdekt. Buiten was een flinke brandgeur te ruiken. De brandweerlieden zijn de woning binnen gegaan en hebben het brandje geblust. De Bremstraat was tijdelijk door de politie afgezet. Na onderzoek door de brandweer bleek de brand te zijn begonnen bij een stekkerdoos. Een cavia kon door de brandweerlieden in veiligheid worden gebracht.	middag	n.v.t.
11-4-2023	Wehl	kortsluiting	meterkast	brand	horecazaak	0G	Dinsdagavond is er brand ontstaan bij een horecazaak aan de Grotestraat in Wehl. Er is geprobeerd door de eigenaar en aanwezigen om de brand te blussen maar dat mocht niet baten. De brandweer kreeg rond 22:10 uur de melding en schaalde bij aankomst direct op naar grote brand. Door kortsluiting in een meterkast is de brand ontstaan. Toen de brand uitbrak was er een vergadering gaande. De aanwezigen wisten zichzelf op tijd uit het pand naar een veilige plek te brengen. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand.	avond	n.v.t.
12-4-2023	Ermelo	onbekend	accu	brand	bestelbus	0G	Op de oprit van een woning op de Herdershof heeft er woensdagavond een brand plaatsgevonden in een geparkeerde bestelbus van een installatiebedrijf. De brandweer werd rond 20.45 uur gealarmeerd voor een autobrand. Buren en kinderen van de bewoners hadden vlammen zien slaan uit het dak van de bestelbus. Met een tuinslang hadden de (buurt)bewoners de meeste vlammen reeds gedoofd. Mogelijk is de brand ontstaan bij een omvormer of accu's die in de bus aan de lader gingen. De brandweer heeft nacontrole verricht en er ook nog veel water opgegooid. Naderhand hebben ze accu's in een ton met water gelegd zodat ze niet opnieuw vlam konden vatten. Een ambulance kwam ter plaatse om de personen te controleren die de brand geblust hadden. Ze hadden hierbij rook ingeademd maar niemand moest naar het ziekenhuis.	avond	ja
12-4-2023	Haren	oververhitting	oven	rook	woning	0G	In een woning aan de Torenlaan in Haren heeft woensdagavond brand gewoed. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De melding van de brand kwam om 20.15 uur binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer naar het adres werd gestuurd. "We werden opgeroepen voor een woningbrand", vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. "In de woning bleek echter geen brand te zijn, maar wel rook. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een oververhitte oven die in gebruik was." Brandweerlieden hebben de situatie onder controle gebracht. "Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade in de woning."	avond	n.v.t.
12-4-2023	Katwijk	onbekend	fietsaccu	rook	tuin	0G	Woensdagmorgen 12 april om 08.40 uur was brand ontstaan in een fietsaccu aan de Jacob van Heemskerklaan in Katwijk. De fietsaccu lag bij aankomst van de brandweer buiten in een achtertuin van een woning. De brandweer heeft de accu geblust en heeft een controle gedaan in een naastgelegen schuur. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) heeft gecontroleerd op eventuele vrijgekomen gevaarlijke stoffen. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Niemand raakte gewond bij de brand.	ochtend	onbekend
12-4-2023	Koog aan de Zaan	kortsluiting	verlichting	brand	school	0G	Woensdagmiddag 12 april om 12.45 uur was brand ontstaan in een schoolgebouw van Dynamica onderwijs aan de Molenwerf in Koog aan de Zaan. De brandweer is met meerdere blusslangen de school naar binnen gegaan. De ladderwagen kijkt van bovenaf naar het gebouw voor speciaal onderwijs waar de vermoedelijke brandhaard zat. Zes klassen werden ontruimd. De school sluit om twee uur 's middags, door om zijn de kinderen zijn naar	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							huis gestuurd tijdens de ontruiming. De oorzaak was een bordje met nooduitgang wat door kortsluiting in brand was gevlogen.		
12-4-2023	Maastricht	onbekend	koelkast	brand	woning	0G	De brandweer is woensdagochtend uitgerukt voor een brand in een pand in Maastricht. Rond 5:30 uur kregen hulpdiensten een melding van de brand op de Brusselsestraat. De oorzaak van de fik was een koelkast in de kelder die vlam had gevat. Daardoor is hevige rookontwikkeling ontstaan in het pand zelf en bij de burens. De brandweer heeft de deur moeten forceren om de woning te kunnen betreden, omdat er niemand aanwezig was. De brand is geblust en de panden zijn geventileerd.	ochtend	n.v.t.
13-4-2023	Almere	onbekend	fietsacculader	brand	flat	0G	In een flat aan de Zeeduinweg in Almere Duin is donderdag aan het einde van de middag brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 18:00 uur. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een kleine brand. Een woordvoerder lieten weten dat het ging om een lader van een fietsaccu die in brand was gevlogen. Er kwamen twee brandweervoertuigen ter plaatse. Het ventileren van de flat om de rookontwikkeling te verdrijven bleek een lastige opgave. Dit heeft uiteindelijk meer dan een uur geduurd.	middag	onbekend
13-4-2023	Uden	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brandlucht	woning	0G	Donderdagmiddag rond 15.12 uur is er brand uitgebroken op een dak aan de Jonkerveld in Uden. De bewoner rook een brandlucht, waarop hij de brandweer belde. De brandweer heeft de woning gecontroleerd maar geen brandhaard aangetroffen. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de zonnepanelen.	middag	n.v.t.
13-4-2023	Zevenbergen	kortsluiting	meterkast	brand	winkel	0G	De brand die donderdag ochtend woedde bij een bloemenwinkel aan de Zuidhaven in Zevenbergen ontstond door een kortsluiting in de meterkast. Omdat door de hitte de waterleiding is gesprongen is verder uitbreiding van de brand voorkomen. Brandweer Zevenbergen deelt op Facebook een update over de inzet van de brand. De brandweer in Klundert werd ook opgeroepen, maar die inzet kon worden geannuleerd omdat de brand zo snel uit was. Het kelder van het pand liep door de gesprongen waterleiding vol, de brandweer heeft hier geholpen met leegpompen.	ochtend	n.v.t.
15-4-2023	Aalsmeer	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	brand	schuur	0G	Aan de Hellendaalstraat is zaterdagochtend 15 april brand uitgebroken in een schuur bij een woning. De brand werd rond 10.30 uur ontdekt. De wasmachine in de schuur bleek vlam te hebben gevat. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. De schade aan de schuur is nihil. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.	ochtend	n.v.t.
16-4-2023	Emmer-Compasuum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagavond tegen 23.30 uur was brand ontstaan in een woning aan de Kanaal A NZ in Emmer-Compasuum. De brand was ontstaan in de meterkast van de woning. Enige tijd zorgde de brand voor een forse rookontwikkeling. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweervoertuigen waren aanwezig. Brandweerlieden hebben de brand geblust. De brand heeft forse schade opgelopen.	avond	n.v.t.
16-4-2023	Harderwijk	onbekend	wasdroger	brand	woning	2R	Zondagmiddag rond 12.00 uur gingen de piepers af van brandweer Harderwijk en Hierden voor een woningbrand op de Parallelweg. Ter plaatse aangekomen kwam er veel rook uit de woning en bleek er brand te wezen in de keuken. Een wasdroger stond in brand. Door een snelle inzet van de brandweer kon erger worden voorkomen. Na het blussen is de wasmachine buiten in de tuin gezet. Bij het uitbreken van de brand waren er drie personen aanwezig in de woning. Twee daarvan zijn door omstanders uit de woning gehaald. Omdat deze personen mogelijk rook hadden ingeademd kwam een ambulance naar de woning. Uiteindelijk bleek niemand gewond.	middag	n.v.t.
17-4-2023	Well	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Op maandagmiddag 17 april heeft er een korte maar hevige brand gewoed in de schuur van camping de Halve Maan. De brandweer was snel ter plaatse met meerdere voertuigen. Waarschijnlijk is door kortsluiting de isolatie in de wand gaan branden.	middag	n.v.t.
17-4-2023	Zoetermeer	vermoedelijk kortsluiting	camper	brand	boerderij	0G	De meer dan 170 jaar oude Nutriciahoeve is zwaar beschadigd door een felle brand. Het rieten dak van de grote boerderij aan de Rokkeveenseweg vatte midden in de nacht vlam. Niemand raakte gewond. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een camper, die direct naast de boerderij stond geparkeerd. De vlammen sloegen al snel uit.	nacht	n.v.t.
20-4-2023	Huizen	oververhitting	spotje	brand	winkel	0G	Donderdag rond tien voor zes kreeg de brandweer een melding van een brand bij een woonwinkel in Huizen. Een spotje was tegen een kussen aangekomen waardoor er brand ontstond. Binnen de kortste keren was het vuur geblust bij Home Island Interiors, dat in totaal vier vestigingen heeft: Huizen, Bussum, Muiden en Almere.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
20-4-2023	Steenwijk	onbekend	compressor	brand	loods	0G	Bij de energiecentrale van Icebear aan de Dolderweg in Steenwijk zou donderdagavond omstreeks twintig voor elf een brand uitgebroken zijn. Het brandweerkorps van Steenwijk en de waterwagen van het korps van Havelte werden gealarmeerd voor deze zogenoemde industriebrand. Vanaf de buitenzijde was er geen rook of brand waarneembaar, wel was het brandalarm wat in het pand afging hoorbaar. In de energiecentrale stond een compressor in brand, die volgens de persvoorlichter van de Veiligheidsregio al uitgebrand of gedoofd zou zijn bij aankomst van de brandweer. Brandweertien hebben nog wel een controle uitgevoerd, of er de brandweer de machine nog heeft gekoeld is niet bekend. Om half twaalf keerde de korpsen retour naar de kazerne.	avond	n.v.t.
21-4-2023	Dedemsvaart	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Tottenhamstraat in Dedemsvaart is vrijdagavond korstsluiting in de meterkast in een woning ontstaan. De brandweer rukte rond 19.45 uur uit na een melding van een woningbrand. De situatie was na aankomst van de brandweer al snel onder controle waarna de woning kon worden geventileerd. Niemand raakte gewond. Over eventuele schade in de woning is niets bekend.	avond	n.v.t.
23-4-2023	Leek	onbekend	magnetron	geen	woning	0G	Op zondagmiddag rond 14:00 uur heeft de brandweer van Leek een melding gekregen van een keukenbrand aan de Hyacint in Leek. De oorzaak van de brand was een ontplofte magnetron. De bewoners hadden uit voorzorg 112 gebeld, omdat er een sterke brandlucht te ruiken was in de woning. Na aankomst heeft de brandweer een nacontrole verricht en vastgesteld dat er geen sprake was van een daadwerkelijke brand. De bewoners werden geadviseerd om goed te ventileren. Nadat de situatie was beoordeeld, kon de brandweer kort hierna weer terugkeren naar de kazerne. Het is niet bekend of er sprake was van materiële schade in de woning als gevolg van de ontplofte magnetron. Ook is niet bekend of de bewoners door het voorval gewond zijn geraakt.	middag	n.v.t.
23-4-2023	Lisse	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Vrijheidstraat in Lisse werd zondag aan het einde van de ochtend brand gemeld in de meterkast. De bewoners waren thuis en hoorde geknetter uit de meterkast. De brandweer van Lisse, Lisserbroek en Rijnsburg werden samen met de politie met spoed ter plaatse gestuurd. De brandweer heeft de stroom van de meterkast gehaald. Uiteindelijk werd er een waterlekkage opgemerkt wat het geknetter uit de meterkast veroorzaakte. De lekkage kwam vermoedelijk uit de wasmachine.	ochtend	n.v.t.
23-4-2023	Workum	onbekend	heftruckaccu	brand	loods	0G	Zondagochtend rond half acht moest de brandweer naar de Spoardyk voor een melding van brand industrie bij Friesland Campina waar brand was ontstaan in een accupakket. In de loods was een accupakket van een heftruck in brand geraakt nadat deze aan de acculader was gezet. Eenmaal ter plaatse was door het brandalarm al een preventiemaatregel ingezet om uitbreiding van de brand te voorkomen, alle branddeuren in het pand waren automatisch gesloten. Hierdoor was de zuurstofaanvoer naar de brand gestopt en heeft de brand zich niet verder kunnen verspreiden. Het accupakket stond nog op zijn transportwielen en kon daardoor, na een korte blussing, naar buiten worden gereden. Hier kon het verder gekoeld worden. Omdat het getroffen bedrijf baat kan hebben bij een oorzaak analyse is het Team Brand Onderzoek (TBO) van de brandweer gealarmeerd om onderzoek te doen naar het ontstaan van de brand. Hiermee kan het bedrijf maatregelen nemen ter voorkoming van toekomstige branden met soortgelijke accu's.	ochtend	ja
24-4-2023	Zoetermeer	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Maandagochtend werden de hulpdiensten met spoed gealarmeerd voor een brand in een meterkast van een woning aan de Schinkelweg in Zoetermeer. Iets over 07:00 uur werden de politie en brandweer gealarmeerd voor een brand in een meterkast, zij kwamen met spoed ter plaatse waarna er een onderzoek is ingesteld. Er bleek een kleine brand te zijn geweest, de oorzaak is niet bekend. Er raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
26-4-2023	Geldrop	kortsluiting	zonnepanelen	brand	schuur	0G	Woensdagmiddag 26 april tegen 16.30 uur was brand ontstaan op het dak van een schuur bij een woning aan de Rietstraat in Geldrop. Kortsluiting in de zonnepanelen zorgde voor brand. De brandweer heeft de stroom er af gehaald en de brand geblust. Vervolgens heeft de brandweer nog een nacontrole uitgevoerd. Hoe er kortsluiting kon ontstaan, is niet duidelijk.	middag	n.v.t.
26-4-2023	Haarlem	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Woensdagmiddag rond 14.15 uur is er aan de Helsinkistraat in Haarlem brand ontstaan op het dak van een woning met zonnepanelen. Mogelijk heeft kortsluiting in de zonnepanelen te maken met de oorzaak van de dakbrand. Er was niemand thuis op het moment van de brand. Er raakte dan ook niemand gewond. Wel heeft de brandweer geforceerd toegang moeten verschaffen om de brand onder controle te krijgen.	middag	n.v.t.
26-4-2023	Leiderdorp	onbekend	accu	brand	opslag	0G	In een opslag met accupakketten bij de Leiderdorpse milieustraat woedde vanochtend een kleine brand. De milieustraat aan de Simon Smitweg was daardoor tijdelijk gesloten. De brand brak rond 11.20 uur uit. De brandweer haalde de accu's die in een afgesloten ruimte opgeslagen waren, naar buiten om ze te blussen. Niemand is gewond geraakt.	ochtend	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
26-4-2023	Reuver	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Een schuurtje bij een woning aan de Dopheistraat in Reuver is woensdagmiddag in vlammen opgegaan. Rond kwart voor vijf werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. Op afstand waren zwarte rookwolken zichtbaar afkomstig van het schuurtje. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting. Er zal nog onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak. De brandweer had het vuur snel na aankomst onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot het schuurtje. Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de Dopheistraat richting de Vogelswijde tijdelijk afgesloten.	middag	n.v.t.
27-4-2023	Leeuwarden	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Donderdagmiddag 27 april rond 17.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Uiterdijksterweg in Leeuwarden. De brand zou ontstaan zijn in de meterkast van een appartement. Brandweerlieden hebben controles uitgevoerd. Er hoefde geen blussing gedaan te worden. Bij de brand raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
27-4-2023	Monster	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	De brandweer van Monster en Loosduinen moesten donderdagmiddag rond 13.00 uur uitrukken voor een woningbrand aan de Van Ostade in Monster. Een bewoonster had aardappels in de oven gedaan, maar op gegeven moment sloeg de stroom uit, hoorde ze een geluid van vlammen en zag rook uit de oven komen. Daarop werden de hulpdiensten gebeld en de woning ontruimd. Brandweerlieden zijn bij aankomst naar binnen gegaan, hebben wat geblust en de inbouwoven onder het gasfornuis verwijderd. Daarop was te zien dat er kortsluiting was ontstaan bij het stopcontact. Brandweerlieden hebben nog wat metingen verricht en de bewoners geadviseerd om met de woningbouw de kwestie ter afhandeling verder te bespreken.	middag	n.v.t.
28-4-2023	Boxtel	kortsluiting	koelkast	brand	zorgcentrum	0G	Kortsluiting van een medicijnkoelkast veroorzaakte vannacht een kleine brand in het Boxtelse zorgexpertisehuis Liduina. Dat vermoedt de brandweer. Niemand raakte gewond. Het vuur ontstond in een kantoorruimte op de begane grond. Doordat de brandmeldinstallatie zijn werk deed, konden de medewerkers direct ingrijpen. Een aantal cliënten werd uit voorzorg naar het restaurant geëvacueerd. Na een half uur kon iedereen weer naar zijn appartement of kamer.	nacht	n.v.t.
28-4-2023	Hoek van Holland	kortsluiting	elektrische snoer	brand	strandpaviljoen	0G	Strandtent Pele Surf Shack aan de Rechtestraat in Hoek van Holland gaat vandaag niet open, nadat een middelbrand vrijdagavond voor veel schade binnen heeft gezorgd. In de opslag naast het kantoor was gisterenavond brand uitgebroken. Vanwege het slechte weer was het strandpaviljoen gesloten en niemand aanwezig toen het vuur uitbrak. Omstanders hebben de brand gemeld, waardoor erger is voorkomen. De brand brak uit, omdat er een knoop in een elektrische snoer zat, waarna er kortsluiting ontstond. Het restaurant en de keuken zijn intact gebleven, daar is alleen sprake van rookschade. Alle elektra en leidingen zijn gesmolten door het vuur. De schade moet worden opgenomen en hersteld. Hoeveel tijd dat gaat duren was vrijdagavond nog niet duidelijk. Wordt vervolgd.	avond	n.v.t.
30-4-2023	Apeldoorn	overbelasting	ventilator	rook	carwash/wasbox	0G	Zondagavond is in een machinekamer van de autowasboxen aan de Lange Amerikaweg in Apeldoorn een ventilator over warmgelopen. Dit zorgde voor de nodige rook. Omstreeks 19:15 uur kwam de melding van de brand binnen bij de meldkamer. Ter plekke was een ventilator in de machinekamer van de wasboxen van tankstation Shell warmgelopen wat zorgde voor de nodige rook. De brandweer kwam ter plekke en had de situatie snel onder controle. De brandweer heeft na het incident de ruimte geventileerd.	avond	n.v.t.
30-4-2023	Lochem	kortsluiting	ventilator	brand	schuur	0G	In een kippenschuur aan de Kappellenweg in Lochem was zondagmiddag brand uitgebroken. In de schuur zaten 30.000 kippen. Rond 14:45 uur kwam de melding van de brand binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer werd gealarmeerd. In een ventilator in de kippenschuur was kortsluiting ontstaan, waardoor er brand ontstond. De brandweer kwam ter plekke en had het vuur snel onder controle. De brand is beperkt gebleven tot de ventilator. De 30.000 kippen die in de schuur stonden zijn ongedeerd gebleven.	middag	n.v.t.
30-4-2023	Oostkapelle	onbekend	magnetron	brand	woonzorgcentrum	0G	De brandweerlieden van Oostkapelle zijn zondagmiddag ingezet voor een brandmelding aan de Egelantier in Oostkapelle. Er bleek keukenapparatuur in brand te staan. De brandweerlieden werden omstreeks 17.50 uur opgeroepen voor een automatisch brandalarm. De brandweer kwam met gepaste spoed bij het woonzorgcomplex ter plaatse. Ter plekke bleek dat er een magnetron vlam had gevat. De brand was al uit toen de brandweer aankwam. Na diverse metingen te hebben uitgevoerd en het pand te hebben geventileerd, was het incident meester.	middag	n.v.t.
1-5-2023	Amsterdam	onbekend	bedrading	brand	café/restaurant	0G	De brandweer is in de nacht van zondag op maandag in actie gekomen voor een brand in Amsterdam. Rond 00.30 uur werd 112 gebeld toen medewerkers erachter kwamen dat de bedrading in de HFC Halal Fried Chicken aan Plein '40-'45 in de brand was gevlogen. De situatie was vrij snel onder controle. De bedrading zal moeten worden nagekeken voor deze weer kan worden gebruikt.	nacht	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
1-5-2023	Axel	onbekend	stekkerdoos	smeulbrand	woning	0G	De brandweerlieden van Axel zijn maandagmiddag ingezet voor een melding van een brandgerucht in Axel. Er bleek sprake te zijn van een smeulbrand. De melding van de mogelijke brand kwam omstreeks 13.45 uur binnen. De brandweerlieden van Axel werden zonder spoed naar de woning aan de Weststraat in Axel gestuurd. Ter plaatse werd er een brandlucht geroken. Na een zoektocht bleek dat er sprake was van een smeulbrand in een stekkerdoos die tegen het plafond was gemonteerd.	middag	n.v.t.
1-5-2023	Boxmeer	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Op maandagmiddag even na vijven werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Binnenweg in Boxmeer. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand zodat er meer brandweer ter plaatse kon komen. De brandweerposten van Boxmeer, Oeffelt en Sint Anthonis kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand die ontstaan was in de meterkast sloeg over naar de eerste verdieping maar ondanks dat was de brand snel onder controle. Ook kon de brandweer een hondje uit de woning halen. Deze werd snel overgedragen aan de bewoners die op het moment van het uitbreken van de brand niet thuis waren. Voor zover bekend maakt het hondje het goed. Enexis en Stichting Salvage zijn onderweg om te kijken hoe groot de schade is.	middag	n.v.t.
1-5-2023	Eindhoven	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	In een woning aan de Halvemaanstraat in Eindhoven is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond doordat een elektrische fiets die aan het opladen was ontplofte. De brandweer heeft het vuur geblust en het fietsje naar buiten gebracht. Een persoon is nagekeken in de ambulance, omdat hij rook heeft ingeademd. Door de woningbrand was de straat enige tijd afgesloten.	middag	ja
2-5-2023	Edam	oververhitting	strijkijzer	brand	wasserij	0G	Dinsdagmiddag rond half twee is op de Nijverheidsstraat in Edam, bij Wasserij Edam, brand uitgebroken. Een strijkmachine werd te heet en begon te branden. Medewerkers van de wasserij hebben geprobeerd het te blussen. Dat ging niet, waarna de brandweer is gealarmeerd. Het bedrijf heeft zelf een totale ontruiming geregeld. Zo'n 30 mensen stonden buiten. De brandweer was sneller plaatse en had de situatie weer snel onder controle. Waarna het sein brandmeester kon worden gegeven.	middag	n.v.t.
3-5-2023	Rijswijk	onbekend	stopcontact	brand	winkel	0G	In een kaaswinkel aan de Doctor H. Colijnlaan in Rijswijk heeft woensdagmiddag een brand gewoed. De brand in de keuken kon gelukkig snel worden geblust. Even na twaalf uur ging het mis. Achterin de winkel in de keuken ging iets mis bij een stopcontact. Deze brandde door nog onbekende oorzaak door. Direct werden de hulpdiensten gealarmeerd. Deze kwamen met spoed ter plaatse. Door snel ingrijpen kon de brand in een vroeg stadium worden geblust. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest om te controleren of de brand volledig was geblust. Stedin kwam ter plaatse in verband met de stroomvoorziening. Nadat de werkzaamheden van Stedin waren afgerond kon de winkel weer worden geopend aldus een medewerker van Kaaswinkel 'De Lachende Koe'.	middag	n.v.t.
3-5-2023	Woudenberg	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagmiddag 3 mei omstreek 13.15 is brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Paulus Potterlaan in Woudenberg. De brandweer was met twee blusvoertuigen aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Een monteur van Stedin was ook aanwezig. Hoe de brand in de meterkast heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk.	middag	n.v.t.
4-5-2023	Castenray	onbekend	accu	brand	woning	0G	De brandweer rukte donderdagmiddag met meerdere voertuigen uit na een melding van een woningbrand aan de Horsterweg in Castenray. De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand. De bewoners van de woning wisten zich met hun hond tijdig buiten in veiligheid te brengen. Volgens de bewoner is de brand ontstaan door een ontplofte accu. De achterzijde van de woning liep flinke schade op. De brandweer zette grote ventilatoren in en moest een raam inslaan om de rook uit de woning te krijgen. De Horsterweg was enige tijd in beide richtingen voor alle verkeer tijd afgesloten.	middag	onbekend
4-5-2023	Schiedam	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Verschillende woningen aan het Broersveld in Schiedam zijn afgelopen nacht ontruimd vanwege een brand in ondergelegen viswinkel. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in de meterkast van de viswinkel en ging gepaard met veel rookontwikkeling. Een vrouw kon samen met haar twee kinderen op tijd de bovenwoning verlaten, zij alarmeerde ook de hulpdiensten. Andere woningen werden op dat moment ontruimd. De brand in de viswinkel was snel onder controle, maar de schade aan de winkel en de woningen erboven is fors.	nacht	n.v.t.
5-5-2023	Arnhem	onbekend	meterkast	brand	pand	2R + 1RZ	In een pand aan de Oranjestraat in Arnhem heeft vrijdagochtend een brand gewoed. Daarbij zijn drie mensen gered door de brandweer en politie. Rond 6.00 uur werd de hulpdiensten gealarmeerd. Ter plaatse bleek de meterkast in brand te staan beneden in een ruimte dat verbouwd werd. Door de brand was er veel rook ontstaan, wat vervolgens oversloeg naar de trappengang. Er waren nog enkele kamers met mensen boven. De brandweer en politie slaagden erin drie bewoners uit hun woningen te evacueren en te controleren op	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							rookinhalatie. Eén van hen moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Liander is ter plaatse gekomen om de gasleiding dichtgedraaid, omdat er een lek was ontstaan bij de meterkast. Het gebouw heeft veel schade opgelopen.		
5-5-2023	Delft	onbekend	accu	brand	universiteitsgebouw	1G	In een gebouw van de TU Delft aan de Stevinweg in Delft is vrijdagochtend 5 mei een accu in brand gevlogen. De hulpdiensten kwamen in groten getale ter plaatse. Even voor tien uur ging het mis. De brandweer werd gealarmeerd voor een brandalarm in het pand van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Direct werd een deel van het gebouw ontruimd. In een ruimte achterin het gebouw werd de brand ontdekt. In de ruimte bleek een grote accu tot ontbranding te zijn gekomen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde op naar het sein 'Middelbrand'. Dit vanwege de zoektocht naar de brandhaard. De brandweer kon uiteindelijk de accu uit het gebouw halen. Deze hebben zij in een grote bak gelegd om daarin gekoeld te worden. Bergingsbedrijf Vreugdenhil zal ter plaatse komen om de accu op een speciale wijze af te voeren. Bij het incident is één persoon gewond geraakt. Na onderzoek in de ambulance hoefde deze niet mee naar het ziekenhuis. De politie sloot tijdens het incident een groot deel van de omgeving af omdat er mogelijk sprake was van gevaarlijke stoffen. Gelukkig viel dit uiteindelijk mee aldus de brandweer.	ochtend	onbekend
6-5-2023	Breda	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	opslaghal	0G	In totaal schat eigenaar Mark Kuijken van Ecopark in Breda de schade van de brand die zondagochtend in zijn bedrijf woedde op zo'n twee tot tweeënhalve ton. Er is vooral veel schade aan elektronica en installaties, denk aan verlichting en bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie. Over de oorzaak van de brand had hij het zondag met de brandweer al meteen. "Zeer waarschijnlijk een accu of powerbank die door iemand bij het afval is gegooid", zo zegt hij maandag. "Komt daar vocht bij dan kan dat leiden tot kortsluiting en dan gebeurt het. In een half uur staat een hele bult afval in lichterlaaie." Ecopark aan het Hazepad in Breda is een overslagbedrijf van afval voor bedrijven en verschillende gemeenten. Zondagavond tussen zes uur en half zeven ging het mis in de hal waar huishoudelijk afval van gemeenten ligt opgeslagen. Urenlang was er sprake van veel rookoverlast. Vanwege die rook werd ook een NL-alert verstuurd.	ochtend	nee
6-5-2023	Swalmen	onbekend	zonnepanelen	brand	loods	0G	Op het dak van een loods in Swalmen heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Het vuur ontstond in de collectoren van de zonnepanelen en was daardoor moeilijk te blussen. De eerste melding van de brand kwam rond 13:50 uur bij de meldkamer van de brandweer binnen. De brand woedde op het dak van een loods aan de Witte Koeweg in Swalmen. Omdat er in het bedrijf papier wordt verwerkt, schaalde de brandweer direct flink op. Er kwamen meerdere brandweerwagens ter plaatse, waaronder een hoogwerker en een waterwagen. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar doordat de brand onder de zonnepanelen zat kost het veel tijd om na te blussen. Volgens de brandweer is de brand beperkt gebleven tot een klein stukje dak. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.	middag	n.v.t.
7-5-2023	Amsterdam	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Bij Autobedrijf Tussenmeer aan de Emmikhovenstraat in Amsterdam (Osdorp) werd gisteravond een middelgrote brand gemeld. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. De oorzaak is niet vastgesteld. Volgens het Amsterdams Dagblad zou het mogelijk gaan om kortsluiting in de meterkast.	avond	n.v.t.
7-5-2023	Groningen	onbekend	elektrisch verwarmingselement	brand	appartement	0G	Zondagavond om 23.25 uur was brand ontstaan in een appartement aan de Sportlaan in Groningen. De brandweer was snel aanwezig. In de gangen van het appartementencomplex was veel rookontwikkeling te zien waarna de brandweer opschaalde naar het sein 'grote brand'. De brand was snel onder controle. Meerdere bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel op rookinhalatie, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Onbekend is wat de oorzaak van de brand is. De brand zou ontstaan zijn in een elektrische verwarmingselement. De brandweer heeft het pand geventileerd.	avond	n.v.t.
7-5-2023	Uden	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een huis aan de Volkelseweg in Uden is zondagochtend rond 11.30 uur brand uitgebroken. Een aantal zonnepanelen heeft vlam gevat. De vlammen sloegen uit het dak. De brandweer is met drie voertuigen uitgerukt. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer heeft de dakpannen van het dak gehaald om de smeulende resten te kunnen blussen.	ochtend	n.v.t.
9-5-2023	Velsen-Noord	kortsluiting	bedrading	brand	autobedrijf	0G	Dinsdagochtend rond 11.15 uur is op de Lijndenweg in Velsen-Noord brand ontstaan bij een autobedrijf. Het gaat om 'CarProf ADM Auto's Autobedrijf Balkan.' De brandweer is met meerdere auto's ter plekke. De hoogwerker en de ladderwagen zijn ook gekomen. Het ging om kortsluiting tussen de plafondplaten en het dak. De stroom is eraf gehaald en er komt een monteur om te kijken wat er precies aan de hand is.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
10-5-2023	Dordrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Om 17:21 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Van Bosseplantsoen te Dordrecht vanwege een brand in een gebouw. In de meterkast van een woning van het Van Bosseplantsoen in de Dordtse wijk Crabbefhof is een kleine brand ontstaan. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De brand brak uit in de meterkast van een woning op de derde etage. De brandweer had de brand al snel onder controle. De woning wordt geventileerd.	middag	n.v.t.
10-5-2023	Kerkrade	onbekend	elektrische kookplaat	brand	appartement	1R	Op woensdagochtend omstreeks 11:09 uur heeft er een korte keukenbrand plaatsgevonden in een appartement aan de Kruisstraat in Kerkrade. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een persoon is behandeld door ambulancepersoneel na het inademen van rook. De brand zou veroorzaakt zijn door een kookplaatje in de keuken. De Kruisstraat was tijdens het incident afgesloten. Tijdens het incident heeft de politie de drukke Kruisstraat tijdelijk moeten afsluiten om de veiligheid van de omgeving te waarborgen.	ochtend	n.v.t.
11-5-2023	Heemskerk	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	In een bedrijfspan aan de Lijnbaan in Heemskerk is donderdagochtend brand uitgebroken. Rond 07.20 uur werd de brandweer gealarmeerd omdat er rook uit het pand kwam. De brandweer heeft met behulp van een kettingzaag de toegang geforceerd om de brand te kunnen blussen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting in de meterkast van het bedrijf. Het vuur was binnen een uur gedoofd. Stichting Salvage is ingeschakeld om te assisteren bij de afhandeling van de schade.	ochtend	n.v.t.
11-5-2023	Hoogeveen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Donderdagavond kwam bij de meldkamer Noord- Nederland een melding binnen van een woningbrand. Later bleek dit gaan om een schuur achter een woning. De brandweer had het vuur snel onder controle. De vermoedelijke oorzaak zou kortsluiting zijn.	avond	n.v.t.
12-5-2023	Bennebroek	onbekend	elektrisch apparaat	brand	massagesalon	0G	Vrijdagavond rond 21.00 uur is op de Bennebroekerlaan in Bennebroek brand ontstaan in een massagesalon. Tientallen gasten van het restaurant ernaast moesten naar buiten. Bij de massagesalon ernaast was een elektrisch apparaat in brand gevlogen. De brandweer bracht deze naar buiten. Hoe erg de schade aan de salon is, is momenteel nog niet duidelijk	avond	n.v.t.
12-5-2023	Ulft	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan het begin van de middag is brandweer Gendringen uitgerukt naar een woningbrand aan de Tamboerpad in Ulft. Er stond een meterkast in brand. De brand had zich inmiddels uitgebreid via de trap naar de eerste verdieping. Uiteindelijk betrof het een kleine brand die de brandweer snel onder controle hadden. De woning heeft bij deze brand een behoorlijke schade opgelopen. Team Brandonderzoek is ter plaatse gekomen en stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Liander en de Stichting Salvage zijn ook ter plaatse gekomen om de zaken met de bewoners verder af te handelen. Na twee uren was de brandweer weer terug op de post. De woning is voorlopig onbewoonbaar.	middag	n.v.t.
13-5-2023	Deventer	kortsluiting	lift	brand	bedrijfspan	0G	De brandweer is zaterdagmiddag rond 15.45 uur uitgerukt voor een brand bij Intratuin aan de Weg door Zuid-Salland in Deventer. Ter plaatse bleek het te gaan om een kortsluiting in de elektriciteitskast van een lift. Het filiaal werd tijdelijk ontruimd. Tientallen mensen moesten buiten op het parkeerterrein wachten. De brandweer hoefde niet in actie te komen omdat het vuur vanzelf gedoofd was. Inmiddels kunnen klanten weer naar binnen.	middag	n.v.t.
13-5-2023	Enschede	onbekend	elektriciteitskast	brand	bedrijfspan	0G	Rond half zeven vanmorgen is brand ontstaan bij een bedrijf aan de Oosterstraat in Enschede. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in een elektriciteitskast van het bedrijf. Daarbij is veel rook vrijgekomen. De brand was snel onder controle.	ochtend	n.v.t.
14-5-2023	Wezep	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	De brandweer van Wezep werd zondagavond rond vijf voor negen gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Duivendansweg in Wezep. Buurtbewoners hadden de brandweer gebeld omdat er uit een bijgebouw bij een woning rook kwam. Bij aankomst van de brandweer kwam de rook al uit het pand geperst. Aan de zijkant van de schuur was een vuurhaard waar te nemen. De brandweer bluste deze vlammen snel. De schade aan de schuur is groot. In het bijgebouw is binnen veel brandschade. De oorzaak moet officieel nog vastgesteld worden, maar volgens omstanders zou de brand ontstaan zijn bij elektra in of nabij de meterkast. Schade daar zou erop duiden dat de brand is ontstaan in / bij kabels die weggesmolten zijn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.	avond	n.v.t.
14-5-2023	Zeewolde	kortsluiting	meterkast	vonken	winkel	2GZ	Tijdens werkzaamheden in de meterkast achterin de winkel bij het Zwembad op vakantiepark de Eemhof in Zeewolde ontstond 14 mei aan het begin van de middag kortsluiting. De schrik zat er bij de technische medewerkers goed in, mede door de vonken die vrij kwamen. Hierdoor maakten zij melding van een explosie bij de brandweer. Alle voorzorgsmaatregelen die daarbij komen kijken werden daardoor ingezet. Het zwembad en de rest van het complex werden daardoor direct ontruimd. Bluswagens en andere voertuigen van de brandweer	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							kwamen ter plaatse net als ambulance en politie. Volgens de woordvoerder van de brandweer was dit nodig omdat de situatie niet meteen duidelijk was. Na korte tijd konden het zwembad en het complex weer geopend worden. De technische medewerkers zijn door de ambulance uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis.		
15-5-2023	Enschede	onbekend	compressor	rook	schuur	0G	Een schuurbrand aan de Toekomststraat in Enschede veroorzaakt maandagmorgen veel rook. De brandweer is bezig met bluswerkzaamheden. Publiek wordt door de politie op afstand gehouden. De brand zou zijn veroorzaakt door een compressor in de schuur. De hulpdiensten rukten omstreeks kwart voor negen uit voor de schuurbrand. Bij aankomst van was er al sprake van veel rookontwikkeling. De rook was in de buurt waar te nemen.	ochtend	n.v.t.
15-5-2023	Middenmeer	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De bewoners van acht woningen aan de Doctor Colijnstraat in Middenmeer moesten vanmiddag hun huis uit, vanwege een brand bij een van de huizen. Het leek aanvankelijk om een kleine schoorsteenbrand te gaan, maar bij het blussen bleek de brandhaard ergens anders te zitten. Aangezien de huizen aan elkaar zitten, moest iedereen zijn huis uit. Er bleek ook een gaslekkage te zijn, waardoor de netbeheerder de gasleiding heeft afgesloten. Onze verslaggever meldt dat de hele straat ook zonder stroom zit. Om half vier werd er melding gedaan van de brand, een uur later gaf de brandweer aan dat de brand was geblust. Wanneer de mensen terug naar hun huizen kunnen, is nog niet bekend. De bewoner van het huis waar de brand was, was vanmiddag overigens niet thuis. Mogelijk is de brand ontstaan in de meterkast, maar dat kan de brandweer nog niet bevestigen.	middag	n.v.t.
15-5-2023	Utrecht	onbekend	ventilator	brand	ziekenhuis	0G	De brandweer is uitgerukt naar het Diaconessenhuis in Utrecht. Een ventilator op het dak vatte vlam. Volgens de brandweer gaat het om een 'klein incident'. Volgens een woordvoerder van het Diaconessenhuis zijn er geen gevolgen zijn voor het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.	ochtend	n.v.t.
16-5-2023	Amsterdam	onbekend	elektrische step	brand	appartementencomplex	0G	In een appartementencomplex van tien verdiepingen aan de Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam (Geuzenveld-Sloterveer) heeft in de nacht van maandag op dinsdag kort een grote brand gewoed. Het vuur ontstond in een woning op de bovenste twee verdiepingen van het complex. Er raakte niemand gewond, maar vier van de vijf mensen die in de woning aanwezig waren, moesten door de brandweer met een ladder van het balkon worden gered. Onder hen waren twee kinderen, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brand werd veroorzaakt door een elektrische step die binnen tegen de voordeur stond op te laden. Doordat de step naast de meterkast stond, kon het vuur zich razendsnel door de woning verspreiden.	nacht	ja
16-5-2023	Den Haag	onbekend	wasmachine	brand	bedrijfspan	0G	Dinsdagavond 16 mei is er bij een textielreiniging's bedrijf een brand uitgebroken op de Loosduinseweg in Den Haag. Meerdere brandweer eenheden kwamen met spoed ter plaatse en begonnen direct met bluswerkzaamheden. De brandweer schaalde vrij snel op naar middelbrand, ook was er sprake van veel rookontwikkeling. De oorzaak van de brand betreft een wasmachine, de brandweer schaalde op vanwege de grote van het pand.	avond	n.v.t.
16-5-2023	Ede	onbekend	cv-ketel	brand	woning	2BZ	In een woning aan de Moreelsestraat in Ede is dinsdagavond laat brand uitgebroken. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt. De hulpdiensten werden aan het eind van de avond gealarmeerd voor brand in de woning. Op zolder had de cv-ketel vlam gevat. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Twee personen zijn met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Zij maken het naar omstandigheden goed.	avond	n.v.t.
16-5-2023	Lelystad	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Dinsdagmorgen 16 mei om 09.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Hollands Diepstraat in Lelystad. Uit de ramen op de eerste verdieping kwam rook en de rookmelders gingen af. Brandweerlieden hebben een blussing gedaan waarna de woning is gecontroleerd en geventileerd. Politieagenten hebben de straat afgezet met lint. Het ambulancepersoneel heeft twee personen nagekeken in de ambulance waarna beide personen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De hulpdiensten werden bij aankomst belemmerd door een stilstaand voertuig ter hoogte van het brandadres. De oorzaak van de brand bleek een vaatwasser te zijn. Stichting Salvage zal ondersteunen met het afhandelen van de brandschade.	ochtend	n.v.t.
16-5-2023	Ridderkerk	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De brandweer van Alblasserdam is dinsdagochtend 16 mei 2023 met spoed uitgerukt voor een brand aan de Pruiwendijk in Ridderkerk. Even na 09.00 uur zag een buurtbewoonster rook uit het dak van de vrijstaande woning komen. De vrouw rende naar het huis van haar buurvrouw. "Ik wilde de paarden buiten zetten en rook een vreemde lucht. Daarna zag ik rook uit het dak komen. Ik ben naar de buurvrouw gegaan. Ze sliep nog. Ik heb gebeld en op de ramen gebonkt en riep 'nu naar buiten komen!'," vertelt de vrouw die daarmee mogelijk het leven van haar buurvrouw heeft gered. Intussen werd 112 gebeld en werden de brandweerkorpsen van	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							Alblasserdam, Ridderkerk en Rotterdam Groene Tuin opgeroepen om te blussen. Ook de politie en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. De brandweer kreeg de brand met een straal 'hogedruk' vrij snel onder controle. De bewoonster, die al op leeftijd is, is nagekeken door ambulancepersoneel en is daarna door haar burens opgevangen. De brand blijkt te zijn ontstaan in een slaapkamertje op de bovenverdieping, dat als opslag werd gebruikt. Omdat daar verder niemand aanwezig was, wordt er rekening mee gehouden dat er in die kamer kortsluiting in bedrading is ontstaan. "Maar dat blijft gissen. Wij hebben in ieder geval niet meer kunnen herleiden hoe en waardoor de brand precies is ontstaan," zo laat de brandweer weten.		
16-5-2023	Zandvoort	onbekend	koelkast	brand	strandhuis	2GZ	Als gevolg van een brand in een Zandvoorts strandhuisje zijn aan het einde van de middag twee mensen uit voorzorg in het ziekenhuis behandeld. De brandweer doet onderzoek naar de brand. Rond 17.45 uur vanmiddag vloog in één van de strandhuisjes bij de strandafgang Bernaart in Zandvoort, een koelkast in de brand. Twee mensen zijn met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar maken het inmiddels goed. De brand is inmiddels onder controle, wel voert de brandweer nog onderzoek uit naar de brand.	avond	n.v.t.
17-5-2023	Assen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	In een rijtjeswoning aan de Kiepheugte in Assen is woensdag aan het einde van de ochtend brand ontstaan. De brand ontstond op de bovenverdieping en zorgde voor flinke rookontwikkeling. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe stond hier een wasmachine in de brand. Al vrij snel konden de brandweerlieden de brand blussen. Er vielen geen gewonden. In de woning is behoorlijke schade.	ochtend	n.v.t.
17-5-2023	Katwijk	onbekend	accu	brand	winkel	1RZ	In de Scheepmakerstraat op Bedrijventerrein 't Heen is woensdag aan het einde van de middag brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden gaat het om een accubrand in kast. Er is opgeschaald naar grote brand. De brandweer is uitgerukt met drie tankautospuiten en een ladderwagen. Bovendien is de hulp ingeroepen van de post Rijnsburg. In dezelfde winkel met elektrische scooters brak in de avond van 8 april ook al brand uit. Toen ontstond het vuur eveneens in de accu's. Er bevond zich één persoon op eerste verdieping. Die is met de ladderwagen uit het pad gehaald en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van de rook.	middag	onbekend
17-5-2023	Stadskanaal	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	winkel	0G	In Stadskanaal is woensdagochtend brand uitgebroken in de winkel van Scapino aan de Hoofdstraat. Volgens de brandweer gaat het om een zeer grote brand. Omliggende panden worden uit voorzorg ontruimd. RTV1 sprak met een medewerker van de Scapino. 'Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan bij de herenafdeling. Deze was vorige week nog verholpen. De rookontwikkeling ontstond snel en we probeerden nog de brand zelf te blussen. De brandontwikkeling ging zo snel dat de winkel direct geëvacueerd is.' Later op woensdag kwam de directeur van Scapino met het definitieve antwoord. 'De brand is ontstaan in de armatuur. Een medewerker heeft geprobeerd de brand te blussen. Dat lukte niet en toen is er geëvacueerd. Scapino is op dit moment bezig om alle verlichting te vervangen naar ledverlichting. Het zou kunnen dat daar iets mis is gegaan', aldus Adem Doymaz.	ochtend	n.v.t.
17-5-2023	Wormerveer	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagochtend rond kwart over tien is aan het Karnemelkpad in Wormerveer brand ontstaan. Er zijn veel hulpdiensten ter plekke. De hoogwerker kon niet plaatse plekke komen vanwege de smalle straatjes. Er kwam veel rook uit de woning. Buren laten weten dat de oudere bewoonster al eerder problemen had met de elektra. Ze had nieuwe stoppen gehaald bij de burens. Mogelijk heeft de oorzaak van de brand met de elektra te maken. Het nutsbedrijf Liander komt ter plekke. Volgens de woordvoerder komt Team Brandonderzoek van de brandweer waarschijnlijk ook nog ter plekke om te onderzoeken wat er in de stoppenkast mis is. De provinciale weg N203 was tijdelijk afgesloten om ruimte te geven aan de brandweer. Niemand raakte gewond.	ochtend	n.v.t.
18-5-2023	Haren	onbekend	meterkast	brand	woonzorgcentrum	0G	Bij woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren heeft donderdagochtend een kleine brand gewoed in een meterkast. De brandweer werd omstreeks 6:00 uur met spoed gealarmeerd vanwege de brand. Ter plaatse klonk rondom het pand een brandalarm. Brandweerlieden hebben de brand geblust en daarna het pand geventileerd. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen vanwege de schade. Voor zover bekend is raakte er niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
19-5-2023	Amsterdam	onbekend	ventilator	brand	appartementencomplex	0G	Op de Henri Polakstraat in het centrum van Amsterdam brak afgelopen nacht een flinke brand uit in een woning van een appartementencomplex. Alle bewoners konden het complex snel ontvluchten. Meerdere mensen ademden rook in, maar de ambulance kon iedereen ter plaatse behandelen, er is niemand naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de brand snel onder controle. Naar alle schijn is er een ventilator in de brand	nacht	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							gevlagen. De bewoners konden na een klein drie kwartier weer terug naar hun woningen. De brandweer heeft de meeste woningen nog wel even nagemeten op de aanwezigheid van koolmonoxide.		
19-5-2023	Heerhugowaard	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Vrijdagavond rond 21.45 uur is er aan de Nelson Mandelastraat in Heerhugowaard brand ontstaan in een appartement op de derde etage. Enkele burens kregen als eerste last van de brand en rook en verschansten zich op het balkon tot de brandweer ter plaatse kwam. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast van het appartement. De bewoners zelf waren niet thuis op het moment van de brand.	avond	n.v.t.
19-5-2023	Noordwijk	onbekend	friteuse	brand	strandpaviljoen	0G	Vrijdagmiddag 19 mei tegen 17.55 uur was brand ontstaan in een strandpaviljoen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. De brand zou in een frituur in de keuken van de strandtent zijn uitgebroken. Uit voorzorg werd de brandweer met meerdere voertuigen ingezet. De brandweer schaalde na een half uur op naar het sein middelbrand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De omgeving was afgesloten om genoeg werkruimte te creëren.	middag	n.v.t.
20-5-2023	Bruinisse	onbekend	accu	brand	loods	0G	Zaterdagmorgen 20 mei rond 10.25 uur was brand ontstaan in een loods aan de Industrieweg in Bruinisse. Bij een bedrijf gespecialiseerd in het maken van accu's voor zonnepanelen stonden meerdere accupakketten in brand. Uit voorzorg werden meerdere brandweerploegen opgeroepen en opgeschaald naar het sein middelbrand. Door snel optreden van de brandweer konden de accupakketten snel naar buiten worden gereden met een heftruck waardoor schade aan de loods beperkt bleef. Vanwege de vele rookontwikkeling in de loods is de brandweer langere tijd bezig geweest met ventileren. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) is ter plekke gekomen om te kijken of de accu's ondergedompeld moesten worden in water. Bij de brand raakte niemand gewond. De inzet van de brandweer trok veel bekijks van omwonenden.	ochtend	onbekend
21-5-2023	Mijnsheerenland	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Hoflaan in Mijnsheerenland is zondagmiddag brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij. Mer werd al snel opgeschaald door de brandweer om te zorgen voor voldoende bluswater. De brand is kort uitslaand geweest, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Wel zorgt de brand nog altijd voor veel rook. Mogelijk was een wasdroger de oorzaak van de brand. De inzet van de brandweer trok veel bekijks in de straat.	middag	n.v.t.
22-5-2023	Dordrecht	onbekend	friteuse	rook	horecazaak	0G	Bij een brand in een horecazaak op de Voorstraat, net voorbij het Scheffersplein, is zondag aan het eind van de ochtend forse rook- en roetschade ontstaan, ook in de woning boven de zaak. De brand begon in de frituur. De brandweer kwam ter plaatse. Om het vuur te kunnen bestrijden, moesten er de nodige sloopwerkzaamheden worden verricht. Er kwam veel rook vrij, die ook de bovenverdieping bereikte. De brandweer zette een hoogwerker in om de hier de schade te beperken. Hoewel de brand vrij snel onder controle was, liepen zowel de zaak op de begane grond als de woning erboven flinke schade op. De laatste is voorlopig onbewoonbaar en werd dichtgetimmerd.	ochtend	n.v.t.
23-5-2023	Deurne	onbekend	server-kast met computerelektronica	rook	restaurant	0G	De brandweer is dinsdagmiddag rond 15.15 uur uitgerukt voor een melding aan de Molenstraat bij de vestiging van Domino's Pizza in Deurne. Het brandalarm in de winkel was afgegaan en er hing rook in het pand. In eerste instantie was niet duidelijk waar de rookontwikkeling vandaan kwam. Na onderzoek van de brandweer bleek de rook niet afkomstig te zijn van een vergeten pizza in een oven, maar kwam deze uit de server-kast vandaan met computerelektronica. Het pand is gelucht om de rooklucht weg te laten trekken en is weer vrijgegeven door de brandweer.	middag	n.v.t.
23-5-2023	Deurne	oververhitting	lamp	rook	woning	0G	De brandweer is uitgerukt naar een huis aan de Jeroen Boschstraat in Deurne vanwege een smeulende lamp. Voorbijgangers hoorden het brandalarm afgaan en belden de brandweer op. Omdat er twee waakse honden binnen waren koos de brandweer ervoor om een raampje op de bovenverdieping los te schroeven om het huis binnen te gaan. Daar vonden ze een smeulende lamp aan die voor de rook zorgde. De bewoner heeft de honden uiteindelijk weggehaald, waardoor de brandweer het huis kon controleren. Er is alleen rookschade.	middag	n.v.t.
23-5-2023	Rijsoord	onbekend	koelinstallatie	brand	horecazaak	2R	De hulpdiensten zijn dinsdagmorgen 23 mei 2023 rond 10.24 uur opgeroepen naar de Theetuin aan de Pruiwendijk in Rijsoord. Hier heeft korte tijd brand gewoed in een technische installatie boven een koelcel. Dit brandje is door eigen personeel geblust. Ambulance personeel heeft twee medewerkers nagekeken op rookintoxicatie. Om een goede controle uit te voeren of de brand daadwerkelijk uit was zijn enkele sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Aangezien het gehele pand onder de rook heeft gestaan is er ook gecontroleerd op koolmonoxide en is er geventileerd. De oorzaak is op dit moment niet bekend.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
24-5-2023	Dordrecht	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	In een bedrijfspan aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht is woensdagmiddag 24 mei brand uitgebroken. In een evenementenruimte ontstond de brand rond 14.40 uur in een meterkast. Een blusinstallatie trad in werking, waardoor de brand geblust werd. Inmiddels kwam de brandweer met meerdere eenheden ter plaatse. Het pand stond vol met rook. Gezien de grootte van het te onderzoeken pand werd er opgeschaald naar 'middelbrand' en werden meerdere eenheden ingezet. Na enige tijd werd duidelijk dat de brand volledig uit was en kon de brandweer met vervolg.	middag	n.v.t.
24-5-2023	Nederweert	overbelasting	meterkast	rook	zorginstelling	0G	Woensdagmiddag is een rookmelder afgegaan in de meterkast van een woonbegeleiding gebouw van PSW aan de Eikenstraat in Nederweert. In de meterkast was een rookmelder geactiveerd. Toen een medewerkster de kast op deed zag ze rook. De brandweer heeft de meterkast gecontroleerd. Een monteur zal ingeschakeld worden om de technische installatie na te kijken. Uit voorzorg zijn de bewoners, tijdelijk, naar een nabijgelegen pand gegaan. De brandweer heeft de stoppenkast opengemaakt en trof een verschroeide aardlekschakelaar aan. Waarschijnlijk was een nieuwe grotere kookplaat de boosdoener.	middag	n.v.t.
27-5-2023	Krommenie	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Limburg Stirumstraat in Krommenie. Een vaatwasser bleek de oorzaak te zijn. Bij het ontstaan van het vuur was er niemand thuis. De brandweer moest daarom noodgedwongen de deur openbreken. De schade aan de woning is groot, vooral de rook van de brand. Het vuur was snel onder controle.	avond	n.v.t.
27-5-2023	Nieuw-Lekkerland	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1R	Bij een woning langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is vrijdagavond 26 mei 2023 rond 10.45 uur een fietsaccu ontploft. De brandweer kwam hiervoor met spoed ter plaatse. Voor een van de bewoners is ook een ambulance ter plaatse gekomen in verband met rookinhalatie. De bewoner is gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.	avond	onbekend
28-5-2023	Uithoorn	menselijk handelen	inductieplaat	brand	woning	0G	In het huis van een Uithoornse dierenarts heeft zich zondagavond een drama voltrokken. Bij een brand in haar woning – die aan de voorkant van haar dierenartspraktijk zit - aan de Oranjelaan zijn twee van haar eigen katten om het leven gekomen. Een derde kat is door de brandweer gereanimeerd en leeft nog wel. "Ergste nachtmerrie is helaas uitgekomen. Brand thuis, veel schade maar dat is herstelbaar. Helaas zijn mijn lieve katten Vlinder en Mink hierbij overleden. Dobber heeft het gelukkig overleefd. Komende dagen zullen raar en stil zijn", schrijft dierenarts Annemieke vanochtend op de Facebook-pagina van haar praktijk. De brandweer kreeg gisteravond rond 18:15 uur een melding binnen van een keukenbrand. Die lijkt veroorzaakt te zijn door een airfryer die op een inductieplaat stond. "Vermoedelijk hebben de katten de inductieplaat per ongeluk aangezet, maar we weten dat niet zeker", laat een woordvoerder van de brandweer aan NH weten. Of de bewoners thuis waren toen de brand uitbrak, is onduidelijk. Zelf willen zij vandaag niks aan NH Nieuws kwijt over de brand. De brand was rond 18:30 uur al onder controle, maar de vlammen hadden toen al een hoop schade aangericht in de keuken. In de rest van de woning is volgens de brandweer veel rook- en roetschade te zien.	avond	n.v.t.
29-5-2023	Geleen	onbekend	wasdroger	brand	appartementencomplex	2R	De brandweer is maandag rond 19.00 uur met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Rijksweg Zuid in Geleen. Vanwege de rookontwikkeling werden uit voorzorg alle bewoners uit hun woningen geëvacueerd. Twee bewoners zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Rond 20.45 uur was het vuur uit. Vanwege rook- en roetschade kunnen 8 bewoners nog niet terug naar huis. Zij zullen elders opgevangen worden. De brand was ontstaan in de wasdroger.	avond	n.v.t.
29-5-2023	Horn	oververhitting	ventilator	brand	woning	0G	Een ventilator heeft maandagochtend voor brand gezorgd in een woning in Horn. Hulpdiensten kregen rond 10:40 uur melding van een woningbrand aan de Broekstraat in Horn. Toen de brandweer arriveerde was de brand snel onder controle. Bij het onderzoek naar het ontstaan van de brand bleek dat er een ventilator in het plafond warm was geworden. Toen die uit het plafond naar beneden viel ontstond er brand in de kamer. Een bewoner werd ter plekke nagekeken door medisch personeel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.	ochtend	n.v.t.
30-5-2023	Enschede	onbekend	zonnepanelen	brand	gymzaal	0G	Bij een gymlokaal aan Het Riet in Enschede is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De melding van de brand kwam rond twee uur bij de brandweer binnen. Eenmaal aangekomen was er al sprake van een flinke rookontwikkeling. Op het dak van de gymzaal in de wijk Wesselerbrink hadden enkele zonnepanelen vlam gevat. De brandweer schaalde na het arriveren snel op naar middelbrand. Er kwamen meerdere eenheden ter plaatse. Na ruim een kwartier was de brand geblust en kon het sein brand meester worden gegeven. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Via Twitter meldt de brandweer dat er niemand gewond is geraakt en dat de kinderen van de naastgelegen basisschool (Het Lang) veilig zijn.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
30-5-2023	Maastricht	oververhitting	tandenborstel	brand	woning	0G	In de badkamer van een woning in Maastricht ontstond er een smeulend brandje door een tandenborstel. De brandweer rukte rond 15:40 uur uit naar de Bokaalstraat. De tandenborstel raakte oververhit in een lader. Volgens een correspondent ter plaatse ontdekte de kleindochter van de bewoners het brandje op tijd. De brand was snel onder controle en grotere schade kon worden voorkomen.	middag	ja
31-5-2023	Duiven	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Woensdagmiddag heeft er in een woning aan de Van der Leckstraat in Duiven korte tijd een brand gewoed in een droger op de eerste verdieping van een huis. De burens hebben alarm geslagen en de bewoner is uit huis gehaald. Er is een poging gedaan om de brand te blussen. Dit is niet gelukt. De hulpdiensten kregen de eerste melding rond 14:20 uur, al snel werd er opgeschaald naar middel brand. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen en hebben nog een kat uit de woning kunnen halen. De woning heeft flinke schade opgelopen bij de brand en de brandweer onderzoekt of de woning nog bewoonbaar is. Niemand raakte gewond bij de brand.	middag	n.v.t.
31-5-2023	Westervoort	onbekend	zonnepanelen	brand	schuur	0G	Woensdagmiddag 31 mei heeft de brandweer een brandje in een schuur aan de Vredenburgstraat in Westervoort geblust. Ter plaatse bleek dat een omvormer van de zonnepanelen vlam gevat heeft. De bewoners hadden het geluk dat ze thuis waren en de brand snel ontdekten, tevens hadden ze het geluk dat de brandweer net op weg was naar de kazerne na een brandmelding in Duiven. De brand is hierdoor beperkt gebleven en de brandweer heeft de schuur kunnen redden.	middag	n.v.t.
31-5-2023	Winschoten	kortsluiting	meterkast	geen	woning	0G	Woensdagmiddag rond 15:00 uur de melding van een nacontrole bij De Venne in Winschoten. Er was geen rook en vuur aldus de voorlichter van de brandweer. Ter plaatse bleek er kortsluiting te zijn geweest in de meterkast van de woning. Enexis kwam ter plaatse om het geheel spanningsloos te maken en een installateur zal het geheel vermoedelijk vervangen.	middag	n.v.t.
1-6-2023	Hellevoetsluis	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	woning	0G	De brandweer is vanochtend rond 8.30 uur uitgerukt voor een melding brand aan het Pieter Postplein. In de woning was een flinke rookontwikkeling. Vermoedelijk is kortsluiting ergens in de woning de oorzaak van de rookontwikkeling. Maasdelta zal verder onderzoek instellen.	ochtend	n.v.t.
1-6-2023	Zuidlaren	onbekend	computer	brand	woning	0G	De brandweer van Zuidlaren moest vanavond uitrukken voor een woningbrand in hun dorp. De melding van de brand aan de Ercalaan kwam tegen 20:00 uur binnen waarop zij met twee voertuigen ter plaatse gingen. Bij aankomst bleek de woning vol rook te staan. Een van de bewoners zat achter zijn pc toen de computerkast in brand vloog. Dit zorgde voor een forse rookontwikkeling. De brandweer heeft de computerkast naar buiten gebracht en de woning geventileerd. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te helpen met het afhandelen van de schade. Dit gaat vooral om rookschade. De bewoner die achter de pc zat raakte niet gewond. Ook de andere bewoners raakten niet gewond.	avond	n.v.t.
2-6-2023	Vlaardingen	onbekend	elektrische step	brand	woning	3RZ + 1DZ	In de serre van een woning aan de Esdoordreef in Vlaardingen ontstaat in de nacht van 1 op 2 juni een brand. In het huis woont dan een gezin met twee kinderen van vijf en anderhalf jaar oud. De man des huizes kampt dan al ruim een jaar met longkanker, zo vertelt familielid Reno van Gerven. Hij is de neef van de moeder van de kinderen. Op 28 april 2022 trouwt zijn nicht, een maand later krijgt haar man te horen dat hij longkanker heeft. Volgens Van Gerven bleek al snel dat de behandelingen niet meer aansloegen en het een 'aflopende zaak' was. „Het was een hel waarin het gezin terecht kwam.” Op het laatste moment zorgde de ziekte ervoor dat de man een dwarslaesie kreeg en invalide raakte. In de nacht van 1 op 2 juni ging het mis met een elektrische step in huis, vertelt Van Gerven. „Hij wilde die opladen maar toen ging er iets mis met de accu en ontstond de brand. Een groot geluk was dat het raam tussen de serre en het woonhuis dit keer dicht was en de rook niet in de woning kwam. Anders had het gezin door die rook kunnen stikken, vertelde de brandweer.” De gezinsleden ademden wel rook in en werden in het ziekenhuis nagekeken. De man des huizes keerde niet meer terug naar de woning: hij overleed op 6 juni op 32-jarige leeftijd. De uitvaart is woensdag.	nacht	ja
3-6-2023	Noordwijkerhout	kortsluiting	telefoon	brandlucht	woning	0G	Zaterdagmiddag 3 juni kwam er om 14.40 uur een melding bij de brandweer van Noordwijkerhout binnen, van een brandgerucht in een woning op de Hoogstraat. De bewoonster rook een brandlucht, het betrof een mobiele telefoon die bij het opladen een kortsluiting had opgelopen. De brandweer heeft de telefoon, die door de hitte open gesprongen was, buiten in een emmer water gedaan om te blussen. De brandweer kon vervolgens weer retour naar de kazerne.	middag	ja
3-6-2023	Weert	kortsluiting	elektrische kookplaat	rook	woning	0G	Zaterdagavond 3 juni om 19.50 uur werd de brandweer opgeroepen om nacontrole te verrichten in een woning aan de Oeemarkt in Weert. Een kookplaat zorgde voor kortsluiting wat rookontwikkeling veroorzaakte. De schade bleef beperkt. De brandweer heeft geadviseerd de kookplaat niet meer te gebruiken.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
4-6-2023	Oudendoorn	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een verwoestende brand die zich zondagochtend razendsnel verspreidde door een historische boerderij aan de Molendijk in Oudendoorn, toonde de moedige Lucas Molendijk onverschrokkenheid en heldhaftigheid. Hij wist zijn familie tijdig wakker te maken en zijn broertje Bram van 10 en zusje Iris van 13 uit de vlammenzee te redden. Bevelvoerder Oudendoorn Jaco Schipper: "Voor ons was het al een hele zorg minder dat het hele gezin al in veiligheid was, dankzij Lucas. Daarna hadden de dieren prioriteit. We hebben vervolgens geprobeerd om de schade zo klein mogelijk te houden en dat is gelukt. Met vier blusploegen van Oudendoorn, Hellevoetsluis, Zwartewaal en Zuidland is de brand bestreden. De alarmcentrale in Rotterdam wist alles goed te coördineren waardoor wij ervoor konden zorgen dat de brand niet is overgeslagen. We wisten al snel dat het woonhuis verloren zou zijn dus hebben we ingezet op de schuur. En dat is gelukt." Een mogelijke oorzaak van de brand zou kortsluiting kunnen zijn.	ochtend	n.v.t.
5-6-2023	Arnhem	onbekend	onbekend	brand	revalidatiecentrum	0G	Hulpdiensten in Arnhem hebben maandagmiddag ongeveer honderd mensen uit revalidatiecentrum Klimmendaal aan de Heijenoordseweg gehaald. Er woedde brand in een technische ruimte. Gewonden vielen er niet, meldde de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kort na 17.00 uur op Twitter. Wel is iedereen die uit het gebouw was gehaald nagekeken door ambulancepersoneel. Medewerkers van Klimmendaal hebben familieleden van patiënten op de hoogte gesteld. "De brand woedt in een technische ruimte", zei een woordvoerder van de brandweer eerder op de middag. "Daar zit op het dak een verdieping. In die ruimte staat allerlei apparatuur. De mensen in de twee verdiepingen eronder worden geëvacueerd. Het gaat om mensen die veelal slecht ter been zijn." Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.	middag	n.v.t.
5-6-2023	Franeker	kortsluiting	warmwaterboiler	brand	woning	0G	In een woning aan de Burgemeester Flapperlaan is maandagmiddag brand ontstaan. Bewoners hadden een monteur gebeld, omdat de warmwaterboiler kortsluiting had gemaakt. Kort daarna ontstond er rookontwikkeling, waarna omstreeks kwart voor vier de brandweer werd ingeschakeld. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de brand snel kunnen blussen. Met een ventilator werd de rook uit de woning verdreven. Stichting Salvage zal de bewoners bijstaan met de afhandeling van de schade.	middag	n.v.t.
5-6-2023	Snakkerburen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	In een woning in Snakkerburen vloog dinsdag een wasmachine in brand. Een bewoner van het huis heeft zelf de brandweer gealarmeerd, die met twee wagens naar de Oan ' e Dyk uitreed. De brandweer heeft de wasmachine naar buiten gesleept. Het huis raakte niet beschadigd door de brand.	ochtend	n.v.t.
6-6-2023	Egmond	onbekend	onbekend	brand	vakantiehuisje	0G	Een duinhuisje aan de Nollenvallei in Egmond aan den Hoef is dinsdagavond door brand beschadigd. Bij de brand raakte niemand gewond, wel waren de eigenaren erg geschrokken. De melding van de brand kwam dinsdag rond 18:45 uur binnen bij de meldkamer, waarna de hulpdiensten snel ter plaatse waren aan de Nollenvallei in Egmond aan den Hoef. De brandweer schaalde binnen enkele minuten op naar middelbrand. De brand ontstond op het bed in de slaapkamer en zorgde voor veel schade in het duinhuisje. Het vermoeden bestaat dat de brand is veroorzaakt door een elektrisch apparaat.	avond	n.v.t.
6-6-2023	Oisterwijk	kortsluiting	meterkast	brandlucht	AZC	0G	Dinsdag aan het einde van de middag werd de brandweer opgeroepen voor wat men een 'brandgerucht' noemt. Het gaat dan om iemand die brand ruikt, maar geen vuur ziet. Uit voorzorg wordt de brandweer gealarmeerd, want waar rook is (of brandlucht) is meestal ook vuur! En het is maar goed dat de vrijwillige brandweerlieden snel ter plaatse gingen, want daarmee hebben ze vast en zeker erger voorkomen. 'Ter plaatse rook men een verbrande plastic lucht welke kwam uit een meterkast van een woonunit,' aldus de brandweer ter plaatse. 'Uiteindelijk hebben we geconstateerd dat sluiting in de meterkast de oorzaak was.' De stroom werd uitgeschakeld en daarna werd het herstel overgelaten aan de medewerkers van het COA.	middag	n.v.t.
7-6-2023	Noordwijk	onbekend	wasdroger	brand	strandpaviljoen	0G	De brandweer van Noordwijk is vanmorgen opgeroepen voor een melding brand bij een beachclub aan de Koningin Astrid Boulevard. Naast de tankautospuit van Noordwijk kwam ook de ladderwagen van Noordwijk en de tankautospuit en waterwagen van Rijnsburg ter plaatse.... Bij het terras van de beachclub bleek in een hokje een droger in brand te staan. Medewerkers hadden de brand ontdekt toen zij droge doeken wilden ophalen. Het hokje stond blauw van de rook. De beachclub hoefde niet ontruimd te worden, het personeel heeft goed en snel gehandeld. Zij hebben de stroom uitgeschakeld en de brandweer gebeld. De brandweer heeft de droger geblust. De verzekering gaat de schade verder afhandelen.	ochtend	n.v.t.
8-6-2023	Dordrecht	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	In een woning aan de Clementstraat in Dordrecht heeft donderdagavond brand op de zolderverdieping gewoed. De brand was korte tijd uitslaand aan de achterzijde van de woning en daarom kwamen meerdere blusvoertuigen naar Krispijn. De brand was rond 20.40 uur geblust. De brandweer demonteerde een deel van	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							het dak om de brand definitief te doven, waarna Stichting Salvage de schadeafhandeling opstartte. Een brandweerwoordvoerder laat weten dat de oorzaak van de brand vermoedelijk een wasmachine is.		
9-6-2023	Doetichem	onbekend	magnetron	brand	woonzorgcentrum	0G	Bij woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem is vrijdagmiddag brand uitgebroken door een magnetron. Niemand raakte gewond, de schade aan het appartement is behoorlijk. De brand brak rond 13.00 uur uit in een appartement van de woonzorglocatie. De vlammen ontstonden in een magnetron. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de magnetron uit het appartement gehaald en buiten geblust. Het appartement stond een tijd lang vol met rook. Het personeel van het woonzorgcentrum is ten tijde van de brand naar buiten gegaan, de bewoners konden wel binnen blijven. Het appartement heeft behoorlijke rook- en waterschade opgelopen door het vuur.	middag	n.v.t.
11-6-2023	Kloosterhaar	vermoedelijk kortsluiting	stopcontact	brand	camper	1R + 1RZ	Aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar is zondagmorgen brand uitgebroken in een camper. In de camper stonden gasflessen. Bij het eruit halen van de gasflessen hebben twee personen rook ingeademd. Zij zijn allebei nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is meegenomen naar het ziekenhuis, de andere hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De camper heeft als gevolg van de brand flinke schade opgelopen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een stopcontact.	ochtend	n.v.t.
11-6-2023	Steenbergen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Op zondagavond ontstond er een brand in de meterkast in een woning aan de Franseweg in Steenbergen. De brandweer heeft de situatie gecontroleerd en de woning geventileerd, maar de oorzaak van de brand is nog onbekend. Op zondagavond 11 juni rond 18:50 uur ontstond er rookontwikkeling in een woning aan de Franseweg in Steenbergen. De brandweer werd ter plaatse geroepen en ontdekte dat er brand was uitgebroken in de meterkast, welke de bewoner zelf had geblust. Na het controleren van de woning heeft de brandweer besloten om te ventileren vanwege de rookontwikkeling. De oorzaak van de brand en de resulterende rookontwikkeling is op dit moment nog onbekend en er wordt een onderzoek ingesteld.	avond	n.v.t.
11-6-2023	Vlissingen	onbekend	scootmobiel	brand	flat	1R	In de hal van een portiekflat aan de Schaepmanstraat in Vlissingen is zondagnacht een scootmobiel in brand gevlogen. Omdat het trappenhuis vol met rook stond zijn bewoners van de flat met een hoogwerker naar beneden gehaald. De brand ontstond rond 04.15 uur. Bij aankomst van de brandweer stond de hal vol met zwarte rook. De brandweer is daarop gaan blussen en rond 05.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. Twaalf bewoners uit acht appartementen van de flat zijn door de brandweer met behulp van de ladderwagens en hoogwerker uit hun woningen gehaald. Vervolgens zijn deze woningen gecontroleerd door de brandweerlieden. Eén van de personen is door het aanwezige ambulancepersoneel onderzocht. Verder zijn er geen gewonden.	nacht	onbekend
12-6-2023	Geldrop	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Maandagmorgen om 11.05 uur was brand ontstaan in een bedrijfspan aan het Emopad in Geldrop. De brand bevond zich in de meterkast van de loods. De brand was snel onder controle. Er hoefde geen blussing gedaan te worden door de brandweer. De schade bleef beperkt. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij de brand raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
12-6-2023	Lochem	kortsluiting	meterkast	brand	fabriekspan	0G	In een fabriekspan van FrieslandCampina aan de Kanaalstraat in Lochem woedt maandagochtend een grote brand. In de wijde omtrek was een dikke zwarte rookpluim te zien. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet gedoofd. De brand brak rond 9.30 uur door nog onbekende oorzaak uit. Dikke zwarte rookwolken sloegen vervolgens uit het dak. Volgens de Veiligheidsregio is de brand onder controle en worden de laatste vuurhaarden geblust. "Dat is intensief werk omdat het buiten heet is en zeker op die hoogte. We moeten zorgvuldig omgaan met ons personeel en dus werken ze in ploegen en lossen ze elkaar af", aldus de woordvoerder. Een woordvoerder van FrieslandCampina zegt dat de brand is begonnen in het trappenhuis. Daar is kortsluiting ontstaan in een meterkast. Vanochtend waren er zo'n 120 mensen aan het werk in het pand, zij zijn door de brandweer uit het pand gehaald. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, meldt de Veiligheidsregio. Maar "de schade is enorm".	ochtend	n.v.t.
13-6-2023	Alkmaar	kortsluiting	ventilator	brand	appartement	1B	Een ventilator heeft dinsdagmiddag brand veroorzaakt in een appartement aan de Biesbochstraat in Alkmaar. Door een onbekende oorzaak ontstond kortsluiting en viel de ventilator van de vensterbank af. Hulpdiensten kregen dinsdagmiddag even na 15:00 melding van een woningbrand aan de Biesbochstraat. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner heeft brandwonden aan zijn hand en is daarvoor behandeld in een ambulance. De politie kon aan onze verslaggever ter plaatse niet melden hoeveel schade er in de woning is.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							Stichting Salvage, die eerste hulp verleent aan gedupeerden van brand of bijvoorbeeld een explosie, zal ter plaatse komen om de schade te bekijken.		
14-6-2023	Maarheeze	onbekend	stopcontact	brand	woning	0G	Op woensdagmiddag om 16:00 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege een zolderbrand in een woning aan de Weigeliestraat in Maarheeze. Dankzij een snelle reactie van iedereen kon erger worden voorkomen. De brand ontstond door een brandje in een stopcontact op de zolder van de woning. De brandweer van Maarheeze was snel ter plaatse en nam direct maatregelen om de situatie onder controle te krijgen. De stroom werd snel uitgeschakeld en men wist met behulp van een gieter het roken te stoppen.	middag	n.v.t.
14-6-2023	Nijverdal	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1R + 1RZ	Een persoon is woensdag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een woning aan de Jacob Van Houtestraat in Nijverdal. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten rukten woensdag met meerdere voertuigen uit naar Nijverdal, omdat er door een fietsaccu brand was ontstaan in een bergingsruimte in een kelder. De brandweer schaalde op naar middelbrand, maar had de situatie uiteindelijk snel onder controle. De schade aan de woning is groot. Volgens de brandweer zijn er twee personen gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Eén persoon is uiteindelijk meegegaan met de ambulance.	middag	onbekend
14-6-2023	Zaltbommel	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	loods	0G	Bij de snackfabriek aan de Veilingweg in Zaltbommel waar woensdagochtend brand uitbrak, kunnen voorlopig geen gehaktballen, gehaktstaven, soepballen en hamburgers worden geproduceerd. Volgens mede-eigenaar Mayk Willems is er vooral veel waterschade. "Alles moet worden schoongemaakt en gecontroleerd. Daarbij moeten we ook de voedselveiligheid in de gaten houden", vertelt hij tegen Omroep Gelderland. De medewerkers gaan hem daarbij helpen. Willems verwacht dat zijn fabriek midden/eind volgende week weer kan draaien. De brand is ontstaan in een afzuiginstallatie op het dak, vermoedelijk door kortsluiting.	ochtend	n.v.t.
15-6-2023	Rotterdam	kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Vaste bezoeker Anton de Bruin start een crowdfunding voor de eigenaar van café Bonaparte. Donderdagmiddag werd de gay- en dragbar aan de Nieuwe Binnenweg beschadigd door een grote brand na kortsluiting in het afzuigingssysteem. Eigenaar Richard kwam met de schrik vrij, maar zijn café is binnen voor een groot deel verwoest. Rotterdammers kunnen helpen door via 'go fund me' te doneren. De brand zorgde voor de nodige schrik op de Nieuwe Binnenweg; er moesten vijf brandweerwagens uitrukken en een deel van de weg werd afgezet. De woningen boven café Bonaparte werden ontruimd. De oorzaak was kortsluiting in de afzuigingsinstallatie.	middag	n.v.t.
16-6-2023	Horst	onbekend	boormachine	brand	schoolgebouw	0G	In het Dendron College Horst heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een korte brand gewoed in een klaslokaal van Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). De brand is veroorzaakt door een uitgebrande boormachine. De brand brak rond 01.30 uur uit. Volgens de school bleef de schade beperkt tot de lokalen van BWI. "Er was enige rookontwikkeling die ook de rest van het gebouw heeft bereikt, maar voordat de leerlingen kwamen, heeft een ploeg de sporen opgeruimd". De lessen zijn vrijdag normaal volgens het rooster gestart.	nacht	n.v.t.
16-6-2023	Uden	kortsluiting	meterkast	brand	pand	1B	Bij het pand van Area Wonen aan de Leeuweriksweg in Uden woedde vrijdagmiddag kort brand. Een monteur die bezig was met werkzaamheden raakte daarbij gewond. Een monteur was bezig in de meterkast waarna er kortsluiting ontstond en een steekvlam. De man verbrandde daarbij zijn hand. De ambulance was snel ter plaatse om te hulp te schieten. De brandweer kwam ook op de melding af, maar de brand was bij aankomst al geblust. De brandweer deed nog wel een nacontrole.	middag	n.v.t.
17-6-2023	Didam	oververhitting	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Bij kiprestaurant Juffrouw Tok en partycentrum Boszicht aan de Tolweg in Didam heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed in de keuken. Niemand raakte daarbij gewond. De brand woedde rond 16.40 uur in het afzuigingsysteem van de keuken. Dit gebeurde nadat deze oververhit raakte. Daarbij was er sprake van een rookontwikkeling. De brandweer van Didam en een hoogwerker uit Zevenaar kwamen ter plaatse. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, bleek het vuur uit zichzelf al gedoofd te zijn. Hierop werd besloten om het pand te ventileren. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.	middag	n.v.t.
17-6-2023	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	In de kelder van een eethuisje aan Plein 1953 in Rotterdam-Charlois is zaterdagmiddag rond 13.00 uur brand uitgebroken. Het duurde uren voor de brandweer het vuur wist te blussen. Waarschijnlijk is een kabel in de meterkast in brand gevlogen. Pas nadat Stedin de stroom eraf haalde, lukte het om het vuur te doven. Niemand raakte gewond. De omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam. De brand sloeg niet over naar andere woningen maar veroorzaakte wel veel rook.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
17-6-2023	Uithoorn	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op de Vogellaan in Uithoorn is zaterdagochtend brand uitgebroken in een dak van een rijtjeshuis. Niemand raakte gewond. De brandweer van Uithoorn was snel ter plekke en startte met het blussen van het vuur. Daarbij werd ondersteuning gegeven met een hoogwerker van brandweer Mijdrecht en een ladderwagen van brandweer Amstelveen. Ondanks het snelle ingrijpen kon de brandweer niet voorkomen dat de woning zwaar beschadigd raakte. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in zonnepanelen, maar dit wordt nog verder onderzocht.	ochtend	n.v.t.
18-6-2023	Drachten	onbekend	vaatwasser	brand	woning	1RZ	Aan De Excelsior is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een woning. De melding van de brand kwam omstreeks twee uur binnen bij de brandweer. Een vaatwasser was door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Dit zorgde voor veel rookontwikkeling in de woning. De brandweer heeft een binnenaanval uitgevoerd en heeft vervolgens de vaatwasser naar buiten getild. De woning is door de brandweer geventileerd. Ook een woning er naast is geventileerd. Een bewoonster heeft door de brand rook ingeademd en is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis.	nacht	n.v.t.
18-6-2023	Harlingen	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	De brandweer van Harlingen is zaterdagavond lang bezig geweest met een brand in het centrum. Urenlang werd er geblust en gesloopt na brand in een frituurpan. Rond 2.00 uur ontstonden er vlammen boven een café aan de Grote Bredeplaats. Omdat de brand in de binnenstad was, werd ook de brandweer van Franeker opgeroepen. Dat korps hoefde niet in actie te komen. Wel kwam er politie ter plaatse, omdat het een uitgaansgebied is. Zover bekend raakte niemand gewond bij de brand.	nacht	n.v.t.
18-6-2023	Leek	onbekend	magnetron	brand	woning	2R	Rond half negen zondagavond is de brandweer van Leek opgeroepen voor de prioriteit 2 melding 'nacontrole' bij de Vaandragerflat aan de Samuel Leviestraat. In een appartement heeft een magnetron vlam gevat en hebben de bewoners mogelijk rook ingeademd. De brandweer heeft een nacontrole verricht en de woning geventileerd. Het ambulancepersoneel heeft beide bewoners gecontroleerd in de ambulance. Vervoer naar een ziekenhuis bleek niet nodig. Na ongeveer een uur is de woning weer vrijgegeven.	avond	n.v.t.
18-6-2023	Papendrecht	onbekend	ventilator	brand	woning	0G	Zondagmorgen is er brand ontstaan in een huis aan de Alfred Nobelstraat. De melding kwam rond 6 uur binnen. De brand bleek te woeden op de begane grond en is wellicht ontstaan door een ventilator. De bewoners werden gewekt door het brandalarm, maar waren te laat om zelf nog iets uit te richten. De burens werden door de politie gewekt, maar zij hoefden hun huizen niet uit. De bewoners kregen rook binnen en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De kat heeft de brand helaas niet overleefd.	ochtend	n.v.t.
19-6-2023	Helmond	onbekend	elektrische installatie	brand	bedrijfspan	0G	Bij een bedrijf in Helmond brak maandagavond brand uit in een elektrische installatie. De brandweer rukte met diverse blusvoertuigen uit naar het bedrijventerrein aan de Gerstdijk. Daar werd buiten rookontwikkeling gezien, maar het vuur woedde alleen binnen. Een eerste melding van de brand kwam rond 21.30 uur binnen bij de brandweer. Hoe het vuur in de elektrische installatie kon ontstaan is niet duidelijk. Niemand raakte bij de uitbraak van de brand gewond.	avond	n.v.t.
19-6-2023	Zelhem	onbekend	fietsaccu	brand	schuur	0G	Een brand in een schuur is zondagmiddag overgeslagen naar een woning in Zelhem. Het huis heeft schade opgelopen, de schuur is verwoest door het vuur. De brand ontstond iets voor 13.30 uur in een schuur aan de Prinses Beatrixstraat. Na aankomst schaalde de brandweer snel op naar een grote brand. Met meerdere blusvoertuigen werd geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. De schuur is uiteindelijk verloren gegaan, het lukte wel om het grootste deel van het huis intact te houden. Een gedeelte van de aanbouw heeft wel flink schade opgelopen. De rook was ten tijde van de brand tot in de verre omgeving te zien. De bewoners werden door een omwonende geattendeerd op het vuur en konden zonder verwondingen het huis verlaten. Voorlopig kunnen ze in verband met de schade niet terugkeren naar hun woning. De brand is mogelijk ontstaan in een fietsaccu die werd opgeladen in de schuur.	middag	ja
20-6-2023	Almelo	blikseminslag	meterkast	rook- en vuurschade	woning	0G	Een knal, een flits en rondvliegende stenen. Rook uit de meterkast en schrik in de benen. Twee blikseminslagen zorgden dinsdagavond voor consternatie. De schade is groot. „Wat mij betreft hoeft dit niet nog een keer.” Dat het zou gaan onweten, dat was wel voorspeld, maar op een blikseminslag rekent natuurlijk niemand. Ook Robert Herman en zijn vrouw niet. Hij zat beneden achter zijn laptop toen rond 19.30 uur met een enorme knal, de broeierige dag een spectaculaire wending nam. Aan de Bornerbroeksestraat in Almelo sloeg op dinsdagavond de bliksem in bij een woning. Het dak vloog daarbij in brand. Inmiddels is de brand geblust, maar de woning liep flinke schade op. 200 meter verderop in de straat sloeg de bliksem de stenen weg van het dak. De brand bleef uit. De woning die in brand vloog, liep aanzienlijke waterschade op, maar ook rook- en vuurschade. Niemand	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							raakte gewond. Bij de woning waarbij de stenen van het dak vlogen, zijn ook de zonnepanelen beschadigd. Door rondvliegende stenen liep ook de auto van de bewoner schade op.		
20-6-2023	Almere	onbekend	batterij	brand	loods	0G	Bij een opslagloods van het recyclingperron in Almere Poort is afgelopen nacht brand uitgebroken. Er was sprake van lichte rookontwikkeling. In een opslagloods van het recyclingperron aan de Argonweg werd rond 01:00 uur rook waargenomen. De brandweer, die met de brandweerkazerne om de hoek zit, was razendsnel ter plaatse. De brandweer heeft een roldeur geforceerd om in de opslagloods te kunnen komen. Bij de opslag van batterijen bleek volgens een woordvoerder van de brandweer iets fout te zijn gegaan. Een batterij had vlam gevat, wat zorgde voor rookontwikkeling. De batterij is door de brandweer in een grote bak met water gedeponeerd, daar blijft deze 48 uur in liggen waarna de batterij wordt afgevoerd. De gemeente Almere laat weten dat het recyclingperon vandaag gewoon weer is geopend.	nacht	onbekend
20-6-2023	Dalfsen	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagavond rond 19.40 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Hessenweg in Dalfsen. Ter plaatse bleek de bliksem te zijn ingeslagen op het dak van een boerderij. Hierdoor is volgens Diana Inkelaar van de veiligheidsregio een kleine brand in de nok van de woning ontstaan. De brandweer schaalde op naar middelbrand. De situatie was al snel onder controle waarop de brandweer weer kon afschalen. Niemand raakte gewond en de schade lijkt mee te vallen.	avond	n.v.t.
20-6-2023	Delden	onbekend	meterkast	rook	schoolgebouw	0G	Het zal wel even schrikken zijn geweest voor de leraren en leerlingen die op dinsdagmiddag nog bij IKC Erve Hooyerinck aanwezig waren, maar gelukkig viel het uiteindelijk mee. Uit de meterkast kwam een flinke rookpluim. De situatie was echter snel onder controle, maar voor de zekerheid werd toch de brandweer ingeschakeld. Die heeft een nacontrole uitgevoerd en de school geventileerd. Directeur Erik Nijhuis geeft aan dat het allemaal wel meeviel. "De situatie was heel snel onder controle en van paniek was zeker geen sprake. Ik las ook ergens dat leerlingen naar huis gestuurd zouden zijn, maar daar was zeker geen sprake van. De schade valt ook erg mee. Op woensdag komt er een installateur die de kapotte onderdelen vervangt."	middag	n.v.t.
20-6-2023	Groedbeek	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	roet- en rookschade	verzorgingstehuis	0G	In verzorgingshuis Onder de Bomen in Groesbeek heeft vannacht een brand gewoed. De felle brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de wasruimte. Negen appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar door rook- en roetschade. De schade is aanzienlijk, niemand raakte gewond. De brand brak uit in een wasruimte op de tweede verdieping. Toen de brandweer rond 01.00 uur bij de Parklaan arriveerde, stonden de bewoners van het complex al buiten. Zij waren door hun begeleiders allemaal uit het pand gehaald. De dertig bewoners werden uiteindelijk opgevangen in een zaal op het terrein. De schade aan de wasruimte is volgens de brandweer aanzienlijk. Verder is er op de eerste verdieping veel roet- en rookschade ontstaan. Brandweerlieden hebben het dak nog onderzocht, om de laatste brandplekken op te speuren. Delen van het dak werden daarbij verwijderd.	nacht	n.v.t.
20-6-2023	Schiedam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagavond is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Tjalk. Eenmaal ter plaatse bleek er rook te zijn gezien bij de meterkast in een woning. De brandhaard was in eerste instantie lastig te vinden. Bij het incident is niemand gewond geraakt. De brandweer kon snel weer inrukken.	avond	n.v.t.
21-6-2023	Arnhem	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Woensdagmiddag is er een brand uitgebroken in een woning op de derde etage van een flat aan de Middachtensingel in Arnhem. De brand ontstond rond 16:30 uur in de wasruimte, waar een droger vlam heeft gevat. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen en bleef de schade beperkt tot één woning. Vanwege de aard van het gebouw besloot de politie uit voorzorg de flat op meerdere etages te evacueren. De brandweer heeft de woning geventileerd om de rook te verdrijven. Een ambulance werd ter plaatse geroepen om de bewoner te controleren, maar uiteindelijk hoefde de bewoner niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.	middag	n.v.t.
21-6-2023	Roggel	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Roggel is woensdagmiddag rond drie uur met spoed uitgerukt om een beginnende brand te blussen in een woning in het buitengebied. Een wasdroger had daar vlam gevat in de bijkeuken. Er zijn geen gewonden.	middag	n.v.t.
22-6-2023	Hoogezand	onbekend	meterkast	geen	flat	0G	Donderdagmiddag om 14.24 uur moest de brandweer van Hoogezand met spoed uitrukken naar de Tak van Poortvlietstraat in Hoogezand voor een brandgerucht. In een woning op de zevende verdieping van de Zonneflat waren problemen met de meterkast.	middag	n.v.t.
22-6-2023	Oldenzaal	onbekend	wasmachine	brand	restaurant	0G	Bij restaurant Sirtaki op de Grote Markt in het centrum van Oldenzaal is in de nacht van woensdag op donderdag brand geweest. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een wasmachine in de kelder van het pand. Het restaurant is vandaag gewoon geopend. Rond 02:30 uur werd de eigenaar van een bovengelegen	nacht	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							studio gebeld door een alarmcentrale dat er een rookmelder afging. Bij aankomst zag hij een forse rookontwikkeling en belde hij direct 112. De brandweer ontdekte snel dat de rook uit de kelder kwam waardoor erger is voorkomen. Omliggende restaurants en een bovenwoning zijn door brandweer gecontroleerd. Er raakte bij de brand niemand gewond. Het restaurant is vandaag gewoon geopend.		
23-6-2023	Amersfoort	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	Vrijdagmorgen 23 juni omstreeks 09.20 uur was brand ontstaan in de keuken van een woning aan de Karper in Amersfoort. De bewoner bevond zich in de woning en merkte plotseling rookontwikkeling op bij de airfryer die aanstond. Hij bracht snel zijn kinderen en andere familieleden in veiligheid. Vervolgens probeerde hij de brand te blussen door opnieuw naar binnen te gaan. Helaas was er al te veel rook aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. De woning wordt op dit moment geventileerd en de muren in de woonkamer zijn zwartgeblakerd. De schade bestaat voornamelijk uit rookschade. De zwarte rook ontstond door het plastic van de airfryer. Omdat de afzuiger uit stond, heeft de rook zich niet verder verspreid via het ventilatiesysteem. Een kind werd getroost met een knuffel.	ochtend	n.v.t.
23-6-2023	Capelle aan den IJssel	kortsluiting	onbekend	geen	restaurant	0G	Met veel materieel rukte de brandweer vrijdagochtend uit omdat er brand zou zijn in de McDonald's. Er bleek echter sprake te zijn van kortsluiting. Personeel alarmeerde de brandweer nadat er mogelijk rookontwikkeling in het plafond was te zien. De manager van het restaurant ging direct over tot ontruiming van het pand. Eenmaal ter plaatse constateerde de brandweer dat er geen sprake was van brand. Wel was er kortsluiting ontstaan in het pand door een waterlekkage. Omdat niet bekend is hoe groot de schade is door de waterlekkage is het pand volledig stroomloos gemaakt. Er zal eerst een monteur ter plaatse moeten komen voor een controle van de technische installatie in het pand. Hoelang het restaurant gesloten blijft is nog niet bekend.	ochtend	n.v.t.
24-6-2023	Amsterdam	onbekend	elektrische scooter	brand	bedrijfspan	0G	Donderdagavond omstreeks 19.00 uur is er brand ontstaan in een bedrijfspan van een bezorgdienst aan de Jan Rebelstraat in Amsterdam. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een elektrische scooter die door nog onbekende reden vlam vatte. De brandweer was grootschalig aanwezig. De brand was snel onder controle, maar twee elektrische scooters die naast de scooter stonden hebben schade opgelopen door de brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond.	avond	onbekend
25-6-2023	Den Helder	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	1R	De brandweer is zondag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand op de bovenste etage van een appartamentencomplex aan de Polderweg in Den Helder. De bewoonster is door ambulancepersoneel behandeld in de ambulance. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. De toegesnelde brandweer heeft het vuur geblust en vervolgens de woning geventileerd. Daarvoor moesten een raam en een lichtkoepel ingeslagen worden. De woning heeft flinke schade opgelopen. Ambulancepersoneel heeft de bewoonster ter plaatse eerste hulp geboden, zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Op de begane grond zit Ultimate Ink Tattoo Saunders, voor zover bekend is de schade daar beperkt gebleven.	middag	n.v.t.
25-6-2023	Dordrecht	onbekend	ventilator	brand	woning	0G	In een woning aan de Heysterbachstraat in Dordrecht heeft zondagmiddag brand gewoed. Volgens de brandweer woedde het vuur in de slaapkamer, waarna dat vervolgens relatief vlot geblust kon worden. Onduidelijk is nog waardoor de vlammen konden ontstaan in die kamer, maar vaststaat is dat de bewoners veilig en ongedeerd naar buiten konden komen. Er zijn dus geen gewonden, maar de brandweer redde wel een kat die nog in de woning bleek te zitten. Ook het dier kwam er eigenlijk ongeschonden vanaf, al had de viervoeter waarschijnlijk rook ingeademd bij het incident. Daarvoor kwam de dierenambulance ter plaatse. Update: Rachel zette zondag de ventilator aan voor haar kat Zwarte, die graag een dutje doet op haar bed. Later die middag ging het mis: de ventilator vatte vlam en de slaapkamer dus ook. „De buurvrouw kwam naar me toe racen en riep: ‘Je huis staat in brand!’”	middag	n.v.t.
25-6-2023	Echt	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Er heeft zondagmiddag brand gewoed in een vrijstaande woning aan de Maasbrachterweg in Echt. Er was sprake van flinke rookontwikkeling, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in een vaatwasser. Om 13.45 uur werd er melding gemaakt van flinke rookontwikkeling komend uit een vrijstaande woning. De rook kwam onder de dakpannen vandaan en in eerste instantie leek het te gaan om een zolderbrand. Hierop werden direct meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker van de brandweer opgeroepen. Brandweerlieden verkenden de woning en kwamen snel tot de ontdekking dat de rook afkomstig was van een vaatwasser die in brand stond. De brand was om 14.15 uur geblust. Daarop werd de woning geventileerd. Er is sprake van flinke rookschade. Er raakte niemand gewond. Dit is een samenwerkingsverband van verzekeraars. Hoe de brand in de vaatwasser is ontstaan, is niet bekend.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
25-6-2023	Heeze	onbekend	mobiele airco	brand	woning	0G	Zondagmiddag rond de klok van tien over half vier was er brand ontstaan aan de ten Borchwardlaan in Heeze. In een garage van een woning was een brand ontstaan vanwege een mobiele airco. De bewoners hebben de brand zelf kunnen blussen. De brandweer heeft de woning en garage geventileerd en overgedragen aan de bewoners. Bij de brand raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
26-6-2023	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Maandagmiddag rond 17.00 uur is er brand ontstaan in een woning aan de Mercatorplein in Amsterdam. Op de derde etage woedde korte tijd een brand. De bewoners zijn hiervoor het dakterras op gevlucht. De brandweer had na aankomst de brand snel onder controle. De ambulancedienst is op voorhand op locatie gekomen om indien nodig bewoners na te kijken op rookinhalatie. De brand is ontstaan nadat de bewoners een harde knal hoorden uit de meterkast.	middag	n.v.t.
26-6-2023	Gorinchem	menselijk handelen	tosti-ijzer	brand	woning	0G	In een portiekwoning aan de Kasteleinstraat in Gorinchem is een bewoner maandag 26 juni 2023 een tosti-ijzer vergeten. Buurtbewoners hoorde omstreeks 17.30 uur de rookmelder afgaan en belde de hulpdiensten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. De bewoner was niet thuis. De deur van de portiekwoning werd opengebrouwen en de woning bleek vol met rook te staan. De brandweer heeft de woning geventileerd. Volgens de politie had de bewoner per ongeluk het tosti-ijzer aan laten staan en valt de schade mee. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
26-6-2023	Nieuwerkerk aan den IJssel	onbekend	friteuse	rook	woning	0G	Op maandagavond 26 juni werd er even voor 23:00 uur de brandweer van Nieuwerkerk en Capelle als ook de waterwagen van Boskoop opgeroepen voor een melding van een keukenbrand aan de Ganzendaal in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ter plaatse bleek dat een vlam in de frituurpan een steekvlam was ontstaan. Dit veroorzaakte een zwart geblakerde keuken en rook in de woning. Tijdens het incident was er een gezin in de woning maar er vielen geen gewonden. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd.	avond	n.v.t.
26-6-2023	Noordwijk	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	3R	Aan de Duinkant in Noordwijk ontstond maandag een brand in een woning. De oorzaak was een vaatwasser die waarschijnlijk kortsluiting veroorzaakte. Hierbij kwam veel rook vrij, die drie personen hebben ingeademd. Deze personen zijn onderzocht door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De bewoonster schrok toen ze naar beneden kwam en haar woonkamer vol met rook stond. Een buurman probeerde de brand te blussen, maar tevergeefs. De brandweer kon het vuur wel blussen en ventileerde daarna de woning om de rook te verwijderen. De keuken van de woning liep flinke schade op. Daarnaast heeft de brandweer sloopwerkzaamheden verricht om de brand goed te blussen.	middag	n.v.t.
26-6-2023	Wezep	onbekend	accupakket	brand	appartementencomplex	x ≥ 2R + 1RZ	De brandweerkorpsen van Wezep, Hattem, Zwolle en Oldebroek zijn maandag rond het middaguur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Keizersweg in Wezep. Er bleken twee scootmobielen in brand te staan op de binnenplaats van het appartementencomplex Heesterhof. Volgens de brandweer stonden de scootmobielen bij aankomst fel te branden: de accupakketten van de scootmobielen hadden vlam gevat en zorgden voor dikke zwarte rook in de binnenplaats. Diverse bewoners van de appartementen moesten door omstanders met ladders en de brandweer met de hoogwerker van de balkons worden gehaald. Vanwege rookinhalatie zijn meerdere bewoners ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Eén bewoner is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend. Volgens een bewoner van het appartementencomplex zouden de scootmobielen aan de lader hebben gestaan ten tijde van het uitbreken van de brand. Of dat ook de oorzaak is, moet nog worden onderzocht. Eigenaar van het pand DeltaWonen is maandagmiddag direct begonnen met het inventariseren welke maatregelen er genomen moeten worden om de schade te herstellen.	middag	onbekend
27-6-2023	Groningen	onbekend	luchtreiniger	brand	woning	0G	De brandweer heeft dinsdagmiddag een kleine kelderbrand geblust in een studentenhuis aan de Kraneweg. Volgens aanwezigen ontstond de brand, die de kelder van de studentenwoning onder de rook zette, door een defect in een luchtreiniger van één van de studenten. De brandweer wist het defecte apparaat te doven en zette de luchtreiniger buiten. Geen van de bewoners van het studentenhuis raakte gewond. Zodra de woning goed geventileerd is, kunnen de studenten weer naar binnen.	middag	n.v.t.
27-6-2023	Lisse	onbekend	TL-verlichting	brand	schoolgebouw	0G	In een TL-balk in Basisschool De Akker in Lisse is dinsdagavond brand ontstaan. De brand werd ontdekt door mensen die daar aanwezig waren. De kazernes Lisse, Lisserbroek en Rijnsburg werden samen met de politie met spoed gealarmeerd. De mensen die in de school waren konden het pand ongedeerd verlaten. De brandweer stelde de situatie veilig. De Schoolstraat was tijdens de brandweerinzet enige tijd afgezet.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
28-6-2023	Weert	onbekend	fietsaccu	brand	berging	0G	Op woensdag rond 3:00 uur 's nachts werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een brand in Woonzorgcentrum Zuyderborgh aan de Sint Jozefhof in Weert. De brand ontstond in de berging waar fietsen en scootmobielen stonden. De brand veroorzaakte aanzienlijke rookontwikkeling, waardoor directe omwonenden en huisdieren elders in het complex moesten worden opgevangen. Gelukkig wisten de brandweerlieden de situatie snel onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand lag bij de accu van een elektrische fiets, die vlam had gevat. Hierdoor vatten zowel de fiets als een scootmobiel vlam. De voertuigen werden naar buiten gebracht en daar verder afgeblust. Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand. Uit voorzorg was wel een ambulance ter plaatse gekomen.	nacht	onbekend
29-6-2023	Den Haag	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	In de keuken van een woning aan de Dirk Hoogenraadstraat in Den Haag is donderdagmiddag 29 juni een frituurpan in brand gevlogen. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Even voor vier uur ging het mis. Na het uitbreken van de brand kon iedereen snel de woning verlaten en werd er 112 gebeld. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer kon het vuur snel blussen en daarmee ergere schade voorkomen. De brandweer is momenteel de woning aan het ventileren. De weg is tijdelijk afgesloten in verband met de hulpdiensten.	middag	n.v.t.
29-6-2023	Purmerend	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer rukte rond 13:40 uur uit voor een brand in de Orinocostraat in Purmerend. De brand was in de wijk Weidevenne. Het betrof een spontaan ontstane brand in de meterkast van de woning. De aanwezige bewoners konden zich in veiligheid brengen terwijl gewacht werd op de komst van de brandweer. Deze heeft metingen verricht en de brand in de meterkast geblust. Hoe de brand in de meterkast is ontstaan is nog onbekend.	middag	n.v.t.
29-6-2023	Venlo	vermoedelijk kortsluiting	ventilator	brand	woning	2GZ	In de nacht van woensdag op donderdag zijn twee personen naar het ziekenhuis gebracht nadat er een kleine brand ontstond in een flat in Venlo. De brandweer kreeg rond 4:00 uur een melding van rookontwikkeling in een flat aan de Klokkengietersstraat. De hulpdiensten slaagden erin de situatie onder controle te krijgen en rond 4:40 uur werd het sein brandmeester gegeven. Een woordvoerder van de brandweer meldde dat de brand vermoedelijk veroorzaakt werd door kortsluiting in een ventilator. De betrokken personen die naar het ziekenhuis vervoerd moesten worden, hadden rook ingeademd. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.	nacht	n.v.t.
30-6-2023	Eindhoven	onbekend	fietsaccu	brand	winkel	0G	Aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven brak gisteravond rond kwart voor tien brand uit in een opslag voor fietsaccu's. Buren zagen rook uit het gebouw komen en waarschuwden de brandweer. Rook van accu's is namelijk erg giftig. Een accu bleek ontploft. Deeltjes van deze accu hadden zich brandend verspreid door de ruimte. De brandweer bluste het vuur en dompelde vijftien accu's onder in een leeggekiepte papierkliek. De politie sloot vanwege de bluswerkzaamheden een deel van de straat af.	avond	onbekend
30-6-2023	Lisse	oververhitting	verlichting	rook	winkel	0G	Kledingwinkel Mi Sueno aan het Blokhuis in het centrum van Lisse is vrijdagmiddag 30 juni ontruimd. Klanten en personeel roken een brandlucht en uit het magazijn was rookontwikkeling waarneembaar. De winkel werd direct ontruimd, klanten moesten de winkel verlaten. De brandweer werd met vijf wagens samen met de politie gealarmeerd. De brandweer heeft in het magazijn en de winkel onderzoek verricht. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brandlucht en rook zijn geweest. De brandweer kon geen duidelijke oorzaak vinden. Mogelijk zou het te maken kunnen hebben gehad met een lichtarmatuur in het plafond die heet was of werkzaamheden bij de winkel.	ochtend	n.v.t.
30-6-2023	Nijmegen	onbekend	fietsaccu	brand	loods	0G	Vanmorgen ontstond omstreeks 8.00 uur brand in een loods aan de van Herveltplaats. De brand was snel onder controle. De brand woedde in een loods aan de van Herveltplaats, een soort binnenhof tussen de Sint Annastraat en de de Ruyterstraat. De ingang naar de plaats loopt tussen twee woningen aan de Van Goorstraat. De tussendoorgang is te smal voor auto's en daardoor dus ook voor een brandweerwagen. De brandweer schaalde direct op en liet meerdere brandweerwagens uitrukken. De politie zette de Van Goorstraat af. De brandweer bluste de brand, die vermoedelijk ontstaan was in de accu van een ongebruikte, nieuwe elektrische fiets. De brandweer laat weten dat de schade gezien de omstandigheden mee valt.	ochtend	nee
1-7-2023	Alkmaar	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	kapsalon	0G	In een kapsalon aan de Kanaalkade in Alkmaar is zaterdagavond brand uitgebroken. Het vermoeden bestaat dat er kortsluiting is ontstaan en dat daardoor een stapel handdoeken in brand is gevlogen. De eerste melding van de brand kwam even na 20:30 uur binnen bij de meldkamer, waarna de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Om meer brandweerwagens naar de kapsalon in de Alkmaarse binnenstad te sturen werd opgeschaald naar middelbrand. Het is niet duidelijk hoeveel schade er is aan het pand. De kapsalon heeft aangegeven dat de	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							schade in ieder geval minder ernstig was dan eerst gedacht, en dat de deuren vanaf dinsdagochtend weer open kunnen.		
1-7-2023	Bakkeveen	onbekend	meterkast	brand	bijeenkomstgebouw	0G	Een grote uitlaande brand heeft zaterdagavond het bijeenkomstgebouw van Nieuw Allardsoog aan de Jarig van der Wielen Wei in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, dit was in wijde omgeving te zien. De personen die tijdens het uitbreken van de brand in het pand waren, konden volgens de persvoorlichting van de brandweer het pand op tijd en veilig verlaten. Daarnaast kon de brandweer vertellen dat het vuur ontstaan zou zijn in de keuken en een meterkast van het pand. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Het vuur sloeg razendsnel over naar de eerste verdieping en het dak van het pand. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, er werd door de brandweer opgeschaald naar het sein 'grote brand'. De brandweerkorpsen van Drachten, Haulerwijk, Assen, Norg, Veenhuizen, Leek en Vries zijn gealarmeerd om het vuur te doven.	avond	n.v.t.
1-7-2023	Winsum	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	Op de Johan Dijkstra singel in Winsum is zaterdagmorgen rond 11:10 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer van Winsum was snel ter plaatse. Het betrof kortsluiting in een stopcontact, ze deden een nacontrole. De straat was tijdelijk afgesloten. Niemand raakte niemand gewond. De brandweer kon vrij snel terug naar de kazerne.	ochtend	n.v.t.
3-7-2023	Nuenen	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser	brand	appartement	0G	In een appartement boven de winkelstraat in het centrum van Nuenen is aan het begin van de avond brand uitgebroken in een keuken. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond een vaatwasser in brand, deze was gelukkig snel geblust door de vrijwillige brandweer van Nuenen. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Vermoedelijk is kortsluiting in het apparaat (dat uit stond) de oorzaak.	avond	n.v.t.
3-7-2023	Rijswijk	kortsluiting	onbekend	rook	woning	0G	Maandagavond 3 juli rukte de brandweer groots uit voor een woningbrand op de Strijplaan in Rijswijk. Ter plaatse bleek er brand te zijn in de keuken. De brandweertaken zijn direct begonnen met het blussen van de brand. De brand zou ontstaan zijn doordat er kortsluiting ontstond in de keuken. De bewoners konden tijdig de woning verlaten. De keuken heeft rookschade opgelopen.	avond	n.v.t.
3-7-2023	Tolbert	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1RZ	Maandagavond even na negen werd de brandweer van Leek opgeroepen voor een woningbrand aan de Dokter Heukelmanstraat in Tolbert. Ook werd er een ambulance opgeroepen. De hulpdiensten waren snel bij de woning. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. Eén bewoner moest vanwege rookinhalatie mee naar het ziekenhuis. De overige bewoners kunnen mogelijk niet direct terug in de woning en moeten elders slapen. De brand is ontstaan door een brandende accu van een elektrische fiets. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend.	avond	onbekend
4-7-2023	Goes	kortsluiting	onbekend	geen	sportcentrum	0G	Dinsdagavond rond 18.00 uur werd melding gedaan van een brand in het sportcentrum Omnium aan de Zwembadweg in Goes. De BHV van het centrum heeft het pand ontruimd en de hulpdiensten ingeschakeld. Brandweertaken zijn ingezet met brandslangen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. In het pand hangt nog een hinderlijke lucht. De brandweer voert controles uit en ventileren het gebouw. Na onderzoek bleek van brand geen sprake. Wel was er een probleem met de lift van het gebouw. Het sportcentrum blijft de rest van de avond gesloten. In verband met de ontruiming van de tientallen mensen zijn ook een Officier van Dienst Brandweer (OVD-B) en een Officier van Dienst Geneeskunde (OVD-G) aanwezig voor de coördinatie. Aanwezigen die het koud kregen hebben isolatiedekens gekregen. Nadat de brandweer het pand heeft vrijgegeven konden de bezoekers hun spullen binnen pakken en daarna vertrekken.	avond	n.v.t.
4-7-2023	Lunteren	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	In de nacht van maandag op dinsdag heeft er brand gewoed in een schuur achter een woning aan de Hermelijnlaan in Lunteren. Een oplettende buurman ontdekte rond 03:10 uur de brand en heeft direct de hulpdiensten ingeschakeld. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon zij niet voorkomen dat de schuur aanzienlijke schade opliep. Om de brand volledig te blussen, moesten de brandweertaken aanzienlijke sloopwerkzaamheden verrichten. De houten zijkant, het isolatiemateriaal en een deel van het dak moesten worden verwijderd. Daarnaast hebben ze ook een gasfles uit de schuur weten te halen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar er wordt vermoed dat deze mogelijk is ontstaan rondom een frituurpan. Een scooter die in de schuur stond, heeft schade opgelopen door de rook en roet. Op dit moment gaat de politie niet uit van brandstichting.	nacht	n.v.t.
4-7-2023	Numansdorp	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag 4 juli om 15.40 uur was brand ontstaan in de zonnepanelen op het dak van een woning aan de Middelsluisdijk OZ in Numansdorp. De brand zorgde voor behoorlijke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Het sein 'middel brand' werd door de brandweer gegeven, zodat meerdere	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							wagens ingezet kunnen worden om de brand onder controle te krijgen. Volgens de brandweer is de brand uit en beperkt gebleven tot een aantal zonnepanelen op het dak. Team brandonderzoek is aanwezig om verder onderzoek te doen en Stichting Salvage is aanwezig om de bewoners te helpen met de verdere afhandeling van de schade welke door de brand was ontstaan.		
4-7-2023	Venlo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Gebroeders Wienerstraat in Venlo-Noord. In de meterkast van de woning was brand ontstaan. De melding van de brand kwam rond 12.45 uur. De brandweer had de vuurhaard snel onder controle. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij het incident. Hoe de brand ontstaan is, is niet bekend.	middag	n.v.t.
4-7-2023	Zuidlaren	onbekend	meterkast	geen	supermarkt	0G	Een brand in de meterkast bij supermarkt Jumbo in Zuidlaren is dinsdagmiddag met een sisser afgelopen. Halverwege de middag kreeg de brandweer een melding van de supermarkt aan de Stationsweg. Korpsen uit Zuidlaren en Annen waren snel ter plaatse om hulp te verlenen, de Stationsweg werd uit voorzorg deels afgesloten voor het doorgaand verkeer. In de meterkast bleek een onderdeel te smeulen, maar dat kon door een elektricien vervangen worden. De aanwezige klanten en het personeel waren intussen al naar buiten gestuurd om de situatie af te wachten. Uiteindelijk bleek na een grondige inspectie van het pand de brand mee te vallen en kon de supermarkt weer vrij worden gegeven door de Veiligheidsregio Drenthe.	middag	n.v.t.
5-7-2023	Arnhem	onbekend	meterkast	brand	cafetaria	0G	Winkelcentrum Presikhaaf is woensdag aan het eind van de ochtend en begin van de middag ontruimd geweest vanwege een brand. Bij een cafetaria brak rond 11 uur brand uit in de meterkast. Dit zorgde voor veel rookontwikkeling. Ook de sproei-installatie ging af. De winkels zijn snel ontruimd en iedereen staat buiten. Verwachting is dat rond 12.30 uur de winkels weer open kunnen.	ochtend	n.v.t.
5-7-2023	Damwoude	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de badhuswei in Damwâld heeft woensdagmiddag een brand gewoed in de meterkast. Rond 12:50 uur kwam de melding van de brand binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer met meerdere eenheden met spoed uitrukten. Ter plekke woedde een brand in de meterkast waarbij de nodige rook vrijkwam. De brandweer bluste het vuur en zover bekend raakte er niemand gewond. Door de brand was de gasmeter beschadigd geraakt. Netbeheerder Stedin werd ingeschakeld om het gas af te sluiten. Stichting Salvage helpt de bewoner met het afhandelen van de schade.	middag	n.v.t.
3-7-2023	Schelluinen	onbekend	oven	brand	woning	0G	In een woning aan de Jan van Goerlstraat in Schelluinen is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer van Giessenburg werd rond 18.35 uur opgeroepen en kwam met spoed ter plaatse. In de woning was in een oven brand ontstaan. Hierdoor kwam er veel rook in de woning. Het brandje was snel onder controle. Met een ventilator is vervolgens de rook uit de woning geblazen. Er raakte niemand gewond.	avond	n.v.t.
5-7-2023	Winschoten	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Op de Meidoornlaan in Winschoten is woensdagmiddag rond 13:05 uur een forse brand uitgebroken in een woning. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand waarop extra voertuigen ter plaatse kwamen. De oorzaak is de meterkast, daar begon de brand. Salvage komt om de bewoners bij te staan kwa verzekering. Update: In Winschoten is de brand onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De woning heeft forse rook- en waterschade opgelopen.	middag	n.v.t.
6-7-2023	Zeist	vermoedelijk kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	Een wasdroger stond in brand in een woning aan de Heuvel in Zeist. Dit gebeurde donderdagochtend rond 10:30. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de droger naar buiten getild. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in het apparaat geweest. De politie was als eerste ter plaatse en heeft de bewoonster opgevangen. De woning blussen was verder niet nodig. De woning stond wel vol met rook, dus de brandweermannen hebben de woning geventileerd.	ochtend	n.v.t.
7-7-2023	Aerdenhout	onbekend	ventilator	brand	woning	0G	De hulpdiensten zijn vrijdagochtend in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een woning in Aerdenhout. Rond kwart over negen werd de brand ontdekt aan de Bellamylaan. In de badkamer van de woning was een ventilator in de brand gevlogen. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle. Nadat de brand geblust was is de woning geventileerd om de rook uit de woning te blazen.	ochtend	n.v.t.
7-7-2023	Noordwijkerhout	kortsluiting	wasmachine	rook	woning	0G	Vrijdagmiddag 7 juli werd de brandweer opgeroepen voor een melding woningbrand aan het Julianaplein. De bewoonster hoorde in de tuin de rookmelder vanuit de woning afgaan. Toen ze ging kijken kwam de rook haar tegemoet. De brandweer was snel ter plaatse met de tankautospuit en de ladderwagen. Na inspectie bleek de oorzaak te zitten in de wasmachine, deze had kortsluiting gemaakt. De wasmachine stond beneden in de bijkeuken. Door het snelle handelen van bewoners en brandweer is de schade beperkt gebleven.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
7-7-2023	Scheemda	onbekend	wasdroger	brand	woning	3R	De brandweer van Scheemda is gisteravond uitgerukt voor een brandende wasdroger. Brandweer Scheemda werd gisteravond om acht uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hyacintstraat in Scheemda. Daar bleek in de bijkeuken van een woning een wasdroger in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust en de wasdroger naar buiten gebracht. Drie personen werden in een ambulance gecontroleerd omdat de rook hadden ingeademd.	avond	n.v.t.
7-7-2023	Venlo	onbekend	lamp	brand	garage	0G	Vrijdagavond omstreeks 23:30 uur kreeg de brandweer een melding van een brand op de Vastenavondkampstraat in Venlo. De tankautospuiter van de brandweer is opgeroepen naar het incident. Kleine brand in garage, vermoedelijk ontstaan in een lamp. De bewoner heeft de brand zelf geblust. De politie meldt dat de brandmelders goed hun werk hebben gedaan.	avond	n.v.t.
8-7-2023	Hoorn	onbekend	oven	brand	woning	0G	De brandweer is zaterdagavond met veel materieel uitgerukt voor een woningbrand in de Peperstraat in Hoorn. De keuken raakte hierbij zwaar beschadigd. De hulpdiensten werden omstreeks 19.45 uur gealarmeerd. Omdat de woning in het oude centrum van Hoorn staat, werden direct twee tankautosputters en een hoogwerker opgeroepen. De brand bleek te woeden in de keuken; de oven was de boosdoener.	avond	n.v.t.
9-7-2023	Amersfoort	menselijk handelen	oven	rook	seniorenflat	1RZ	De brandweer heeft zondagmiddag rond 13.00 uur een bewoonster van een seniorenflat in Amersfoort uit een gevaarlijke situatie gered. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het appartement aan de Randenbroekerweg ontstond een grote hoeveelheid rook. Dit werd veroorzaakt omdat er spulletjes boven op de oven stonden. Het is niet bekend hoelang de oven al aanstond. De brandweer moest uitrukken om de bewoonster uit haar hachelijke situatie te halen. Ze werd tijdelijk verzorgd naast woonzorgcentrum Nijstede Horizon. Vanwege de ingeademde rook moest ze mee naar het ziekenhuis.	middag	n.v.t.
9-7-2023	Barendrecht	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	appartementencomplex	0G	Op 9 juli 2023 om 15:04 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar de Westdijkleede te Barendrecht vanwege een melding van een keukenbrand in een appartementencomplex. Brandweer ter plaatse. Situatie onder controle. Brand mogelijk ontstaan door kortsluiting. Enkele tankautospuiter handelt het incident af. De rest van de opgeroepen eenheden zijn alweer retour of op de heenweg omgekeerd.	middag	n.v.t.
9-7-2023	Berlikum	onbekend	fietsaccu	brand	loods	0G	Zondagmorgen 9 juli om 11.50 uur was brand ontstaan in een grote loods aan de Bûtenpôle in Berltsum. In een loods waar paprika's en komkommers geteeld worden is een flinke brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar het sein grote brand om genoeg materiaal ter plekke te hebben. Bij de brand kwamen hevige rookwolken vrij die in de wijde omgeving te zien waren. Voor zover bekend raakte niemand (ernstig) gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Update: Officieel is de oorzaak nog niet vastgesteld, maar een elektrische fiets aan een oplader lijkt de oorzaak van de hardnekkige brand bij groenteteler Gardner's Pride in Belsum.	ochtend	ja
9-7-2023	Gemert	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmorgen 9 juli tegen 10.20 uur was brand ontstaan in een woning aan de Oudestraat in Gemert. Ter plekke bleek dat in een vrijstaande woning een brand was ontstaan in de meterkast. De man des huizes had geprobeerd het vuur zelf te doven, dit gaf niet het gewenste resultaat waarna de brandweer werd ingeseind. De brandweer heeft het vuur geblust en de woning geventileerd.	ochtend	n.v.t.
9-7-2023	Haren	blikseminslag	onbekend	brand	schuur	0G	Aan de Oosterweg in Haren is zondagavond een uitslaande brand uitgebroken in een boerderij. De brand is ontstaan na een blikseminslag. De melding kwam rond 18.00 uur binnen waarop een tankautospuiter en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. De boerderij bevindt zich ter hoogte van de kruising met de Bolhuissteeg. "Het gaat om een uitslaande brand", vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. "De brand is ontstaan na een blikseminslag." Om het vuur te bestrijden is er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De Harense brandweer krijgt bij de bestrijding van het vuur hulp van collega's uit Stad, Harkstede, Vries, Eelde en Hoogezand. Nieuwsfotografen spreken van een grote brand: "De brand is ontstaan in de schuur", vertelt Mike Weening. "Het vuur vreet zich langzaam een weg naar voren, richting het woonhuis. Even voor 18.00 uur klonk in het dorp een luide onweersknal. Kort daarna werd de brand ontdekt." Volgens Oosterheerd is er bij de brand niemand gewond geraakt. "De bewoners waren niet thuis. Zij waren op vakantie. Zij hebben halsoverkop hun vakantieadres verlaten en zijn nu onderweg richting Haren." Update: Een buurman meldt dat het inderdaad om een blikseminslag ging. „Bij omliggende huizen zijn veel dingen kapot zoals zonnepanelen, magnetrons ect. Er zijn ook gezinnen die niet thuis kunnen slapen omdat de rook nog in hun huis hangt. Gelukkig waren de bewoners van het huis op vakantie, dus voor zo ver ik weet zijn er geen gewonden gevallen. Het voorhuis staat nog steeds in de brand en de schuur is volledig afgebrand.”	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
9-7-2023	Horst aan de Maas	blikseminslag	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Burgemeester Steeghsstraat in Horst is zondagmiddag rond half vijf brand uitgebroken na een blikseminslag. De bewoners bleven ongedeerd. De brand ontstond op het dak van de woning, en veroorzaakte ook schade aan de meterkast. De brandweer is momenteel bezig met het blussen van het vuur en om te voorkomen dat de brand overslaat naar aanliggende woningen. De naastgelegen woningen werden voor de zekerheid ontruimd. Om goed te kunnen blussen, zette de brandweer een hoogwerker in. De straat werd afgesloten om de hulpdiensten ruim baan te geven. Rond kwart over vijf gaf de brandweer het sein brand meester. De burens van de naastgelegen woningen konden kort daarna weer terug, de bewoners van het getroffen pand zullen na een controle ook terug mogen.	middag	n.v.t.
9-7-2023	Nijmegen	blikseminslag	cv-ketel	brand	woning	0G	In een woning aan de 14de straat Holtgesbroek in Nijmegen is tijdens een onweersbui zondagmiddag de bliksem ingeslagen. Door de inslag ontstond brand en kwam veel rook vrij. De bliksem sloeg precies daar in waar ook de cv-ketel onder het dak zit. Door de inslag vloog de ketel in brand. De brandweer kwam snel in actie en kon de brand meteen blussen en zo beperkt houden. Op het moment dat de brand ontstond werd in de wijk een blikseminslag gezien en gehoord. De brandweer gaat ervan uit dat de bliksem de brand veroorzaakt heeft. Verschillende bewoners hebben voorafgaand aan het brandje een behoorlijke knal waargenomen. Hoe groot de schade aan het huis is, is nog niet bekend.	middag	n.v.t.
9-7-2023	Radewijk	blikseminslag	onbekend	brand	schuur	0G	De brandweer heeft vanavond in Radewijk alles uit de kast moeten halen om te voorkomen dat een schuurbrand oversloeg naar een woning. Het vuur ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brand ontstond rond 19.00 uur en werd vrij snel opgeschaald vanwege de rietgedekte woning die naast de schuur aan de Stobbenhaarweg staat. De schuur zelf ging volledig in vlammen op, maar de woning kon uiteindelijk gered worden. Volgens brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg is de brand onder controle. Aanvankelijk was er sprake van drie paarden die in de schuur aanwezig zouden zijn, iets dat door Wittenberg wordt ontkracht. „Zij stonden achter de schuur en zijn inmiddels in veiligheid gebracht.”	avond	n.v.t.
9-7-2023	Swifterbant	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Een woning in aanbouw aan de Bloemenzoom in Swifterbant is vanavond getroffen door brand. De oorzaak is volgens de brandweer een blikseminslag. Niemand raakte gewond, maar de brand was moeilijk te bestrijden. Behalve veel rookontwikkeling was er buiten het pand nog weinig te zien van daadwerkelijke brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand eerst uitslaand, maar zat het daarna in het isolatiemateriaal onder de dakpannen. Een hoogwerker is ingezet en er werden dakpannen weggehaald om er goed bij te kunnen. De brand werd even na zes uur opgemerkt door de burens, die direct de brandweer belden. De brand is inmiddels geblust. De schade aan het dak is op het eerste oog aanzienlijk.	avond	n.v.t.
10-7-2023	Grou	onbekend	magnetron	brandlucht	woning	0G	Bewoners van een woning aan de Meersweg in Grou schrokken maandag rond 16.20 uur toen ze een brandlucht roken. Ze belden het alarmnummer, waarna de brandweer van Grou al snel ter plaatse was. Die kon geen brandhaard vinden, mogelijk is de magnetron de oorzaak van de brandlucht. Een brandweerman in een hoogwerker heeft voor de zekerheid nog een dakinspectie uitgevoerd.	middag	n.v.t.
10-7-2023	Harkstede	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Maandag aan het einde van de middag moest de brandweer uitrukken naar de Hamweg in Harkstede voor een woningbrand. In de meterkast van de woning was rook waargenomen, de brandweer had de situatie snel onder controle.	middag	n.v.t.
10-7-2023	Hilversum	kortsluiting	meterkast	brand	café/restaurant	0G	Maandagmiddag rond 15.15 uur is er op de Groest in Hilversum brand ontstaan bij café Vue Grandige. In de meterkast aldaar was kortsluiting ontstaan, waarna er brand ontstond. Het personeel heeft geprobeerd de brand te blussen. De brandweer was er echter ook snel en wist de schade te beperken. Er waren enkele gasten aanwezig tijdens het incident. Zij werden weggestuurd. Het is niet duidelijk wanneer de zaak weer open kan.	middag	n.v.t.
12-7-2023	Dordrecht	kortsluiting	meterkast	brand	zorginstelling	0G	De brandweer rukte vanochtend uit voor een kleine brand in de Vreedonklaan in Dordrecht. Niemand raakte gewond. De brand ontstond in een meterkast van het woon-zorgcomplex Het Spectrum, locatie Vreedonk. Bewoners werden uit voorzorg ge-evacueerd naar een veilige plek binnen het complex. De brandweer had de brand snel onder controle.	ochtend	n.v.t.
12-7-2023	Lemele	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	De brandweer is woensdagmiddag groot uitgerukt voor een brand in Lemele. Het vuur woedde in de zonnepanelen op het dak van een woning. Een flink deel van die panelen is verwoest. De oorzaak van de brand moet naar alle waarschijnlijkheid ook in die zonnepanelen worden gezocht, zegt brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg. „Maar dat weten we nog niet zeker. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.” Het vuur is onder controle en de brandweer kijkt in het huis of er zich nog vuurhaarden onder de zonnepanelen bevinden. Wittenberg: „De	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							schade aan de zonnepanelen is in elk geval groot. Dat zal nog wel flink wat werk zijn om het allemaal te repareren. Van de meeste panelen is niets meer over." Het gaat volgens hem om een vrij nieuwe vrijstaande woning. De brandweer rukte uit met twee tankautosputten, een waterwagen en een hoogwerker uit verschillende plaatsen in de omgeving. Er raakte bij de brand niemand gewond.		
12-7-2023	Ulft	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	In een schuur achter een woning in Ulft is woensdagavond brand ontstaan in een frituurpan. Een buurman heeft snel gehandeld en wist de brand te blussen. De brand ontstond rond 17.45 uur aan de Kievitstraat. De brandweer werd gealarmeerd voor een woningbrand maar ter plaatse bleek het om een vrijstaande schuur achter de woning te gaan. Hier was brand ontstaan in een frituurpan. Een buurman heeft de brand geblust en dit volgens de brandweer op correcte wijze gedaan. Hierdoor hoefde de brandweer niet meer in actie te komen. De buurman en de bewoonster van het huis werden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Ze hoefden allebei niet mee met de ambulance. De balken van de schuur waren iets aangestraald. Volgens de brandweer moet er een nieuw dak op het schuurtje.	avond	n.v.t.
13-7-2023	Etten-Leur	onbekend	airco	brand	sportschool	0G	Donderdagmiddag is de brandweer op geroepen voor een brandmelding bij sportschool Basic-fit aan de Vijfhuizenweg in Etten-Leur. Er was vermoedelijk een brandje in het koelsysteem van een airco. De rook van het brandje kwam via het ventilatiesysteem in het pand. De mensen die aan het sporten waren moesten allemaal naar buiten. De brandweer kwam met 3 wagens ter plaatse, de brand was snel geblust.	middag	n.v.t.
13-7-2023	Hoewelaken	onbekend	fietsaccu	brand	schuur	0G	Aan de Nassaulaan in Hoewelaken is de brandweer donderdagavond uitgerukt voor een melding van een brand. In een schuur had een elektrische fiets vlam gevat. De schade aan de fiets, maar ook de schuur is aanzienlijk. Deze heeft veel rook- en roetschade opgelopen. Stichting Salvage is in kennis gesteld voor de schadeafhandeling. De bewoners raakten niet gewond bij de brand. De brandweer heeft de woning geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide. De oorzaak van de brand is vermoedelijk de fietsaccu.	avond	onbekend
15-7-2023	Huizen	onbekend	tosti-ijzer	rook	woning	0G	De brandweer en politie zijn zaterdagavond rond 18.10 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan Goethehof in Huizen. Ter plaatse bleek een tosti-ijzer voor veel rook te zorgen. De bewoonster op leeftijd raakte in paniek en belde de hulpdiensten. De politie is de woning binnengegaan en heeft de stekker eruit getrokken. De keuken van de flatwoning is helemaal zwartgeblakerd. De brandweer is de woning aan het ventileren. De bewoonster maakt het goed na controle van de ambulancedienst.	avond	n.v.t.
15-7-2023	Vaassen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	1R + 1BZ	Een man die een schuurbrand probeerde te blussen met zijn zoon in Vaassen, is gewond geraakt en met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt een videocorrespondent. Het vuur werd rond 19:45 ontdekt in de Stationsstraat, en bij de brandweer gemeld. De man en zijn zoon hebben ook rook ingeademd, maar de zoon hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur na enige tijd onder controle te krijgen. Wel heeft de schuur veel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak.	avond	n.v.t.
16-7-2023	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	portiekflat	0G	Zondagavond is rond 23.45 uur, door nog onbekende oorzaak, brand ontstaan in de meterkast van een portiekwoning aan de Linnaeusstraat. Niemand is daarbij gewond geraakt. De brandweer heeft de brand in de meterkast op de eerste etage snel kunnen blussen en heeft zo verdere uitbreiding kunnen voorkomen. De bewoners waren tijdig buiten. De vier woningen in het portiek en de twee woningen op de begane grond zijn uit voorzorg tijdelijk ontruimd en worden naar verwachting in de loop van de nacht weer vrijgegeven.	avond	n.v.t.
16-7-2023	Wassenaar	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1R + 1RZ	Bij een brand in een Wassenaarse woning is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt. Ze had rook ingeademd en is voor nader onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Ook een politieagent is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, vanwege mogelijke rookinhalatie. De brandweer heeft een kat uit de woning kunnen redden. De brand brak rond 13.45 uur uit in een eengezinswoning aan de Zonneveldweg. Er werd al snel opgeschaald naar 'middelbrand'. Brandweereenheden uit Wassenaar en Leiden-Noord werden met spoed opgeroepen. Het vuur was ontstaan in een bijkeuken aan de achterkant van het huis, meldt de brandweer. De oorzaak is volgens Regio15 mogelijk het opladen van een fietsaccu geweest. Bij de brand kwam veel rook vrij, dat was tot ver in de omgeving te zien. Op beelden is aanzienlijke schade te zien. Na een half uur had de brandweer het vuur onder controle. De kat is overgedragen aan de dierenambulance. De woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. Een naastgelegen woning was tijdelijk ontruimd, maar is al snel weer vrijgegeven.	middag	ja

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
17-7-2023	De Lier	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijfspan	7R + 2RZ	Bij De Jong Verpakkingen aan de Jogchem van der Houtweg in De Lier is maandagochtend brand uitgebroken. Zo'n 150 personeelsleden moesten maandagochtend rond 10.00 uur het pand verlaten. „De brand is vermoedelijk ontstaan in de papier-/kartonshredder of afzuiginstallatie van het bedrijf en heeft zich via het afvoerkanaal verplaatst”, meldt een woordvoerder van de brandweer. Voor aankomst van de brandweer hebben medewerkers van het bedrijf zelf een poging gedaan om de brand te blussen. Negen medewerkers zijn in verband met rookinhalatie gecontroleerd door ambulancepersoneel. Twee zijn voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Rond 13.00 uur liet de brandweer weten dat die brand onder controle was. „Uit voorzorg is het volledige afvoerkanaal met een nevel geblust. De situatie is daarna overgedragen aan medewerkers van het bedrijf.”	ochtend	n.v.t.
17-7-2023	Huizen	onbekend	tosti-ijzer	brand	woning	0G	De brandweer en politie zijn zaterdagavond rond 18.10 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan Goethehof in Huizen. De oorzaak van de brand wil de brandweer niet vrijgeven. Volgens een omstander zou de brand zijn ontstaan door een tosti-ijzer. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust. “We gaan er vanuit dat iemand de brand zelf heeft geblust. De brandweer heeft wel een controle uitgevoerd om na te gaan dat het vuur echt uit was”, aldus de woordvoerder van de brandweer.	avond	n.v.t.
17-7-2023	Naaldwijk	kortsluiting	meterkast	brand	flat	0G	De brandweer van Naaldwijk kreeg zondagavond 16 juli rond 23.00 uur melding voor een nacontrole brand aan de Wagenaarstraat in Naaldwijk. Die Prio 2 melding werd binnen een minuut opgeschaald naar een spoedmelding. Bij aankomst van de brandweer bleek bij een appartement op de tweede verdieping van de flat er problemen waren met de elektriciteit. Er was sprake van kortsluiting in de stoppenkast, maar na controle van de brandweer was er geen direct gevaar. Daarna konden de brandweerlieden vertrekken. Alle commotie trok veel aandacht van flatbewoners en kinderen die buiten kwamen kijken.	avond	n.v.t.
17-7-2023	Noordwijk	oververhitting	lamp	brand	woning	0G	In een villa aan de Koepelweg in Noordwijk is maandagavond laat brand ontstaan. De brand werd even voor 23:00 uur ontdekt. Het vuur woedde in een gordijn dat hing over een heet geworden lamp. Het gordijn vatte vlam en dat zorgde voor rookontwikkeling. Het gordijn is naar buiten gegooid en de brandweer werd gebeld. Brandweerlieden kwamen met spoed ter plaatse. De brand zorgde voor zwarte roet in de villa. De brandweer controleerde de woning en heeft het huis geventileerd.	avond	n.v.t.
17-7-2023	Schoorl	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	brand	stal	0G	De 79-jarige Cees Klaver van Stal Klaver aan de Omloop is thuis maandagavond, als zijn broer en buurman Jaap (80) binnenrent. „Brand, riep hij, er is brand in de achterste stal!” Klaver bedenkt zich geen moment. Hij beent naar de stal, grist een brandblusser mee en gaat in één streep naar de paarden. Dertig dieren staan er op dat moment in de stal. Fokmerries, sportpaarden en Friese hengsten. Ze moeten naar buiten! Met hulp van een aantal medewerkers slaagt de manege-eigenaar erin vrijwel alle paarden ongedeerd buiten te krijgen, veilig in het weiland. Dat was nog geen sinecure, want die hengsten kunnen link worden in zo'n stresssituatie, weet Klaver. Maar het gaat wonderwel goed. Drie van de dieren blijken brandwonden te hebben opgelopen. Die zullen even later ter plaatse worden behandeld door een toegesnelde dierenarts. Die bevindt zich overigens in goed gezelschap. Vanaf het moment van de brandmelding rond kwart over negen maandagavond haalt de brandweer alles uit de kast. Snel wordt opgeschaald naar 'zeer grote brand', niet in de laatste plaats omdat Stal Klaver op een relatief afgelegen plek ligt achter kleine slingerweggetjes, niet eenvoudig te bereiken met zwaar brandweermaterieel. Blusploegen en andere hulpverleners uit de wijde regio spoeden zich naar Schoorl. Uit voorzorg is er ook een ambulance. Die blijkt gelukkig niet nodig. Toen de brand uitbrak, waren er geen mensen in de stal aanwezig en er zijn dan ook geen menselijke gewonden gevallen. Terug naar het moment van de melding: tankautospuiten en hoogwerkers uit Alkmaar, Groet, Heerhugowaard en Zuid-Scharwoude worden gealarmeerd om assistentie te verlenen. Er wordt ook een, wat in brandweerkringen wordt genoemd, 'groot watertransport' opgezet: grote, gele slangen die grote hoeveelheden water naar de afgelegen Omloop transporteren vanuit sloten uit de omgeving. En met resultaat: door snel ingrijpen van de brandweer wordt voorkomen dat het vuur over kan slaan. Brandweerlieden stellen vast dat het vuur woedt in het hooi en door het dak naar buiten slaat. Het dak smelt door de vuurzee. Binnen een uur heeft de brandweer de brand onder controle. Cees Klaver zelf vermoedt dat de brand is ontstaan in de tuigenkamer, waar ook een wasmachine staat. Zou het kortsluiting zijn geweest? Liander is er ook voor een inspectie. De stal zelf is zwaar beschadigd. Onder het gesmolten dak is alles zwartgeblakerd. Maar dat is allemaal voor later zorg. Belangrijkste is nu dat geen van de medewerkers er iets aan over heeft gehouden, vertelt Klaver na het sein 'brand meester'. Hij is een nuchtere man, maar vanzelfsprekend onder de indruk van alles dat er deze avond is gebeurd. „Ik heb nog nooit	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							zoveel brandweerwagens, brandweermensen en brandweerslangen bij elkaar gezien. Maar zo'n brand kan altijd erger. Ik ben blij dat er geen mensen gewond zijn geraakt. De stal is alleen maar geld. De schade is groot, maar ik ben verzekerd, daar ben ik heel nuchter in."		
17-7-2023	Sint Nicolaasga	kortsluiting	verlichting	brand	restaurant	0G	De zwartgeblakerde puinhopen van maandagmiddag staan in schril contrast met de tafels vol gasten van zondagavond. Alleen het houten bordje met de tekst "Indonesisch Restaurant" herinnert er nog aan. En de wapperende vlag in de mast voor het gebouw. „Het besef is er nog niet en dat zal ook wel even duren. Het is echt onbeschrijfelijk”, reageert John Visser een dag na de brand. Een voorbijganger ontdekte het vuur even na zessen maandagochtend. Om half acht werden de eigenaren gewaarschuwd. Zijn vrouw stond op het punt om naar de crematie van haar tante te gaan. Op dat moment was er alleen nog rookontwikkeling in het pand en gingen de Visser en Lameijer ervan uit dat het allemaal wel zou meevallen. „Voor de zondagavond zaten we vol. Ik heb veel eters moeten afzeggen.” „We waren zondagavond laat klaar. We hebben alles netjes opgeruimd. We konden ook niet bedenken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Volgens de brandweer is het kortsluiting in de bedrading van de verlichting tussen de plafonds geweest. Omdat er geen zuurstof bij kon, bleef het vuur lang smeulen en was er ook rookontwikkeling. De plafonds zijn van brandvertragend materiaal en hebben de vlammen tegengehouden.”	middag	n.v.t.
17-7-2023	Tilburg	onbekend	elektrische kookplaat	brand	zorginstelling	1R	Maandagavond 17 juli tegen 20.50 uur was brand ontstaan in een zorginstelling aan de Nieuwlandstraat in Tilburg. Op locatie bleek het een kleinschalige brand te zijn. De brandweer was met twee tankautospuitten gealarmeerd maar dat bleek uiteindelijk overbodig te zijn. De brand was ontstaan op een kookplaat in één van de kamers. De politie heeft dit direct geblust met een brandblusser uit het voertuig. Brandweertien hebben een nacontrole verricht en het gebouw geventileerd. Een bewoner met rookinhalatie is meegenomen door de ambulancemedewerkers.	avond	n.v.t.
18-7-2023	Leeuwarden	onbekend	meterkast	brand	kantoorpand	0G	Dinsdagmiddag 18 juli omstreeks 13.20 uur was brand ontstaan in de meterkast van een kantoorpand aan de Emmakade in Leeuwarden. De brandweer kwam met een blusvoertuig naar het kantoorpand om de brand te blussen. Hoe de brand in de meterkast heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is bij de brand in de meterkast niemand gewond geraakt.	middag	n.v.t.
18-7-2023	Winschoterdiep	onbekend	patchkast	brand	bedrijfspan	0G	In het pand van Ziggo aan het Winschoterdiep is dinsdagmiddag korte tijd brand uitgebroken. Het pand werd meteen ontruimd door de BHV. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er kwam veel rook uit het pand. "Toen wij arriveerden hadden medewerkers van de BHV het gebouw al ontruimd. Zij hebben goed werk geleverd meldt Oogtv.nl. Wij zijn op onderzoek uitgegaan en ontdekten dat er een brand woedde in een patchkast." Een patchkast is in de meeste gevallen een metalen kast waarin netwerkkabels samenkomen. Bosklopper: "Het was een brand die we snel onder controle hadden. Wel is er flink wat rookschade ontstaan. Wij zijn op dit moment bezig om het pand te ventileren. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaren van het gebouw te ondersteunen bij het afhandelen van de brandschade. Samengevat kunnen we zeggen dat het een klein brandje was, dat een groot effect heeft gehad."	middag	n.v.t.
19-7-2023	Hilversum	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	Woensdagmiddag rond 16.45 uur is er aan de Hommelmeent in Hilversum kortstondig brand ontstaan. In de woonkamer vloog een fietsaccu tijdens het opladen in brand. De bewoners hebben een poederblusser gebruikt. Daarna nam de brandweer het over. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.	middag	ja
19-7-2023	Monster	onbekend	wasmachine	rook	woning	0G	De brandweer van Loosduinen en Honselersdijk moesten woensdagochtend 19 juli om 10.10 uur uitrukken voor een zolderbrand aan de Groeneveldstraat in Monster. Een bewoonster had de wasmachine op de bovenste verdieping aanstaan, maar die begon op gegeven moment te roken. Daarvoor werd de brandweer gebeld, die bij aankomst niet hoefde te blussen. Wel zijn de ramen opengezet om de ruimte te luchten.	ochtend	n.v.t.
20-7-2023	Doetinchem	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De politie en brandweer zijn donderdag rond 09:30 uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Grutstraat in Doetinchem. De brand woedde in een bovenwoning van restaurant Gringo op de hoek van de Grutstraat en Van Capellenstraat in een wasdroger. De brandweer heeft hierop de wasdroger op het achterbalkon geplaatst en afgeblust. Door het snelle optreden kon erger worden voorkomen, wel stond de gehele bovenverdieping vol rook. De brandweer heeft de boel geventileerd, de schade bleef beperkt. De bovenruimte wordt veelal gebruikt door het personeel om zich om te kleden en als opslagruimte. Bewoners uit de Van Capellenstraat roken een zeer indringende geur tijdens de brand en spraken van veel rook die hun straat introk. Er raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
20-7-2023	Doetinchem	onbekend	wasdroger	brand	bovenwoning	0G	De politie en brandweer zijn donderdag rond 09:30 uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Grutstraat in Doetinchem. De brand woedde in een bovenwoning van restaurant Gringo op de hoek van de Grutstraat en Van Capellenstraat in een wasdroger. De brandweer heeft hierop de wasdroger op het achterbalkon geplaatst en afgeblust. Door het snelle optreden kon erger worden voorkomen, wel stond de gehele bovenverdieping vol rook. De brandweer heeft de boel geventileerd, de schade bleef beperkt. De bovenruimte wordt veelal gebruikt door het personeel om zich om te kleden en als opslagruimte. Bewoners uit de Van Capellenstraat roken een zeer indringende geur tijdens de brand en spraken van veel rook die hun straat introk. Er raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
20-7-2023	Enschede	onbekend	wasdroger	brand	winkel	0G	De hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt voor een melding van een brand in Enschede. Bij een winkel aan de Haaksbergerstraat is door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te blussen. Bij aankomst van de hulpdiensten was er sprake van rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is mogelijk een wasdroger.	avond	n.v.t.
20-7-2023	Helmond	onbekend	meterkast	rook	flat	0G	Bewoners van een flat in Helmond moesten in de nacht van woensdag op donderdag tijdelijk hun appartement uit door een brandje. De meterkast op de begane grond zou zijn gaan roken, waarop het brandalarm afging. Een aantal bewoners van de flat op het Kempenhof werd wakker van het brandalarm en belde de brandweer. De kleine brand, die in de meterkast zou zijn ontstaan, was snel geblust. Meerdere ramen werden daarna opengezet om alle rook uit de flat te krijgen. Vanaf dat moment kon iedereen weer naar bed. Niemand raakte bij de brand gewond.	nacht	n.v.t.
20-7-2023	Katwijk	onbekend	elektrische scooter	rook	flat	0G	Een accu van een scooter heeft donderdag tegen het middaguur gezorgd voor de inzet van de brandweer aan de Cleijn Duindplein in Katwijk. In een flatgebouw aldaar was rookontwikkeling vanaf de scooter. De brandweer heeft de scooter naar buiten gehaald en de accu's ondergedompeld in water om te voorkomen dat ze verder konden ontbranden. De flat is door de brandweer geventileerd.	middag	onbekend
20-7-2023	Meppel	onbekend	fietsaccu	brand	winkel	0G	Vanwege brand in een fietswinkel in Meppel zijn vannacht zestien woningen boven de winkel korte tijd ontruimd. De brand ontstond rond 4.00 uur in de winkel aan het Rembrandtplein in Meppel. Door de brand kwam er veel rook uit het pand. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de accu van een elektrische fiets. De brandweer is naar binnen gegaan en heeft het vuur geblust. Hoe groot de schade in de winkel is, is nog niet bekend. Behalve in de fietswinkel is de brandweer ook naar binnen gegaan in de drogisterij die ernaast ligt. Ook daar was rook doorgedrongen, maar of er verdere schade aan de winkel is moet nog blijken. De bewoners van de woningen boven de winkel zijn inmiddels weer thuis.	nacht	onbekend
20-7-2023	Schijndel	onbekend	friteuse	brand	berging	1R	De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken voor een brand in een berging aan de Oliemolen in Schijndel. Dit gebeurde nadat een frietpan vlam had gevat. Ondanks een bluspoging van de bewoner sloeg het vuur over naar het dak. Terwijl de bewoner werd nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel, sloopten brandweerlieden het dakbeschot om er zeker van te zijn dat het vuur uit was. De brand trok het nodige bekijks van buurtbewoners, ook de politie was aanwezig. De woning liep geen rook- of roetschade op.	middag	n.v.t.
20-7-2023	Utrecht	kortsluiting	meterkast	brand	kinderdagverblijf	0G	Een kinderdagverblijf aan de Gansstraat in Utrecht is donderdagochtend ontruimd vanwege brand in de meterkast. De brand in de meterkast ontstond door kortsluiting. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door lekkage, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kortsluiting zorgde voor veel rook. De kinderen die bij het kinderdagverblijf aanwezig waren, zijn door het personeel naar buiten gebracht. Vanwege de rookschade kunnen de kinderen vandaag niet meer terug naar het kinderdagverblijf. De ouders zijn ingelicht en halen hun kinderen op. Door de brand hebben ook bovenliggende woningen rook- en roetschade opgelopen.	ochtend	n.v.t.
21-7-2023	Arnhem	vermoedelijk kortsluiting	vriezer	brand	supermarkt	0G	De grote brand vrijdagmiddag in de Dekamarkt aan de Arnhemse Vrij Nederlandstraat is niet aangestoken, maar komt door een technisch mankement. Dat concludeert de politie op basis van het onderzoek dat de afgelopen dagen plaatsvond. De technische recherche van de politie deed afgelopen weekend uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de brand in de supermarkt en zei toen brandstichting niet uit te sluiten. Inmiddels blijkt een technisch defect de boosdoener, maar wat dat precies is, wil de politie niet zeggen, omdat 'we daarmee bijvoorbeeld verzekeraars voor de voeten kunnen lopen die dit op een correcte wijze moeten kunnen afhandelen', aldus een woordvoerder. Brandweer bij de brand in de Dekamarkt aan de Vrij Nederlandstraat in Arnhem. Brandweer bij de brand in de Dekamarkt aan de Vrij Nederlandstraat in Arnhem. Na de brand werd gespeculeerd over de oorzaak van de brand die een enorme hoeveelheid dikke zwarte rook produceerde,	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							waardoor ook de achttien bovengelegen woningen geëvacueerd moesten worden. Zo zou een vriesinstallatie kortsluiting hebben gemaakt. De woningen hebben flinke rook- en roetschade. Dat geldt ook voor de naastgelegen winkels.		
21-7-2023	Groningen	vermoedelijk overbelasting	verlichting	brandlucht	bedrijfspan	0G	Een bedrijfspan aan de Koningsweg werd vrijdagmiddag kort ontruimd. In het gebouw werd een vreemde lucht geroken, waarop de brandweer werd ingeschakeld. Die kwam er al snel achter dat er iets mis was in de verlichtingsinstallatie van het pand. Een voorschakelaar van een tl-buis was doorgebrand en veroorzaakte de brandlucht. De brandweer ventileerde het gebouw en nam na een korte inzet haar vertrek. Daarna konden de medewerkers van het bedrijf weer aan de slag.	middag	n.v.t.
21-7-2023	Ridderkerk	onbekend	koelcel	roet- en rookschade	bedrijfspan	0G	In een koelcel van het bedrijf Van Oers op de Handelsweg in Ridderkerk is vrijdagmorgen 21 juli 2023 om 8.25 uur brand uitgebroken. De rook, die het automatische brandalarm activeerde, kwam van een koelmotor die bij een koelcel hoorde. Het personeel heeft direct na de brandmelding het pand verlaten. De brandweer was snel ter plaatse en kon binnen 12 minuten het sein brandmeester gegeven. Vanwege rook en roetschade is Salvage opgeroepen om de schade binnen het bedrijf te beperken.	ochtend	n.v.t.
22-7-2023	Eindhoven	onbekend	elektrische step	brand	woning	0G	Een tablet en een elektrische step zijn zaterdagavond in brand gevlogen in een woning aan de Ferguutstraat in Eindhoven. De apparaten lagen aan de lader toen er brand ontstond. De brandweer werd rond 21.25 uur gealarmeerd en was snel ter plaatse. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, maar het vuur was al gauw geblust. De bewoner was thuis ten tijde van de brand en wist op tijd het huis te ontvluchten.	avond	ja
23-7-2023	Huizen	oververhitting	lamp	brand	verzorgingstehuis	1R	Zondagmorgen 23 juli rond 06.00 uur was brand ontstaan in een verzorgingshuis aan de Oranje Nassauplein in Huizen. Een schilderijtje had vlam gevat in een woning op de eerste verdieping van het verzorgingshuis. Waarschijnlijk stond de lamp tegen het schilderijtje aan en is door de warmte van de lamp het schilderijtje gaan branden. De bewoner is nagekeken door het ambulancepersoneel op rook inademing. De bewoner hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer had de situatie snel onder controle en heeft de lamp en het schilderijtje buiten neergezet.	ochtend	n.v.t.
24-7-2023	Koog aan de Zaan	onbekend	fietsaccu	brand	schuur	0G	Maandagochtend rond 11.00 uur is in de straat Korenmolen in Koog aan de Zaan brand ontstaan. In de schuur stond een elektrische fiets. Deze is spontaan in brand gevlogen. De fiets stond niet aan de lader, volgens de bewoner. Toch is de accu van deze fiets spontaan gaan branden. Een gevaarlijke situatie. Een andere fiets die ernaast stond is ook beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Team Brandonderzoek zal de brand onderzoeken, wat protocol is bij een brand met een elektrische fiets.	ochtend	nee
24-7-2023	Krabbendijke	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een tussenwoning aan de Hinkelingsstraat in Krabbendijke woedde vanmiddag een brand die was ontstaan in de meterkast van de woning. Bij de brand kwam veel rook vrij. De VRZ adviseerde daarom alle omwonenden uit de rook te blijven. De brandweer is tijdens de brand voor de zekerheid de woning ingegaan, maar trof daar niemand aan. De woning van de burens had ook lichte last van rook. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaren van de woning te helpen met de schade.	middag	n.v.t.
24-7-2023	Zoetermeer	onbekend	friteuse	brand	snackbar	0G	Maandagochtend heeft er brand gewoed op het dak van een snackbar aan het Piet Heinplein in Zoetermeer. De brandweer werd gealarmeerd nadat er brand ontstond in de frituurpan van de snackbar, het personeel probeerde nog de deksel op de frituurpan te doen maar al snel sloeg de brand over. Uiteindelijk sloegen de vlammen uit het dak van Snackbar 'De smulhoek'. De schade aan het dak is fors, de snackbar kan voorlopig niet meer open. Er raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
25-7-2023	Groningen	onbekend	CV-ketel	brand	woning	0G	In een woning aan de Akerkhof in Groningen heeft maandagavond brand gewoed. Volgens de brandweer ging het om een brand in een cv-ketel. Bij de brandweer was een melding binnengekomen van een woningbrand. Toen de brandweer in de woning op zoek ging, bleek er in de cv-ketel een brandje te woeden. De brand is geblust. De bewoners hebben ongedeerd het huis kunnen verlaten.	nacht	n.v.t.
26-7-2023	Genemuiden	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Door blikseminslag is woensdagochtend brand ontstaan aan de Oosterbrugstraat. Op een plotselinge flits volgde binnen een halve seconde een enorm zware klap. Ondanks dat er veel rook onder de dakpannen vandaan kwam, werd erger voorkomen. Tot dusver bekend zijn er geen gewonden. Bij meerdere omliggende woningen lagen de stoppen.	ochtend	n.v.t.
26-7-2023	Rotterdam	menselijk handelen	magnetron	brand	verzorgingstehuis	0G	Woensdagmiddag 26 juli omstreeks 15.00 uur zou brand zijn ontstaan in een woning in een verzorgingshuis aan de Ravenswaard in Rotterdam. De brandweer kwam met drie voertuigen naar het verzorgingshuis om de brand	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							te blussen. Bij eerste onderzoek bleek het geen brand te zijn, maar verbrand poffertjes in een magnetron. Dit zorgde voor de nodige rookontwikkeling. Het verzorginghuis hoefde niet ontruimd te worden.		
26-7-2023	West-Terschelling	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	De Terschellinger brandweer heeft woensdagochtend een dak geblust in West-Terschelling. Door een blikseminslag vloog een woning in brand. De brand ontstond nadat er woensdagochtend flinke onweersbuien over het eiland trokken. De brandweerlieden van West en Midsland kwamen in actie. Er kwamen ook ambulances ter plaatse, maar niemand raakte gewond bij de brand.	ochtend	n.v.t.
27-7-2023	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	woning	1RZ	Rond 05.15 uur vanochtend is er brand ontstaan in de meterkast van een woning aan de Gravin Margarethalaan in Den Haag. De bewoners en de hond van de woning in de wijk Kraayenstein werden gealarmeerd door de rookmelders in het pand en konden zichzelf in veiligheid brengen. Een persoon is door het personeel van de ambulancedienst nagekeken op rookinhalatie en daarna voor de zekerheid vervoerd naar het ziekenhuis om daar verder onderzocht te worden. De brandweer liet extra personeel en voertuigen komen omdat het niet zeker was of de brand tussen het plafond zou zitten. Na enig breek- en sloopwerk was er zekerheid dat de brand uit was. Stichting Salvage zal de bewoners helpen bij de afwikkeling van de schade.	nacht	n.v.t.
27-7-2023	Hengelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Deurningerstraat in Hengelo is donderdagmiddag brand ontstaan in een meterkast. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur sloeg via de meterkast door naar het plafond. De woning liep daarbij schade op. De brand was snel onder controle. De Deurningerstraat moest korte tijd worden afgezet voor alle verkeer. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.	middag	n.v.t.
27-7-2023	Nieuwe Niedorp	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand	woning	0G	Donderdagmiddag rond kwart voor zes is de brandweer uitgerukt naar De Molen in Nieuwe Niedorp. Er was een kleine brand in een woning. Waarschijnlijk heeft een van de katten in huis de kookplaat aangezet. De brand bleef klein omdat twee meisjes in het huis rook zagen en de buurman waarschuwde. De dieren zijn bevrijdt en er is geventileerd.	middag	n.v.t.
27-7-2023	Reuver	onbekend	oven	brand	kunststoffenfabriek	0G	Donderdag rond 00.30 uur heeft er een brand gewoed bij het bedrijf Greijn Forming Solutions aan de Broeklaan in Reuver. Aan de brand ging een explosie vooraf in één van de ovens. De brandweer wist door de inzet van meerdere voertuigen te voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden. Er was geen personeel aanwezig en er raakte verder ook niemand gewond. De oorzaak van de explosie en de brand is onbekend.	nacht	n.v.t.
29-7-2023	Barendrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Uitslaande woningbrand aan het Randmeer. Politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Het vuur is inmiddels geblust. De brand zou zijn ontstaan in/bij de meterkast en kortstondig uitslaand zijn geweest voordat de brandweer aan kwam. Een ambulance is ter plaatse gekomen omdat een betrokkene rook in had geademd. De brandweer is momenteel nog bezig de woning te ventileren ivm de grote hoeveelheid rook die door de woning is getrokken. Het incident is inmiddels onder controle. Aan de buitenzijde is al veel schade te zien bij de voordeur van de woning. Stichting Salvage zal namens de verzekeraar ter plaatse komen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de brand(schade).	ochtend	n.v.t.
29-7-2023	Boxtel	kortsluiting	koelinstallatie	brand	café/restaurant	0G	Bij cafetaria 't Lambertje in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel woedde zaterdagavond brand. Rond half elf werd de brandweer gealarmeerd en die schaalde snel op naar een middelbrand. Twee blusvoertuigen, een ladderwagen en een waterwagen waren ter plaatse. De brand ontstond door een kortsluiting in de koelruimte. Van buitenaf waren geen vlammen zichtbaar, wel ging de brand gepaard met hevige rookontwikkeling die veel schade heeft veroorzaakt in een groot deel van het winkelcentrum. Binnen een uur was de brand onder controle, maar het ventileren nam de nodige tijd in beslag. Ook de naastgelegen supermarkt Jumbo heeft last van rook- en roetschade en bij de dierenwinkel werden de aanwezige diertjes in veiligheid gesteld. Brandweerlieden hebben deze winkelruimten geventileerd. De bakker, kapsalon, schoenmaker en slagerij in het winkelcentrum hebben zoals het op het eerste zicht lijkt geen schade.	avond	n.v.t.
29-7-2023	Leeuwarden	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag is er brand uitgebroken in een woning aan de Kanaalstraat, uit voorzorg werd er opgeschaald naar middelbrand. Rond twintig over drie werd rookontwikkeling waargenomen in een woning. Vanuit een pijpje op het dak was zwarte rook gezien en er zou zwarte rook uit een kast komen. Een hoogwerker en een tankautospuit kwamen, evenals de politie, met spoed ter plaatse. Terwijl brandweerlieden in de woning op zoek gingen, werd met de hoogwerker een inspectie vanaf het dak gedaan. De oorzaak van de brand werd gevonden tussen de muren en plafond in, mogelijk door kortsluiting. Na wat sloopwerk kon de brandweer bij de smeulende brand komen. Met een handblusser kon de brand worden geblust. De bewoners die thuis waren toen de brand	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							uitbrak, ontdekten de brand tijdig. Mogelijk mede dankzij een rookmelder. Vanwege de schade die ontstaan is door de brand en de sloopwerkzaamheden, is voor hen Stichting Salvage ingeschakeld.		
31-7-2023	Aalten	vermoedelijk overbelasting	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Sniedersweide in Aalten is in de nacht van zondag op maandag een brand ontstaan. Het vuur is begonnen na een stroomstoring. De melding over de brand kwam rond 01.45 uur bij de hulpdiensten binnen. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast, nadat de bewoners de stroom er weer op hadden gezet. Zij hebben in eerste instantie de brand zelf proberen te blussen. De brandweer is ter plaatse gekomen om het vuur verder te blussen en heeft daarbij opgeschaald naar middelbrand. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om alles af te handelen. Veel buurtbewoners stonden buiten naar de brand te kijken.	nacht	n.v.t.
1-8-2023	Delft	oververhitting	koelinstallatie	brand	partycentrum	0G	De brandweer van Delft, Rijswijk en Loosduinen zijn dinsdagochtend opgeroepen vanwege een binnenbrand aan de Paardenmarkt in Delft. De meldkamer had rond 09.30 uur een melding gekregen van een mogelijke brand in een koelinstallatie in een horecagelegenheid aan de Paardenmarkt. Toen de eerste eenheden ter plaatse waren bleek er inderdaad warmteontwikkeling boven de koelcel in gasterij 't Karrenwiel te zijn. Hierop is er met specialistisch materiaal een eerste inzet gepleegd om de plek waar de warmte te zien was te koelen. De brandweer is daarna gaan zoeken naar de locatie van de brandhaard. Er werd verder opgeschaald naar middelbrand. Er zijn geen woningen ontruimd en er zijn ook geen gewonden gevallen. Even na 10.30 uur is het sein "brand meester" gegeven, er zijn nog wat controles uitgevoerd door de brandweer.	ochtend	n.v.t.
1-8-2023	Haarlem	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagmiddag in actie gekomen na een melding van een woningbrand in Haarlem. Rond half een werd de brand aan het Ben Neijndorffplein ontdekt waarop meerdere brandweereenheden ter plaatse kwamen. De toegesnelde brandweer heeft de woning gecontroleerd. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak geweest. De brandweer heeft sloopwerkzaamheden verricht om de exacte locatie te achterhalen	middag	n.v.t.
1-8-2023	Nijmegen	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1R	Aan de Marten Toonderstraat in Nijmegen heeft dinsdagmiddag een felle brand gewoed in een achtertuin. Zeker drie schuurtjes zijn daarbij verloren gegaan en meerdere woningen raakten onbewoonbaar, meldt een videocorrespondent ter plaatse. Volgens hem gingen er ook meerdere fietsen en een scooter in vlammen op. Eén bewoner heeft rook ingeademd toen hij een konijn wilde redden. Hij is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het konijn zou uiteindelijk door de brandweer in veiligheid zijn gebracht. De brand brak rond 17.00 uur uit. Na een uur had de brandweer het vuur onder controle. Omwonenden zeggen dat de brand is ontstaan bij het opladen van een elektrische fiets. De brandweer kon dit niet bevestigen en doet onderzoek, aldus de correspondent.	middag	ja
2-8-2023	Rotterdam	onbekend	telefoon	brand	woning	1R	Een vrouw is afgelopen nacht door de brandweer uit de dakgoot gered bij een brand in een woning aan de Kuinder in de wijk Zevenkamp. In de woonkamer was brand ontstaan, en de vrouw durfde vanwege de rookontwikkeling niet meer naar beneden te gaan. De brandweer was snel ter plaatse en wist haar met een ladder naar beneden te krijgen. De vrouw raakte door de brand lichtgewond door rookinhalatie en is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer de deur inslaan. De brand zelf was daarna snel onder controle. Wel is er in de woonkamer en de keuken gigantische schade ontstaan. Hoe de brand is ontstaan is niet precies bekend. Maar het vermoeden bestaat dat een telefoon of ander elektrisch apparaat is gaan branden tijdens het opladen. De brandweer heeft in de woning onderzoek verricht.	nacht	ja
3-8-2023	Noordwijk	kortsluiting	verlichting	geen	kerk	0G	De brandweer ontving op woensdagavond een melding van een mogelijk brandincident bij de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Een lichtbalk in de kerkentuin veroorzaakte kortsluiting en een knetterend geluid. De brandweer kon toegang krijgen tot de kerk en heeft de stroom van de lichtbalk afgesloten. Hierdoor werd de lichtbalk, die normaal gesproken de kerk en een deel van de tuin verlicht, uitgeschakeld. De oorzaak van de kortsluiting was een beschadigde kabel, mogelijk doorgesneden of aangevreten door knaagdieren.	avond	n.v.t.
4-8-2023	Boxmeer	onbekend	koelkast	geen	woning	0G	In een woning boven een kapsalon aan de Spoorstraat in Boxmeer is brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een koelkast in de keuken. De eigenaar ontdekte de net begonnen brand bij het verlaten van het pand. Grotere schade werd daarom voorkomen. De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd ook zijn de defecte koelkast en vriezer buiten gezet door de Brandweer. Niemand raakte gewond. De kapsalon liep geen schade op en kan zaterdag weer open.	middag	n.v.t.
4-8-2023	Dordrecht	onbekend	zonnepanelen	geen	distributiecentrum	0G	De brandweer is vrijdag twee keer uitgerukt voor brandmeldingen bij het nieuwe distributiecentrum Lighthouse op Businesspark Krabbegors in Dordrecht. In de ochtend bleek de oorzaak een in de brand gevlogen schakel	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							van een omvormer, een apparaat dat via zonnepanelen op het dak opgewekte gelijkstroom omzet naar het reguliere elektriciteitsnet. Lang werk hadden zijn collega's niet. Rond kwart over drie in de middag kwam er weer een melding binnen bij de brandweer vanuit het Lighthouse van vastgoedontwikkelaar Borghese Logistics. Het bleek opnieuw de omvormer te zijn die voor problemen zorgde. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het apparaat daarom verwijderd en is de spanning van de zonnepanelen op het dak gehaald. Daarna konden de brandweerwagens al vrij snel weer terug naar de kazerne.		
5-8-2023	Bennekom	onbekend	friteuse	geen	woning	0G	Zaterdagavond rond 18.05 uur is brand ontstaan in een keuken aan de Bereklaauw in Bennekom. De brandweer van Bennekom en de politie zijn met hoge spoed uitgerukt. Oorzaak van de brand is dat er tijdens het koken brand uitgebroken is in een airfryer. Nadat de rookmelder afging in de woning, is de bewoner de woning uitgegaan en heeft de komst van de brandweer afgewacht. De brandweer had het vuur snel onder controle, en heeft de woning geventileerd.	avond	n.v.t.
6-8-2023	Ede	onbekend	accu	onbekend	woning	1B	Zondagmiddag tegen 15.40 is brand ontstaan in een woning aan de Ambtsbos in Ede. Op de zolder van een woning was brand ontstaan in een accu van een modelbouwvliegtuig. De bewoners wisten de brand grotendeels te blussen met een brandblusser. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en nageblust. Een persoon liep verwondingen op aan zijn hand en is behandeld aan zijn verwondingen.	middag	onbekend
6-8-2023	Grijpskerk	onbekend	fietsaccu	rook	treinstation	0G	Op station Grijpskerk is een trein ontruimd vanwege een rokende accu van een elektrische fiets. De stoptrein was om 13.50 uur vertrokken vanuit Groningen naar Leeuwarden. Tussen Zuidhorn en Grijpskerk werd er melding gemaakt van rookontwikkeling. De brandweer heeft de fiets uit de trein gehaald en de trein geventileerd. Na ongeveer een half uur kon de trein de reis richting Leeuwarden hervatten. Niemand raakte gewond.	middag	onbekend
7-8-2023	Akkrum	onbekend	wasdroger	rook	woning	0G	De brandweer in Akkrum heeft maandagochtend rond koffietijd de brand in een wasdroger geblust. Het apparaat stond in de kelder van een woning aan het Kúpersleantsje in Terherne. Op het moment dat de blusploeg kwam, was er een flinke rookontwikkeling. De wasdroger stond in de kelder. De vrijwillige brandweerlieden hebben de droger naar buiten gebracht en daar geblust. De woning is daarna geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide. De woning liep enige rookschade op.	ochtend	n.v.t.
8-8-2023	Wolphaartsdijk	onbekend	acculader	brand	woning	0G	In een woning aan de Bijsterweg in Wolphaartsdijk is maandagavond een klein brandje ontstaan in een acculader. Er raakte niemand gewond. De brandweer werd rond 18.00 uur opgeroepen nadat de batterijen van de acculader waren geëxplodeerd, zo meldt de brandweer van Wolphaartsdijk op Facebook. Bij aankomst had de bewoner de acculader, die eerder op een gasfornuis had gestaan, al naar buiten gegooid. De brandweer heeft een nacontrole gedaan.	avond	onbekend
9-8-2023	Berkel en Rodenrijs	kortsluiting	zonnepanelen	brand	winkel	0G	Aan de Berkelse Poort in Berkel en Rodenrijs is woensdagmiddag brand ontstaan in een schakelkast voor zonnepanelen die op het dak van een grote woonwinkel staat. De winkel werd ontruimd. Bij de brand vielen geen gewonden. De brand ontstond rond 12.45 uur op het dak van de winkel. Voorbijgangers zagen rook en belden de brandweer. Die was uiteindelijk niet meer nodig om het vuur te doven: een bhv'er wist de brand zelf te blussen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan als gevolg van kortsluiting. Het systeem is inmiddels uitgeschakeld en de brandweer blijft ter plaatse tot er een monteur is gearriveerd om de installatie na te kijken.	middag	n.v.t.
10-8-2023	Haaren	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Donderdagmiddag zag een bewoner rook uit zijn schuur komen aan de Vlas in Haaren. Kort voordat de brandweer begon met blussen sloegen de vlammen omhoog. Direct werd 112 gebeld. Al heel snel werd de brand heviger. Diverse buurtbewoners schoten de eigenaar te hulp en hebben zoveel mogelijk spullen weggehaald rond de brandende schuur. Inmiddels sloegen de vlammen meters de lucht in. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en begon met blussen. De schuur en de inhoud is volledig verwoest; het speeltoestel en trampoline deels. Persoonlijke ongevallen deden zich gelukkig niet voor. Vermoedelijk is de brand ontstaan door het opladen van een accu van een speelgoed auto; door de felle brand is dit niet exact meer te achterhalen. Stichting salvage komt ter plaatse voor ondersteuning aan de bewoners.	middag	ja
10-8-2023	Lelystad	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	Een oplader van een elektrische fiets veroorzaakte donderdagmorgen om 06.30 uur een brand in een woning van het Leger des Heils aan de Jol 27 in Lelystad. De brandweer kwam met meerdere brandweervoertuigen naar de woning om de brand te blussen. De brand was snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De woning is door de brandweer geventileerd.	ochtend	ja

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
10-8-2023	Maastricht	onbekend	fietsaccu	brand	garage	0G	Bij een garage in Maastricht is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. In de garage aan de Wolkammersdreef stonden een elektrische fiets, een scooter en twee motoren voor een rijsschool. De accu van de elektrische scooter vloog in brand. Het apparaat was pas één dag oud, laat de eigenaar weten. Het was voor het eerst dat het apparaat werd opgeladen. Om het vuur te bestrijden moest de brandweer de garagedeur openknippen. Bij de brand raakte niemand gewond.	nacht	ja
11-8-2023	Baarn	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Op de Professor Fockema Andreaelaan in Baarn is vrijdagmiddag brand uitgebroken op een zolder. Een wasmachine stond in een woning in brand. Het vuur is inmiddels onder controle. Er vielen geen gewonden. Rond 16.00 kreeg de brandweer een melding binnen over de brand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zag een bewoner van de straat plotseling rook uit de zolder komen. Volgens de woordvoerder was er niemand thuis en zijn er geen gewonden gevallen. Het zou gaan om een wasmachine, die op de tweede etage in brand stond. Inmiddels is de brand onder controle.	middag	n.v.t.
11-8-2023	Stadskanaal	kortsluiting	hoverboard	brand	woning	0G	Brandweer Stadskanaal is vanavond uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Julianastraat in Stadskanaal. Iets na half acht vanavond is de brandweer van Stadskanaal gealarmeerd voor een woningbrand aan de Julianastraat. Een buurtbewoner rook een vreemde lucht en belde de brandweer. Bij aankomst van de brandweer bleek er rook in de betreffende woning te staan. De bewoners waren niet thuis. De brandweer heeft een deur geforceerd om binnen te komen. De brandweer had de situatie snel onder controle. De woning werd geventileerd. De brand is ontstaan door kortsluiting in een hoverboard (gemotoriseerde skateboard) die aan de lader stond.	avond	ja
13-8-2023	Dordrecht	onbekend	fietsaccu	brand	garagebox	2R	In een garagebox aan de Kleine Beerstraat in de Dordtse wijk Sterrenburg heeft zondagavond een uitslaande brand gewoed. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere boxen, maar er ontstond veel schade aan de daken daarvan. Twee getuigen werden door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. De brand brak rond 20.00 uur uit bij de deur van de box, die volgestouwd stond met allerlei spullen. In de omgeving was enige tijd veel rook te zien. Het is nog niet bekend hoe het vuur kon ontstaan. De huurder van de garage vertelde de brandweer dat de oorzaak vermoedelijk in een accu van een elektrische fiets zou zitten. Manon van Waardenberg, met haar man huurder van een aangrenzende garage, woont een straat verderop en schrok enorm toen ze de rook zo dicht in de buurt zag: „Ik ben meteen gaan kijken.” De brandweer wist hen uit de garage te reden. Ook de muziekinstrumenten van haar man werden uit de garage gehaald, maar die liepen vermoedelijk zo veel waterschade op dat ze niet meer te gebruiken zijn. Toch haalt ze opgelucht adem: „Het zijn maar dingen.”	avond	onbekend
13-8-2023	Enkhuizen	onbekend	wasmachine	brand	appartement	0G	In het appartementencomplex van zorgorganisatie Leekerweide in Enkhuizen heeft zondagavond een brand plaatsgevonden. Het gehele complex moest worden ontruimd. Rond 18.20 uur werd de brandweer opgeroepen wegens een brand in de flat aan de Kwartellaan in Enkhuizen. In één van de appartementen was een brand ontstaan nadat de bewoner de wasmachine had aangezet. De wasmachine vloog door een nog onbekende reden in brand. De aanwezige begeleiding ontruimde de flat waarna alle bewoners veilig buiten stonden. De brandweer is naar binnen gegaan om de brand te blussen. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen met het oplossen van de schade.	avond	n.v.t.
14-8-2023	Appingedam	onbekend	fietsaccu	brand	schuur	0G	In een elektrische fiets in een schuur aan de de Heiman Akkerstraat in Appingedam is vanmiddag brand ontstaan, vermoedelijk werd het vuur veroorzaakt door een probleem met de accu van de fiets. De brandweer werd door omwonenden ingeschakeld nadat ze zwarte rook uit de schuur zagen komen, de bewoners waren op dat moment niet thuis. De brandweer heeft de schuur opengebroken en de fiets uit de schuur gehaald en geblust, de schuur heeft flinke rookschade opgelopen.	middag	onbekend
14-8-2023	Ees	onbekend	fietsaccu	brand	loods	0G	In Ees is vanavond brand uitgebroken in een loods die vol staat met elektrische fietsen. Even na half tien werd de brand op vakantiepark Land van Bartje ontdekt. De brandweer van Borger, Tweede Exloërmond en Schoonoord zijn ter plekke om de brand te blussen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe zouden mogelijk accu's in de brand zijn gevlogen. De loods kan grotendeels als verloren worden beschouwd.	avond	onbekend
14-8-2023	Honselersdijk	onbekend	fietsaccu	brand	schuur	0G	Bewoners aan de Hofzicht in Honselersdijk werden maandagmiddag rond half drie opgeschrikt door rookwolken die uit drie schuurtjes naar buiten kwamen. Een bewoonster zag rond dat tijdstip dat haar schuurdeur met een plof open klapte. Een andere bewoner belde direct 112 waarna de brandweer van Honselersdijk en Naaldwijk ter	middag	ja

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							plaatse kwamen. Brandweer Honselersdijk is bij aankomst direct gaan blussen bij de middelste van drie schuurtjes waar het vuur was ontstaan. Het bleek dat daar een fietsaccu tijdens het opladen in brand was geraakt, wat alle rookontwikkeling veroorzaakte. De brandweer heeft vrij snel twee elektrische fietsen en een gasfles naar buiten gebracht, waarna het snel gedaan was met de brand. De brandende accu 's zijn uiteindelijk los geknipt van de fietsen en kregen een dospelbadje in de grijze bak, zodat ze niet opnieuw in de brand kunnen vliegen.		
14-8-2023	Meppel	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	De brandweer van Ruinerwold moest maandagmiddag rond 15:25 uur uitrukken voor een woningbrand aan de Citroenvlinder in Meppel. Volgens de veiligheidsregio was er brand in de meterkast geweest. Maar toen de brandweer arriveerde, was er geen vuur meer, en rook evenmin. De bewoonster is in een ambulance gecontroleerd omdat ze veel rook ingeademd had. Maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De woning heeft momenteel geen stroom. Of er ook andere woningen zonder stroom zal zitten, is onduidelijk. Hoelang de bewoonster zonder stroom zit, kon de veiligheidsregio niet zeggen. Wat de precieze oorzaak voor de brand in de meterkast is geweest, is niet bekend.	middag	n.v.t.
14-8-2023	Son en Breugel	onbekend	fietsaccu	brand	winkel	0G	Het levenswerk van Rianne van de Wiel-Hertogs is van de ene op de andere dag verloren gegaan na de brand in haar hondentrimsalon Ale Pluto. Maandag rond 13.50 brak er brand uit in haar hondentrimsalon Ala Pluto. Binnen enkele minuten stond het hele gebouw in brand. Rianne is woensdag nog in de war van wat er allemaal is gebeurd. Alle spullen van haar trimsalon zijn in vlammen opgegaan. De brandlucht is nog goed te ruiken in de omgeving. De brand is ontstaan in het voorste gedeelte van de schuur. Rianne wijst naar twee grote zwarte brandvlekken. "Daar stonden twee elektrische fietsen. Ze stonden op te laden toen een van de accu's in brand vloog", zegt Rianne. Zij en haar man hadden de fietsen net gekocht. "Van tevoren hadden we zelfs onderzoek gedaan naar welke fietsen het veiligst zouden zijn. Het is onwerkelijk dat zo'n fiets dan ons hele levenswerk vernietigt." "Het leek wel vuurwerk". De brand brak maandagmiddag om twee uur uit. Rianne was op dat moment thuis.	middag	ja
15-8-2023	Lepelstraat	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Dinsdagmorgen is brand uitgebroken in de keuken van een vrijstaande bungalow aan de Pastoor Dekkerstraat in Lepelstraat. Op het aanrechtblad was een elektrisch apparaat in vlammen opgegaan. Al vrij snel had de brandweer het vuur onder controle. De brand brak uit rond 08:45 uur. Omdat niet direct duidelijk was wat er in brand stond en er behoorlijk wat rook vrij kwam, schaalde de brandweer al snel op naar middelbrand. Ook een ambulanceteam kwam ter plaatse, voor zover bekend raakte er niemand gewond. Met een brandblusser had de brandweer het vuur snel gedoofd. Nadat de woning was geventileerd en er metingen waren uitgevoerd om na te gaan of er niet te veel CO in de woning aanwezig was, is deze terug overgedragen aan de bewoners.	ochtend	n.v.t.
15-8-2023	Sneek	onbekend	elektrische step	brand	portiekflat	0G	In de nacht van maandag op dinsdag zijn bewoners van een portiekflat ruw gewekt door een brand in de garagebox/berging op de begane grond. Rond kwart over een werd de brandweer gealarmeerd om met spoed naar de Liaukemastraat te gaan voor een gebouwbrand. Ter plaatse bleek er brand te zijn in de garagebox die zich op de begane grond van de flat bevindt. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Omdat de rook de portiek in trok, heeft de brandweer met een overdrukventilator de portiek geventileerd en vervolgens de woningen gecontroleerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand werd naar buiten gehaald, dit ging om een elektrische step. Het is niet bekend of deze aan de lader stond.	nacht	onbekend
16-8-2023	Bilthoven	kortsluiting	noodstroomkast	rook	universiteitsgebouw	0G	De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een melding op het Utrecht Science Park in Bilthoven. In een van de panden is rookontwikkeling waargenomen. De brandweer hoefde niet in actie te komen, maar moest wel enige tijd zoeken naar de oorzaak van de rookontwikkeling. De rook bleek te maken met kortsluiting in een noodstroomkast van een laboratorium. De technische dienst van het Utrecht Science Park heeft daarna de opruimwerkzaamheden van de brandweer overgenomen.	middag	n.v.t.
16-8-2023	Meppel	onbekend	vaatwasser	vuur- en rookschade	woning	0G	In een woning aan de Cornelis Houtmanstraat in Meppel is dinsdagavond brand uitgebroken. Dit gebeurde rond half twaalf 's avonds. Door de vuur- en rookschade is de woning tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner lag al in bed toen het brandalarm afging. Ze heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Toen de brandweer arriveerde zijn haar burens uit voorzorg geëvacueerd, zij konden na het blussen hun huis weer in. Voor de getroffen bewoonster is een andere slaapplek geregeld. Het vuur begon in de vaatwasmachine, al snel was de keuken een vlammenzee. Zowel de vaatwasser als een magnetron zijn volledig afgebrand. De woning heeft flinke rookschade en de keuken is uitgebrand, waardoor het pand tijdelijk onbewoonbaar is.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
16-8-2023	Ternaard	onbekend	koelinstallatie	geen	gebouw	0G	Een koelunit van een gebouw van KPN heeft woensdagochtend korte tijd in brand gestaan. Het vuur was even te zien en bij aankomst van de brandweer was er al geen sprake meer van brand. De brandweer van Ternaard werd om 11.12 uur opgeroepen voor de mogelijke brand aan de Worp van Peymastrjitte in Ternaard. De brand was in een buitenunit van een koelunit aan de buitenunit van het gebouw. De brand heeft mogelijk wel gevolgen gehad voor eventuele verbindingen. De koelunit zorgt voor koeling van de apparatuur van de zendmast voor mobiel e communicatie. Een monteur van KPN werd ingeschakeld om alles te controleren. Een uur later werd de brandweer opnieuw gealarmeerd toen opnieuw de vlammen uit de koelunit sloegen. De brandweer heeft deze keer het vuur gedoofd en de spanning van de koelunit gehaald. De brand werd ontdekt door buurtbewoners.	ochtend	n.v.t.
17-8-2023	Drongelen	onbekend	wasdroger	brand	loods	0G	In een loods in Drongelen woedde donderdagavond een grote brand. Niemand raakte gewond, maar het gebouw was niet meer te redden. Van het cateringbedrijf van Arnaud van de Pol, dat in de loods zat, is niets meer over. In het gebouw zat ook een boerderijwinkel. De brand brak aan het begin van de avond uit. Medewerkers van Nosjuh's Catering, het bedrijf van Arnaud en zijn vrouw, waren vlak daarvoor nog bestellingen van het weekend aan het voorbereiden in de keuken. "Ze waren tot vijf uur aan het werk, toen was er nog niks aan de hand", weet de eigenaar. "Ik ben zelf net na vijven ook nog in de keuken geweest. Het enige dat toen aanstond was de droger. Ik denk dat de brand daar is begonnen." De frietkraam van het bedrijf is gespaard gebleven en gaat dit weekend gewoon op pad. "Zo proberen we steeds verder de draad weer op te pakken." Maar echte catering zit er komende tijd nog niet in. "Dat gaat nog een hele tijd duren, dat heb ik wel door. Het is gewoon even afwachten hoe het zich ontwikkelt. We hopen in ieder geval volgend jaar weer in bedrijf te zijn."	avond	n.v.t.
17-8-2023	Mitselwier	kortsluiting	oplader	brand	woning	1R	Bij een brand aan de Balthasar Bekkerstrjitte in Mitselwier is donderdagmiddag een persoon lichtgewond geraakt. De bewoner van het pand wilde het vuur in de keuken doven, maar ademde tijdens de blus poging rook in. Er ontstond kortsluiting in een oplaadkabel van een tablet. Dit was in de buurt van een airfryer en die zou daardoor vlam hebben gevat. De brandweer van Eanjum en Dokkum werden rond tien over half vier met spoed gealarmeerd. Het eerstgenoemde brandweerkorps deed een binnenaanval en kon zo het vuur snel onder controle krijgen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, zo meldt de brandweer. Door snelle inzet kon erger worden voorkomen.	middag	onbekend
17-8-2023	Rotterdam	menselijk handelen	oven	rook	woning	1RZ	Buiten spelende kinderen hebben vanmiddag in de Polslanstraat in Rotterdam de brandweer gebeld nadat zij in een woning een rookmelder hoorde afgaan en iemand hoorde huilen. De brandweer die snel ter plaatsen was ontdekte een brand in de oven. Bewoners waren in de oven een kersenpittenzak aan het opwarmen die vervolgens in brand is gevlogen. De brand kon snel geblust worden en de woning die vol rook stond werd geventileerd. Een kind die in de woning was had rook ingeademd is is nagekeken in de ambulance maar toch voor een extra controle overgebracht naar het ziekenhuis. De kinderen die de brand ontdekte hebben van de brandweer een knuffelbeer gekregen.	middag	n.v.t.
17-8-2023	Wormerveer	onbekend	elektrische installatie	brand	flat	0G	Er heeft vanochtend vroeg brand gewoed in de elektrische installatie van een flatgebouw in de Lijsterstraat in Wormerveer. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen. De brandweer zette meerdere eenheden in om de vlammen te bestrijden en netwerkbeheerder Liander schoot de blussers daarbij te hulp. Over de oorzaak van de brand zijn geen mededelingen gedaan en ook de schade die is aangericht is onbekend.	ochtend	n.v.t.
18-8-2023	Coevorden	kortsluiting	onbekend	geen	hotel	0G	De brandweer van Coevorden rukte vanmiddag uit met een aantal brandweervoertuigen naar de straat Kasteel in Coevorden en de korpsen van Schoonebeek en De Krim werden opgeroepen. Er zou sprake zijn van een middelbrand. Gelukkig viel het mee en werd de inzet geannuleerd. In hotel De Vlijt zou sprake zijn van kortsluiting.	middag	n.v.t.
18-8-2023	Emmen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	multicultureel centrum	0G	In het multiculturele centrum aan de Tammingecamp in Emmen is rond 03.00 uur brand uitgebroken. De brandweer had de brand snel onder controle. Op het moment dat de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het dak. De brand is zowel van buiten als binnen geblust door de brandweer van Emmen en Klazienaveen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brand is zeer waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Dat zegt de beheerder van het gebouw.	nacht	n.v.t.
18-8-2023	Rotterdam	onbekend	computer	brand	universiteitsgebouw	0G	In het EE-gebouw van het Erasmus MC aan de Westzeedijk in Rotterdam heeft donderdagavond kortdurend een brand gewoed. Op de dertiende verdieping heeft vlak voor 20.00 uur een computer vlam gevat. De sprinklerinstallaties zijn op drie verdiepingen aangesprongen, waarop de brandweer met groot materieel is	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							uitgerukt. Om 20.24 uur was de brand gedoofd. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er waterschade ontstaan op meerdere verdiepingen.		
19-8-2023	Brandwijk	oververhitting	friteuse	brand	bijgebouw	0G	Een oververhitte frituurpan zorgde zaterdagavond voor een middelgrote brand in een bijgebouw aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Iets na 21.00 uur kreeg de brandweer melding van de bewoner dat de oververhitte frituurpan voor een brand zorgde. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna een meting uitgevoerd om te zien of er koolstofdioxide vrij was gekomen. Dat bleek niet het geval. Het bijgebouw is daarna geventileerd. Er zijn geen gewonden gevallen.	avond	n.v.t.
19-8-2023	Breskens	onbekend	friteuse	brand	gebouw	0G	In een gebouw aan de Kaai in Breskens heeft vanmorgen enige tijd een brandje gewoed. De brandweer van Breskens werd ingezet. De brandweerlieden van Breskens werden vanmorgen omstreeks 11.45 uur opgeroepen voor de melding van de brand. Aanrijdend kregen zij te horen dat er een brand was ontstaan in een frituurpan en dat de aanwezigen de pan al hadden afgedekt met een deksel, waardoor de brand zich niet meer kon uitbreiden. De brandweer hoefde enkel nog een nacontrole uit te voeren.	ochtend	n.v.t.
20-8-2023	Enschede	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Zondagavond 20 augustus rond 22.10 uur was brand ontstaan op een zolderverdieping van een woning aan de Stroinksbleekweg in Enschede. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De brand was ontstaan in een wasdroger. Hoe de brand in de wasdroger heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de brand.	avond	n.v.t.
21-8-2023	Assendelft	menselijk handelen	inductieplaat	brand	appartement	0G	Maandagochtend is omstreeks 09.15 uur brand uitgebroken in een appartement op de begane grond van het pand 't Huis Assumburg. Buren hoorden het rookalarm en hebben hierop de beheerder van het pand gewaarschuwd. In de keuken is er brand ontstaan en het appartement stond vol met rook. Vermoedelijk heeft een kat over de inductiekookplaat gelopen, waardoor deze is aangegaan en er brand is ontstaan. De beheerder heeft de brand geblust en de brandweer heeft nageblust, omdat de temperatuur erg hoog was. Op het moment van de brand waren de bewoners niet aanwezig. Wel waren er twee katten, die door brandweer in veiligheid zijn gebracht. Ze werden in eerste instantie opgevangen in de brandweerwagens en even later opgehaald door de dierenambulance.	ochtend	n.v.t.
21-8-2023	Kerkrade	onbekend	elektrische step	brand	woning	0G	Tijdens een reddingsoperatie hebben de brandweer en politie bewoners van een plat dak van een brandend huis aan de Directeur Schrijnenstraat gered. De inzet vond plaats op maandagochtend rond kwart voor acht, waarbij ook omliggende woningen uit voorzorg werden ontruimd. Waarschijnlijk door een elektrische step brak er brand uit in de woning en werden de kinderen van de familie gedwongen, waaronder een kind van 2 jaar, naar het platte dak te vluchten. Het snelle en doortastende optreden van de hulpdiensten bracht de gezinsleden veilig terug op de begane grond, waar ambulancepersoneel hen op eventuele verwondingen kon controleren. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond tijdens de brand.	ochtend	onbekend
22-8-2023	Breda	vermoedelijk overbelasting	meterkast	brand	woning	2RZ + 1BZ	Er woedde dinsdagmiddag een grote brand in een huis in de Mastbosstraat in Breda. Het dak van de woning is volledig ingestort en de zwarte rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien. Drie mensen raakten gewond bij de brand. Twee naastgelegen huizen moesten worden ontruimd. De brand brak rond drie uur uit en was al vrij snel uitslaand. Op dat moment waren er twee meisjes en een vrouw in de woning aanwezig. Zij hebben rook ingeademd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw liep ook brandwonden op aan haar handen, toen ze het vuur nog probeerde te blussen. De brand begon volgens de brandweer in de meterkast. Er was enige tijd een stroomstoring in Breda. Volgens de bewoner brak de brand uit net nadat die verholpen was. De brandweer rukte met groot materieel uit en is lang bezig geweest om het vuur te blussen. De kozijnen waren al snel zwartgeblakerd, later stortte ook het dak van de woning in. De bewoners zijn aangeslagen. "Ik heb dit allemaal samen met mijn vader gebouwd en dat is in een keer weg", zegt zoon Sami bedrukt.	middag	n.v.t.
22-8-2023	Capelle aan den IJssel	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	In een woning aan het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel heeft maandagavond korte tijd brand gewoed in een woning. Een wasdroger was in de keuken in brand gevlogen en er was daardoor sprake van rookontwikkeling. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. De brand zelf was gelukkig snel onder controle. De bewoonster van het pand heeft rook ingeademd. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de medische verzorging van het slachtoffer.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
22-8-2023	Gorichem	onbekend	compressor	geen	ziekenhuis	0G	De brandweer Gorinchem is uitgerukt naar het Beatrixziekenhuis. In een technische ruimte is een storing geweest in een koelsysteem. Hierbij kwam rook vrij. „Die rook heeft afdelingen waar patiënten verblijven niet bereikt en niemand is gewond geraakt.” Dat zegt een woordvoerder van het Beatrixziekenhuis desgevraagd. De problemen in de technische ruimte die tussen de vijfde en zesde etage ligt, ontstonden rond iets voor vijf uur in de middag. Een compressor in het koelsysteem ging stuk en daarbij ontstond rook. Op dit moment onderzoekt de technische dienst van het Beatrixziekenhuis hoe snel het kapotte onderdeel kan worden vervangen. We willen dat koelsysteem zo snel mogelijk weer aan de praat hebben.”	middag	n.v.t.
22-8-2023	Pijnacker	kortsluiting	meterkast	brand	bedrijfspan	1R + 1BZ	Aan het begin van de middag heeft brand gewoed in een bedrijfspan aan de Katwijkerlaan. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De hulpdiensten rukten met spoed uit; een traumahelikopter landde nabij een naastgelegen paardenbak. De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan een krachtstroom aansluiting in de meterkast; en daarbij ontstond kortsluiting en een steekvlam. De man die in de meterkast bezig was liep daardoor ernstige brandwonden op. Daarom werd, behalve een ambulance, ook een traumahelikopter ter plaatse gevraagd. Twee mannen hebben rook geïnhaald; beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De man die in de meterkast bezig was is eerst ter plaatse behandeld, en daarna met spoed (zwaailicht en sirene) naar het ziekenhuis vervoerd.	middag	n.v.t.
23-8-2023	Hilversum	onbekend	accu	brand	ziekenhuis	0G	De brandweer heeft vannacht de handen vol gehad aan een brandende accu in het Tergooiziekenhuis in Hilversum. Volgens een aanwezige fotograaf moesten patiënten van de verpleegafdeling tijdelijk ergens anders in het ziekenhuis opgevangen worden. Volgens de brandweer was de brand in de accu snel onder controle, maar omdat het een accu betrof moest deze geblust worden in een bak met water. Er zou vooral stankoverlast zijn. De patiënten die zijn verplaatst zijn volgens getuigen gecontroleerd op eventuele verwondingen, maar het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt.	nacht	onbekend
23-8-2023	Oostknollendam	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Op de Bickershorn is woensdagmiddag rond 16.15 uur brand ontstaan. De bewoonster kwam thuis, deed de deur open en zag rook in de woning. De vrouw belde 112, waarna de Burgerhulp Oostknollendam als eerste in actie kwam. Die hadden met hun quad slangen klaargelegd voor de brandweer. De brandweer heeft een tijd stilgestaan voor een brug. Er is vrij snel opgeschaald naar middelbrand. Een vaatwasser heeft de brand veroorzaakt. De keuken is door de vlammen verwoest. Verder is er in het huis veel rookschade. Stichting Salvage zal de schade vaststellen.	middag	n.v.t.
23-8-2023	Spijkenisse	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Bij een brand in een wasdroger, is woensdagmiddag de zolder van een huis in Spijkenisse flink beschadigd geraakt. Toen de brandweer aankwam aan de Visserskreek, sloegen de vlammen uit het dak. De bewoners konden op tijd naar buiten komen en bleven ongedeerd. De brandweer heeft het vuur snel geblust. De bewoners konden daarna naar binnen om spullen op te halen. Of ze vannacht thuis kunnen slapen, kon de brandweer niet zeggen. Het huis ernaast heeft bij het blussen van de brand waterschade opgelopen.	middag	n.v.t.
24-8-2023	Goor	onbekend	fietsaccu	brand	cafeteria	0G	In de berging van een restaurant aan het Prinses Julianaplein in Goor heeft vannacht brand gewoed in een berging. Mogelijk was een elektrische fiets de boosdoener. De brandweer dompelde fietsaccu's onder water en heeft het pand gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het vuur niet was doorgeslagen naar andere ruimtes. Hoe groot de schade is, is niet bekend.	nacht	onbekend
26-8-2023	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	hotel	0G	Gasten van het Ibis-hotel moesten vanochtend al vroeg uit te veren. Door een brand op de zesde etage werd een deel van het gebouw rond 7.30 uur ontruimd. Er raakte niemand gewond. De brand ontstond in een meterkast en veroorzaakte veel rook. Gasten op de 7e etage roken de brandlucht en alarmeerden de brandweer. Inmiddels is de brand uit en is de brandweer alweer vertrokken. De gasten die naar buiten moesten, worden voorlopig opgevangen in het Victoriahotel. Het is nog onduidelijk wanneer de gasten weer terug het hotel in kunnen.	ochtend	n.v.t.
26-8-2023	Leek	overbelasting	TL-verlichting	brand	winkel	0G	Tegen half vier vanmiddag werden de brandweerkorpsen van Leek en Roden gealarmeerd voor brand in een winkel aan de Bosweg in Leek. Hier bleek bij de Primera een klein brandje te zijn. De brandweer had het vuurtje snel onder controle, en kon vervolgens de winkel gaan ventileren. Oorzaak van het brandje was een doorgebrande TL lamp. Salvage is ter plaatse voor afhandeling van de schade. De Bosweg was enige tijd afgesloten voor het verkeer.	middag	n.v.t.
27-8-2023	Haarlem	onbekend	friteuse	brand	restaurant	1R	Bij de Febo aan de Paul Krugerstraat in Haarlem is zondagavond brand uitgebroken. De uitlaande brand zorgde voor flink wat rook boven de stad. De brand is inmiddels onder controle, er raakte niemand gewond. De brand ontstond zondagavond rond kwart voor zeven in het Febo-filiaal in Haarlem. De vlammen sloegen uit het pand en de rook was al van ver te zien. Rond kwart over zeven kreeg de brandweer de brand onder controle.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een frituurpan, maar dat weten we nog niet zeker", zo meldt iemand van de veiligheidsregio. Er raakte niemand gewond bij de brand. "Er wordt nog iemand nagekeken die mogelijk rook heeft geïnhaald. Waarschijnlijk hoeft 'ie niet mee naar het ziekenhuis."		
27-8-2023	Hoek van Holland	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Hoek van Holland, Maasdijk en de hoogwerker uit Naaldwijk werden zaterdagavond laat opgeroepen voor een woningbrand aan de Tuymelaerstraat in Hoek van Holland. De bewoner merkte rond 23.00 uur dat in de wasdroger brand was ontstaan met enige rookontwikkeling als gevolg. De hulpdiensten werden gebeld en behalve de politie kwam ook een ambulance ter plaatse om de bewoners na te kijken op rookinhaling. De brandweer heeft met de hoogwerker en de warmtecamera het dak geïnspecteerd op eventuele brandhaarden, maar de defecte wasdroger bleef beperkt tot een kleine brand. De bewoners konden na het incident en nadat de woning was gelucht, weer terug naar de woning.	avond	n.v.t.
27-8-2023	Krommenie	vermoedelijk kortsluiting	elektrische kinderauto	brand	schuur	0G	Zondagavond stond rond 19.45 een schuur van een woning aan de Dr. Kuijperkade in Krommenie in brand. De bewoonster en haar zoontje waren in de woning aanwezig toen de brand in de schuur uitbrak. De bewoonster heeft direct 112 gebeld en een skelter van haar zoontje uit de schuur gered. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig uitbrandde. Ook de schutting heeft vlam gevat en het tuinmeubilair is door de hitte van de brand gedeeltelijk gesmolten. Kortsluiting bij het opladen van de accu van een elektrische kinderauto is de waarschijnlijke oorzaak van de brand. De schuur van de naastgelegen woning heeft ook aanzienlijke schade opgelopen door de brand. Stichting Salvage zal de bewoonster bijstaan in het afhandelen van de schade.	avond	ja
27-8-2023	Moordrecht	oververhitting	compressor	rook	garage	0G	Zondagavond om 22.30 uur was mogelijk brand ontstaan in een garage aan de Grote Esch in Moordrecht. Meerdere brandweer eenheden werden ingezet. Echter bleek een compressor oververhit te zijn geraakt waardoor er rook vrij kwam. De deuren van het bedrijf werden opgezet om te luchten. Er vielen geen gewonden.	avond	n.v.t.
28-8-2023	Haarlem	onbekend	autostofzuiger	brand	carwash/wasbox	0G	Bij een wasbox van YourCarwash aan de Ir. Lelyweg in Haarlem is zondagmiddag een autostofzuiger in brand gevlogen. Omstanders die bezig waren om hun auto schoon te maken, zagen ineens de vlammen uit de stofzuigerkast komen. Omstanders begonnen direct met blussen en wisten daarmee erger te voorkomen, meldt het Noordhollands Dagblad. De toegesnelde brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot de stofzuiger en de daaromheen gebouwde kast. Ook is er geen schade aan de wasboxen. Hoe de autostofzuiger vlam heeft kunnen vatten, is nog niet duidelijk.	middag	n.v.t.
28-8-2023	Leeuwarden	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Maandagmiddag tegen 12.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Melkemastate in Leeuwarden. In de keuken van de woning was brand ontstaan in een vaatwasser. De burens wisten de brand te blussen voor de komst van de brandweer. Met een brandblusser is door de brandweer nageblust. De woning is geventileerd door de brandweer. Stichting Salvage is opgeroepen voor de afhandeling van de schade.	middag	n.v.t.
28-8-2023	Rotterdam	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	Bij een klein brandje in een woning aan de Schere in Rotterdam zijn moeder en dochter gelukkig met de schrik vrijgekomen. In de oven lag een frikandelbroodje te bakken. Echter was de bewoonster een plastic deksel vergeten uit de oven te halen waarop deze in brand vloog en voor veel rookontwikkeling zorgde. De brandweer werd gebeld en was snel ter plaatse. De brandweer heeft het kleine meisje uit de woning gered. De woning is geventileerd. De moeder en dochter zijn door de ambulancedienst nagekeken.	ochtend	n.v.t.
28-8-2023	Zeewolde	kortsluiting	wijnkoeler	brand	restaurant	0G	In het restaurant van resort De Parel aan de Groenewoudseweg heeft vrijdagavond een kleine brand gewoed. De melding kwam rond half negen bij de brandweer binnen. Zij rukte uit met twee bluswagens en een hoogwerker. Ter plaatse kwam er rookontwikkeling uit het pand. Kortsluiting in een nieuwe wijnkoeler bleek de oorzaak te zijn van de brand. Het apparaat werd van het stroomnet gehaald en zo kon erger worden voorkomen. Vanwege de brand werd het restaurant ontruimd. Door de snelle inzet is de schade beperkt gebleven.	avond	n.v.t.
29-8-2023	Groningen	menselijk handelen	oven	rook	flat	0G	Een melding van brand in een woning aan de Esdoornlaan in de stad Groningen is aan het begin van de middag met een sissert afgelopen. Een broodje in de oven van een van de bewoners van de studentenflat was uiteindelijk de boosdoener, bleek na een kort onderzoek. Er raakte niemand gewond, wel moest de woning worden geventileerd.	middag	n.v.t.
29-8-2023	Helmond	onbekend	CV-ketel	brand	woning	0G	Dinsdagochtend werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Antilopelaan in Helmond-Brouwhuis. In de betreffende woning zou brand zijn ontstaan in de cv-ketel. Een bewoonster van de woning en haar hond konden de woning tijdig verlaten. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond bij de brand.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
29-8-2023	Papendrecht	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schoolgebouw	0G	Op dinsdagmiddag 29 augustus heeft er korte tijd brand gewoed op basisschool De Knotwilg aan de Moerbeihof in Papendrecht. Er is net na de middag vermoedelijk kortsluiting ontstaan in een schoollokaal, wat leidde tot een klein brandje. Hierop werden alle leerlingen van de Knotwilg, maar ook van de naastgelegen Prins Florisschool, direct geëvacueerd. Het personeel heeft de brand kunnen blussen, de brandweer heeft nabluswerkzaamheden gedaan. De brandweer zette een ventilator in om de rook uit pand te krijgen en een eventuele schroeilucht. Verder heeft de brandweer het plafond van het lokaal preventief verwijderd. Er zijn geen gewonden gevallen.	middag	n.v.t.
30-8-2023	Den Haag	onbekend	fietsaccu	brand	woning	2R	Een elektrische fiets heeft vannacht in de Jaarsveldstraat in Den Haag voor wat commotie gezorgd. Rond half 1 vloog tijdens het opladen van de fiets de accu spontaan in brand. Dit gebeurde toen de fiets in de woonkamer stond. Direct werd 112 gebeld en spoedde de hulpdiensten zich naar het adres. Eenmaal ter plekke bleek de brand al uit te zijn. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en hierop geventileerd. Met een bakje water is de fiets in de tuin volledig afgeblust. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoners, een man en een kind, na te kijken op eventuele rookinhalatie. Zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De schade in de woning is groot. De brandweer laat Stichting Salvage ter plaatse komen om de schade voor de bewoners af te handelen.	nacht	ja
30-8-2023	Haarlem	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1R	In een woning in de Borskistraat in Haarlem is vanavond brand uitgebroken. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd ter controle, de brand is mogelijk uitgebroken doordat een accu van een e-bike vlam vatte. De brand brak rond 19.00 uur uit in een eengezinswoning en is inmiddels weer onder controle. "Het was een kleine brand, dus die was heel snel uit", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH. Bij de brand was een 'knetterend geluid' te horen dat afkomstig was van consumentenvuurwerk. Een persoon is ter plaatse door een ambulance nagekeken en moest ter controle naar het ziekenhuis. "Dat was omdat deze persoon rook had geïnhaleerd", aldus de woordvoerder. Vanavond of morgen wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. "Dit omdat de mogelijke oorzaak van de brand in de accu van een fiets zit, maar dat wordt verder nog onderzocht."	avond	onbekend
30-8-2023	Leidschendam	vermoedelijk kortsluiting	stekkerdoos	brand	woning	2R	De brandweer is woensdagavond 30 augustus uitgerukt voor een woningbrand aan de Agatha in Leidschendam. De alarmcentrale onving de melding woensdagavond rond 21.45 uur. De brandweer spoedde zich naar de woning met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Er werd ook een ambulance opgeroepen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een stekkerdoos in de woning. De bewoners van de woning bevestigen dit aan de redactie van Midvliet. In de stekkerdoos achter de televisie zaten veel stekkers en er lag bedrading, waarin kortsluiting is ontstaan. De bewoners zijn voor de zekerheid gecontroleerd door het ambulancepersoneel en moeten de nacht elders doorbrengen door de schade die is ontstaan.	avond	n.v.t.
31-8-2023	Noordwijk	kortsluiting	vriezer	geen	hotel	0G	De brandweer is donderdagavond 31 augustus samen met de politie met spoed uitgerukt voor een melding van een brand in een hotel aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. In de keuken van het hotel was kortsluiting ontstaan in de vriezer. De stekker is eruit getrokken waarna het gevaar verder geweken was. De brandweer kon zonder verdere inzet retour.	avond	n.v.t.
1-9-2023	Bleskensgraaf	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een woning aan de Kerkstraat in Bleskensgraaf is vrijdagmiddag 1 september brand uitgebroken. Er hebben zonnepanelen in brand gestaan. Dat heeft een gat in het dak veroorzaakt. Er zijn geen slachtoffers. Omdat onduidelijk was of het vuur nog smeulde aan de binnenzijde, hebben de hulpdiensten rond 16.00 uur opgeschaald naar 'grote brand', waardoor vanuit de hele omgeving hulpdiensten werden opgeroepen om te komen helpen bij het bestrijden van het vuur en het bieden van hulp. Onder meer de ladderwagen en ambulances kwamen ter plaatse. Met de ladderwagen werd het dak aan de zuidzijde van de woning geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat smeulende delen gedoofd zijn. Ook van binnenuit werden het dak en de zonnepanelen-installatie gecontroleerd.	middag	n.v.t.
1-9-2023	Katwijk	onbekend	compressor	geen	bedrijfspan	0G	Op het terrein van Dunea aan de Cantineweg in Katwijk heeft vrijdagmorgen een compressor van een toeleverancier in de brand gestaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. De compressor stond vlak naast een gebouw en een grote brandstoftank. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brandweer en Dunea laten weten dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar is geweest. De brand ontstond bij werkzaamheden aan de onthardingsinstallatie op het terrein. Die krijgt op dit moment groot onderhoud. Daarbij vloog de compressor van het externe bedrijf in de brand.	ochtend	n.v.t.
1-9-2023	Weert	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Vrijdagmiddag 1 september rond 12.05 uur was brand ontstaan in een woning aan de Joannes Knaepenstraat in Weert. Op de eerste verdieping van een woning was een felle brand ontstaan. Bij de brand kwam korte tijd rookontwikkeling vrij. De brandweer werd met meerdere voertuigen ingezet om de brand te blussen. Volgens de	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							brandweer ontstond de brand door kortsluiting in een elektrisch apparaat in de slaapkamer. Bij de brand raakte niemand gewond. Vanwege de inzet van de brandweer was de weg afgesloten voor verkeer.		
2-9-2023	Amsterdam	onbekend	wasdroger	brand	appartement	2R	In een appartement aan de Eerste Leeghwaterstraat in de Czaar Peterbuurt is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur geblust. De wasdroger stond in de badkamer. Een buurvrouw hoorde een knal en zag de rook vanaf haar balkon. Zij belde daarom de brandweer. Een brandweerwoordvoerder laat weten dat de brand ontstond in een wasdroger. "Dat gebeurt helaas vaker. Wij adviseren om er altijd bij te blijven als dit soort elektrische apparaten aan staan en het filter ook geregeld stofvrij te maken." Er waren tijdens de brand wel twee bewoners aanwezig. Zij hebben rook ingeademd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.	middag	n.v.t.
2-9-2023	Rijnsburg	onbekend	friteuse	brand	woning	5R	Een brand in de keuken van de kantine van de Voetbalclub Rijnsburgse Boys aan de Noordwijkerweg heeft voor veel schade gezorgd. Zaterdagmorgen werd de brandweer gewaarschuwd waarna snel werd opgeschaald naar zeer grote brand. De brand was ontstaan in de frituurpan. Het gebouw werd ontruimd door de aanwezige vrijwilligers, de politie zette een gedeelte van het terrein af vanwege de rookontwikkeling. Vijf personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De burgemeester van Katwijk is ter plaatse geweest om de situatie te bekijken en bijgepraat te worden door de brandweer en vrijwilligers van de voetbalclub. De voetbalwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys wat vanmiddag bij de Rijnsburgse Boys gespeeld zou gaan worden is afgelast door de brand.	ochtend	n.v.t.
3-9-2023	Escharen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een huis aan de straat Schutsboom in Escharen woedde vanmiddag brand. Daar bleek een wasdroger vlam te hebben gevat. De wasdroger stond op de zolder van het huis. De wasdroger ging bij de brand verloren. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
3-9-2023	Haarlem	onbekend	oplader	brand	woning	0G	Zaterdagavond rond 23.15 uur is er aan de Muiderslotweg in Haarlem brand ontstaan in een woning. De brandweer was een uur bezig met de brand die vooral in het dak was. Er is veel schade, maar er raakte niemand gewond. Hoe veel schade er precies is zal bij daglicht pas duidelijk worden. De bewoner heeft het vermoeden dat de oorzaak te maken heeft met een oplader die in brand vloog. De brand leverde geen hinder op voor omwonenden.	avond	onbekend
3-9-2023	Oegstgeest	onbekend	telefoon	brand	tuinhuis	0G	Een felle brand heeft zondagmorgen een tuinhuis verwoest aan de Haarlemmertrekvaart in Oegstgeest. De politie en brandweer werden even voor 10.00 uur gealarmeerd. De brand zorgde voor een flinke rookwolk die vanuit omliggende gemeenten te zien was. Na ongeveer een uur was de brand helemaal uit. Een kat die ten tijde van de brand in het tuinhuis aanwezig zou zijn geweest, wordt nog vermist. De brandweer heeft op aanwijzen van de eigenaar nog een lade met daarin volgens de eigenaar 900,00 euro aan briefgeld veilig weten stellen. Een telefoon die werd opgeladen is volgens de brandweer de mogelijke oorzaak van de brand geweest.	ochtend	ja
3-9-2023	Papendrecht	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser of magnetron	rook	woning	0G	De brandweer van Papendrecht rukte zaterdagmiddag uit voor loeiende rookmelders aan de Stellingmolen in Papendrecht. Oplettende burens schakelden omstreeks 16:24 uur de hulpdiensten in, omdat zij het alarm al enige tijd hoorden. De politie en brandweer kwamen daarop ter plaatse en deden onderzoek. Omdat de bewoners niet thuis waren, besloot de brandweer in overleg met de politie om de deur geforceerd te openen met behulp van een cirkelzaag. Eenmaal binnen bleek dat er een lichte walm in huis hing. Uiteindelijk bleek dat erger was voorkomen door deze tijdige inzet. De oorzaak lag waarschijnlijk in kortsluiting van de vaatwasser of de magnetron.	middag	n.v.t.
3-9-2023	Uden	onbekend	wasdroger	brand	garagebox	1R	Bij een brand in een garagebox op de Cimbaallaan in Uden ontstond een flinke rookpluim. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Door ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar andere huizen. De brand ontstond door een droogtrommel die vlam vatte, hoe dit kon gebeuren is niet bekend. De ambulance werd erbij gehaald in verband met rookinhalatie. Een buurman probeerde de brand te blussen met een brandblusser toen de hulpdiensten nog onderweg waren. Veel omwonenden kwamen op de brand af om te kijken wat er aan de hand was.	middag	n.v.t.
3-9-2023	Zoetermeer	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	geen	winkel	0G	Er is vrijdagavond bij Dekker Sport Zoetermeer brand ontstaan in de grote reclamezuil. Nadat de brandweer snel ter plaatse was, moest de brand worden opgeschaald naar een zogenaamde 'middelbrand'. Dit betekent dat er meerdere wagens werden ingezet en er groot materiaal is gebruikt. Er werd dan ook een hoogwerker ingezet om de brand te kunnen blussen. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting geweest. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen.	avond	n.v.t.
4-9-2023	Appingedam	onbekend	accu	rook	kantoorgebouw	0G	Het sociaal werkvoorzieningsbedrijf van Eemsdelta, gevestigd op Fivelpoort in Appingedam, is maandagmiddag even ontruimd geweest vanwege een brandmelding. Binnen bleek er rook uit een accu in de technische ruimte te	middag	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							komen. Het alarm ging hierdoor af, meldt een woordvoerder van de brandweer. Hoeveel mensen naar buiten moesten en wanneer zij het pand weer in kunnen, is niet bekend.		
4-9-2023	Fijnaart	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	appartement	0G	Met groot materieel rukte de brandweer maandagmiddag uit voor een brand in appartementcomplex Bellefleur aan de Brabantse Bellefleur in Fijnaart. De brand ontstond rond 14.00 uur in een koelkast in een van de bergingen op de begane grond. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak. De brand was snel onder controle, rond 15.20 uur werd het sein brand meester gegeven. Niemand raakte gewond. Bewoners die thuis waren moesten binnen blijven en ramen en deuren dichtdoen. Zij moesten tot 16.00 uur op straat wachten vooraleer ze terug mochten naar hun woning. Dat had vooral te maken met de rookontwikkeling in de flat. Intussen verrichtte de brandweer CO2-metingen en werden de gangen en openbare ruimtes geventileerd.	middag	n.v.t.
4-9-2023	Roden	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Aan de Peter van der Veldelaan in Roden moest de brandweer maandagmiddag in actie komen. Even voor 12.00 uur brak er brand uit in zonnepanelen die op het dak van een woning liggen. De brandweer heeft 3 minuten na de eerste melding opgeschaald naar 'middelbrand', en een aantal naastgelegen woningen ontruimd. Politie en handhaving hebben de straat afgezet om voldoende werkruimte te creëren. De schade die de woning heeft opgelopen door de brand is fors. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. De brandweer is momenteel bezig met sloopwerkzaamheden en het nablussen van de brand. Stichting salvage is gealarmeerd en zal de schade bekijken. Door de grote inzet van de brandweer kwamen veel mensen een kijkje nemen.	middag	n.v.t.
4-9-2023	Zaandam	onbekend	telefoon	brand	winkel	0G	Maandagochtend rond 11.45 uur is bij een kapsalon aan de Gedemte Gracht in Zaandam brand ontstaan. De kapsalon, die boven een schoenenzaak zit, stond vol rook. De hulpdiensten zijn aanwezig in de drukke winkelstraat. Een telefoon begon opeens in brand te vliegen, laat de brandweer weten als antwoord op de vraag over de oorzaak. De telefoon lag niet aan een oplader. De brandweer heeft niet geblust, maar de zaak wel geventileerd van de rook.	ochtend	nee
5-9-2023	Helmond	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een huis aan de straat Dolomieten in Helmond is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door een wasdroger. De brand woedde op de bovenverdieping van het huis. De brandweer gebruikte een hoogwerker om het vuur te blussen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Ook de burens moesten hun huis ventileren door de vrijgekomen rook. In een huis aan de straat Dolomieten in Helmond is brand ontstaan, vermoedelijk door een wasdroger.	ochtend	n.v.t.
5-9-2023	Leiden	onbekend	oven	brand	winkel	0G	De Albert Heijn in winkelcentrum De Kopermolen in Leiden is dinsdagavond ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een oven. De brandweer heeft het vuur geblust en de supermarkt kon snel de deuren weer openen. Nog voordat de brandweer arriveerde hadden personeel en klanten de vestiging al verlaten. De toedracht van de brand is nog onbekend. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.	avond	n.v.t.
5-9-2023	Pijnacker	vermoedelijk kortsluiting	elektrische fiets	brand	garagebox	0G	In de nacht van maandag op dinsdag 5 september is er brand uitgebroken in een garagebox van een woning aan de Freule Wttewaall van Stoetwegensingel in Pijnacker. Uit de garagebox van een hoekwoning is brand ontstaan en er kwam forse rook vrij. De bewoners konden tijdig hun woning verlaten en de hulpdiensten alarmeren. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet bekend; in de garagebox stonden onder andere twee elektrische fietsen. Nadat het vuur onder controle was, is er nog lange tijd geventileerd. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een elektrisch apparaat; of dit om de elektrische fietsen gaat, is niet bekend.	nacht	onbekend
5-9-2023	Rotterdam	onbekend	elektrische step	brand	portiekflat	2R	Op dinsdagavond 5 september rond 19.25 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Rutgersstraat in Schiebroek. Er woedde brand op de begane grond en op de eerste verdieping en twee gezinsleden die aanwezig waren, vluchtten naar het balkon en sloten de deur achter zich. De brandweer heeft met behulp van een ladder de twee personen van het balkon gehaald. Zij hadden rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoners van 15 andere woningen in de twee portieken moesten tijdelijk hun huis uit. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. De woning van het gezin is onbewoonbaar geworden. De andere omwonenden konden na het ventileren weer terug naar huis. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat er een opladende elektrische step in brand is gevlogen.	avond	ja
5-9-2023	Vlissingen	kortsluiting	LED-verlichting	brandlucht	sporthal	0G	Vanavond is de brandweer uitgerukt voor kortsluiting in de led-verlichting van sporthal Baskenburg in Vlissingen. Volgens de meldster woedde er korte tijd brand. Rond 18.35 uur werd er melding gemaakt van brand in een bijgebouw van sporthal Baskenburg aan de President Rooseveltlaan in Vlissingen. De meldkamer stuurde de tankautospuit van de vrijwillige brandweer uit Vlissingen met spoed ter plaatse. Een vrouw was in een zaal links van de zij-ingang aan het stofzuigen toen ze plots een knal hoorde. Boven de led-verlichting aan het	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							plafond zag de schoonmaakster vuur. Direct werd 112 gebeld. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd. Na een korte inspectie door de brandweer bleek dat blussen niet meer noodzakelijk was. Alle nooddeuren werden opengezet om de brandlucht te verwijderen. De brandweer heeft geadviseerd om de verlichting te vervangen.		
6-9-2023	Losser	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Als gevolg van een woningbrand in Losser is woensdag een ravage ontstaan. De hulpdiensten kregen omstreeks half zes een melding van een woningbrand aan de Hofkamp. Ter plaatse bleek er sprake van een brand bij de meterkast. De brandweer schaalde op naar middelbrand en rukte met meerdere eenheden uit om de brand te blussen. De woning heeft als gevolg van de brand grote schade opgelopen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend.	middag	n.v.t.
7-9-2023	Hierden	onbekend	elektrische scooter	brand	schuur	2R	De brandweer kreeg donderdagavond rond 18.00 uur een melding van een uitlaande schuurbrand op de Ruimelsweg in Hierden. Al snel werd er opgeschaald naar middel brand en werden de korpsen van Hierden, Harderwijk en Nunspeet opgeroepen. Ook een ambulance kwam met spoed ter plaatse. De brand was snel onder controle maar de veranda/schuur kan als verloren worden beschouwd. Ook de woning werd licht aangestraald door de vlammen. Twee jongeren personen zijn gecontroleerd in de ambulance omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Mogelijk is de brand ontstaan tijdens het opladen van een elektrische scooter. Team Brandonderzoek komt ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.	avond	ja
8-9-2023	Benschop	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	De Plus-supermarkt in Benschop blijft vandaag dicht na een brand in een meterkast eerder vanmorgen. Op dit moment zit de winkel aan de Oranje-Nassastraat zonder stroom. Er wordt een noodaggregaat aangelegd en de medewerkers zijn bezig met schoonmaken, wat nog even gaat duren. De brand ontstond rond 8.30 uur. Volgens Veiligheidsregio Utrecht zag een medewerker van de supermarkt forse vlammen uit een meterkast komen. Klanten en medewerkers die op dat moment in de winkel waren, moesten het pand verlaten. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij, die met een afzuigstelsel moest worden afgevoerd.	ochtend	n.v.t.
8-9-2023	Maartensdijk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woonboerderij aan de Dorpsweg in Maartensdijk is vrijdagmiddag rond 15.00 uur brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse omdat de brand moeilijk bleek te blussen. Ongeveer 1,5 uur later was het vuur gedoofd. De brandweer had het aanvankelijk lastig met de brand omdat die zich in de spouwmuur bevond. Brandweermannen moesten de muren deels openbreken om het vuur te bereiken. Een gespecialiseerd team van de brandweer kwam ter plaatse om te voorkomen dat de brand zich ook naar het dak uitbreidde. Het dak kon worden gered, maar binnen liep de woning wel schade op. Volgens een woordvoerder van de brandweer lijkt het erop dat de brand bij de meterkast is ontstaan.	middag	n.v.t.
9-9-2023	Berkel en Rodenrijs	onbekend	hoverboard	brand	parkeerterrein	0G	Op het parkeerterrein aan Het Hoge Land in Berkel en Rodenrijs heeft zaterdagochtend een brand gewoed in een personenauto. De brandweer werd gealarmeerd voor een voertuigbrand nadat iemand zag dat er rook uit het voertuig kwam. Eenmaal ter plaatse bleek er in het voertuig iets te branden. De brandweerlieden hebben een raam ingetikt om in het voertuig te komen. Al snel bleek dat een Hoverboard de oorzaak was van de brand. De cel batterijen hebben vlam gevat en zijn uit elkaar geklapt waarna een brand is ontstaan. De eigenaar van het voertuig was bij één van de sportverenigingen en kwam gehaast naar de auto toe. De Audi Q8 heeft veel schade opgelopen door de brand. Het voertuig is opgehaald door een bergingsbedrijf.	ochtend	nee
9-9-2023	Leeuwarden	onbekend	ventilator	brand	appartementencomplex	0G	In het appartementencomplex aan de Trosdravik in Leeuwarden is vanmorgen rond 6.15 uur brand ontstaan. De brand ontstond in een unit van het luchtventilatiesysteem op het dak. Korte tijd was sprake van een uitlaande brand met hevige rookontwikkeling. Drie appartementen op de tweede verdieping werden door de brandweer ontruimd. Nadat de unit van het luchtventilatiesysteem op het dak was afgebroken kon de brand snel geblust worden. De brand aan de Trosdravik in Leeuwarden zat in een ventilator van het luchtventilatiesysteem. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. De eigenaar van het gebouw en de bewoners worden volgens de brandweer geholpen bij het afhandelen van de schade.	ochtend	n.v.t.
9-9-2023	Zwijndrecht	menselijk handelen	oven	rook	woning	1R	Ambulancemedewerkers hebben zich zaterdagavond over een man moeten ontfermen die in een woning aan de Marchantstraat in Zwijndrecht veel rook had ingeademd. De brandweer was ook uitgerukt naar het adres na een melding om circa 18.15 uur dat de woonkamer vol rook stond. Volgens een woordvoerder van de brandweer was iets in de oven dat heftig was gaan roken de oorzaak van het probleem. Bij het incident zijn geen vlammen te bespeuren geweest, dus de brandweer kon volstaan met het ventileren van de woning om alle rook eruit te krijgen.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
10-9-2023	Axel	onbekend	TL-verlichting	brand	restaurant	0G	Bij een restaurant in het centrum van Axel heeft zondag aan het begin van de avond een klein brandje gewoed. De brandweer rukte met spoed uit. De brandweer laat weten dat in restaurant De Graanbeurs aan de Noordstraat een tl-lamp had vlamgevat. Al snel nadat de brandmelding rond 19.30 uur was gedaan, was de situatie onder controle. De Axelse brandweer heeft ter plekke nog wel een nacontrole gedaan. Er is niemand gewond geraakt.	avond	n.v.t.
10-9-2023	Dokkum	onbekend	fietsaccu	brand	fietenstalling	0G	Een fiets is in de nacht naar zondag in brand gevlogen nadat de accu uit het niets was ontploft. Het voorval gebeurde omstreeks middernacht in een fietsenstalling aan de Stationsweg. De fiets was in de stalling weggezet, waarna de accu uit het niets ontplofte. Een omstander wist met een poederblusser uit een bus het vuur te bedwingen. De brandweer kwam nog ter plaatse om na te blussen. Ten tijde van de ontploffing was niemand in de stalling aanwezig.	nacht	nee
10-9-2023	Rhoon	oververhitting	lamp	brand	woning	0G	Zondagmorgen was brand ontstaan in een woning aan de Isaïc Israëlslaan in Rhoon. Dit kwam door een lamp. De bewoners belden de brandweer, nadat een sterke brandgeur werd geroken in de woning. Bij aankomst van de brandweer bleek ook al sprake te zijn van lichte rookontwikkeling. Na onderzoek door de brandweer bleek dat een bak met papier was gaan smeulen. De bak was gisteravond per ongeluk tegen een lamp gezet die heel warm werd, waardoor het papier vanochtend was gaan branden. De bak is naar buiten gebracht en afgeblust. De woning is geventileerd door de brandweer.	ochtend	n.v.t.
11-9-2023	Streefkerk	onbekend	accu	brand	schuur	1R	In een schuur bij een woning aan de Nieuwe Veer in Streefkerk is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer rukte even na 20.30 uur uit en schaalde op naar middelbrand. In de schuur zou in ieder geval een accu in brand hebben gestaan. Een persoon ademde rook in, daarom werd ook een ambulance gealarmeerd. De bewoners hadden samen met hun burens een eerste bluspoging gedaan, waarna de brandweerlieden het van hen over namen. 'De schade is daardoor enigszins beperkt gebleven', meldt brandweer Groot-Ammers. De dieren in de schuur bleven ongedeerd.	avond	onbekend
12-9-2023	Alblasserdam	onbekend	elektrisch fornuis	geen	woning	0G	De brandweer van Alblasserdam is dinsdagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Tooropstraat in Alblasserdam. In de woning bleef de ontsteking van het fornuis tikken. De bewoners vertrouwden het niet en belden de brandweer. De brandweerlieden gingen op pad voor een melding 'brandgerucht'. De brandweerlieden hebben de stekker van de elektrische ontsteking uit het stopcontact gehaald en daarmee was het gevaar geweken. Het fornuis zal door iemand anders nagekeken moeten worden op storingen.	middag	n.v.t.
12-9-2023	Montfor	blikseminslag	meterkast	brandlucht	stal	0G	Dinsdagavond omstreeks 20.20 uur werd een brandlucht geroken in een stal met varkens aan de Genouden in Montfort. Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan. De brandlucht was ontstaan door een blikseminslag in de meterkast. Dit bleek geen verder gevolgen te hebben.	avond	n.v.t.
12-9-2023	Oldenzaal	onbekend	meterkast	brand	woonzorgcomplex	0G	De brandweer is dinsdagmorgen uitgerukt voor een brandmelding in een woonzorgcomplex aan de Faustlaan in Oldenzaal. Ter plaatse bleek er sprake van brand in de meterkast van het complex. De BHV heeft het complex ontruimd. De brandweer had de situatie snel onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
12-9-2023	Schiedam	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een bewoner ruikt dinsdagmiddag een brandlucht in huis waarna hij op onderzoek uitgaat. Terwijl hij de zoldertrap opgaat ziet hij rook en vlammen. Hij spoedt zich naar buiten en belt de brandweer, de vlammen slaan inmiddels bij het dak eruit. Ook het eerste blusvoertuig ziet dat en ze schalen gelijk op naar middelbrand. Het vuur is snel onder controle maar beide woningen ernaast hebben lichte rookschade. De brand was ontstaan in de wasdroger die op zolder stond.	ochtend	n.v.t.
12-9-2023	Soesterberg	onbekend	accu	brand	afvalstation	0G	Een brand op het afvalstation Renewi aan de Verlengde Tempellaan heeft Soesterberg dinsdagavond in de stank gezet. De korpsen van Soesterberg, Zeist en Leusden bestreden het vuur in twee afvalcontainers. Daarvoor werden twee dakkanonnen en twee stralen ingezet. Het vuur in de container met gewoon huis-, tuin en keukenafval was snel onder controle, maar de brand in de andere container was moeilijker te blussen. Die bleek vooral witgoed en elektrische apparaten te bevatten. Hoewel de vlammen telkens bedwongen leken te zijn, laaide het vuur steeds weer op. De oorzaak daarvan moest waarschijnlijk gezocht worden in lithiumbatterijen. Blussen met water bleek uiteindelijk niet afdoende te zijn. Daarom werd met inzet van een shovel van het bedrijf zelf de container volgegooid met zand, zodat de inhoud compleet werd afgedekt en de brand werd gesmoord. Dat bleek een effectieve oplossing te zijn. Bij de alarmcentrale kwamen veel meldingen uit Soesterberg binnen over rook- en stankoverlast. Daarom werd inwoners aangereden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.	avond	onbekend
13-9-2023	Breda	onbekend	elektrische bezorgwagen	brand	parkeerterrein	0G	Een elektrische bezorgwagen van Picnic is dinsdagavond in brand gevlogen toen hij aan de lader stond aan de Neerloopweg. Op dinsdagavond rond 23.00 uur kreeg de brandweer een melding van een Picnic-wagen die in	avond	ja

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							vuur en vlam stond. De bezorgauto stond aan de lader tussen andere elektrische wagens op het parkeerterrein van Picnic aan de Neerloopweg. Bij aankomst hadden de brandweerlieden moeite om het vuur te bedwingen. Toen de vlammen uiteindelijk onder controle waren, werd de wagen naar een veiligere plek bij de uitgang van het terrein geduwd. Dit om te voorkomen dat de andere bezorgwagens die ook aan de lader stonden in gevaar zouden komen. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk geworden. Rond 1.00 uur heeft een berger de bezorgwagen met een dompelbak opgehaald. Hierna is deze onder water gezet, zodat de accu's doven. Voor zover bekend raakte niemand gewond.		
13-9-2023	Losser	onbekend	elektrische auto	brand	garage	0G	Er is woensdagavond brand uitgebroken in een garage aan de Markeweg in Losser. De vlammen zijn overgeslagen op bijhorende woning. De brandweer schaalde op naar middelbrand en rukte met meerdere eenheden uit. Omstreeks 18.45 uur werd de brandweer opgeroepen voor de woningbrand. Een klein uur later hadden de brandweerlieden de situatie onder controle. De straat was ondertussen afgezet door de politie. De oorzaak van de brand zou vermoedelijk een elektrische auto zijn.	avond	onbekend
13-9-2023	Spijkenisse	onbekend	fietsaccu	brand	portiekflat	7R	Aan de Azaleastraat in Spijkenisse is woensdagochtend brand ontstaan in een portiekflat door de lader van een elektrische fiets. De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand'. Twee woningen liepen forse schade op. Er vielen geen gewonden. De brand begon 's ochtends rond 06.45 uur in een woning op de tweede etage. Kort daarna sloeg de brand over naar de bovenliggende woning. De brandweer heeft zes woningen ontruimd. Eén bewoner sliep door de brand heen en is door de brandweer uit de woning gehaald. Het ambulancepersoneel heeft zeven personen gecontroleerd op rookinhalatie, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De meeste bewoners konden na de brand terug naar huis, maar de schade in twee woningen is dusdanig groot dat die onbewoonbaar zijn. Volgens de woordvoerder van de brandweer was de oorzaak van de brand een elektrische fiets die in een woning aan de lader lag.	ochtend	ja
13-9-2023	Volendam	onbekend	wasdroger	brand	bijgebouw	0G	Op woensdag omstreeks 13.00 uur ontvingen de hulpdiensten een dringende melding van een brand in een bijgebouw aan de Helena Smitsstraat in Volendam. Brandweer Volendam was snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is toegeschreven aan een wasdroger die vlam heeft gevat.	middag	n.v.t.
14-9-2023	Breskens	onbekend	fietsaccu	brand	woning	2R	De ambulancedienst heeft in de nacht van woensdag op donderdag de bewoners van een huis in Breskens gecontroleerd nadat brand was ontstaan. De brand woedde in de woonkamer van een huis aan de Philips van Kleefstraat en werd even voor 01.00 uur ontdekt. De brandweer van Breskens ging de brandende woning binnen en trof vervolgens een accu van een elektrische fiets aan die mogelijk de oorzaak van de brand was geweest. Deze is naar buiten gebracht en ondergedompeld. "Omdat rook van een brandende accu erg giftig is, zijn de bewoners nagezien door de ambulancedienst. Zij hoefden gelukkig niet mee naar het ziekenhuis", zo laat de brandweer weten.	nacht	onbekend
14-9-2023	Haarlem	onbekend	elektrisch surfboard	brand	woning	1R	Een bewoner van een woning aan de Pieter van Musschenbroek heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand in een woning weten te beperken. Rond half twee merkte de bewoner op dat de accu van zijn jetboard, een surfplank met een elektrische motor, vlam vatte. Met de nodige moeite wist de bewoner de brandende accu naar buiten te krijgen. Daar kwamen al snel vlammen van een meter hoog uit de accu die inmiddels op de stoep voor de woning lag. Bij aankomst van de brandweer wisten de brandweerlieden het vuur snel te blussen. Omdat de accu de nodige rookontwikkeling in de woning had veroorzaakt, is met een overdrukventilator de rook uit de woning geblazen. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoner na te kijken vanwege rookinhalatie. Na controle hoefde de bewoner niet mee naar het ziekenhuis.	nacht	onbekend
14-9-2023	Winschoten	menselijk handelen	oven	rook	appartement	0G	Twee broodjes hebben donderdagochtend voor onrust gezorgd in Winschoten. Een bewoner van een appartement deed de broodjes in de oven, maar vergat deze. De broodjes verkoolden en zorgden voor veel rook. De brandweer kreeg om 06.00 uur de melding van een woningbrand aan de Burgemeester Schönfeldsingel. De brandweer had de situatie snel onder controle en heeft het appartement geventileerd. De schade bleef beperkt, van de broodjes was weinig meer over.	ochtend	n.v.t.
15-9-2023	Barendrecht	onbekend	elektrische scooter	brand	cafetaria	0G	Voor de vijfde keer in twee weken tijd heeft het opladen van een elektrisch apparaat tot een brand geleid in de Rotterdamse regio. Dit keer was het raak in een shoarmazaak met daarboven woningen in Barendrecht. De brand ontstond doordat twee elektrische scooters tijdens het opladen in de brand vlogen. Gelukkig viel de vlammenzee mee en kon de brandweer die redelijk snel blussen. De winkel en de woningen zijn inmiddels gecontroleerd. De Veiligheidsregio raadt mensen aan goed op hun elektrische apparatuur te letten.	ochtend	ja
15-9-2023	Cuijk	kortsluiting	elektriciteitskast	brand	schouwburg	0G	Bij Schouwburg Cuijk halen ze opgelucht adem na een inpandige brand rond middernacht. Vlammen sloegen al uit een technische ruimte, dikke rookwolken verspreidden zich door het hele pand. „Gelukkig werkte de	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							alarmering perfect en was de brandweer er snel bij om te blussen. Dit had veel erger kunnen aflopen", aldus directeur Bart Vaessen. Volgens Vaessen is sprake geweest van kortsluiting in de elektriciteitskast, een ruimte van 3 bij 4 meter. „Waarschijnlijk is er een storing geweest in de noodstroomvoorziening, de installatie die in werking treedt als de gewone stroom uitvalt. Er gaat dan bijvoorbeeld noodverlichting branden, zodat bezoekers die in de zaal zitten makkelijk en veilig naar buiten kunnen lopen." Die noodstroom zit in een technische ruimte, waar vanwege de verbouwing geen werkzaamheden zijn geweest. „Daar is dan ook geen verband mee", schat Vaessen in. Hoe groot de schade is, weet hij nog niet. „Dat is aan de verzekeringsexperts. Die zijn nu al druk aan het rondlopen om de schade op te nemen."		
15-9-2023	Den Haag	onbekend	elektrische fiets	brand	kelderbox	OG	Vanavond is er brand ontstaan in een kelderbox in de Boerhaavestraat door een elektrisch fietsje. De melding van de brand kwam om even over elf binnen bij de meldkamer van de brandweer. De brandweer van kazerne Laak en Centrum werden met spoed opgeroepen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kwam er rook uit één van de kelderboxen. In de kelderbox stond een elektrisch fietsje in brand. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Hierbij kwam veel rook vrij. Brandweermannen hebben een aantal kelderboxen geventileerd. Niemand raakte gewond.	avond	ja
15-9-2023	Maastricht	onbekend	fietsaccu	brand	opslag	OG	De brand die vrijdagavond in Maastricht woedde, is in een laadkast met fietsaccu's ontstaan. Tien appartementen werden vanwege de rook ontruimd. Een medewerker van het koeriersbedrijf dat in het pand gevestigd zit, ontdekte de brand en belde net na 22:00 uur de hulpdiensten. De man was bezig met de dagelijkse werkzaamheden en had net een aantal fietsaccu's aan de oplader gelegd. "Hij hoorde een raar geluid en toen stond het in lichterlaaie", vertelt Lars Vervaart, assistent Hub coördinator bij Thuisbezorgd. In totaal staan er bij het bedrijf zo'n 80 elektrische fietsen. Brandweerlieden hebben de accu's in klike's vol water ondergedompeld om te voorkomen dat ze opnieuw ontbranden. Het vuur was daardoor snel onder controle. Vanwege de flinke rookontwikkeling zijn tien appartementen boven het bedrijfspand ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een hotel. Nadat de rook en brandlucht uit de woningen was verdwenen, mochten zij terug naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond.	avond	ja
16-9-2023	Nuth	onbekend	elektrische scooter	brand	schuur	OG	Een schuur in Nuth is vrijdagmiddag volledig uitgebrand nadat een elektrische scooter in brand vloog tijdens het opladen. De brand brak uit in een bijgebouw aan de Parallelstraat. De vlammen sloegen metershoog uit het bijgebouw, gelegen in de tuin van een woning. De brandweer reageerde snel en wist de brand te blussen, waardoor overslaan naar andere gebouwen werd voorkomen. De schuur werd volledig verwoest, en ook de schutting en tuinspullen van de burens liepen flinke schade op door de brand. Er kwam veel rook vrij tijdens het incident. De brandweer werd ter plaatse geroepen met twee tankautospuiten en kreeg versterking uit onder andere Brunssum.	middag	ja
16-9-2023	Sint Pancras	onbekend	meterkast	brand	woning	OG	Vanmiddag om 12:10 uur brak er een hevige brand uit in een woning aan de Benedenweg in Sint Pancras. De hulpdiensten werden onmiddellijk gealarmeerd, en de lokale brandweer arriveerde snel op de locatie. De brandweerlieden troffen de brandhaard aan in de meterkast van de woning, waar het vuur zich al had verspreid naar het plafond. Dankzij de snelle reactie van de brandweer en het doortastende optreden van de bewoners, bleef de schade beperkt en zijn er geen gewonden gemeld. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De lokale autoriteiten benadrukken het belang van regelmatig onderhoud van elektrische systemen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.	middag	n.v.t.
17-9-2023	Alkmaar	onbekend	meterkast	brand	flat	1R	Een woningbrand in een flatgebouw aan de Muiderwaard in Alkmaar heeft zondagochtend voor veel rookontwikkeling gezorgd. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse en schaalde op naar 'grote brand', mede omdat in een flat de risico's nu eenmaal groot zijn en omdat een hoogwerker nodig was. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, mogelijk zou het vuur begonnen zijn in de meterkast van de woning, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Zorgverleners hebben de bewoonster van het appartement nagekeken omdat zij mogelijk rook ingeademd had. Haar appartement ligt op de vierde verdieping, er zijn dus ook onder- en bovenburen; al deze buren wachtten buiten de bluswerkzaamheden van de brandweer af.	ochtend	n.v.t.
17-9-2023	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	winkel	OG	De brandweer is vanmorgen vroeg uitgerukt voor een winkelbrand in Eindhoven. Het vuur in het pand aan de Bredalaan brak tegen acht uur door nog onbekende oorzaak uit in of in de buurt van de meterkast van de zaak. Volgens de brandweer was de brand snel onder controle en is niemand gewond geraakt. Er zijn twee blusvoertuigen ingezet. De winkel en appartementen die boven de zaak liggen, hebben schade opgelopen. De mensen die in hun appartementen verbleven, toen de brand ontstond, waren al naar buiten toen de brandweer arriveerde.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
17-9-2023	Vinkeveen	menselijk handelen	elektrisch fornuis	rook	woning	0G	Zondagavond rond 18.20 uur hoorde bewoners aan de Herenweg rookmelders afgaan. Nadat zij poolhoogte gingen nemen bleek de woning van de burens vol met rook te staan. De bewoner belde direct 112. De brandweer was snel ter plaatse en trof een brandhaard in de keuken aan. Op het elektrisch fornuis lagen spullen die waren gaan branden. De bewoners waren niet thuis. De woningen zijn van Cazas Wonen. Salvage en Cazas Wonen zullen contact opnemen met de bewoners en de schade verder afwickelen. Het is nog onduidelijk of de huurder vannacht in de woningen kunnen slapen.	avond	n.v.t.
18-9-2023	Apeldoorn	onbekend	friteuse	brand	appartement	0G	Tijdens het koken in een appartement aan de Spreeuwenweg in Apeldoorn vatte een airfryer vlam. De brand ontstond rond 18.00 uur door een nog onbekende oorzaak. Toen de bewoners de brand ontdekten hebben zij de airfryer direct van het balkon afgegooid. De brandweer heeft bij aankomst enkel een nacontrole hoeven uitvoeren. Van de airfryer en de inzittende maaltijd is niets meer over.	avond	n.v.t.
18-9-2023	Haarlem	onbekend	accu	brand	garagebox	0G	Meerdere bewoners hebben maandagmiddag hun woning moeten verlaten nadat er brand was uitgebroken. Rond twee uur werd er brand ontdekt aan de W.F. Hermansstraat in Haarlem-Noord. In een van de garageboxen was brand uitgebroken. De bewoners moesten naar buiten en de brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. In een van de garageboxen lag een decoupeerzaag aan de lader en de accu hiervan was spontaan in de brand gevlogen. Dit zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De restanten van de accu zijn in het water gelegd en het complex werd geventileerd om de rook naar buiten te blazen. Vorige week was er ook al brand in een accu van een jetboard aan de Pieter van Musschenbroek in Haarlem.	middag	ja
18-9-2023	Maassluis	kortsluiting	motor	brand	zorgcentrum	0G	De brandweer van Maassluis, Hoek van Holland en de hoogwerker van Naaldwijk werden maandagnacht rond 02.30 uur opgeroepen voor een binnenbrand aan de Stadsmolen in Maassluis. Daar was een binnenbrand ontstaan bij een appartement in zorgcentrum de Driemaashave. Brandweer Maassluis was als eerste ter plaatse, maar het betrof een kleine brand waarvoor niet hoefde te worden geblust. Er was kortsluiting ontstaan in een motor van een bed waardoor de bewoner zijn bed omhoog en omlaag kan bewegen. Die was vastgelopen met kortsluiting en enige rookontwikkeling als gevolg. De brandweer heeft een raam open gezet en de ruimte geventileerd. Daarna konden de hulpdiensten weer inpakken.	nacht	n.v.t.
18-9-2023	Rotterdam	kortsluiting	elektrisch apparaat	rook	beautysalon	0G	Een beautysalon aan de Krabbendijkhof in Rotterdam is maandagmiddag vol met rook komen te staan door een brand in de kelder van het gebouw. Door een nog onbekende oorzaak had een elektrisch apparaat kortsluiting veroorzaakt en was gaan roken. De rookontwikkeling was zo sterk dat de beautysalon vol met rook kwam te staan. De brandweer heeft het vuur in de kelder snel weten te blussen. Daarna is er een flinke tijd geventileerd om alle rook te verdrijven. Hoe groot de schade is, is onbekend.	middag	n.v.t.
19-9-2023	Arnhem	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf aan de Leemansweg is dinsdagmiddag brand ontstaan in een mobiele energieopslagunit. De brand in de energieopslagunit ontstond iets na 12 uur. Op dat moment bevond de unit zich in een assemblagehal van het bedrijf. Alert personeel heeft de unit met behulp van een heftruck buiten het pand geplaatst. De brandweer, gealarmeerd door de aanwezige vulopeningen in de unit, heeft de container met water gevuld. Na vermoedelijk het inademen van rook zijn twee medewerkers door ambulancepersoneel gecontroleerd. Uiteindelijk hoefden ze niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Net zoals bij een elektrische auto moeten de aanwezige lithium-ion accu's in de unit langdurig worden gekoeld. Om de accu's effectief te koelen, zal waarschijnlijk de hele unit onder water moeten worden gezet. De Leemansweg is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer.	middag	onbekend
19-9-2023	Dordrecht	onbekend	fietsaccu	brand	fietsenkelder	0G	Op dinsdag om 22.44 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Grote Markt in Dordrecht. Er was in een opslagplaats in een kelder onder de woningen brand uitgebroken. Door de brand kwam er flink wat rook vrij. De brandweer heeft in verschillende woningen metingen verricht, maar er hoefden geen woningen te worden ontruimd. Vermoedelijk is een elektrische fiets de oorzaak van de brand. De brandweer had de brand snel onder controle, maar was nog lange tijd bezig om de opslagplaats te ventileren. Bij de brand raakte niemand gewond.	avond	onbekend
19-9-2023	Hellevoetsluis	onbekend	accu	brand	bedrijfsverzamelgebouw	1R	Een grote uitslaande brand heeft dinsdagmiddag een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Kickersbloem in Hellevoetsluis in de as gelegd. De brand brak dinsdagmiddag iets voor 17.00 uur in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Christiaan Huygensweg waar drie bedrijfjes in zitten. Getuigen zeggen dat ze een ontploffing hoorden, waarschijnlijk een accu die explodeerde, zo heeft ook burgemeester van de brandweer vernomen. Spullen die in de loodsen lagen, zoals speelgoed, accu's en loodgietersspullen zijn verloren gegaan. De burgemeester zegt dat er 'gelukkig geen gewonden zijn gevallen'. Eén persoon die te veel rook had ingeademd werd ter plaatse behandeld.	middag	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
19-9-2023	Katwijk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag om 17.30 uur was brand ontstaan in een woning aan de Sluisweg in Katwijk. In de woning was brand ontstaan in een meterkast. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plekke en had de brand snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Niemand raakte gewond. De woning is geventileerd door de brandweer.	middag	n.v.t.
19-9-2023	Soest	menselijk handelen	oven	rook	woning	2R	Dankzij de oplettendheid van een buurman werd woensdagavond een keukenbrand in een rijtjeswoning aan de Beetzlaan voorkomen. Hij zag rook uit de woning komen, ging er direct heen en zag dat de bewoner sliep. Hij wekte hem en alarmeerde de brandweer, omdat de keuken vol rook stond. Er bleek geen brand te zijn. De rook werd veroorzaakt door een verbrande pizza, die de bewoner in de oven had gedaan. Hij was daarna in slaap gevallen. Omdat zowel hij als de buurman, die had ontdekt dat er iets aan de hand was rook hadden ingeademd, werden zij door ambulanciers in de ambulance gecontroleerd. Nadat met de warmtebeeldcamera was vastgesteld dat er geen gevaar was op brand, kon de brandweer zich beperken tot het ventileren van de woning op zowel de begane grond als de bovenverdieping.	avond	n.v.t.
19-9-2023	Terborg	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Op dinsdag was er een grote brand bij de goede doelen van stichting Sam in Terborg. Waarschijnlijk is de brand in de meterkast ontstaan. De linkerzijde van de winkel is meer uitgebrand dan de rechterzijde en de brand is ook overgeslagen naar het aangrenzende pand links. Daarom is er opgeschaald en was de brandweer van Gendringen, Silvolde, Varsseveld en Doetinchem ter plaatse. "Zo'n zes, zeven brandweer auto's waren er. De medewerkers zeiden dat de brand in de meterkast is ontstaan", aldus een omstander. Een andere omstander staat nog verbouwereerd te kijken naar het afgebrande pand: "Vanmorgen om half twaalf was ik hier nog en toen was er niks aan de hand. Er was een vrolijke medewerkster met een leuk hoedje vanwege prinsjesdag".	middag	n.v.t.
20-9-2023	Gouda	oververhitting	lamp	brand	woning	0G	In een woning aan de Watermolenhoek in Gouda is woensdagmiddag brand ontstaan. Een halogeenlamp stond tegen een houten plank waardoor veel hitte ontstond. Hierdoor was een beginnende brand ontstaan in de woning. De brandweer heeft de kleine brand geblust en de plank naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond.	middag	n.v.t.
20-9-2023	Wateringen	onbekend	accu	brand	container	0G	Op het terrein van Krommenhoek Metals aan de Maasdijkseweg in Wateringen is woensdagavond brand uitgebroken in een container. Bij de brand kwam veel rook vrij. Even na zes uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Maasdijkseweg in Wateringen. Voorbijgangers zagen flinke rookpluimen boven het gebouw uit komen. Toen de hulpdiensten arriveerden werd duidelijk dat het niet om een 'gebouwbrand' ging. Een container die mogelijk was geladen met accu's stond op het terrein van Krommenhoek Metals. In deze container was brand uitgebroken. De brandweer kon het vuur door middel van flink wat liters water snel onder controle krijgen. De hoogwerker werd ingezet om van bovenaf de vlammen te bestrijden. Een medewerker van het bedrijf zette een kraan in om met een grijper de container leeg te maken. Hierdoor kon de brand volledig worden geblust.	avond	onbekend
20-9-2023	Woudenberg	onbekend	accu	brand	hok	0G	Bij Solexverhuur Woudenberg aan de Zeisterweg heeft woensdagmiddag brand gewoed. Een aantal laadaccu's in een hok waren gaan branden. De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen. Net voor 13.00 uur kwam er een melding binnen bij de alarmcentrale over een brand bij het solexverhuurbedrijf. Uit een hok - waarin laadaccu's lagen - kwam rook vandaan. De brandweer schaalde snel op en riep ook een waterbak op om de accu's in onder te dompelen. Om 13.15 uur had de aanwezige brandweer het vuur al onder controle. De accu's moeten nog wel 24 uur in de waterbak blijven, omdat ze anders weer vlam kunnen vatten. In het bedrijfspand van Solexverhuur Woudenberg staan in totaal zo'n 160 voertuigen binnen. Die zijn niet beschadigd geraakt. Ook raakte niemand gewond bij de brand.	middag	onbekend
22-9-2023	De Lier	vermoedelijk kortsluiting	motor	brand	kas	0G	De brandweer van De Lier, Den Hoorn en Delft werden vrijdagochtend om 07.21 uur opgeroepen vanwege een brand bij een groenteveredelingsbedrijf aan de N223. In een kas aan de Burgemeester Crezéelaan was vrijdagmorgen rond 7:20 brand ontstaan. De brand kon snel geblust worden, om snel genoeg water te hebben heeft de brandweer extra mensen en voertuigen ingezet en schaalde op naar middelbrand. Er zijn geen gewonden gevallen. De kas is naderhand nog geventileerd. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in de motor van een roltafelsysteem.	ochtend	n.v.t.
22-9-2023	Enschede	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een melding van een woningbrand in Enschede. Aan de Van Diemenstraat bleek er bij een schuur brand te zijn uitgebroken. De toegesnelde brandweer heeft volgens buurtbewoners een omvormer van zonnepanelen gecontroleerd. Advertenties helpen ons de rekeningen te betalen. sentiment_dissatisfied Ondersteun ons door uw adblocker op deze website uit te schakelen. Klachten? Neem contact op. Advertentie De situatie was snel onder controle.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
22-9-2023	Veenendaal	kortsluiting	vaatwasser	rook	revalidatiecentrum	0G	Vanochtend ontstond om 09.40 uur flinke rookontwikkeling in een revalidatiecentrum aan de Kerkewijk in Veenendaal. Door kortsluiting in een vaatwasser van het centrum ontstond er rookontwikkeling. Doordat het personeel brand vermoedde werd de brandweer ingeschakeld. Die tilden de vaatwasser naar buiten. Bij een nacontrole bleek dat er toch geen sprake was van brand. Ontruiming van het gebouw bleek dan ook niet nodig. Niemand raakte gewond.	ochtend	n.v.t.
22-9-2023	Zoetermeer	kortsluiting	MRI-scanner	brand	ziekenhuis	0G	In het Haga Ziekenhuis aan de Toneellaan in Zoetermeer is vrijdagochtend een kleine brand geweest. Er kwam lichte rookontwikkeling vrij uit een MRI-scan, dit apparaat was al buitenwerking vanwege een mankement. Door kortsluiting ontstond er rook waarop de brandweer werd gealarmeerd voor een zogenoemde OMS-melding, toch schaalde de brandweer op naar 'gebouwbrand'. Een Officier van Dienst- brandweer (OvD-B) en een Officier van Dienst – Geneeskunde (OvD-G) kwamen met spoed ter plaatse. Het ziekenhuis hoefde niet ontruimd te worden en het incident heeft geen nadelen in de bedrijfsvoering. Er is niemand gewond geraakt.	ochtend	n.v.t.
23-9-2023	Den Haag	onbekend	zonnepanelen	brand	verzorgingstehuis	0G	Aan het Westeinde in Den Haag is zaterdagmiddag brand ontstaan in een zonnepaneleninstallatie op het dak van een voormalig verzorgingshuis. Daarbij kwam dikke, zwarte rookwolken vrij. De beheerder van het pand heeft zelf nog een poging gedaan om de brand te blussen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand inmiddels weer onder controle. Gedurende het incident was de straat tijdelijk afgezet. Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. Wel is er veel schade aan het dak ontstaan. Omliggende woningen hoefden niet ontruimd te worden.	middag	n.v.t.
23-9-2023	Ede	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	woning	0G	Vrijdagmiddag, rond 15.20 uur, is brand ontstaan, in een woning aan de Ganzeweide in Ede. De brandweer is met hoge spoed ingezet voor de woningbrand, bij aankomst van de brandweer, hebben de brandweelieden de voordeur van de woning in moeten slaan, om de woning te kunnen betreden. De brand was snel onder controle. De oorzaak van de brand was een dienblad die op een warme kookplaat was gezet, wat voor veel rookontwikkeling in de woning zorgde. De woning is geventileerd door de brandweer. Niemand raakte gewond.	middag	n.v.t.
23-9-2023	Serooskerke	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Blikseminslag heeft vrijdagavond geleid tot brand in een woning aan de Kokerheulweg in Serooskerke op Walcheren. Niemand raakte gewond. Tijdens de onweersbui die rond 23.10 uur over Walcheren trok, sloeg de bliksem in. Na de melding gingen een tankautospuiter van de post Serooskerke (W) en een ladderwagen uit Middelburg met spoed ter plaatse. In verband met de beperkte bluswatervoorziening werd ook de waterwagen van Serooskerke (W) gealarmeerd. De brandweer van Serooskerke (W) was snel ter plaatse en constateerde dat er vlammen zichtbaar waren aan de buitenzijde van het dak. Er is direct een zogenoemde binnenaanval ingezet en ook langs buiten werd meteen gestart met blussen. De brand heeft zich volgens de brandweer beperkt tot de nok van de woning. Echter kon niet worden voorkomen dat de woning behoorlijk wat brand en waterschade heeft opgelopen, zo laat de brandweer weten.	avond	n.v.t.
24-9-2023	Den Haag	onbekend	elektrische scooter	brand	speeltuin	0G	Bij een speelplaats aan de Purmerendstraat in Den Haag heeft een elektrische deelscooter in brand gestaan. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, bij aankomst stond de scooter volledig in brand. Al snel had de brandweer het vuur onder controle. Als gevolg van de brand stond de wijk vol met rook. Over de oorzaak is niets bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten maar kortsluiting in de accu is ook een mogelijke oorzaak van de brand.	avond	onbekend
24-9-2023	Spijkenisse	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De politie heeft zaterdagmiddag de brandweer erbij gevraagd omdat zij een rookmelder in een woning hoorden. Een buurman had hen aangesproken en gebeld. De politie probeerde met een speciale boor de deur open te maken maar toen de brandweer ter plaatse kwam gebruikten zij gelijk de bonk om toegang tot de woning te verschaffen. Al snel bleek er daadwerkelijk sprake van brand. Echter was de brandweer precies op tijd om erger te voorkomen. Er bleek een bakplaat met een pizza in de oven in brand te staan. De bewoonster had een afspraak en was deze vergeten. De oven en bakplaat zijn buiten gezet, en de woning is geventileerd.	middag	n.v.t.
25-9-2023	De Lier	onbekend	elektrische boulderkar	brand	kinderdagverblijf	1R	In kinderdagverblijf De Rode Ridder aan de Sportlaan in De Lier heeft maandagavond een accu vlamgevat. De brand werd ontdekt door een beveiliging, die op een inbraakalarm was afgekomen. Volgens persbureau Regio15 zou het gaan om een accu van een elektrische boulderkar die tijdens opladen in brand was gevlogen. In het kinderdagverblijf hing door de brand veel rook. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand snel doven. Er is een ambulance met spoed ter plaatse gekomen om de beveiliging, die de brand ontdekte, te controleren op het inademen van rook. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen voor de schadeafhandeling. Het kinderdagverblijf kon dinsdagochtend gewoon open.	avond	ja
25-9-2023	Purmerend	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	De brandweer is maandagavond rond 20.00 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan de Bazuinstraat. Er was melding gemaakt van een brand in de meterkast. Uiteindelijk bleek het mee te vallen. Er was alleen	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							rookvorming gezien bij de meterkast. Vermoedelijk was er water gelekt, wat voor kortsluiting heeft gezorgd bij de meterkast. Alle verlichting was uitgevallen. De brandweer constateerde dat er geen sprake was van brandgevaar. Zij zijn zonder bluswerkzaamheden verricht te hebben retour naar de kazerne gegaan.		
25-9-2023	Waalwijk	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	bedrijfspan	0G	Op maandag, rond de klok van 09:00 uur, kreeg de brandweer van Waalwijk een melding van een binnenbrand aan de Kleiweg. Medewerkers van het autobedrijf hadden een brandlucht waargenomen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en is direct op onderzoek gegaan. Het plafond en de lampen werden gecontroleerd. Vermoedelijk is hier ergens kortsluiting ontstaan wat de brandlucht had veroorzaakt.	ochtend	n.v.t.
26-9-2023	Maassluis	onbekend	elektrische minifiets	brand	woning	0G	De accu van een elektrische minifiets is dinsdagavond in brand gevlogen en ontploft in een woning aan het Sparrendal in Maassluis. De accu ontplofte tijdens het opladen. Het elektrische fietsje, met daaraan de accu bevestigd, stond in de flatwoning. Plots vatte de accu vlam, waarna de accu ontplofte. In de woning lagen cellen van de accu. De bewoner ondernam direct actie door de brand te blussen en de brandweer in te schakelen. De brandweer heeft de fiets op het balkon gezet en verder afgeblust. Van de fiets is weinig meer over. Ook in de woning is schade ontstaan door de brand. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de schadeafhandeling.	avond	ja
26-9-2023	Ridderkerk	onbekend	magnetron	rook	verpleeghuis	0G	Na een druk weekend, met onder andere diverse inzetten bij branden in de Europoort en Barendrecht, is de Ridderkerkse brandweer maandagmorgen opgeroepen voor een automatische brandmelding in verpleeghuis 't Ronde Sant. Om 05.41 uur kreeg de brandweer de melding binnen terwijl enkele minuten later zelfs werd opgeschaald omdat rook werd geconstateerd door het personeel. Hierbij werden een extra tankautospuit, Ladderwagen en officier van dienst ter plaatse gevraagd. De eerste brandweerwagen was snel ter plaatse en stelde direct een onderzoek in. Gelukkig werd al gauw duidelijk dat de rook veroorzaakt werd door een magnetron in een woonkamer. Al snel kon het sein brandmeester worden gegeven. Wel diende de brandweer het vertrek goed te ventileren alvorens het weer in gebruik kon worden genomen.	ochtend	n.v.t.
27-9-2023	Soest	vermoedelijk kortsluiting	luchtbehandelings systeem	rook	bedrijfspan	0G	De brandweer is dinsdagmiddag lang bezig geweest om de oorzaak te achterhalen van de rookontwikkeling in een kamer van het dagbestedingsgebouw Vosseveld van de Stichting Amerpoort aan de Birkstraat. Uiteindelijk werd die gevonden in het luchtbehandelingssysteem. Dit systeem ververst de vervuilde lucht in huis voor schone, gefilterde buitenlucht. Een geluk bij een ongeluk was dat de cliënten van de dagbesteding net naar huis waren toen de rook in het gebouw werd ontdekt. Om 15:45 uur werd de brandweer gealarmeerd. Deze kon bij onderzoek de oorzaak aanvankelijk niet vinden. Nadat de elektriciteit was uitgeschakeld, werd de rook minder en werd de vermoedelijke oorzaak gevonden: kortsluiting in het luchtbehandelingssysteem. Nadat delen ervan waren weggehaald, heeft de brandweer het gebouw geventileerd.	middag	n.v.t.
28-9-2023	Noordwijk	menselijk handelen	inductieplaat	rook	appartement	0G	De brandweer werd donderdagochtend opgeroepen voor een automatisch brandalarm dat afging in een complex aan de Moelenshof in Noordwijk. Na een paar minuten werd de melding opgeschaald en werden meerdere brandweereenheden gealarmeerd omdat er rook zou zijn gezien uit een van de appartementen. De brandweer is direct met een brandslang het complex binnengegaan. In het complex moest de voordeur van het betreffende appartement worden opengebroken. De brandweer ramde de deur open en heeft een droog gekookt pannetje van de inductieplaat gehaald en buitengezet. Vervolgens werd de woning geventileerd en werd er nog gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. Dit bleek niet aanwezig. Tegelijkertijd kwam de bewoner aan en werd er uitgelegd wat er was gebeurd. De woning werd vervolgens weer aan hem overgedragen. De straat was gedurende de inzet van de brandweer afgezet.	ochtend	n.v.t.
30-9-2023	Bruinisse	kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een kleine brand die was ontstaan in een woning op een vakantiepark bij Bruinisse. Het ging om een koelkast die in brand stond. De melding van een uitlaande brand aan de Molenweg kwam binnen rond 19.30 uur. Een blusvoertuig rukte uit. Bij aankomst werd aangegeven dat het om een kleine brand ging in een koelkast waarin kortsluiting was ontstaan. De brandweer heeft de koelkast naar buiten getild. Het was niet nodig om te blussen. Er was wel sprake van lichte rookontwikkeling. De overige eenheden die waren opgeroepen, konden terugkeren naar de brandweerposten. Bij de brand raakte niemand gewond.	avond	n.v.t.
30-9-2023	Den Bosch	onbekend	meterkast	brand	flat	0G	Een seniorenflat in Den Bosch zit al dagen zonder stroom na een brand in de meterkast. De gangen zijn pikdonker en warm douchen zit er niet meer in. De bewoners van 53 appartementen mogen in een vakantiepark gaan slapen. De kleine brand ontstond zaterdagmiddag rond een uur in de kelder van de flat aan het Kapelaan Koopmansplein. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bewoners laten foto's zien van de gesmolten meterkasten in de kelder. "Ik heb op alle deuren staan bonken. Het was heel akelig, al die rook. Het was net een film", vervolgt Leentje.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
30-9-2023	Soesterberg	onbekend	accu	brand	bedrijfshal	0G	Een rokende batterij in een vorkheftruck, die geparkeerd stond in een bedrijfshal van Nedcargo in Soesterberg, heeft gezorgd voor een uitruk van de Amersfoortse hulpdiensten vrijdagavond. Rond 22.15 uur werd de brandweer opgeroepen naar de W. Stuurlaan in Soesterberg, omdat er rook kwam uit de distributiehal. Ook de politie kwam ter plaatse. Uiteindelijk bleek het om een oververhitte batterij van een elektrische vorkheftruck te gaan. Deze werd met een andere vorkheftruck naar buiten gereden. De brandweer heeft de batterij uit het voertuig gehaald en nageblust.	avond	onbekend
1-10-2023	Duiven	onbekend	ventilatie	brand	appartementencomplex	0G	De brandweer was zondagmiddag- en avond druk met een dakbrand in Duiven. De rieten kap van een appartementencomplex aan de Willem Elsschotstraat was in brand gevlogen. Een aantal bewoners mag daardoor vannacht niet thuis slapen. De brand was rond 21.30 uur na bijna vier uur blussen onder controle, maar toen nog niet uit, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Om 22.30 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand uit was en de brandweer aan het inpakken was. Het vuur ontstond vanmiddag rond 16.30 uur, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Die schaalde vrij snel op naar een middelgrote brand. Er waren verder twee hoogwerkers en rietkapploegen uit Elst en Kootwijkerbroek bij het complex aanwezig. „We hebben het vermoeden dat de brand in een ventilatiesysteem is ontstaan en zo is uitgebreid naar de rieten kap”, zegt de woordvoerder. „Maar we weten het nog niet zeker: onderzoek moet dat nog bevestigen.” De naar schatting twintig bewoners moesten 's middags allemaal hun huis uit. Ze werden opgevangen bij het Van der Valk Hotel. Niemand raakte gewond.	middag	n.v.t.
2-10-2023	Hoofddorp	onbekend	elektrische auto	brand	openbare parkeerplaats	0G	Aan de Grote Belt is in de nacht van zondag op maandag een elektrische auto uitgebrand. Hierbij kwam veel giftige rook vrij, woningen in de directe omgeving van de autobrand zijn ontruimd. De brandweer had moeite om de brand van de elektrische auto te blussen. Het brandende voertuig is door de brandweer uiteindelijk in een dompelcontainer gestopt om de brand onder controle te krijgen. Bij de brand raakte niemand gewond.	nacht	onbekend
2-10-2023	Houten	onbekend	telefoonaccu	brand	woning	0G	In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober voorkwam een bewoner in de wijk Het Meer een grote brand in zijn woning. Oorzaak was een iPhone aan een oplader waarin sluiting ontstond. De bewoner, die maar niet is slaap kon komen, schrok hevig toen het toestel plotseling begon te sissen en te knetteren. Als reactie daarop werd het apparaat, dat inmiddels ook was gaan branden, gelijk het huis uitgegooid nog voor de rookmelder werd geactiveerd. De brandweer werd gealarmeerd voor nacontrole op de mogelijke aanwezigheid van vrijgekomen giftige gassen. De telefoon en de bijbehorende oplader hoorden bij elkaar en waren van hetzelfde merk. Deze bewoner heeft het gelukkig na kunnen vertellen en de schade bleef beperkt.	nacht	ja
2-10-2023	Oosterbeek	onbekend	hoverboard	brand	woning	0G	In een schuur achter een woning aan de Johannaweg in Oosterbeek heeft maandag aan het begin van de avond een brand gewoed. Rond 18.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De bewoner van de woning was thuis toen die een knal hoorde. Toen hij keek in de schuur, zag hij veel rook en bleek er een hoverboard tijdens het laden in brand te zijn gevlogen. De brandweer heeft ter plaatse het vuur geblust. Ze waarschuwen nogmaars weer voor het gevaar van het opladen van hoverboards.	avond	ja
2-10-2023	Vlissingen	onbekend	elektrisch apparaat	brand	kantoor	0G	Vanavond is er brand uitgebroken in een gebouw van Orionis Walcheren. De brandweer rukte uit met een tankautospuiter en een hoogwerker. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Even voor half acht werd de brand gemeld aan het pand aan de Oostsouburgseweg in Vlissingen. Een tankautospuiter van de vrijwillige brandweer uit Oost-Souburg en een hoogwerker van de brandweer uit Vlissingen werden voor deze melding opgeroepen. Door de brand was er vrij veel rook in het pand aanwezig. De brand was vrij snel meester, de opgeroepen hoogwerker werd dan ook alleen ingezet voor een nacontrole. Door de brand werden de sprinklers geactiveerd, dit zorgde voor veel waterschade. Brandweerlieden hebben met trekkers en waterzuigers geprobeerd het water op te ruimen. Een beveiligingsbedrijf was ook ter plaatse gekomen. De mogelijke oorzaak zou een elektrisch apparaat zijn wat vlam heeft gevat.	avond	n.v.t.
3-10-2023	Belt-Schutsloot	onbekend	stopcontact	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagmiddag rond 14.25 uur uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan het F. Rodermondplantsoen in Belt-Schutsloot. Ter plaatse bleek er een brand te zijn ontstaan in een stopcontact in de keuken. Hierdoor zijn de vlammen in een tussenwand geraakt en is er isolatie gaan branden. De brandweer heeft de brand geblust waarna de woning is geventileerd. Niemand raakte gewond.	middag	n.v.t.
3-10-2023	Olst	kortsluiting	TL-verlichting	geen	boerderij	0G	De brandweer uit Olst werd maandagmiddag om 17.00 uur gealarmeerd, omdat er in een boerderij aan de Kleistraat kortsluiting was ontstaan in een TL-balk. Daardoor was er iets gaan smeulen. De agrariër nam de verstandige beslissing om 112 te bellen en de brandweer een nacontrole te laten doen. Gelukkig viel het allemaal wel mee en konden de spuitgasten weer spoedig retour naar de kazerne. De boer heeft wel geluk gehad, gezien zijn oude boerderij en rieten kap. Ook lag er binnen veel hout en stro.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
4-10-2023	Hollandscheveld	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Op woensdagochtend brak er brand uit in een woning aan de Kerkenkavel in Hollandscheveld. De hulpdiensten werden rond 11.15 uur opgeroepen. De oorzaak van de brand is momenteel niet bekend. De veiligheidsregio Drenthe meldt dat de brand volgens een ter plaatse aanwezige fotograaf zou zijn ontstaan in de meterkast. De bewoners slaagden erin om het huis op tijd te verlaten. Er is sprake van aanzienlijke rookontwikkeling.	ochtend	n.v.t.
4-10-2023	Huizen	menselijk handelen	friteuse	brand	schuur	0G	Woensdagochtend brak er brand uit in een schuur aan de Zeilstraat, waarbij veel rook vrijkwam. De brand werd omstreeks kwart voor elf ontdekt, waarna de brandwer van Huizen werd opgeroepen. De brandweerlieden slaagden er snel in om de brand onder controle te krijgen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar er was wel aanzienlijke schade. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar het vermoeden bestaat dat de frituurpan die de avond ervoor gebruikt was, nog aanstond en mogelijk de oorzaak van de brand is geweest. Een half uur nadat de brand was uitgedoofd, kon de brandwer inpakken en terugkeren naar de kazerne.	ochtend	n.v.t.
6-10-2023	Oegstgeest	onbekend	accu	brand	woning	0G	Een opladende iPad heeft vrijdag aan het begin van de middag een kleine brand veroorzaakt in een woning aan de Rijnschichtweg in Oegstgeest. De tablet lag op een matras en vatte door nog onbekende reden vlam. Het gaat om een smeulbrand, waarbij door een gebrek aan zuurstof vaak geen vlammen te zien zijn, maar wel veel rook vrijkomt. Een bluspoging van de bewoners bleek onsuccesvol, waarna de brandweer werd gebeld. Deze bluste het matras en ventileerde de woning. Bij het incident raakte niemand gewond.	middag	ja
7-10-2023	Helmond	oververhitting	lamp	brand	woning	0G	In een huis aan de Schutsboom in Helmond is vandaag brand uitgebroken. In het huis was op dat moment een kinderveertje bezig. Bewoners zagen rook uit het plafond bij het toilet komen en belden de brandweer. Achter het plafond bleek een wespennest te zitten. Door de warmte van een lampje is daar brand ontstaan. De brandweer had de brand snel onder controle.	middag	n.v.t.
7-10-2023	Hooglanderveen	onbekend	vaatwasser	brand	woning	2R	In een woning in Hooglanderveen woedde zaterdagavond rond 22.30 uur een felle brand. De reden is dat er op de begane grond een vaatwasser in de fik is gevlogen. Het incident gebeurde in een woning aan de Lient. De vlammen waren van buitenaf zichtbaar door de ramen. Ook kwam er veel rook vrij. De reden van de brand is dat een vaatwasser in brand is gevlogen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De brandweer heeft de fik weten te blussen. De woning is geventileerd. De bewoners van het huis zijn in de ambulance nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of ze 's nachts thuis konden slapen.	avond	n.v.t.
7-10-2023	Sumar	onbekend	elektrische scooter	brand	openbare weg	0G	Een postbezorgster van PostNL was zaterdag aan het begin van de middag bezig met haar route, toen er op de Bosweg brand ontstond in haar elektrische bezorg scooter. Direct werd een bluspoging gedaan met een emmer water, ook de poststukken konden door de bezorgster op tijd uit de tassen worden gehaald. De brand was tijdens het aanrijden van de opgeroepen brandweer van Burgum al succesvol geblust. De brandweer is met spoed nog ter plaatse gekomen om de scooter met een warmtebeeldcamera te controleren. Ook de accu werd los gekoppeld om erger te voorkomen. Door de brand is een gedeelte van de scooter en tassen gesmolten.	middag	nee
8-10-2023	Heerenveen	onbekend	telefoonlader	brand	woning	1BZ	Een telefoonlader heeft zondagmiddag voor brand gezorgd in een woning waar nog zeven personen in aanwezig waren. Een persoon is gewond geraakt. Brandweer Heerenveen en Tjalleberd werden iets voor twaalf uur opgeroepen voor de melding van woningbrand. Omdat er nog zeven personen in de woning waren, werd er opgeschaald naar middel brand, waarbij twee tankautospuitten ingezet werden. Politie en brandweer konden al snel het slachtoffer uit de woning redden en overdragen aan ambulancepersoneel. De overige personen konden zelfstandig uit de woning komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld vanwege brandwonden en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis. Een telefoonlader op de slaapkamer had vlam gevat, waardoor vervolgens het matras in brand vloog. Dit kon al snel geblust worden door de brandweer, vervolgens is de woning geventileerd.	middag	onbekend
8-10-2023	Monster	onbekend	fietsaccu	rook	woning	1R	De brandweer van Monster kreeg op zondagnacht om 04.25 uur een oproep van een autobrand aan de Doctor van de Brinkstraat in Monster. Bewoners aan de Doctor van de Brinkstraat werden gewekt door een brandalarm wat in de woning was afgegaan. Eenmaal beneden bleek dat een elektrisch fiets vlam had gevat vanwege een defecte accu. De bewoner wist de fiets buiten op de stoep te zetten, maar de fietsaccu begon te exploderen waardoor de man letsel in zijn gezicht opliep. Brandweerlieden hebben de ontploffende fietsaccu afgekoeld met een waterstraal en het accupakketje in een aluminium bak laten afkoelen. Voor de bewoner is een ambulance ter plaatse geweest. De brandweer heeft de woning nog geventileerd. Het is al meerdere keren raak geweest dat fietsaccu 's in een woning voor brand zorgden. Dit keer waren de bewoners er op tijd bij. In augustus was er een schuurbrand in Honselersdijk toen een fietsaccu aan de lader stond. Het bijzondere aan deze accubrand is dat ten tijde van de brand - volgens een getuige - de accu dit keer niet aan de oplader zat.	nacht	nee

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
8-10-2023	Schonebeek	onbekend	friteuse	brand	zorginstelling	1GZ	In woon- en zorgcentrum De Anloop in Schoonebeek brak zondagmiddag kortstondig brand uit. Hierbij raakte een zorgmedewerker gewond. Volgens aanwezigen zou de brand zijn ontstaan in een airfryer in een van de appartementen van het woon-zorgcentrum. Als gevolg hiervan stond de woning vol rook. De brandweer heeft de woning geventileerd en is vervolgens vertrokken. De bewoner van het appartement raakte niet gewond, de zorgmedewerker werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.	middag	n.v.t.
9-10-2023	Harderwijk	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	In een appartement aan de Goeman Borgesiuslaan in Harderwijk is aan het eind van de maandagmiddag brand in een keuken geweest. Bij aankomst van de hulpdiensten kwam er rook uit een appartement op de vijfde etage. Er werd 'middel brand' gemaakt voor assistentie van een extra brandweervoertuig en ook de hoogwerker kwam ter plaatse. De brandweer gaf na een korte inzet al snel het sein 'brand meester'. De woning werd bewoond door een vrouw met twee kinderen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een wasdroger. De woning heeft forse schade opgelopen en is geventileerd. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de schade verder af te handelen.	middag	n.v.t.
9-10-2023	Oegstgeest	onbekend	accu	brand	garage	0G	Brand in een garagebox zorgde maandagavond in Oegstgeest voor een enorme rookontwikkeling aan de Lange Voort. Rond 20.30 uur kwam een brandmelding binnen en toen de brandweer kort daarop arriveerde, trok er al een dikke wolk grijze rook door de straat. De brandweer heeft de garage opengemaakt en de brand geblust. Oorzaak is vrijwel zeker een accu die spontaan vlam heeft gevat. Door snel optreden kon de brandweer erger voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond.	avond	onbekend
9-10-2023	Rijswijk	onbekend	elektrische deken	brand	woning	0G	In een woning aan de Ir H.H. van Kollaan is maandagavond een elektrisch onderdeken in brand gevlogen. De brandweer werd gealarmeerd voor een nacontrole van een brand. De bewoonster had zelf ontdekt dat haar elektrisch onderdeken in vlam was gevat. Zij heeft zelf het onderdeken geblust met water, maar de brandweer kwam ter plaatse en heeft het nageblust. Personeel van de ambulancedienst heeft een vrouw en twee kinderen onderzocht, ze hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis.	avond	n.v.t.
10-10-2023	Medemblik	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Op de Langeweydt in Medemblik is dinsdagochtend brand uitgebroken in een woning. Deze is vermoedelijk begonnen door een defect aan de wasdroger. Vervolgens waren er vlammen en veel rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en er zijn geen gewonden gevallen. De vlammen sloegen uit het dak toen de brandweer ter plaatse was, waarop werd besloten meer wagens in te zetten om te assisteren in het blussen van de brand. De tankauto's van Medemblik en Wervershoof waren aanwezig, net als de hoogwerker uit Enkhuizen. Zo werd voorkomen dat de brand eventueel zou overslaan.	ochtend	n.v.t.
11-10-2023	Swalmen	onbekend	zonnepanelen	rook	schoolgebouw	0G	Basisschool/kinderdagverblijf De Octopus aan de Robijnstraat in Swalmen is woensdag rond 10.45 ontruimd nadat het brandalarm in de technische/cv-ruimte afging en er een brandlucht geroken werd. De ontruiming is vlot en prima verlopen en bij aankomst van de hulpdiensten stonden alle kinderen en begeleiders veilig buiten. De school heeft tevens via het communicatiemiddel isy de ouders snel op de hoogte gebracht. De brandweer heeft de technische/cv-ruimte gecontroleerd en is op zoek gegaan naar de oorzaak. In de ruimte was geen brand, er werd wel een sterke brandlucht geroken. Onderzoek wees uit dat deze afkomstig was van de PV verdeelkast voor de zonne-energie. Deze installatie werd uitgeschakeld. Na controle door de brandweer is de installateur ingeschakeld om het betreffende systeem te controleren alvorens dit weer in te schakelen. Omstreeks 12.00 uur konden de kinderen weer terug naar binnen en door de ouders worden opgehaald.	ochtend	n.v.t.
11-10-2023	Waddinxveen	onbekend	wasdroger	brand	zorginstelling	4RZ	Woensdagavond is bij een zorginstelling aan de Grote Beer in Waddinxveen een wasdroger in brand gevlogen. Medewerkers ontruimden het pand snel nadat de brand werd ontdekt. De bewoners werden naar een ander pand overgebracht, en zullen vannacht in een andere locatie overnachten. Vier medewerkers hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.	avond	n.v.t.
11-10-2023	Werkendam	onbekend	scootmobiel	brand	parkeergarage	0G	Door nog onbekende oorzaak ontstond woensdagavond brand in de parkeergarage onder het Medisch Dienstencentrum Doktershoek. De brand begon even na 19.30 uur. De gealarmeerde brandweer trof in de parkeergarage een brandende scootmobiel aan. Door de grote rookontwikkeling die hiermee gepaard ging, schaalde de brandweer op naar 'grote brand'. Het vuur zelf was snel onder controle. De grote hoeveelheid rook in de parkeergarage werd door het ventilatiesysteem het gebouw in geblazen. De woningen erboven werden hierop enige tijd ontruimd. De bewoners verbleven gedurende de ontruiming in de nabij gelegen brandweerkazerne. De rook in de woningen aan de Raadhuislaan, alsook in de parkeergarage, werd verdreven met inzet van grote ventilatoren.	avond	onbekend
12-10-2023	Burgum	oververhitting	friteuse	brand	zorginstelling	0G	In de restaurantkeuken van zorgcentrum Berchhiem in Burgum brak donderdagochtend korte tijd brand uit. Het vuur ontstond in de oververhitte frituur. De brandweer van Burgum werd om 11.22 uur opgeroepen voor de	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							brand aan de Prins Bernhardstraat. Er was al een blusdeken over de frituur gegooid maar dat had nog niet het gewenste effect. De brandweermensen hebben de situatie later in de keuken veilig gesteld. Een deel van de oververhitte frituurolie is naar buiten gebracht. Nadat de alles onder controle was, is het restaurant gelucht met een ventilator. De keuken stond als gevolg van de brand en oververhitte olie vol met rook.		
12-10-2023	Emmen	onbekend	meterkast	brand	sportcomplex	0G	Bij een sportcomplex aan de Ullevi in Emmen is vanavond brand ontstaan. Het pand wordt gedeeld door de wielervereniging WSV Emmen en voetbalclub VV Emmen. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast in een van de kleedkamers. De brandweer heeft het pand ontruimd en de brand is geblust. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Na de brand is het licht op het complex uitgevallen, de trainingen worden daarom voorlopig niet gegeven.	avond	n.v.t.
12-10-2023	Hillegom	kortsluiting	vriezer	brand	restaurant	1R	In een restaurant aan de Meerstraat in Hillegom brak donderdagavond een brand uit. Het vuur was ontstaan in de vriezer. Dit resulteerde in veel rookontwikkeling binnen het pand. Een alerte voorbijganger alarmeerde de brandweer, aangezien het restaurant op dat moment gesloten was. Een bewoonster boven het brandadres werd door de ambulancedienst nagekeken maar hoefde niet te worden meegenomen. Zij had rook ingeademd toen zij naar beneden kwam. De brandweer schaalde op naar een middelbrand. Uiteindelijk werd de brand succesvol geblust en het pand geventileerd. Salvage zal de eigenaar ondersteunen bij de schadeafhandeling. Er bleek echter geen brand te zijn maar kortsluiting waardoor er veel rook was vrijgekomen.	avond	n.v.t.
12-10-2023	Zoetermeer	onbekend	elektrische kookplaat	brand	seniorenflat	5R + 1GZ	Vanochtend is er brand uitgebroken in seniorenflat 'De Leliënborgh' op de Duitslandlaan. De eerste melding kwam om even voor acht binnen bij de meldkamer van de brandweer. Brandweereenheden van kazernes Oosterheem en Stadshart werden met spoed opgeroepen. Zo'n acht minuten na de eerste melding schaalde de brandweer op naar 'middelbrand'. Rond kwart over acht schaalde de brandweer nog verder op naar 'grote brand'. Extra materieel van kazernes Leidschenveen, Wassenaar, Honselersdijk en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen werden gealarmeerd. De brand is ontstaan in de keuken van een woning op de derde etage. Het gaat om een kookplaat die in brand is gevlogen. Er kwam flink wat rook uit de seniorenflat. Enkele verdiepingen zijn ontruimd, en de bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen door de hulpdiensten binnen en voor winkelcentrum Stadshart. Na enige tijd konden ze terecht in het Stadstheater even verderop, en is de groep daar naartoe verplaatst. De bewoonster van het appartement is naar het ziekenhuis vervoerd. Vijf personen (waaronder de bouwvakkers die naar binnen zijn gegaan) zijn in de ambulance onderzocht op rookinhalatie, maar hoefden niet te worden vervoerd.	ochtend	n.v.t.
13-10-2023	Pijnacker	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	Op vrijdagochtend heeft er een brand plaatsgevonden in een elektrische fiets in een woning aan de Beuklaan in Pijnacker. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen. De fiets bevond zich op de eerste verdieping van de woning en is naar beneden gebracht. Het vuur was snel onder controle. Het bleek dat de accu van de fiets vlam had gevat en was ontploft. Persfotograaf Olav Spa: "Delen van de accu zijn in emmers met water geplaatst om te voorkomen dat ze opnieuw vlam zouden vatten. Het is niet bekend of de accu op dat moment aan de lader was aangesloten. In de woning heeft zich aanzienlijke rookontwikkeling voorgedaan, waarna de brandweer heeft geventileerd." De woning heeft schade opgelopen, en een medewerker van stichting Salvage zal ter plaatse komen voor de schadeafhandeling. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.	ochtend	onbekend
14-10-2023	Midwolda	onbekend	accu	brand	container	0G	Op het terrein van afvalverwerker Pre-Zero aan de Dollardweg in Midwolda, zijn zaterdagavond accu's in een container in brand gevlogen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. 'We zijn de container nu aan het koelen. Omdat je accu's natuurlijk niet zomaar kunt blussen maken we nu een plan wat verder te doen', zegt een woordvoerder van de brandweer.	avond	onbekend
14-10-2023	Rotterdam	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	In een woning aan de Brielselaan is zaterdagavond een brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 21:30 uur de melding binnen van een woningbrand. Ter plekke bleek er in de keuken van de woning een flinke brand te woeden. De bewoners die aanwezig waren tijdens het uitbreken van de brand, waren zelf al naar buiten gegaan. Inmiddels waren naastgelegen burens ook op de hoogte gebracht en hadden zich zelf al in veiligheid gebracht door naar buiten te gaan. De brandweer heeft het vuur geblust, waarbij flinke rookontwikkeling vrij kwam. De brand werd veroorzaakt door de accu van een elektrische fiets die op dat moment aan de oplader lag in de keuken. Stichting Salvage zal samen met de getroffen bewoners de schade inventariseren.	avond	ja
14-10-2023	Slochteren	kortsluiting	ventilator	brand	boerderij	0G	Zaterdagmiddag kreeg de brandweer van Slochteren een melding van een brand van de agrarische sector. Ter plaatse bleek het te gaan om een ventilator die kortsluiting had gehad. De brandweer heeft een controle gedaan. Een installateur komt ter plaatsen om het geval te repareren.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
16-10-2023	Capelle aan den IJssel	onbekend	elektrische kachel	brand	woning	0G	In een rijtjeshuis aan de Keerkring in Capelle aan den IJssel heeft maandagmiddag een uitslaande brand gewoed. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een elektrisch kacheltje. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Bewoners konden zelf op tijd het huis uitkomen. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Hoe groot de schade aan het pand is, is nog niet bekend. De bewoners kunnen vannacht waarschijnlijk niet thuis slapen, bevestigt de brandweer.	middag	n.v.t.
16-10-2023	Noord-Scharwoude	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een huis aan de Rietakker in Noord-Scharwoude is maandagmiddag flink beschadigd geraakt door een brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brand ontstond maandag in de meterkast. Een buurvrouw zag rook uit de woning komen en sloeg alarm. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, duurde het enige tijd voordat het vuur onder controle was. Vanwege de schade is het huis tijdelijk niet bewoonbaar.	middag	n.v.t.
17-10-2023	Meerstad	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer van Groningen is dinsdag rond de klok van 09:15 uur opgeroepen voor een woningbrand aan het Oeverpad in Meerstad. De brandweer was snel ter plaatse. Ter plaatse bleek een meterkast in brand te zijn geraakt, deze was fors beschadigd meldt de brandweer aan 112Groningen. Enaxis kwam ter plaatse en zal zorgen voor vervanging van de meterkast. De verzekering zal de rest van de schade bekijken dat was ontstaan.	ochtend	n.v.t.
17-10-2023	Vught	kortsluiting	telefoonlader	brand	woning	0G	Korstluiting in een oplader van een telefoon zorgde er dinsdagmiddag voor dat brand uitbrak in de slaapkamer van een huis aan de Seriwangstraat in Vught. De brand zelf viel mee, maar zorgde wel voor veel rook en de nodige roetschade in de woning. De bewoners konden de woning ook lange tijd niet in vanwege de vele rook. Er raakte niemand gewond. De brandweer had de brand zelf snel onder controle. De brand werd even na 17.00 uur gemeld.	middag	onbekend
18-10-2023	Naarden	menselijk handelen	oven	brand	schoolgebouw	0G	Woensdagochtend rond 11.45 uur is op de Amersfoortsestraatweg in Naarden korte tijdbrand ontstaan bij het Yuverta college. Er stond een stapel papier in brand. Deze stapel lag op een oven in een lokaal waar keramiekbeelden gebakken werden. De oven werd te heet en het stapel papier ontbrandde. Iedereen was snel uit de school. Niemand raakte gewond. Vanwege de calamiteit mocht iedereen voor vandaag naar huis.	ochtend	n.v.t.
18-10-2023	Veghel	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	bedrijfspan	0G	De brandweer is woensdagmiddag met groot materieel uitgerukt voor een industriebrand in Veghel. Er was brand ontstaan bij het bedrijf Minkels, dat zich bezighoudt met infrastructuur van datacenters. Volgens een correspondent is de brand waarschijnlijk ontstaan in een muur door kortsluiting. De brandweer is met meerdere tankautospuiten, hoogwerkers en een waterwagen naar het industrieterrein aan de Eisenhowerweg gekomen. Het pand is ontruimd en het personeel moet buiten toekijken hoe de brand wordt geblust.	middag	n.v.t.
19-10-2023	Best	onbekend	verlichting	rook	kantoor	0G	Een smeulende tl-bak in een kantoorgebouw in Best zorgde donderdagochtend voor een ontruiming van de winkel. Door het smeulen kwam binnen rook vrij en werd de brandweer gebeld. Personeel werd voor de aankomst van hulpdiensten al door de bedrijfshulpverlening op het Europaplein naar buiten geleid. De smeulende lichtbak had geen brand veroorzaakt. Wel demonteerden brandweerlieden de tl-bak en namen deze mee voor een nadere inspectie. Nadat de rook uit het gebouw was geventileerd, kon het personeel weer aan het werk. Voor zover bekend heeft de rook de binnenkant van het pand niet beschadigd.	ochtend	n.v.t.
19-10-2023	Ede	onbekend	accu	brand	zorginstelling	0G	Bij De Riethorst in Ede, gelegen aan de Willy Brandtlaan, heeft woensdagavond een brand plaatsgevonden. De brand deed zich voor op de gesloten afdeling en werd snel onder controle gebracht. Volgens een woordvoerder zijn er geen gewonden gemeld. De brand werd veroorzaakt door een exploderende accu van een laptop. Vanwege de aard van de afdeling, moest de brandweer het pand tot middernacht ventileren. Voor zover bekend liepen de bewoners geen gevaar. De Riethorst is een GGZ-centrum dat specifiek gericht is op de zorg voor doven en slechthorenden.	avond	onbekend
20-10-2023	Bergen	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	restaurant	0G	In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de voorgevel van restaurant Story Bistrobar in Bergen kort in de brand gestaan. Uitgaanspubliek rook een brandgeur op de Breelaan en zag de eetzaal in de rook staan. Bij aankomst van de brandweer, werd ontdekt dat achter het gevelbord een brand was ontstaan. Gezien de vele bedradingen achter het bord, is kortsluiting vermoedelijk de oorzaak van de brand. Omdat mogelijk de beginnende brand zich in het plafond zou gaan voortgaan, werd een raamdeur geforceerd, om binnen te komen en te inspecteren. Of de zaak vandaag normaal open kan gaan, is nog niet duidelijk.	nacht	n.v.t.
20-10-2023	Burgh-Haamstede	onbekend	airco	brand	kinderopvang	0G	Een kinderopvang in Burgh-Haamstede is vrijdag enige tijd ontruimd geweest nadat een brandlucht was geroken en een brandalarm was afgegaan. De brandmelding kwam rond 12.30 uur binnen vanuit de Kibeo-locatie aan de Julianastraat. De brandweer werd zonder spoed ter plekke gestuurd om een nader onderzoek in stellen. Toen de brandweer arriveerde, waren de aanwezige kinderen al netjes ondergebracht bij de BSO-locatie in de naastgelegen basisschool. "Na enig zoek en speurwerk met behulp van de warmtebeeldcamera en de meters bleek de vermoedelijke oorzaak te zitten in de airco-unit. Na het afschakelen hiervan was de brandlucht	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							verdwenen", zo vertelt de brandweer. "We hebben geadviseerd om de airco eerst te laten controleren alvorens deze weer wordt gebruikt. Na het resetten van de brandmeldinstallatie hebben wij de locatie weer vrijgegeven en konden de kinderen weer terug naar hun opvang", aldus de brandweer.		
20-10-2023	Kollum	kortsluiting	meterkast	rook	loods	0G	In een loods aan de Dwarsryd in Kollum ontstond vrijdag aan het einde van de middag kortsluiting in de meterkast. Daardoor ontstond er een vreemde lucht en wat rookontwikkeling. De Kollumer brandweer en het korps van Buitenpost werden even na 17.00 uur opgeroepen voor de mogelijke brand. Al snel werd duidelijk dat er nog geen sprake was van brand. De situatie in de meterkast werd veilig gesteld door de spuitgasten.	middag	n.v.t.
20-10-2023	Oostburg	onbekend	koelkast	brand	woning	0G	De brandweer van Oostburg is vrijdagochtend met spoed uitgerukt nadat brand was uitgebroken in de keuken van een woning in die plaats. Het brandje woedde in een huis aan de Melkweg. Rond 10.35 uur werd ontdekt dat hier een koelkast had vlamgevat. De bewoonster had al een succesvolle bluspoging ondernomen. De opgeroepen brandweervrijwilligers van de post Stampershoek hoefden daarom alleen het apparaat buiten te zetten en wat na te blussen. Stichting Salvage is ter plekke gekomen om de bewoonster te helpen bij het afhandelen van de ontstane schade.	ochtend	n.v.t.
21-10-2023	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	woning	3R	Zaterdagmorgen tegen 01.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Vleerstraat in Den Haag. Het betrof een brand in de meterkast van de woning. De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweervoertuigen waren aanwezig. Brandweelieden hebben de brand geblust. Drie personen hadden rook ingeademd en werden nagekeken door de ambulancedienst. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.	ochtend	n.v.t.
21-10-2023	Den Haag	kortsluiting	lift	brand	zorginstelling	0G	Een brand zaterdagavond in een zorgcomplex aan de Esperantostraat is korte tijd opgeschaald geweest naar 'middelbrand'. De brandweer werd in eerste instantie gealarmeerd voor een liftopsluiting, maar al snel bleek er wat te branden, en werden er extra brandweervoertuigen ter plaatse gevraagd. Op zo'n moment wordt er ook sneller opgeschaald naar 'middelbrand', vanwege de soms slechte mobiliteit van de bewoners. Uiteindelijk bleek het te gaan om een klein brandje in de liftmachinekamer. Kortsluiting bleek de oorzaak. Dat verklaart ook het vastlopen van de lift, maar degene die op zo'n moment in de lift staat heeft daar nog niet onmiddellijk last van. De inzet van de brandweer werd al snel weer afgebouwd; het nader bericht was uiteindelijk toch 'kleine brand'. Ook de gewaarschuwde ambulance hoefde niet in actie te komen.	avond	n.v.t.
21-10-2023	Molenschot	onbekend	accu	brand	chalet	0G	De brandweer van Rijen en Tilburg zijn vrijdagavond rond negen uur uitgerukt voor een brand op een vakantiepark aan de Molenschotsebaan in Molenschot. Bij aankomst bleek de brand te woedden in een chalet. De brandweer die het pand binnen ging troffen een brandende accu aan. De accu werd in veiligheid gebracht en onder gedompeld in een emmer met water. Bij de brand raakte niemand gewond.	avond	onbekend
22-10-2023	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	AZC	x ≥ 2R	Door een brand in een opvanglocatie in Den Haag stonden tientallen mensen op straat. De brand vond rond 3.00 uur plaats in een asielzoekerscentrum aan de Regulusweg in Den Haag, vlak langs de A12. De brand brak rond 3.00 uur uit in een meterkast op de derde etage van het pand. Daarop zijn de derde en vierde verdieping van het pand ontruimd. Het gaat om een noodopvanglocatie waar plek is voor zo'n zeshonderd mensen. Een aantal mensen wordt in de ambulance onderzocht vanwege het inademen van rook. Uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis. Inmiddels is de brand onder controle en zijn de verdiepingen gecontroleerd, meldt de brandweer. 'Er is gekeken of er sprake was van koolmonoxide.' Dat bleek niet het geval. Nadat de woningen zijn geventileerd, konden de mensen terug naar binnen.	nacht	n.v.t.
22-10-2023	Groningen	onbekend	verlichting	brand	hotel	0G	Zondagavond Bij het City hotel aan het Gedempte Kattendiep is brand ontstaan in het logo. Het logo is verlicht, deze lichtbak staat dan ook in brand. De Brandweer is ter plaatse en heeft de kleine brand geblust. De weg was tijdens het incident afgesloten. Het hotel was tijdens de melding niet ontruimd. De brand was snel geblust door de Brandweer.	avond	n.v.t.
22-10-2023	Sint-Michielsgestel	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	In een woning aan de Anemoonstraat in Sint-Michielsgestel woedde zondagochtend rond 5.20 uur een brand. De burens hoorden een rookmelder afgaan in de naastgelegen woning en waarschuwden de brandweer. Bij het betreden van het huis, vonden ze de bewoner slapend op de bank. De man bleek een pizza in de oven te hebben geplaatst en was vervolgens in slaap gevallen. De woning hing vol met rook. De brandweer heeft de verkoolde restanten uit de woning gehaald en het huis geventileerd. Het ambulancepersoneel heeft de man nagekeken, maar bleek geen verwondingen of inhaleringsproblemen te hebben. Daarom hoefde hij niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.	ochtend	n.v.t.
22-10-2023	Winterswijk	onbekend	fietsaccu	brand	hotel	0G	Gasten van Fletcher Hotel Frerikshof in Winterswijk die zich hadden verheugd op een onbezorgde overnachting in de Achterhoek, komen bedrogen uit. Nadat er zondagmiddag een aantal fietsaccu's in brand vloog werd het hotel ontruimd. De accu's lagen bij de receptie. De gasten zijn opgevangen in een sporthal en moeten de nacht	middag	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							vermoedelijk ergens anders doorbrengen. Of de gasten nog terug mogen om spullen op te halen is nog niet duidelijk. De brandweer heeft het hotel geventileerd. Hoe de accu's in brand zijn gevlogen, is volgens woordvoerder Frank Schipholt moeilijk te zeggen. „Dat kunnen allerlei oorzaken zijn. Het betrof in dit geval losse fietsaccu's van hotelfietsen, die in een kleine ruimte lagen opgeslagen.”		
23-10-2023	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	kantoor	0G	Maandagmorgen tegen 00.45 uur was brand ontstaan in een kantoor aan de Honthorststraat in Amsterdam. Bij een felle brand is veel schade ontstaan. De brandweer zette meerdere eenheden in en schaalde op naar het sein 'middelbrand'. De ramen van de onderste verdieping zijn kapot gesprongen en in de woning veel schade. Er was sprake van hevige rookontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de brand in de meterkast. De straat was vanwege de brand afgesloten voor verkeer. Meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. Daarnaast viel in verschillende omliggende woningen tijdelijk de stroom uit. Na CO-metingen van de brandweer mochten de bewoners weer terug naar binnen.	nacht	n.v.t.
23-10-2023	Dordrecht	onbekend	laptopaccu	brand	flat	0G	Bewoners van een portiekflat in Dordrecht hebben zondagnacht wat minder slaap gehad. Door een in brand gevlogen laptop begon het brandalarm in het gebouw te loeien, waarna zij snel uit bed sprongen en buiten de veiligheid opzochten. Even na 02.00 uur werd de brandweer in de nacht van zondag op maandag opgeroepen voor een melding van een gebouwbrand aan de Kappeijne van de Coppelloweg in Dordrecht. Ter plaatse bleek er in een kelderbox van een portiekflat een laptop in brand te zijn gevlogen. Daardoor was het brandalarm afgegaan. Bewoners schrokken wakker en zijn na het horen van het alarm uit voorzorg naar buiten gegaan. De brandweer had de situatie snel onder controle. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid konden de wakker geschrokken bewoners de nachtrust na een halfuurtje weer hervatten.	nacht	onbekend
24-10-2023	Enschede	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagavond omstreeks 20.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de van Diemenstraat in Enschede. De meterkast stond in brand. Enige tijd zorgde de brand voor een forse rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Waardoor de brand was ontstaan, is onbekend. De woning werd door de brandweer geventileerd.	avond	n.v.t.
24-10-2023	Goes	onbekend	telefoonaccu	geen	zorginstelling	0G	De brandweer en de politie zijn dinsdagavond met spoed naar een zorgcentrum in Goes gegaan nadat binnen de batterij van een telefoon in brand was gevlogen. Het incident vond plaats in verzorgingstehuis Randhof aan de 's-Heer Elsdorpweg. Nadat de brand rond 21.45 uur was gemeld, rukte vanaf de brandweerpost Oranjeweg een blusvoertuig met toeters en bellen uit. De politie ging met vier wagens en een motor ter plekke. Gelukkig viel de situatie ter plekke mee. De batterij kon in een bekertje water worden gestopt en naar buiten worden gebracht. Bij het incident is niemand gewond geraakt.	avond	onbekend
24-10-2023	Harmelen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	In een woning aan de Burgemeester Timmermanslaan in Harmelen heeft maandagavond een brand gewoed. Vermoedelijk stond er een wasmachine in brand. De brandweer heeft het vuur geblust en de woning geventileerd. Zover bekend raakte er niemand gewond.	avond	n.v.t.
24-10-2023	Leeuwarden	vermoedelijk kortsluiting	fietsaccu	brand	parkeergarage	0G	Dinsdagmiddag tegen 15.35 uur was brand ontstaan in een E-bike aan het Zaailand in Leeuwarden. In de parkeergarage onder de rechtbank was brand ontstaan in een elektrische fiets. Vanwege de rookontwikkeling werd de rechtbank tijdelijk ontruimd. De brandende fiets is naar buiten gebracht en afgeblust. De rechtbank is door de brandweer geventileerd. Kortsluiting zal de oorzaak van de brand zijn geweest.	middag	onbekend
25-10-2023	Enschede	onbekend	accu	brand	pand (geen permanente bewoning)	0G	De brandweer moest aan het begin van deze middag in actie komen omdat er brand woedde in een pand aan het Capitool in Enschede. Die brand was ontstaan omdat een accu was gaan branden. Het pand werd tijdelijk ontruimd. De brandweer had de situatie snel onder controle en heeft het gebouw geventileerd.	middag	onbekend
25-10-2023	Groningen	onbekend	accu	brand	afvalbrengrstation	0G	Woensdagochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje in afvalbrengrstation aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Op de sorteertafel in de hal van gevaarlijke stoffen stonden een paar accu's in brand. De brandweer heeft de accu's geblust door ze onder water te dompelen. Doordat er in de hal veel rook was is deze geventileerd.	ochtend	onbekend
25-10-2023	Middelhamis	onbekend	wasmachine	brand	schuur	0G	Aan de Wilgenlaan in Middelhamis ontstond woensdagmiddag rond 15.05 uur brand in een schuur. Een wasmachine had vlam gevat en dat zorgde voor veel rook. De brandweer kon het vuur snel doven. Het is niet bekend hoe de brand in de wasmachine is ontstaan.	middag	n.v.t.
25-10-2023	Venlo	onbekend	koelcel	brand	restaurant	0G	Bij restaurant Mad Pianos aan de Parade in Venlo is woensdag tegen de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond aan de achterzijde van het pand, vermoedelijk in of bij een koelcel. Ten tijde van het uitbreken van de brand was er niemand in de zaak aanwezig. De eigenaar werd gebeld en kwam snel ter plekke. De brandweer had het vuur binnen een minuut of twintig geblust. De bewoners van enkele woningen of kamers boven de zaak	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							moesten voor alle zekerheid tijdelijk naar buiten. Niemand raakte gewond. Inmiddels is het sein 'brand meester' gegeven. Er vindt nog een nacontrole plaats. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.		
25-10-2023	Wijchen	onbekend	elektrische deken	brand	woning	2R	De brandweer rukte in de nacht van dinsdag op woensdag uit voor brand in een woning aan de Kasteellaan in Wijchen. De brandhard werd snel ontdekt en werd spoedig geblust: een elektrische deken lag op een matras en had vlam gevat. De brandweer heeft het matras en de dekens, maar ook de elektrische deken naar buiten gebracht. De schade zelf is tot aan het bed beperkt gebleven. De bewoners hebben wat rook ingeademd, ze werden door het ambulancepersoneel gecontroleerd maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.	nacht	n.v.t.
26-10-2023	Appingedam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Regentesselaan in Appingedam is vanmiddag brand ontstaan, vermoedelijk ontstond deze in de meterkast van de woning. De eerste melding kwam rond kwart voor vijf binnen bij de meldkamer. Bij aankomst van de brandweerploeg uit Appingedam kwam er veel rook uit de woning, er werd dan ook opgeschaald naar 'middel brand' waarop de brandweer van Delfzijl ook ter plaatse kwam met een tankautospuit en een hoogwerker. Door een binnenaanval in de woning wist de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Er werd binnen nog een kat aangetroffen die zich onder de bank had verstopt, de brandweelieden hebben de kat naar buiten gebracht. De schade aan de woning is groot.	middag	n.v.t.
26-10-2023	Enschede	onbekend	airco	brand	winkel	0G	Drogisterij Die Grenze in de Enschedese wijk Twekkelerveld is donderdagmiddag gesloten na een kortstondige brand. Bij de winkel aan de G.J. van Heekstraat was vuur ontstaan in de airco-installatie in het plafond. Rond half drie kreeg de brandweer een melding van de brand. Inmiddels is het vuur geblust en het sein 'brand meester' gegeven. Hoe lang de winkel gesloten is, is niet bekend.	middag	n.v.t.
27-10-2023	Groningen	onbekend	fietsaccu	brand	winkel	1G	In een winkel aan de Oude Kijk in 't Jatstraat in de stad Groningen is een elektrische fiets in brand gevlogen. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de eigenaar de fiets zelf naar buiten gezet, maar is hier daarbij licht gewond geraakt. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd. De schade in de winkel is erg groot. De Oude Kijk in 't Jatstraat werd enige tijd afgesloten door de hulpdiensten.	middag	onbekend
27-10-2023	Utrecht	menselijk handelen	meterkast	brand	parkeergarage	1BZ	Bij een brand in de parkeergarage nabij de Catharijnesingel in Utrecht is vrijdagochtend iemand gewond geraakt. De persoon liep brandwonden op toen er brand ontstond bij werkzaamheden in de parkeergarage. De brand is kort voor 9.00 uur ontstaan in de meterkast van de parkeergarage van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat de brand is ontstaan bij werkzaamheden in de parkeergarage, maar dat de precieze oorzaak nog wordt onderzocht. Ongeveer 25 mensen hebben panden rondom de brand moeten verlaten. In het pand van de NVWA is de stroom uitgevallen. De VRU adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden. Vervoersbedrijf U-OV meldt dat lijn 2 vanwege de brand tijdelijk niet stopt bij de haltes Hoogh Boulandt, Nicolaas Beetsstraat en Hoog Catharijne.	ochtend	n.v.t.
27-10-2023	Utrecht	onbekend	elektromotor	brand	ziekenhuis	0G	De brandweer is op vrijdagavond uitgerukt voor een brand in het Prinses Máxima Centrum. Aanvankelijk gingen er twee brandweerwagens op de melding af, maar het bleek te gaan om een kleine brand die al snel onder controle was. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Er ging een automatisch brandalarm af in het ziekenhuis. Bij nader onderzoek van de beveiliging bleek het te gaan om een brand in een klein elektromotortje, in een ruimte die verbouwd wordt. Hoewel de brand grotendeels al geblust was door de beveiliging is de brandweer momenteel nog wel aanwezig in het ziekenhuis. De ruimte wordt geventileerd.	avond	n.v.t.
27-10-2023	Venray	onbekend	elektrische scooter	brand	schuur	0G	Donderdagavond is er brand uitgebroken in een schuurtje aan het Schuttersveld in Venray. De melding kwam rond 23:10 uur. Voorbijgangers zagen rook naar buiten komen waarna ze de brandweer gebeld hebben. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een scooter die in het hok stond. De brand was snel onder controle. De woningbouw is ter plaatse. Er zijn geen gewonden gevallen. "Team brand onderzoeken" komt ter plaatse voor het vaststellen van de oorzaak. De brandweer waarschuwt vaak voor brandgevaarlijke situaties bij het opladen van scooters. Ook het opladen van de accu van uw elektrische fiets kan brandgevaar opleveren.	avond	onbekend
28-10-2023	Alphen aan den Rijn	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een woning aan de Pallasstraat in Alphen aan den Rijn is voorlopig onbewoonbaar nadat er zaterdagochtend brand uitbrak in de meterkast. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft het vuur geblust. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.	ochtend	n.v.t.
28-10-2023	De Westereen	menselijk handelen	magnetron	rook	zorginstelling	1R	De brandweer van De Westereen werd zaterdagavond opgeroepen voor een brand in een woning bij zorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen. Bij aankomst van de brandweer bleek er aangebrand eten in een magnetron te staan. Door de brandweer werd er een nacontrole uitgevoerd en werd de woning geventileerd. Voor de bewoonster kwam een ambulance ter plaatse. Ze is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
28-10-2023	Groningen	kortsluiting	vaatwasser	brand	flat	3R	Het is 20 over 3 's nachts. Zoals bijna elke avond heeft Lotte de vaatwasser aangezet om hem 's nachts te laten draaien. Daarna gaat ze naar bed. Ze ligt net te slapen als ze wakker wordt van het doordringende gepiep van de rookmelder. Ook is de elektriciteit uitgevallen. "Ik dacht gelijk: hier is echt wat aan de hand, dit is geen lege batterij. Toen ik naar beneden liep kwam de rooklucht me al tegemoet, en in de keuken zag ik dat de vlammen uit de achterkant van de vaatwasser kwamen. Karlijn probeerde de brand nog te blussen met een brandblusser, maar dat werkte niet. We besloten het op te geven en we renden naar buiten om daar 112 te bellen. Ook ons andere huisgenootje Liza rende mee naar buiten. Toen we buiten stonden hoorden we al vrij snel de keukenkastjes naar beneden kletteren. We waren alle drie best wel overstuur en we belden gelijk onze ouders. Ook moesten we nog gecontroleerd worden in de ambulance omdat we rook hadden ingeademd. Dat bleek gelukkig mee te vallen, maar de dagen erna hadden we nog wel last van onze keel, en waren we veel aan het hoesten." "Brand kan zomaar ontstaan, bij ons bleek het te zijn ontstaan door kortsluiting in de vaatwasser. Als we andere studenten advies mogen geven, is dat: zorg dat je meerdere rookmelders in je huis hebt hangen. Bijvoorbeeld in de keuken, en bij de wasmachine en de droger. En vervang de batterijen op tijd. Het is een kleine moeite, en het kan je leven redden."	nacht	n.v.t.
29-10-2023	Apeldoorn	onbekend	accu	geen	speel terrein	1GZ	Een spelend kind is zondagmiddag gewond geraakt nadat er een powerbank ontplofte in zijn kleding. Het incident zorgde voor gegil op de speelplaats bij het Transformatorhof in Apeldoorn, meerdere kinderen waren getuige van het ongeluk. Het jongetje is vervolgens behandeld in een ambulance in de straat naast de Apeldoornse speelplaats. Ter assistentie landde er een traumahelikopter met een arts op een nabijgelegen schoolplein. Het gewonde kind is vervolgens door één van de ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeert niet in levensgevaar.	middag	nee
29-10-2023	Hoogeveen	onbekend	wasmachine	brand	flat	1GZ	De brandweer van Hoogeveen werd zondagmiddag omstreeks 13:45 uur opgeroepen voor een woningbrand in een flat aan de Dekkerpassage in Hoogeveen. Toen de brandweer arriveerde, was er veel rookontwikkeling. De brandweer heeft de flat ontruimd en de brand geblust. Een bewoner raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht met onbekend letsel. De oorzaak is een wasmachine die brand heeft gevat.	middag	n.v.t.
29-10-2023	Papendrecht	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	De bliksem is zondagavond 29 oktober 2023 ingeslagen in een woning aan de Randwijk in Papendrecht. De bliksem sloeg met grote kracht in de schoorsteen, die daardoor in brokken uiteen spatte. Brokstukken schoorsteen vielen op de grond. Ook aan de punt van het dak ontstond schade. Omdat er mogelijk ook nog sprake was van brand, kwam de brandweer met twee wagens ter plaatse. Er hoefde niet geblust te worden. Ook bleek iedereen ongedeerd te zijn gebleven. Door de inslag viel in de straat bij diverse huizen de stroom uit.	avond	n.v.t.
30-10-2023	Den Helder	onbekend	meterkast	brand	bovenwoning	0G	In de Wezenstraat in Den Helder heeft vanmorgen rond 10.00 uur een korte brand gewoed. Niemand raakte gewond, wel moesten de drie aanwezige katten mee met de Dierenambulance. De brand was volgens een woordvoerder van de brandweer snel onder controle. Tegen NH vertelt ze dat de brand begon in een meterkast, waar op dat moment een monteur bezig was. "De meterkast vatte vlam waarop de brandweer werd gealarmeerd." De twee aanwezig bewoners en de monteur zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar zij maken het goed. De drie katten in het huis zijn door de Dierenambulance meegenomen en nagekeken. "Die maken het alle drie goed", vertelt een medewerker tegen NH. "Ze kunnen voorlopig niet naar huis en moeten naar een pension. Maar ze zijn prima in orde."	ochtend	n.v.t.
30-10-2023	Duiven	vermoedelijk oververhitting	fietsaccu	brand	garage	0G	Een uitlaande brand in Duiven afgelopen maandagochtend. Een garage en de aanbouw van een woning aan de Lijsterbeslaan liepen daarbij forse schade op. Volgens de brandweer is kortsluiting door oververhitting van een fietsaccu zeer waarschijnlijk de oorzaak. Bij de brand in Duiven is niemand gewond geraakt, maar de schrik zit er goed in bij zowel de bewoners van de woning als buurtgenoten. De brandweer van Duiven en Zevenaar konden voorkomen dat de uitlaande brand nog groter werd; het vuur was na aankomst van de hulpdiensten snel geblust. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen in Duiven is een geluk bij een ongeluk, aldus de politie, die ook kwam helpen. 'Kortsluiting in een accu kan een snelle en intense brand veroorzaken. Gelukkig is er niemand gewond geraakt en is het enkel bij materiële schade gebleven. De bewoners en omwonenden maken het goed, maar zijn natuurlijk wel flink geschrokken', meldt de politie op Facebook.	ochtend	onbekend
30-10-2023	Gramsbergen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een fikse woningbrand in Gramsbergen ging maandagmiddag gepaard met behoorlijk wat rookontwikkeling. De roetschade is aanzienlijk en de woning is daardoor voorlopig onbewoonbaar. De brand begon in de meterkast en is overgesprongen naar de hal. De brandweer kon voorkomen dat het vuur verder om zich heen sloeg, maar de roetschade is dus wel aanzienlijk. De bewoners worden elders opgevangen. Er raakte bij de brand niemand gewond. Het vuur woedde in een vrijstaande woning aan de Esch.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
30-10-2023	Meppel	onbekend	fietsaccu	brand	ziekenhuis (opvang oekraïners)	0G	Maandagmiddag omstreeks 15:45 uur moesten de hulpdiensten uitrukken voor een gaslekkage in het oude Isalaziekenhuis aan de Hoogeveenseweg in Meppel. In het ziekenhuis is de opvang voor Oekraïners gevestigd. Het zou gaan om een smeulende fietsaccu, waarna 1 verdieping ontruimd werd. Kort na de eerste melding, werd er opgeschaald naar brand. Meerdere politieauto's, de tankautospuit en de watertankauto van brandweerkorps Meppel waren aanwezig. De brand ontstond door de accu van een elektrische fiets die aan de stroom stond. Tijdens het opladen is de accu gaan smeulen, hierdoor ontstond er flinke rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde na een eerste inspectie op naar brand. Drie bewoners waren aanwezig op de verdieping tijdens het incident. De accu is door de brandweer losgekoppeld en in een emmer water gelegd, waarna ze de emmer naar buiten hebben gebracht. De verdieping is daarna gecontroleerd en geventileerd, waarna de bewoners weer terug konden naar de verdieping. Er is nog niet bekend of er veel schade is, wel is de accu van de fiets total loss. Er zijn geen gewonden gevallen.	middag	ja
31-10-2023	Alkmaar	onbekend	ventilator	brand	casino	0G	De brand die eerder vanavond uitbrak in het Flamingo Casino aan de Noorderkade in Alkmaar is uit. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond kwart over tien kwam de melding van de brand binnen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het casino en de bioscoop, die ook in dat gebouw gevestigd zit, snel na de melding zijn ontruimd. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een ventilator op het dak, daar wordt op dit moment verder onderzoek naar gedaan. Gasten die het pand snel hebben moeten verlaten en persoonlijke spullen hebben achtergelaten, mogen die nu onder begeleiding weer uit het pand halen.	avond	n.v.t.
31-10-2023	Haren	menselijk handelen	oven	geen	woning	0G	De brandweer rukte dinsdagochtend uit naar de Meerweg in Haren na een melding over een woningbrand. Eenmaal ter plaatse bleek de soep iets minder heet gegeten dan opgediend. Eén van de bewoners van de woningen heeft, naar alle waarschijnlijkheid, per ongeluk een oven aangezet. Volgens het echtpaar zorgde deze actie voor een soortement van 'mini-explosie', omdat er nog iets in de oven zat. De brandweer restte weinig actie, op een controle en een aantal geruststellende woorden. Daarna toog het brandweerpeloton terug naar de kazerne.	ochtend	n.v.t.
1-11-2023	Hoogerheide	onbekend	fietsaccu	brand	winkel	0G	Woensdagmorgen is de brandweer enige tijd bezig geweest nadat in een winkelpand aan de Raadhuisstraat rook uit een dubbel plafond kwam. De rook bleek na enig onderzoek afkomstig te zijn van de brand in de accu van elektrische fiets in een naastgelegen ruimte. De kledingwinkel heeft rookschade opgelopen. De rook werd rond 09:00 uur opgemerkt bij de winkel 4COOLKIDS & Ladies waarop direct de brandweer werd ingeschakeld. Uiteindelijk is de brandweer een terecht gekomen in een pand achter de winkel waar de brand in de accu was ontstaan. Brandweertien hebben de accu naar buiten gebracht en het pand geventileerd.	ochtend	onbekend
1-11-2023	Ridderkerk	onbekend	boiler	brand	portiekwoning	0G	Woensdagmiddag rond 14.30 uur, zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een keukenbrand aan de Hollandsestraat in Slikkerveer. Zowel de tankautospuit van de Groene Tuin alsmede de vrijwilligers van de post Ridderkerk waren snel ter plaatse. De bewoners van de portiekwoning hadden op advies van de meldkamer de woning al verlaten. Door snel ingrijpen kon de brand met 1 hogedruk straal snel geblust worden. Wat niet kon worden voorkomen is schade door brand en roet in de woning. Hiervoor is de stichting Salvage opgeroepen om de bewoners bij te staan bij het schoonmaken of eventueel te zorgen voor tijdelijk vervangende woonruimte. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de boiler. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.	middag	n.v.t.
1-11-2023	Soest	kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	fysiotherapeut	0G	Kortsluiting in het afzuigstelsel in het toilet van fysio De Bundeling, locatie de Ronde Soesterbergsestraat, was de oorzaak van de rook- en roetschade in de pand. Een deel van het interieur raakte daardoor zwartgeblakerd. Een medewerker van de Stichting Salvage heeft de eerste maatregelen genomen om de schade te laten herstellen. In de voorgaande nacht was een rookmelders afgegaan in een van de bovenwoningen. De bewoner ging op onderzoek maar kon geen oorzaak vinden. 's Morgens roken de bewoners een brandlucht en riepen ze de hulp van de brandweer in. Op de bovenverdieping werd niets gevonden, in tegenstelling tot de begane grond. Daar lokaliseerde de brandweer de plek van de brandlucht: in het toilet van de fysio op de begane grond. Omdat de deur gesloten was gebleven, was de brand door gebrek aan zuurstof gesmoord.	nacht	n.v.t.
2-11-2023	Marum	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer van Marum werd gisteravond even na half tien gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kruisweg in Marum. Bewoners van een woning aan de Kruisweg in Marum troffen gisteravond bij thuiskomst een woning vol rook aan. Direct werd 112 gebeld door de bewoner. In eerste instantie werd gedacht aan een storing in de elektrische installatie in de woning. Twee brandweertien gingen met perslucht op naar binnen, waar een zeer hoge concentratie CO2 werd gemeten. Na inspectie bleek dat de wasmachine in brand stond, die de woning vol rook had gezet. Nadat het brandje was geblust, en de woning was geventileerd, bleek dat de bewoners de nacht ergens anders moesten doorbrengen. De brandweer van Marum werd gisteravond even na	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							half tien gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kruisweg in Marum. Bewoners van een woning aan de Kruisweg in Marum troffen gisteravond bij thuiskomst een woning vol rook aan. Direct werd 112 gebeld door de bewoner. In eerste instantie werd gedacht aan een storing in de elektrische installatie in de woning. Twee brandweerlieden gingen met perslucht op naar binnen, waar een zeer hoge concentratie CO2 werd gemeten. Na inspectie bleek dat de wasmachine in brand stond, die de woning vol rook had gezet. Nadat het brandje was geblust, en de woning was geventileerd, bleek dat de bewoners de nacht ergens anders moesten doorbrengen.		
3-11-2023	Breda	kortsluiting	meterkast	brand	flat	3RZ + 1BZ	In een appartementencomplex aan de Tramsingel in Breda heeft vrijdagochtend brand gewoed. Het pand heeft meerdere etages, er wonen vijftig studenten. Zij moesten door de brandweer op grote hoogte uit het gebouw worden gehaald. Een van de studenten lag nog te slapen toen de brandweer de flat kwam ontruimen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. Een man heeft lichte brandwonden opgelopen bij de brand. Ook moest een aantal studenten behandeld worden vanwege rook die ze ingeademd hadden. Vier mensen zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de brand ontstaan na wateroverlast door storm Ciarán van donderdag. Door de wateroverlast is kortsluiting ontstaan in de meterkast.	ochtend	n.v.t.
3-11-2023	Sneek	onbekend	zonnepanelen	brand	zonnepanelenpark	0G	Buurtbewoners ontdekten vrijdagochtend brand in een zonnepanelenpark aan de Selfhelpweg. De brandweer ging rond kwart over elf met spoed ter plaatse. Op de pagers van de brandweer werd een brand in een elektrakast gemeld, een tankautospuit en een officier van dienst werden eropaf gestuurd. Later werd ook de hulp van de hoogwerker ingeschakeld om beter erbij te kunnen komen. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan in een omvormer van zonnepanelen. De brandweer heeft met blusschuim het brandje snel kunnen blussen.	ochtend	n.v.t.
3-11-2023	Waalwijk	vermoedelijk oververhitting	lamp	brand	woning	1R + 1BZ	Aan de Amstel in Waalwijk is vanmorgen op de zolder van een woning brand uitgebroken bij een bed, de bewoonster die een bluspoging heeft ondernomen heeft hierbij rook binnen gekregen en haar hand verbrand, ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar man die ook in de woning was heeft ook rook binnen gekregen hij is in een tweede ambulance nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle, wel liep de woning veel rook schade op. De oorzaak was waarschijnlijk een lamp die tegen het bed stond. Salvage komt ter plaatsen om de bewoners bij te staan met de schade.	ochtend	n.v.t.
4-11-2023	Uden	onbekend	oplader	brand	schuur	0G	Door snel te handelen heeft een bewoner van de Krijten in Uden zaterdagochtend een brand in zijn schuur onder controle weten te houden. De man kon zelf de brand blussen, nog voordat de brandweer er was. De brandweer werd rond 07.50 uur gealarmeerd. De bewoner had de brand in zijn schuur op tijd in de gaten en kon snel in actie komen. Omdat de deuren dicht waren, kon de brand niet verder uitbreiden. Door de hitte zijn de muren en het hout aan de binnenkant zwartgeblakerd. De hitte was dusdanig dat een cv-ketel op de zolder van de schuur is gesmolten. De bewoner is voor de zekerheid door ambulancepersoneel nagekeken. Vermoedelijk is de brand ontstaan door opladers in de schuur die vlam hebben gevat. De brandweer heeft de brand nageblust en heeft daarna de schuur geventileerd.	ochtend	onbekend
4-11-2023	Zierikzee	kortsluiting	magnetron	rook	winkel	2R	In het winkelpand van de Action aan het Haringvlietplein in Zierikzee is zaterdagochtend rookontwikkeling ontstaan. De brandweer schaalde op naar middelbrand. In het warehouse werd rond 10.15 uur rook waargenomen. Hierop werd een blusvoertuig van de brandweer Zierikzee met spoed ter plekke gestuurd. Later werden ook nog het blusvoertuig van de brandweer Oosterland en de hoogwerker van Zierikzee ingezet. Omdat winkelmedewerkers rook hadden ingeademd, werd ook een ambulanceteam opgeroepen maar na controle bleek niemand naar het ziekenhuis vervoerd te hoeven worden. Het duurde lange tijd voordat duidelijk werd waar de rook precies vandaan kwam. Er was ook geen vuur zichtbaar. Toen de rook was opgetrokken, bleef een sterke geur van gesmolten plastic hangen. "Deze geur bleek uit een magnetron te komen", zo liet de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) weten. Kortsluiting bleek de oorzaak te zijn. De winkel is door de brandweer geventileerd waarna personeel en bezoekers weer naar binnen konden.	ochtend	n.v.t.
3-11-2023	Julianadorp	onbekend	fietsaccu	brand	garage	1B	In een garage van een woning aan de Landbouwstraat in Julianadorp is dinsdagochtend een ontbranding geweest van een accu die op een elektrische fiets zat. Volgens Noord-Hollands Dagblad liep een vrouw verwondingen op aan haar been toen ze de fiets naar buiten wilde brengen. De vrouw is behandeld door medisch personeel van een gealarmeerde rapid responder. De woning stond vol rook en wordt gelucht. De fiets is door de brand verwoest. De brandweer heeft de accu verwijderd en ondergedompeld in water.	ochtend	onbekend
6-11-2023	Jistrum	kortsluiting	computer	rook	schoolgebouw	0G	De brandweer rukte maandag omstreeks 7.30 uur uit voor een mogelijke brand bij Bernemiskip De Greide aan de Buorrefinnewei in Jistrum. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van kortsluiting in een computer. Er kwam rook uit het apparaat en daarom werd uit voorzorg de brandweer gebeld.	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
6-11-2023	Vlissingen	onbekend	ventilator	brand	bovenwoning	1B	In een bovenwoning in de Vrouwestraat in Vlissingen is vanmiddag brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio Zeeland brak de brand uit in de keuken. Eén persoon raakte lichtgewond. De melding van de brand kwam rond 15.10 uur binnen bij de meldkamer van de brandweer. Direct werden er meerdere brandweerwagens naar de plek van de brand gestuurd. Ook werd er een redvoertuig meegestuurd, omdat het onduidelijk was of er nog iemand in de bovenwoning was. De veiligheidsregio laat weten dat één persoon lichte brandwonden heeft opgelopen en rook had ingeademd. Het slachtoffer werd ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens een omstander zou er een ventilator in brand hebben gestaan.	middag	n.v.t.
6-11-2023	Vorden	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Een schuur in het buitengebied van Vorden heeft maandagmiddag vlam gevat. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting. Er is maandagmiddag in een schuur aan de Almenseweg in Vorden brand ontstaan. De melding werd om 11.45 gemaakt. Dankzij de snelle uitruk van de brandweer is de schade in de schuur beperkt gebleven. Ook is er niemand gewond geraakt bij het incident. De mogelijke reden van de brand is kortsluiting	middag	n.v.t.
7-11-2023	Dordrecht	onbekend	wasdroger	brand	portiekflat	0G	In een woning aan de Witte de Withstraat in Dordrecht is dinsdagavond een droger in brand gevlogen. Het apparaat kan als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond. Rond de klok van 20.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Witte de Withstraat in Dordrecht. Ter plaatse bleek er een droger in brand te zijn gevlogen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat weten dat de brandweer de situatie snel onder controle had. „De brand was snel onder controle, maar er was wel sprake van rookontwikkeling. De eigenares van de droger heeft zichzelf in veiligheid gebracht en raakte niet gewond. Niemand hoefde te worden nagekeken door ambulancepersoneel.” Nadat de brandende droger was geblust, is de woning geventileerd. Daarna kon de bewoonster haar huis weer in.	avond	n.v.t.
7-11-2023	Haren	onbekend	wasmachine	rook	woonzorgcentrum	1R	De brandweer heeft dinsdagmiddag een brand bestreden in een woonzorgcentrum voor senioren aan de Westerse Drift in Haren. Volgens omstanders was de brand snel onder controle. Een wasmachine bleek de oorzaak van de brand. Brandweerlieden zetten het smeulende apparaat buiten en ventileerden de woning. Eén bewoner werd kort gecontroleerd door ambulancepersoneel, omdat deze persoon mogelijk rook had ingeademd.	middag	n.v.t.
7-11-2023	Hellevoetsluis	onbekend	printer	brand	woning	0G	Dinsdag rukte de brandweer rond 15 uur uit naar de Klaverruiter voor een melding brand. De woning stond vol met rook. De oorzaak hiervan lag bij een printer die in brand was gevlogen. De bewoner heeft de printer zelf naar buiten gegooid. De brandweer heeft de woning geventileerd en geïnspecteerd.	middag	n.v.t.
7-11-2023	Rotterdam	onbekend	accu	brand	pand (geen permanente bewoning)	0G	Aan de Galileistraat in het Rotterdamse havengebied is dinsdagmiddag een container met accu's in brand gevlogen. De brand begon rond 17:30 uur. Naast de container staan nog een container en een pand. De brandweer richt zich er met name op om overslag naar de tweede container te voorkomen, meldt een woordvoerder. Het pand zou geen gevaar lopen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.	middag	onbekend
7-11-2023	Utrecht	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	muziekgebouw	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt na een brandmelding bij poppodium TivoliVredenburg in Utrecht. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond er rond half zeven behoorlijk wat rook in de keuken, vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting. Twee brandweerwagens en vijf politieauto's waren snel op de Vredenburgkade ter plaatse. Van brand bleek er uiteindelijk geen sprake. De keuken is even ontruimd geweest maar al snel weer vrijgegeven.	avond	n.v.t.
7-11-2023	Veenendaal	kortsluiting	meterkast	brand	flat	0G	De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een brand in een flatgebouw aan de Gilbert van Schoonbekestraat in Veenendaal. Appartementen werden ontruimd en de straat was korte tijd afgesloten. De melding van een woningbrand kwam dinsdagavond even na 20.00 uur. Volgens een 112-fotograaf ter plaatse ontstond de brand door kortsluiting in de meterkast van de woning. Omliggende appartementen werden voor korte tijd ontruimd. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Een kind dat getuige was van de gebeurtenis, kreeg een traumabeetje tegen de schrik.	avond	n.v.t.
8-11-2023	Berkel en Rodenrijs	kortsluiting	accugereedschap	brand	bestelbusje	0G	Dinsdagavond zijn de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een brand in een bedrijfsbusje aan de Nieuwstraat in Berkel en Rodenrijs. Een brandweerman in vrije tijd merkte een brandlucht op en zag rook aan de binnenkant van een geparkeerde bestelbus. Hierop alarmeerde hij direct de hulpdiensten en waarschuwde de eigenaar van de bus. In de werkbus was al enige tijd iets aan het smeulen. De brandweer kwam met het Snel Interventie Voertuig (SIV) met spoed ter plaatse en heeft direct een blusactie gedaan. Achterin de bus lag gereedschap dat onder andere op accu's werkt. Eén van deze accu's heeft kortsluiting gemaakt en begon te smeulen. De schade in de bus is fors. Diverse apparaten zijn beschadigd geraakt, maar door de snelle inzet van onder andere de brandweerman in vrije tijd en de beroepsbrandweer kon erger worden voorkomen.	avond	onbekend
8-11-2023	Valkenswaard	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	Aan de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard is woensdagochtend brand ontstaan in een vuilniswagen. De chauffeur zette de vuilniswagen bij een bushalte neer. Toen de brandweer ter plaatse was werd de lading afval	ochtend	nee

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							op straat gegooid waarna de brand geblust kon worden. De brand was snel onder controle. Mogelijk zijn batterijen de oorzaak van de brand. Onlangs waarschuwde afvalinzamelaar Cure ervoor dat weggegooides telefoons en accu's steeds vaker voor brandjes in de vuilniswageng zorgen. Vorig jaar woedde vijf keer brandjes in vuilniswagens van Cure.		
8-11-2023	Venlo	onbekend	meterkast	rook	winkel	0G	De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brand in een meubelatelier in Venlo. In het pand aan de Van Coehoornstaat was vooral sprake van rookontwikkeling in de showroom, waardoor er geventileerd moest worden. De hulpdiensten zijn omstreeks tien over negen gealarmeerd voor het incident. De brand ontstond in een meterkast. De eigenaar van het pand heeft de brand geprobeerd te blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.	avond	n.v.t.
10-11-2023	Burgerbrug	kortsluiting	onbekend	brand	zorgwoning	0G	In een zorgwoning aan de Grote Sloot in Burgerbrug brak vrijdagmiddag een brand uit. De brand woedde bij de Raphaëlstichting. Deze stichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting. De brandweer had de brand snel onder controle en kon grote schade voorkomen. Aanwezige personen werden geëvacueerd naar een ander gebouw van de Raphaëlstichting, elders op het terrein.	middag	n.v.t.
10-11-2023	Middelburg	vermoedelijk kortsluiting	elektrische kachel	brand	hotel	0G	Meerdere blusvoertuigen zijn vrijdagmiddag opgeroepen voor een brandmelding in een hotel in Middelburg. De brandweerlieden werden omstreeks 16.20 uur opgeroepen voor een melding van een brand in een hotel aan de Varkensmarkt in Middelburg. Meerdere blusvoertuigen werden met spoed ter plekke gestuurd. Ter plaatse bleek dat er wat rook in het gebouw. Deze rook zou mogelijk veroorzaakt zijn door een kortsluiting in een kacheltje.	middag	n.v.t.
10-11-2023	Sneek	vermoedelijk kortsluiting	stopcontact	brand	bedrijfspan	0G	Vrijdagochtend rond negen uur moest de brandweer uitrukken voor een melding van brand industrie bij machinefabriek Ruiters aan de Kolenbranderstraat. Achterin de loods van het pand was een stopcontact gesmolten door vermoedelijk kortsluiting. Hierdoor ontstond een klein brandje wat snel gedoofd was, echter kon de brand mogelijk in het dak gekomen zijn. De Sneker brandweer kwam daarom met spoed ter plaatse met een tankautospuit en een hoogwerker. Zij hebben een controle uitgevoerd.	ochtend	n.v.t.
11-11-2023	Franeker	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Zaterdagmiddag is een woning aan de Duukelaar vol rook komen te staan door brand in de meterkast. Rond tien over twee gingen brandweer en politie met spoed ter plaatse voor de melding van een woningbrand. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de woning vol met rook kwam te staan.	middag	n.v.t.
11-11-2023	Katwijk	blikseminslag	zonnepanelen	brand	woning	0G	Door een blikseminslag in een woning aan De Hoop in Katwijk hebben tien woningen sinds zaterdagochtend geen stroom. De getroffen woning liep flinke schade op. Niemand raakte gewond. De bliksem sloeg even na zes uur in de schoorsteen van een woning. Hierbij werden de zonnepanelen op die woning geraakt. Omliggende woningen werden ook getroffen. De brandweer werd opgeroepen voor een brand in één van de woningen. Door de knal van de bliksem en de inzet van de brandweer, werden bewoners bruut uit hun slaap gewekt. Er zijn controles uitgevoerd op de daken van de woningen. De bliksem heeft alleen schade aangericht bij de eerste woning, er ontstond geen brand en niemand raakte gewond.	ochtend	n.v.t.
11-11-2023	Koudekerke	overbelasting	stekker	brand	hotel	0G	De vrijwillige brandweer uit Koudekerke is zaterdagmorgen ingezet voor een nacontrole in aan hotel in Dishoek. Een verbrande stekkerkop bleek de oorzaak. Om iets voor 10.00 uur werd de brandweer opgeroepen omdat er in een hotel aan de Verlengde Dishoekseweg in Koudekerke een brandje zou hebben gewoed. Zonder spoed kwam de brandweer op de plek van bestemming aan. "Na onderzoek bleek het om een verbrande stekkerkop te gaan doordat er twee apparaten op één groep waren aangesloten", aldus de brandweer op Instagram.	ochtend	n.v.t.
11-11-2023	Nijmegen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	In Nijmegen heeft zaterdagavond een brand gewoed in een woning aan de Wagenaarstraat. Volgens een 112-fotograaf ter plaatse begon de brand in een wasmachine. De brandweer kon het vuur bedwingen en verwijderde het brandbare apparaat uit de woning. Gewonden zijn er niet, maar mogelijk kan de bewoner aankomende nacht niet thuis slapen.	avond	n.v.t.
11-11-2023	Peize	oververhitting	lamp	brand	woning	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt voor een woningbrand in Peize. Een voorbijganger had gezien dat een woning aan de Hoofdstraat vol stond met rook. Een doek op een warme lamp bleek de oorzaak. De brandweer heeft de lamp naar buiten gebracht en de woning geventileerd.	avond	n.v.t.
11-11-2023	Wormerveer	onbekend	fietsaccu	brand	tuin	0G	Zaterdagmiddag rond 12.00 uur is de accu van een elektrische fiets spontaan in brand gevlogen aan de Van Heemskerckstraat in Wormerveer. De eigenaar had zijn kindje achterop in het zitje gezet en wilde net gaan fietsen. Hij zag ineens rook en blauwe vlammen en haalde direct zijn kindje weer van de fiets. Zij raakten beiden niet gewond. De accu van de fiets is in brand gevlogen waarbij er flink wat rook vrijkwam. De rook van een brandende accu bevat vaak giftige dampen. De brandweer heeft geblust en met een grote betonschaar het	middag	nee

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							frame losgeknipt en de accu verwijderd. Deze is in een grote bak met water gelegd. Hier moet de accu 24 uur in blijven liggen, anders zou deze opnieuw in brand kunnen vliegen.		
12-11-2023	Deventer	onbekend	magnetron	brand	AZC	2R	De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een melding van stankoverlast aan de Keulenstraat in Deventer. Ter plaatse bleek in het pand waar vluchtelingen worden opvangen uit Oekraïne sprake te zijn van flinke rookontwikkeling in plaats van stank. De rookontwikkeling ontstond doordat in één van de kamers een magnetron in brand was gevlogen. Het hele pand werd hierna ontruimd en de mensen moesten een tijd buiten wachten. Twee personen zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken voor de inhalatie van rook maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de brandweer de situatie onder controle had en het pand was geventileerd mocht iedereen weer het pand in. Buiten ontstond een klein opstootje die door de politie al snel werd gesust.	avond	n.v.t.
12-11-2023	Oegstgeest	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	Zondagmiddag rond 14.00 uur was brand ontstaan in een woning aan de Anthon van der Horstlaan in Oegstgeest. De brandweer werd met meerdere voertuigen ingezet voor een hevige brand in een keuken van woning. Er werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Bij de brand kwam korte tijd rookontwikkeling vrij. Door een snelle binnenaanval was de brand snel onder controle. De brand zou zijn ontstaan in een frituur en overgeslagen naar de afzuigkap. De woning is geventileerd door de brandweer. Een kind en vrouw zijn gecontroleerd in een ambulance maar raakten niet gewond.	middag	n.v.t.
13-11-2023	Swalmen	onbekend	meterkast	brand	fabriekshal	0G	Meerdere brandweerwagens waren maandagmiddag ter plaatse bij de moutfabriek aan de Breden Ars in Swalmen. Volgens een woordvoerder was er brand uitgebroken in een meterkast. De situatie was snel onder controle; de brand was vrijwel meteen geblust. De keuze om meerdere wagens in te zetten bleek dus gedaan uit voorzorg, vanwege de onzekerheid over de snelheid waarmee de brand zich kon verspreiden. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht.	middag	n.v.t.
14-11-2023	Hoogerheide	onbekend	cv-installatie	CO	woning	0G	Maandagavond is de brandweer ingezet in een woning aan de Minckelersweg nadat een CO-melder afging. Brandweerlieden hebben diverse ruimtes in de woning gecontroleerd en de CV-installatie afgesloten. Een monteur is ingeschakeld om de CV-installatie te herstellen. De bewoners schakelden maandagavond rond 19:40 uur de brandweer in. Onderzoek van de brandweer wees uit dat er een storing was in de CV-installatie waarop deze is afgesloten. Naast de brandweer van Hoogerheide kwam ook de officier van dienst ter plaatse.	avond	n.v.t.
14-11-2023	Katwijk	onbekend	oven	brand	woning	0G	Rond 11.00 uur ontstond er brand in een woning aan de Zilverschoon. De brandweer rukte uit met 2 tankautospuiten. Er werd opgeschaald naar middenbrand. Veel materieel, waaronder een waterwagen uit Boskoop, werd daarom opgeroepen, maar was uiteindelijk niet nodig. De brand was ontstaan in de oven. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het wachten was op de wagen met schone pakken, zodat de brandweerlieden weer fris terug konden naar de kazerne. De schone pakken zijn een arbo-maatregel om besmetting met kankerverwekkende stoffen tegen te gaan.	ochtend	n.v.t.
14-11-2023	Veenendaal	menselijk handelen	magnetron	rook	kinderdagverblijf	0G	In kinderdagverblijf SUPER in Veenendaal is dinsdagochtend een klein brandje ontstaan. De opvang is uit voorzorg korte tijd ontruimt. De brandweer heeft de ruimte weer rookvrij gemaakt. De brand is ontstaan door een broodje in de magnetron. „Daar was even iets niet helemaal goed gegaan”, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Zeventien kinderen en zes medewerkers zijn uit voorzorg naar buiten gebracht. Er raakte niemand gewond.	ochtend	n.v.t.
15-11-2023	Heerenveen	onbekend	fietsaccu	brand	schuur	0G	Een schuurtje naast een woning aan het Rak is woensdagmiddag verwoest door brand. De melding kwam om ongeveer twintig voor vijf bij de meldkamer binnen en bij aankomst van de brandweer was het een uitlaande brand die gepaard ging met forse rookontwikkeling. Door snel handelen kon de brandweer het vuur vrij snel onder controle krijgen, maar desondanks liep de schuur wel forse schade op. De brand is volgens de brandweer ontstaan na het opladen van een fietsaccu.	middag	ja
16-11-2023	Groningen	kortsluiting	verlichting	brand	flat	0G	Donderdagmorgen om 06:48 uur de melding van een brand gebouw bij de 'Drees flat' aan de W. Dreesstraat in Groningen. Ter plaatse bleken de letters aan de buitenkant te branden door kortsluiting. De brand was snel geblust. Binnen een kwartier kon de brandweer terug naar de kazerne.	ochtend	n.v.t.
16-11-2023	Vlaardingen	onbekend	trafo	brand	winkel	0G	Woensdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een melding van brand in de Etos aan De Loper. Ter plaatse werd er een sterke brandlucht geroken en was er rook zichtbaar uit het plafond. Hierop heeft de brandweer een gedeelte van het plafond eruit gehaald. Hier troffen zij een smeulende/rokende trafo aan. Deze is buiten met een beetje water geblust. De winkel is ook nog enige tijd geventileerd met een ventilator van de brandweer om alle rook uit het pand te krijgen.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
16-11-2023	Wormerveer	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	In de nacht van woensdag op donderdag is in een woning op de Multatulistraat in Wormerveer brand uitgebroken. Om 03.45 uur lag de bewoner in een diepe slaap en werd door burens gewekt met veel kabaal. Er zou namelijk brand zijn ontstaan in de koelkast, mogelijk veroorzaakt door kortsluiting. De bewoner kon tijdig naar buiten komen. De brandweer kreeg de brand onder controle, maar er is veel schade in de woonkamer en in de keuken. Daarom is de betreffende woning tijdelijk onbewoonbaar.	nacht	n.v.t.
16-11-2023	Zaandam	kortsluiting	televisie	brand	woning	0G	Donderdagavond om 18.05 uur was brand ontstaan in een woning aan de Schaarweide in Zaandam. De brandweer werd met meerdere eenheden ingezet nadat brand was ontstaan in een rijtjeswoning. Door kortsluiting was brand ontstaan in een televisie. De brandweer wist de brand snel te blussen en heeft de TV naar buiten gebracht. Een bewoner is behandeld in een ambulance vanwege rookinhalatie. De woning is door de brandweer geventileerd.	avond	n.v.t.
17-11-2023	Katwijk	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	Vrijdagmiddag om 17.05 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Eksterstraat in Katwijk. In een schuur was brand ontstaan door een frituurpan. De brandweer was snel ter plekke en kon erger voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond. Stichting Salvage is opgeroepen voor de afhandeling van de schade.	middag	n.v.t.
17-11-2023	Roden	onbekend	fietsaccu	brand	container	0G	Bij een fietswinkel aan de Heerestraat in Roden heeft vrijdagmiddag een oude fiets-accu brand gevat. De accu zat gelukkig al in een brandwerende bak om te worden opgehaald, die in een steegje buiten de winkel stond. De brandweer heeft de accu in een bak onder water gezet om het te doven. Gelukkig viel het allemaal mee. Onder invloed van moderne technieken zijn de accu's steeds beter en veiliger en is de kans dat in een nieuwe accu nog kortsluiting ontstaat, zeer klein. Toch zijn er ook nog veel oude auto en fiets accu's waarbij het risico groter is.	middag	nee
17-11-2023	Zwaag	menselijk handelen	accu	brand	schoolgebouw	6R	Een gebouw in Zwaag, waarin twee basisscholen ondergebracht zijn, is vrijdagochtend ontruimd nadat een tablet in brand vloog. Ruim duizend leerlingen werden geëvacueerd. Dat meldt de NOS. Een klas knutselde tijdens de les met oude apparaten en toen ging het mis. Want uit een van de apparaten bleek de accu niet verwijderd te zijn, en dat is normaal gesproken wel de bedoeling. Een kind was erg nieuwsgierig, is in de accu gaan porren en deze heeft toen vlamgevat. Het gebouw werd op advies van de brandweer ontruimd. In het lokaal waar de tablet vlamvatte waren 26 leerlingen aanwezig. Zes van de leerlingen werden nagekeken door de ambulancedienst omdat ze rook hadden ingeademd. Alle kinderen maken het goed.	ochtend	onbekend
19-11-2023	Barneveld	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer moest er zondagmiddag aan te pas komen om een woning aan de Van Schothorststraat in Barneveld te ventileren, nadat een wasmachine in brand was gevlogen. Brandweer en politie waren gealarmeerd voor een zolderbrand en waren snel ter plaatse. Bij aankomst stond de bewoner al buiten te wachten op de brandweer. De eerste verkenning van de brandweer wees uit dat de zolder van de woning volledig onder de rook stond. Aan de onderzijde van de wasmachine was brand ontstaan. Hierdoor was onder meer een deel van de afvoerslang gesmolten. Doordat het zolderraam gesloten was, breidde het vuur zich niet uit, maar is het vanzelf gedoofd. Nadat het zolderraam was opengezet, kon de rook wegtrekken en kon de brandweer beginnen met het ventileren van de woning.	middag	n.v.t.
19-11-2023	Mill	onbekend	friteuse	brand	sporthal	0G	In sporthal De Looierij in Mill heeft een frituurpan zondagmiddag door onbekende oorzaak vlam gevat. Doordat een alerte toeschouwer én het brandalarm de beheerder tijdig wisten te alarmeren, kon de sporthal worden ontruimd en werd er zeer adequaat gereageerd. De beheerder wist snel de deksel van de frituurpan er weer op te doen, én een blusdeken over de pan te leggen. Echter kon hij niet voorkomen dat het vuur de afzuiging insloeg. De opgeroepen brandweer heeft die afzuiging geblust, verder gecontroleerd en de boel geventileerd.	middag	n.v.t.
19-11-2023	Rotterdam	vermoedelijk oververhitting	accutol	brand- en waterschade	kelderbox	0G	Mieke was zondagmiddag onderweg naar de kelderbox van haar Rotterdamse flat om de kerstversiering onder het stof vandaan te halen, toen ze een politieagent tegen het lijf liep. Die verzocht haar dringend naar beneden te komen. Daar ontdekte Mieke dat het goed mis was: brand in de kelderbox, waar dia's vol dierbare herinneringen liggen. Tijdens de brand, die vermoedelijk ontstond door een verhitte accutol in één van de opslagboxen, sprong ook een waterleiding. En dus was er niet alleen brandschade, maar ook waterschade. Bij binnenkomst in de hal van de kelderboxen is al snel te zien dat er veel verloren is gegaan. Binnen staat het blank.	middag	onbekend
20-11-2023	Groningen	kortsluiting	ijsmachine	onbekend	schaatsbaan	0G	Er kan tot nader order niet geschaatst worden op de ijsbaan van sportcentrum Kardinge in Groningen. De ijsmachines zijn door een kortsluiting uitgevallen. In de vrieskelder is een waterleiding gebarsten. Naast de waterschade is er kortsluiting ontstaan, waardoor de ijsmachines uitvielen. Monteurs zijn druk bezig dat te verhelpen. 'De monteurs troffen hier een groot waterballet aan, nadat ze afkwamen op een melding van een storing', zegt directeur Jeroen Visser van Sport050, de organisatie die verantwoordelijk is voor sporten in de gemeente Groningen. 'De installaties deden het niet meer, er stond zo'n vijftien centimeter water in de	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							technische ruimte. Dit is gewoon een kwestie van pure pech. We hebben verenigingen moeten afbellen, scholen en de recreatieve gebruikers. Dat gaat sowieso om een paar duizend euro.' Het is nog niet bekend wanneer de ijsbaan weer open gaat. Visser is niet bang dat het ijs nu volledig zal smelten. 'Er ligt nog best een aardig pakket ijs. Maar alle warmtebronnen moeten sowieso uit. We moeten het zoveel mogelijk donker en koel houden, om zo snel mogelijk weer open te kunnen.'		
20-11-2023	Hoogerheide	menselijk handelen	accu	brand	container	OG	De brandmelding deze ochtend bij een bijgebouw bij Aldi Hoogerheide bleek een accubrand. De brand ontstond in een papierperscontainer. In deze container was een apparaat aanwezig welke door het persen van de container was gaan ontbranden. Omdat de brandweer in eerste instantie niet bij de brandhaard kon komen, werd versterking opgeroepen van het haakarmvoertuig. Bij de container/kartonpers was rookontwikkeling zichtbaar en een brandlucht te ruiken. Met behulp van het haakarmvoertuig werd de container naar voren gehaald, waarna in de container het apparaat op accu werd aangetroffen. De ontbrandende accu kon daarna snel veilig gesteld worden en de brandhaard werd gedoofd.	ochtend	nee
20-11-2023	Schiedam	onbekend	stofzuiger	rook	woning	OG	De Schiedamse brandweer ging vanmorgen af op een melding van een woningbrand. Maar de zaken bleken toch iets anders te liggen. Er bleek namelijk bij nader inzien geen sprake te zijn van een brand, maar van een kapotte stofzuiger. De meerdere brandweertwagens die waren afgekomen op de melding, konden weer terug naar de kazerne. Volgens een Twitteraarster zou het gegaan zijn om een inwoner van tachtig jaar oud, haar buurvrouw. "Haar huis stond plots vol rook, de rookmelders gingen af en er was een brandlucht. Ze was zó in shock," meldt de Twitteraarster.	ochtend	n.v.t.
20-11-2023	Ugchelen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	OG	In een woning aan de Nijenbeek in Ugchelen heeft maandagavond een felle brand gewoed in de woonkamer. Niemand raakte bij de brand gewond. Rond 22.00 uur kwam de melding bij de brandweer binnen. De bewoners van de woning waren boven toen zij een rookmelder hoorde afgaan. Toen zij gingen kijken stond de bank en gordijnen in brand. Het gezin, man, vrouw en een kind wisten zich zelf tijdig in veiligheid te brengen. De toegesnelde brandweerlieden wisten erger te voorkomen. Desondanks is de woonkamer grotendeels uitgebrand. De bewoners zullen voorlopig elders onderdak moeten vinden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Kortsluiting is de mogelijke oorzaak.	avond	n.v.t.
20-11-2023	Wageningen	onbekend	meterkast	brand	woning	OG	Deze middag brak er een brand uit in een nieuw gebouwd huis aan de Krijthehof in Wageningen. De oorzaak van de brand lijkt te liggen in de meterkast. Een dikke zwarte rook verspreidde zich door de woning, waardoor de hele ruimte gevuld raakte met rook. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, aangezien de woning zich tegenover de brandweerkazerne bevindt. Op het moment van de brand was de eigenaar druk bezig met het verbouwen van zijn woning. De woning is nu tijdelijk onbewoonbaar verklaard, maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.	middag	n.v.t.
20-11-2023	Weert	kortsluiting	meterkast	onbekend	ziekenhuis	OG	Maandagavond tegen 19.45 uur was brand ontstaan in een meterkast in de kelder van de röntgenafdeling van het St. Jans Gasthuis aan de Vogelsbleek in Weert. Door de kortsluiting was er kort sprake van stroomuitval. De situatie was door snel handelen snel onder controle. De technische dienst heeft adequaat gereageerd en de brand geblust. De hulpdiensten zijn ter plekke gekomen om de situatie te beoordelen en hulp te bieden waar nodig. Hiervoor werd opgeschaald naar "middelbrand" en "GRIP1". Gisteravond schakelde het ziekenhuis kort over op noodstroom. Door de ontstane situatie kunnen afspraken op de medische beeldvorming op dinsdag geen doorgang vinden. Patiënten wiens afspraak niet doorgaat zijn telefonisch op de hoogte gesteld.	avond	n.v.t.
21-11-2023	Rotterdam	onbekend	serverruimte	rook	schoolgebouw	OG	Een school aan de Smeetslandseweg in Rotterdam is dinsdagmorgen ontruimd nadat er een knal in een serverruimte heeft plaatsgevonden. De brandweer werd rond 10.16 uur gealarmeerd voor de brand. Gelukkig bleek er van grote vlammen geen sprake te zijn. De school werd door de BHV inmiddels ontruimd, de rookontwikkeling lijkt mee te vallen en de brand is vermoedelijk gedoofd door een blusinstallatie in de serverruimte. Een adviseur gevaarlijke stoffen werd opgeroepen om de brandweer te assisteren. Inmiddels is de school weer vrijgegeven. De knal in de serverruimte ontstond vermoedelijk door een technische storing.	ochtend	n.v.t.
21-11-2023	Twijzelerheide	menselijk handelen	fietsaccu	brand	schuur	OG	Een man raakte dinsdagavond gewond bij een brand in een schuur aan de Wylgewei in Twijzelerheide. De hulpdiensten werden even na 18.00 uur opgeroepen. Het slachtoffer was vermoedelijk aan het sleutelen aan een fiets of step waarbij plotseling de omvormer van de accu vlam vatte. Hij raakte daarbij gewond (of bij een bluspoging). De brandweer van De Westeren kwam snel ter plaatse en heeft de brand geblust en de situatie veilig gesteld. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.	avond	ja
22-11-2023	Meppel	onbekend	bedrading	rook	gemeentehuis	OG	De veiligheidsregio Drenthe heeft laten weten dat de brand in het gemeentehuis van Meppel is ontstaan op de 1e verdieping en wel in een kabelboom, een verzameling van elektriciteitsdraden. Hoewel de brand relatief klein	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							bleef, was er wel sprake van enorme rookontwikkeling. De rook trok door het gehele gebouw, waardoor het brandmeldsysteem werd geactiveerd. Uit voorzorg is het gehele pand van 10.45-12.15 uur ontruimd geweest. Inmiddels is het gemeentehuis weer geopend en daarmee is ook het stemlokaal weer open		
22-11-2023	Ter Aar	onbekend	muziekinstallatie	brand	AZC	0G	Bij Ipse de Bruggen aan het van Wassenaerplein in Ter Aar heeft vanochtend brand gewoed. De brand brak uit in een muziekinstallatie in een van de kamers. „De twaalf bewoners van de betrokken verdieping zijn veilig ondergebracht in een ander deel van het pand”, meldt de brandweer. „Het pand wordt geventileerd en de schade zal snel worden opgenomen, in de hoop dat bewoners ook snel weer naar hun kamer kunnen.” Volgens de brandweer is er door de brand flinke roetschade ontstaan. Er zijn geen gewonden gevallen.	ochtend	n.v.t.
23-11-2023	Beilen	onbekend	elektrische auto	brand	laadstation	0G	Een flinke brand heeft donderdagmiddag een elektrische auto en een laadstation goed wat schade aangebracht. Aan de einde van de ochtend kreeg de brandweer een melding binnen van een autobrand bij het tankstation op de A28 bij Beilen. Toen de hulpdiensten arriveerden, sloegen de vlammen metershoog uit het voertuig maar ook al uit het laadstation. Er bleek een elektrische auto tijdens het laden in de brand te zijn gevlogen. De schade aan het laadstation is volgens de Veiligheidsregio Drenthe aanzienlijk. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd. Omdat het voor de brandweer lastig is om een elektrische auto te blussen, zal deze ondergedompeld moeten worden. De brandweer laat een grote bak komen waar de auto in kan worden gezet. Deze bak wordt vervolgens volgepompt met water.	middag	ja
23-11-2023	Bennekom	onbekend	verwarmingsinstallatie	brand	appartement	0G	Donderdagavond rond 19.00 uur is brand ontstaan in een appartement aan de Bakkerstraat in Bennekom. De brandweer werd ingezet na een melding bij 112 van een brand in een appartement. Met behulp van een hoogwerker is het complex gecontroleerd op mogelijke brand. Na onderzoek bleek dat er brand was geweest in een installatie voor een verwarming. Het appartement was kort ontruimd door de brandweer. De brand was snel onder controle.	avond	n.v.t.
23-11-2023	Muntendam	vermoedelijk kortsluiting	magnetron	rook	woning	0G	De brandweer van Zuidbroek (2 wagens) en Veendam (hoogwerker) zijn vanavond tegen kwart voor 8 uitgerukt naar de Meester Brinkmanhof in Muntendam. In een rijtjeswoning was een behoorlijke rookontwikkeling ontstaan door vermoedelijk kortsluiting in een magnetron die in de keuken stond. De brandweer had de zaak snel onder controle. Ambulancemedewerkers controleerden de bewoners.	avond	n.v.t.
24-11-2023	Holwert	blikseminslag	onbekend	brand	molen	0G	In de vroege avond van vrijdag heeft een blikseminslag gezorgd voor een brand in een Poldermolen aan de Miedwei in Holwert. De kap van een historische molen vatte vlam. Het gaat om de De Miedenmolen uit 1855. De molen wordt gebruikt voor het bemalen van de Holwert- en Blijaërpolder, dit doen vrijwilligers. De hulpdiensten hebben snel gereageerd en de situatie werd opgeschaald naar middelbrand. De brandweer van Dokkum, Ferwert en Ternaard waren aanwezig om de brand te bestrijden. Ook is er een shovel ingezet om de blussing van buitenaf op hoogte te kunnen doen. Er waren geen personen aanwezig in de molen tijdens de blikseminslag. Rond 21.00 uur is het sein 'brand meester' gegeven. Alleen de nok van de molen is beschadigd geraakt. De rest van de molen kon worden behouden.	avond	n.v.t.
24-11-2023	Kerkrade	onbekend	oven	brand	woning	1RZ	Vrijdagochtend bewees de snelle respons van de hulpdiensten in Kerkrade zijn waarde bij een woningbrand aan de O.L. Vrouwenstraat. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keukenoven. Omstreeks tien voor negen 's ochtends werden de eerste meldingen van de brand ontvangen, waarna hulpdiensten snel ter plaatse waren. De brandweer slaagde vakkundig om de situatie te stabiliseren door de brandende oven en andere keukenspullen uit de woning te verwijderen. Ambulancepersoneel ter plaatse evalueerde de bewoner, die vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis werd overgebracht vanwege de gevolgen van rookinademing en andere mogelijke verwondingen. Opmerkelijk is dat eerdere brandmeldingen in dezelfde woning de aandacht van de hulpdiensten trokken gedurende het afgelopen jaar. Momenteel voert de politie een onderzoek uit naar het incident. De Onze Lieve Vrouwestraat was tijdelijk afgesloten vanwege deze activiteiten.	ochtend	n.v.t.
24-11-2023	Middenmeer	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	De brandweer moest donderdagochtend uitrukken naar een brand in een woning aan de Dr Colijnstraat in Middenmeer. De brandweer van Middenmeer was spoedig ter plaatse, kon de brand snel blussen en daarmee grote schade voorkomen. Tijdens de inzet was de straat afgesloten voor verkeer. Een transformator van de zonnepanelen was het probleem. Team Brandonderzoek is opgeroepen om de oorzaak te bevestigen.	ochtend	n.v.t.
24-11-2023	Wildervank	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	woning	0G	De brandweer van Veendam rukte vanmiddag tegen 5 uur uit voor een zolderbrand in een woning aan de Beukenlaan in Wildervank. De brandweer deed dit met een blusvoertuig en een hoogwerker. Er was rookontwikkeling in de woning. Het brandweerkorps had de situatie snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Kortsluiting wordt echter niet uitgesloten.	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
25-11-2023	Almere	onbekend	meterkast	brand	flat	0G	Zaterdagmiddag omstreeks 12.20 uur was brand ontstaan in een flat aan de Zeeduinweg in Almere. In een meterkast was door onbekende oorzaak brand ontstaan. Vanwege de grote van het complex werd al snel opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. De brand was snel onder controle, wel liep de betreffende woning veel rookschade op. Uit voorzorg werd een deel van de flat ontruimd door de brandweer. Niemand raakte gewond.	avond	n.v.t.
25-11-2023	Heemstede	onbekend	tosti-ijzer	brand	woning	0G	Zaterdagavond rond 20.15 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Narcissenlaan in Heemstede, waarbij er veel rook vrijkwam. De brand was snel onder controle. Een tosti-ijzer lijkt de oorzaak te zijn geweest. Er raakte niemand gewond. De woning wordt geventileerd en daarna gaan de hulpdiensten retour.	avond	n.v.t.
25-11-2023	Rijsbergen	onbekend	elektrische kookplaat	brand	woonzorgcentrum	0G	De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand in woonzorgcentrum Rijserf. De brand werd snel opgeschaald naar middelbrand. Buiten lag bij een benedenwoning een kookplaat en zwart geblakerde slangen van de afzuiging. Vermoedelijk is hier de brand ontstaan. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.	middag	n.v.t.
25-11-2023	s Heerenhoek	onbekend	TL-verlichting	brandlucht	kapperszaak	0G	De brandweer van Nieuwdorp heeft zaterdagmorgen een controle uitgevoerd in een kapperszaak in 's-Heerenhoek. Er was een brandlucht geroken. De brandweelieden werden om 11.30 uur met spoed naar de Molendijk gestuurd. In een pand langs de dijk was een brandlucht geroken. Nadat de brandweer de dijk had afgezet, zijn meerdere brandweelieden het gebouw ingegaan. Na een controle bleek dat de oorzaak waarschijnlijk een brandje in een tl-buis is geweest, zo laat de brandweer weten.	ochtend	n.v.t.
26-11-2023	Houten	onbekend	elektrisch apparaat	brand	kelderbox	0G	In een kelderbox aan de Duitslag in Houten is vanmorgen rond 6:40 uur brand ontdekt. Er was sprake van flinke rookontwikkeling. De rook verspreidde zich in andere kelderboxen en ook in woningen naast en boven de brand. Voor de zekerheid werden de bewoners van twee woningen geëvacueerd. De brandweer zal die woningen ventileren waarna de mensen weer terug naar huis kunnen. Voor een van de omwonenden kwam een ambulance ter plaatse, omdat er mogelijk sprake was van rookinhalatie, maar uiteindelijk hoefde niemand behandeld te worden. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Nog steeds is onduidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. Vermoedelijk gaat het om een elektrisch apparaat.	ochtend	n.v.t.
26-11-2023	Uden	menselijk handelen	friteuse	brand	woning	0G	De brandweer is zondagavond omstreeks 18:00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Abdijlaan in Uden. Er bleek brand te hebben gewoed in een appartement op de derde verdieping. De bewoner was op het moment van de brand niet aanwezig. De brandweer heeft daarom de deur met een bonk geopend om binnen te kunnen komen. In de woning was een hondje aanwezig, deze is gered. De oorzaak van de brand was een vergeten frituurpan die nog aan stond. De brandweer heeft de woning geventileerd.	avond	n.v.t.
26-11-2023	Wehe den Hoorn	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Zondagmiddag heeft er aan de Mernaweg in Wehe den hoorn een korte tijd brand gewoed in een woning. De brandweer kwam ter plaatse. Een afzuigkap voor het fornuis in de keuken was de oorzaak.	middag	n.v.t.
26-11-2023	Woerden	onbekend	warmtepomp	brand	flat	0G	Een warmtepomp heeft zondagavond vlam gevat in een appartementencomplex aan het Suze Groenewegpad in Woerden. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een autoladder ter plaatse. De brand was snel onder controle. Meerdere woningen werden tijdelijk ontruimd. Een persoon werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.	avond	n.v.t.
27-11-2023	Gouda	onbekend	accu	brand	bedrijfspan	0G	Begin van de middag is er brand ontstaan in een bedrijfspan aan de Gouderaksdijk in Gouda. In het pand was er brand ontstaan in kratten met accu's. Door een snelle bluspoging van werknemers werd erger voorkomen. De brandweer heeft de brand nageblust en gecontroleerd of de accu's niet opnieuw gingen ontbranden. Enige tijd is de weg dicht geweest wegens de brand.	middag	nee
27-11-2023	Nederweert	vermoedelijk kortsluiting	milkshakemachine	onbekend	restaurant	0G	Op maandag omstreeks 20.25 uur werden de brandweer en de politie gealarmeerd vanwege een vermeende brand bij KFC in Nederweert. Bij KFC had men alarm geslagen nadat er een brandlucht was waargenomen bij de milkshakemachine en de stroom was uitgevallen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk geen bluswerkzaamheden uit te voeren. Het vermoeden bestond dat er kortsluiting was ontstaan. Dit leidde ertoe dat niet alleen de KFC, maar ook de naastgelegen McDonald's tijdelijk zonder stroom zat. Bovendien was er in Nederweert en Weert een merkbaar verschil in spanning, waarbij o.a. de lampen in woningen even knipperden. In het KFC-restaurant zijn momenteel geen gasten aanwezig. Aan de overkant bij McDonald's zitten echter nog steeds mensen binnen. Bij KFC is in ieder geval geen sprake van brand of rookontwikkeling. De brandweer onderzoekt momenteel het KFC restaurant en er zal eerst een monteur ter plaatse moeten komen alvorens het restaurant weer open kan. Het is in elk geval veilig genoeg voor het personeel om het pand weer te betreden. Update: Momenteel wordt onderzocht of de kortsluiting in de milkshakemachine de oorzaak is geweest van de spanningsproblemen, of dat de spanningsproblemen juist het probleem voor de machine vormden.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
28-11-2023	Schoonhoven	kortsluiting	rookmelder	rook	woning	0G	Bewoners van de Nassaukade keken gisteravond raar op. Hun rookmelder begon te roken en er kwamen vonkjes uit. Ze belden meteen het alarmnummer 112. De melder was aangesloten op de netspanning. Door vocht in het plafond ontstond kortsluiting. De brandweer kwam met spoed naar het huis. Brandweerpersoneel stelde de situatie veilig. Ze haalden de rookmelder los van de elektriciteit. En ze controleerden of er geen brand in het plafond was ontstaan.	avond	n.v.t.
30-11-2023	Angeren	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Bij een woningbrand in Angeren is donderdag veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in de meterkast van de woning. Niemand raakte gewond. De hulpdiensten werden donderdagochtend rond 9.45 uur door de bewoners van het huis aan de Molenstraat gealarmeerd, nadat zij rook zagen op de benedenverdieping. Zij verlieten vervolgens direct hun woning. De brandweer had het vuur snel onder controle, al duurde het even voordat alle rook wegtrok. De brand is ontstaan in de meterkast, waarna het vuur zich via deze kast verspreidde naar de bovenverdieping. Met name de slaapkamers liepen veel schade op, maar in de hele woning is sprake van rook-, vuur- en waterschade.	middag	n.v.t.
30-11-2023	Den Bosch	onbekend	fietsaccu	rook	winkel	0G	Door een brand donderdagochtend bij E-Bike Kit aan de Afrikalaan in Den Bosch is er veel schade in het pand ontstaan. De winkel gaat voorlopig niet meer open. De brand werd rond 08.15 uur gemeld, waarop de brandweer met meerdere eenheden uitrukte. Uitslaande vlammen werden niet gezien, wel was er sprake van veel rookontwikkeling. In het pand liggen veel accu's voor elektrische fietsen. Die zijn door onbekende reden in brand gevlogen, meldt de Veiligheidsregio. De brandweer heeft een waterbak laten komen om de accu's daarin onder te dompelen. Doordat de winkel vol rook stond, heeft de brandweer met een hoogwerker een lichtkoepel op het dak gebroken, zodat de rook hierdoor naar buiten kon. Met enkele hogedrukventilatoren werd de rook uit het pand geblazen. Bij E-Bike Kit kunnen mensen hun fiets laten ombouwen tot elektrische fiets. De winkel heeft veel rook- en waterschade en gaat voorlopig niet open.	ochtend	onbekend
30-11-2023	Dordrecht	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	1G	In een tussenwoning aan de Adriaan van Altenastraat in Dordrecht heeft vanochtend brand gewoed. De bewoner raakte niet gewond, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Een brandweerman liep wel lichte verwondingen op aan zijn handen bij het redden van de drie katten in de woning. De reddingsactie slaagde wel, waarna de katten naar dierenziekenhuis Anicura werden gebracht. Het huis, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw, is voorlopig onbewoonbaar als gevolg van brand-, rook- en waterschade. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast van de oudere woning. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kon begin van de middag het sein brand meester geven. De woning wordt geventileerd. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner bij te staan.	ochtend	n.v.t.
30-11-2023	Oss	onbekend	wasdroger	brand	schuur	0G	In een schuurtje in de tuin van een woning aan de Eisenhowerstraat in Oss woedde vanmiddag een brand. In korte tijd ontstond daardoor veel rook. De boosdoener bleek een wasdroger te zijn. De brandweer schaalde uit voorzorg op naar 'middelbrand'. Dit betekent dat er twee blusvoertuigen en een waterwagen worden ingezet, onder leiding van een officier van dienst. Bij aankomst van de brandweer was de rook in de omgeving goed te zien. Een wasdroger in de schuur bleek door nog onbekende oorzaak vlam te hebben gevat. De brand was snel onder controle. Er raakte niemand gewond.	middag	n.v.t.
1-12-2023	Dieren	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer van Dieren moest vrijdagmorgen even na 11 uur met spoed naar de Geitenbergweg in Dieren. Daar was een wasmachine in de brand gevlogen. De bewoonster was gelukkig thuis, waardoor erger is voorkomen. Kordaat optreden en de snelle reactie van de hulpdiensten hebben mogelijk erger voorkomen.	ochtend	n.v.t.
3-12-2023	Eindhoven	onbekend	wasdroger	brand	hotel	0G	Een aantal gasten van hotel Pullman in Eindhoven hebben zaterdagavond uit voorzorg hun kamer moeten verlaten. In de kelder van het hotel woedde namelijk een brand. Een wasdroger die in de kelder stond, had vlam gevat. Daarbij kwam veel rook vrij volgens de brandweer. Uit voorzorg werden de hotelgasten opgevangen in de lobby. De brandweer had de brand snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Stichting Salvage is ter plaatse om de schade op te nemen.	ochtend	n.v.t.
3-12-2023	Voorhout	onbekend	magnetron	brand	zorgappartement	0G	In een appartement in de AgnesStaete aan de Kerkweg is zondagmiddag een magnetron in brand gevlogen. De brandweer heeft het smeulende apparaat naar buiten gebracht en het appartement geventileerd. De bewoner werd ter plaatse gecontroleerd door de ambulancedienst. In AgnesStaete biedt Activite zorgappartementen en kleinschalig wonen voor 45 cliënten.	middag	n.v.t.
4-12-2023	Schoonhoven	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	Zondagavond is er rond 18.30 uur brand ontstaan in een woning aan de Koestraat in Schoonhoven. Een frituurpan vatte vlam waardoor in de woning veel rookontwikkeling ontstond. De brandweer was snel aanwezig om de brand te blussen. De brand is snel gedoofd. De ambulancedienst was aanwezig om een persoon te controleren op rookinhalatie. De woning is door de brandweer geventileerd.	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
5-12-2023	Ede	onbekend	friteuse	brand	binnenspeeltuin	0G	Tientallen kinderen en hun ouders moesten dinsdagmorgen enige tijd buiten het pand van binnenspeeltuin Monkey Town in Ede wachten. Reden hiervoor was een frituurpanbrand. Medewerkers hadden het pand al voor aankomst van de brandweer ontruimd en zouden het vuur grotendeels zelf geblust hebben. Niemand raakte gewond. De politie was ook snel ter plaatse en de brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Hoe groot de schade in het pand is, is niet bekend.	ochtend	n.v.t.
5-12-2023	Hamont-Achel	vermoedelijk kortsluiting	elektrische straalkachel	brand	schuur	0G	De lokale politie van zone HANO kreeg zaterdagmiddag een melding binnen van een schuurbrand in Hamont-Achel. De melding van een brand in een schuur aan de Lozenweg kwam om 12.24 uur binnen bij de politiediensten. De brandweer van Bree kwam ter plaatse en na de bluswerken bleek de brand naar alle waarschijnlijkheid te wijten te zijn aan een kortsluiting in een straalkachel die in de schuur stond.	middag	n.v.t.
5-12-2023	Sneek	vermoedelijk overbelasting	lamp	rook	schoolgebouw	0G	De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brandmelding op de Thomas van Aquinoschool. De melding van de brand aan de Louw Doniastraat kwam rond kwart voor acht binnen op de meldkamer. In het speellokaal van de BSO was rookontwikkeling waargenomen, waarop de medewerkers de brandweer hebben ingeschakeld. De brandweer kwam met een tankautospuit en hoogwerker met spoed ter plaatse. Al snel bleek een doorgebrande lamp de oorzaak te zijn. De brandweer heeft de lamp verwijderd en het lokaal geventileerd. De sinterklaasviering die voor vandaag gepland staat, kan volgens de school gewoon doorgaan.	ochtend	n.v.t.
5-12-2023	Utrecht	onbekend	wasmachine	brand	restaurant	0G	Het pannenkoekenrestaurant aan het Berlijnplein blijft voorlopig dicht na de brand die ontstond in de nacht van maandag 4 december op 5 december 2023. Reserveringen worden afgezegd. Pannenkoekenrestauran Anna Pancakes aan het Berlijnplein zegt alle reserveringen af omdat de schade groter is dan eerst leek. Het dak is opengetrokken door de brandweer en er moet gesloopt en herbouwd worden. De oorzaak van de brand is niet zoals eerder vermoed een koffieapparaat geweest, maar een wasmachine.	nacht	n.v.t.
6-12-2023	Den Haag	onbekend	oven	brand	appartement	0G	Omstreeks 7.30 uur vanochtend moest de brandweer uitrukken na een melding van een woningbrand aan de Badhuisweg in Den Haag. Bij aankomst bleek er brand te zijn in een oven in de keuken van een woning op de derde etage. Door het vuur was veel rook ontstaan dat zich over de hele etage had verspreid. De brandweer heeft extra personeel en materieel laten komen omdat de woning onderdeel was van een seniorencomplex. Bewoners van de omliggende woningen moesten tijdelijk hun woning verlaten. De brand kon snel worden geblust. Tijdens het ontstaan van het vuur was er niemand aanwezig in de woning waar het vuur woedde.	ochtend	n.v.t.
6-12-2023	Watergraafsmeer	onbekend	cv-installatie	CO	woning	6GZ	Twee volwassenen en vier kinderen zijn vanochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat ze koolmonoxide (CO) hadden ingeademd. Het gas was in de woning aan de Hogeweg in de Watergraafsmeer terecht gekomen door een kapotte cv-ketel. Het gezin is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren wel aanspreekbaar. Uit voorzorg werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de brandweer hing er geen CO-melder in de woning. CO kun je niet ruiken of zien. Zonder zo'n meter kom je er dan ook niet snel achter dat het gas zich in je woning bevindt. "Het is belangrijk om te melden dat CO niet alleen ontstaat door kapotte gaskachels, wat veel mensen denken", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen AT5. "Dat is dus ook zo bij cv-ketels, zoals hier het geval was."	ochtend	n.v.t.
6-12-2023	Weert	menselijk handelen	oven	rook	appartement	0G	De brandweer van Weert ging woensdagavond rond 17.45 uur op pad vanwege een melding van een woningbrand aan de Herenstraat in Weert. Het brandalarm van een van de woningen in het appartementencomplex ging af, maar de bewoner van dit appartement was niet thuis. Andere bewoners van het complex schakelden de brandweer in. Eenmaal ter plaatse ging de brandweer op onderzoek uit. Uiteindelijk bleek er een vergeten pizza in de oven te liggen. Deze verbrande pizza zorgde voor rookontwikkeling waardoor het brandalarm was afgegaan. De brandweer opende de ramen van de woning om deze te ventileren, er hoefde niet geblust te worden.	avond	n.v.t.
7-12-2023	Tholen	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	Meerdere hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt naar de Dalemsestraat na een melding van een woningbrand. De deur van de woning moest worden opengebroken, maar van een echte brand was geen sprake. De rookontwikkeling uit het appartement werd veroorzaakt door aangebrand eten in een oven. Op donderdag reageerden de brandweer en de politie op een melding van een brand in een woning aan de Dalemsestraat. Rond 20.45 uur kreeg de brandweer de melding binnen, nadat een bewoner van een ander appartement de hulpdiensten had ingeschakeld. Volgens buurtbewoners moest de brandweer de deur van het appartement forceren om binnen te komen. Bij het binnentreden van de brandweermannen bleek van een echte brand geen sprake. De rook die uit het huis kwam, werd veroorzaakt door aangebrand eten in een oven. De brandweer heeft het appartement geventileerd om de rook te verwijderen. Naast de lokale brandweer uit Tholen	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							kwam ook de hoogwerker uit Bergen op Zoom ter plaatse, samen met de politie. De hulpdiensten konden na iets meer dan een half uur weer terugkeren.		
8-12-2023	Amersfoort	kortsluiting	meterkast	brand	winkel	0G	De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een brand in de Primera aan de Zonnewijzer in Amersfoort, waar een brand in de meterkast is ontstaan. Volgens de Veiligheidsregio kwam dit door kortsluiting. Het begon met rook dat uit de meterkast kwam, maar dat ontwikkelde zich al snel tot flinke vlammen. Meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. De brandweer heeft vier boven gelegen woningen tijdelijk ontruimd. hier worden momenteel metingen uitgevoerd. Inmiddels is de brand uit en wachten eenheden van de brandweer op de schade-afhandeling bij het pand.	ochtend	n.v.t.
8-12-2023	Groningen	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	In een cafetaria aan de Carolieweg heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. De brandweer, die met meerdere voertuigen uitrukke, was snel ter plaatse. Eenmaal binnen bleek een defect in de meterkast van de cafetaria de bron te zijn voor de brandmelding. De Carolieweg werd enige tijd afgesloten voor de hulpdiensten. De brandweertaken rustte weinig anders dan een nacontrole.	avond	n.v.t.
8-12-2023	Hilversum	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	In een bedrijfspan aan het Laapersveld in Hilversum is vrijdagochtend brand uitgebroken in een meterkast. Het pand werd rond tien uur ontruimd. De toegesnelde hulpdiensten wisten de brand snel onder controle te krijgen. Het personeel mocht rond elf uur weer naar binnen, meldt De Gooi- en Eemlander.	ochtend	n.v.t.
8-12-2023	Slagharen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Vrijdagavond tegen 22.15 uur was brand ontstaan in een woning aan de Braambergerweg in Slagharen. De brand was ontstaan in de meterkast. Door de brand zaten meerdere omliggende woningen zonder stroom. Brandweertaken hebben de brand geblust. Netbeheerder Enexis gaat het incident verder afhandelen.	avond	n.v.t.
8-12-2023	Waalwijk	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	woning	0G	Op vrijdag rond de klok van 16:00 uur, kreeg de brandweer van Waalwijk een melding van een woningbrand aan de Salviapark. Er stond een pannetje op een elektrische kookplaat wat aan het droog koken was. Dit veroorzaakte wat rookontwikkeling in de woning. De brandweer was snel ter plaatse en heeft alles gecontroleerd.	middag	n.v.t.
8-12-2023	Zandvoort	onbekend	friteuse	brand	restaurant	x ≥ 2R	In café Anders aan de Haltestraat in Zandvoort is vrijdag rond 17.15 uur een frituurpan in brand gevlogen. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Verschillende mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhaling. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat het vuur snel onder controle was, maar dat er om het vuur te bestrijden wel sloopwerkzaamheden zijn verricht. De woning boven het café is door de brandweer geventileerd. Het is nog onbekend hoe groot de schade is. Het café ligt aan een winkelstraat. Die was ter hoogte van de brand enige tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend.	avond	n.v.t.
9-12-2023	Almere	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	Op de bovenverdieping van een woning aan de Klipgriend in Haven is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg de melding rond 13:00 uur waarop met verschillende eenheden werd uitgerukt. Ter plaatse bleek het te gaan om een kleine brand die in een wasdroger was ontstaan. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een bewoner te verzorgen vanwege rookinhaling. Nadat de brand geblust was, is de betreffende wasdroger uiteindelijk met behulp van de hoogwerker van de brandweer naar buiten gebracht.	middag	n.v.t.
9-12-2023	Almere	onbekend	magnetron	brand	woonzorgcentrum	0G	De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt naar een woonzorglocatie aan de Kalenderweg na een automatische brandmelding. De automatische melding kwam om 02:00 uur bij de brandweer binnen, waarop de brandweer van Almere Buiten op pad werd gestuurd om op onderzoek uit te gaan. Er bleek daadwerkelijk brand te zijn en door snel optreden kon de brandweer erger voorkomen. Ter plaatse bleek een klein brandje te zijn ontstaan in een magnetron. Het vuur kon met een klein blusmiddel worden gedoofd. Omdat er wel sprake was van rookontwikkeling werd het pand geventileerd. De brandweer kon vervolgens snel weer retour. Er raakte niemand gewond.	nacht	n.v.t.
9-12-2023	Breda	onbekend	wasmachine	brand	zorginstelling	0G	In een gebouw bij De Koepel stond zaterdagochtend rond 05.30 uur een wasmachine in brand. In dit gebouw zit een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De brandweer kreeg iets voor 05.30 uur een melding dat een wasmachine aan het roken was. Deze heeft de brandweer dan ook kunnen blussen.	nacht	n.v.t.
9-12-2023	Roermond	oververhitting	friteuse	brand	appartement	1RZ + 1BZ	Zaterdag even na 00.30 uur is de brandweer met 2 blusvoertuigen en een redvoertuig uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Willem Bayerstraat in Roermond. Twee mensen raakten gewond. Enkele appartementen werden korte tijd ontruimd. Bij aankomst van de brandweer stonden 2 personen buiten. De bewoner van het appartement had rook ingeademd. De ander, een buurman, had lichte brandwonden aan een hand. Zij zijn beiden overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Een oververhitte friteuse veroorzaakte de brand. Een buurman had de friteuse volgens de brandweer snel op het balkon neergezet. Vervolgens woedde de brand hier verder. De buurman raakte gewond bij het verplaatsen van het apparaat. Door snel optreden van de	nacht	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							brandweer is erger voorkomen. Het vuur heeft de voordeur flink beschadigd, waardoor deze niet meer dicht kan. De bewoner is opgevangen door de gemeente en heeft de nacht elders doorgebracht. De woning heeft nauwelijks brand- en roetschade opgelopen. Nadat alle ontruimde woningen waren gecontroleerd op aanwezigheid van rook, konden de bewoners terugkeren		
10-12-2023	Amsterdam	kortsluiting	cv-installatie	brand	woning	0G	De brandweer is zondagavond rond 22.30 uur opgeroepen voor een brand op een zolder van een woning aan de Kwadijkerstraat in Noord. Door de brand ontstond er veel rook. Er waren meerdere brandweerwagens aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte na enige tijd. Er waren op het moment van de brand mensen in de woning aanwezig, zij konden veilig hun woning verlaten en raakten niet gewond. Ook bewoners van naastgelegen woningen moesten even naar buiten. Toen de brand geblust was konden zij hun woningen weer in. De brand was ontstaan door kortsluiting in Cv-ketel.	avond	n.v.t.
10-12-2023	Hoogeveen	onbekend	friteuse	rook	woning	0G	De brandweer van Hoogeveen moest vanmiddag uitrukken voor een woningbrand aan de Beugel in Hoogeveen. Bij aankomst in de woning bleek er een airfryer in de brand te hebben gestaan. Hierdoor stond de woning vol rook. De brandweer heeft de airfryer naar buiten gebracht en de woning geventileerd. Er vielen geen gewonden bij de brand.	middag	n.v.t.
10-12-2023	Ridderkerk	vermoedelijk overbelasting	meterkast	rook	woning	0G	Zondagmorgen is rond kwart over elf een melding bij de alarmcentrale binnengekomen van rook in een woning aan de Hollandsestraat. Hierop hebben de hulpdiensten twee brandweerwagens en een ladderwagen ingezet. Ter plaatse bleek dat er lichte rook werd waargenomen in de meterkast en geen sprake was van brand. De brandweer heeft hierop Stedin laten komen om verder onderzoek te doen. Het bleek dat de hoofdzekering was gesprongen. Wat de oorzaak is zal door Stedin verder worden onderzocht.	ochtend	n.v.t.
10-12-2023	Weert	onbekend	friteuse	brand	woning	1RZ	Zondagmorgen om 01.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Karekiethof in Weert. In de keuken van de woning was brand ontstaan in een airfryer. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling en schade in de keuken. De brandweer wist de brand snel de doven en heeft de gesmolten airfryer naar buiten gebracht. Een bewoner is gecontroleerd in een ambulance. De man is ter controle vervoerd naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De woning is door de brandweer geventileerd.	nacht	n.v.t.
11-12-2023	Hallum	onbekend	elektrische stoel	brand	woning	0G	De brandweer rukte maandagavond uit voor een brand in een woning aan de Rondweg in Hallum. De brandweer werd om 18.50 uur opgeroepen voor de brand. Na aankomst werd duidelijk dat er een elektrische stoel in brand stond. De brandweer wist het vuur te doven en de stoel naar buiten te brengen. De woning is nadien geventileerd. Er was ten tijde van de brand niemand thuis.	avond	n.v.t.
11-12-2023	Kampen	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	Maandagavond, even voor 23:00 uur, brak er brand uit in een vrachtwagen bij Transportbedrijf Stoel in Kampen. De brandweer reageerde onmiddellijk en wist met doeltreffende maatregelen verdere escalatie te voorkomen. De oorzaak van de brand wordt vermoedelijk toegeschreven aan lithium accu's die zich in de laadbak van de vrachtwagen bevonden. De hulpdiensten werden gealarmeerd toen de vlammen uit de vrachtwagen op het terrein van het transportbedrijf sloegen. De brandweer rukte snel uit om de brand onder controle te krijgen en mogelijke gevolgen te beperken. De aanwezigheid van de veelgebruikte accu's maakte de situatie complexer en vereiste een gespecialiseerde aanpak.	avond	nee
11-12-2023	Schoonhoven	menselijk handelen	oven	rook	woning	1R	De brandweer rukte zondagavond uit naar een woning aan de Havenstraatse Wal in Schoonhoven. De bewoner moest worden gered nadat zijn huis gevuld was met rook, veroorzaakt door een aangebrande pizza. Buurtbewoners hoorden rookmelders afgaan in de woning. Bij het naderen van de woning roken ze een brandlucht via de brievenbus, waarna ze direct de brandweer alarmeerden. Bij aankomst troffen brandweerlieden de bewoner slapend op bed aan. In de keuken ontdekten ze dat de oven nog aan stond. De bewoner had een nieuwe pizza in de oven geschoven nadat de eerste was aangebrand. Hij was daarna op bed gaan liggen. Helaas resulteerde dit in een verkoold pizza en een met rook gevulde woning. Brandweerlieden brachten de geschrokken man naar buiten. Daar werd hij onderzocht door ambulancepersoneel, maar het bleek niet nodig om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. Om de woning te ontdoen van rook, zette de brandweer een ventilator in.	avond	n.v.t.
12-12-2023	Heemstede	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	De brandweer is dinsdagmiddag in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een winkel aan de Camplaan in Heemstede. Meerdere brandweer-eenheden kwamen ter plaatse. Een voorlichter van de veiligheidsregio laat weten dat er brand in de meterkast was uitgebroken. Gelukkig was de situatie vrij snel onder controle. Het is nog onbekend hoe groot de schade is.	middag	n.v.t.
13-12-2023	Nijkerveen	onbekend	TL-verlichting	brand	sporthal	0G	Terwijl elders in sporthal De Baggelaar in Nijkervaan gymnastieklessen plaatsvonden van gymnastiekvereniging DOTO is woensdagavond in het voorportaal van de sporthal een tl-bak in brand gevlogen. Volgens een getuige	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							kwamen de vlammen eruit en is de tl-buis verwijderd. De brandweer van Zwartebroek kwam later langs om de bak te demonteren en inspecties van het plafond uit te voeren.		
13-12-2023	Voorburg	onbekend	cv-installatie	rook	woning	1R	Meerdere huizen aan de Van Duvenvoordelaan in Voorburg moesten vanavond worden ontruimd vanwege een rokende cv-ketel op zolder. Eén bewoner is door ambulancepersoneel gecontroleerd op het inademen van rook, maar hoefde niet naar een ziekenhuis voor verdere behandeling. Door een storing in de cv-ketel op een zolder kwam er rook vrij. Het huis, en twee aangrenzende woningen, werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer heeft een hoogwerker ingezet om de ketel uit te schakelen. Om de rook uit het huis te krijgen, werd de woning geventileerd.	avond	n.v.t.
14-12-2023	Utrecht	onbekend	wasdroogcombinatie	brand	woning	0G	In een woning aan het Europaplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft donderdagochtend brand gewoed in de wasdrogercombinatie, zo laat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. De bewoners zijn ongedeerd, maar het apparaat zelf heeft het niet overleefd. De brand vond plaats op de twintigste etage van het grote wooncomplex aan het Europaplein. In de woning was de wasdrogercombinatie in de fik gevlogen. De brandweer schaalde in eerste instantie op naar middelbrand, maar een tweede voertuig hoefde niet meer te komen. „Het was door de bewoners al geblust op het moment dat de brandweer aankwam”, laat Marcel van Westendorp, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. Of dergelijke incidenten vaker gebeuren? „Het is niet nieuw. Drogers zijn wel altijd een potentieel risico. Dus wees alert, hou ze goed schoon en haal de pluïjes eruit.” De bewoners van de woning bleven ongedeerd. Wel is er door de brand schade ontstaan aan de woning. En de wasdrogercombinatie? „Die zullen ze ongetwijfeld weg kunnen gooien”, zegt Van Westendorp. De brandweer is aanwezig om de woning te ventileren.	ochtend	n.v.t.
14-12-2023	Woerden	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Aan De Brik in Woerden heeft woensdag een brand gewoed in een keuken. Onbekend is nog waardoor de brand is ontstaan. Mogelijk is kortsluiting een oorzaak. Door de brand en voornamelijk de rook, is er veel schade aan het pand ontstaan. Ook het blussen heeft voor veel schade gezorgd. Niemand raakte gewond.	middag	n.v.t.
14-12-2023	Wormerveer	onbekend	fietsaccu	brand	tuin	0G	Donderdagmiddag omstreeks 16.30 uur is de accu van een elektrische fiets spontaan in brand gevlogen aan de Narcisstraat in Wormerveer. Een tiener was net met haar fiets thuis gekomen en had de fiets in de tuin onder de overkapping gezet. Toen ze weer weg wilde gaan en naar haar fiets liep zag ze vlammen uit de accu komen. De overkapping stond al vol met rook. Geschrokken riep ze om hulp en kwamen buurmannen haar helpen. Eén van de buurmannen heeft geprobeerd de brand te blussen, waarna de andere buurman de fiets onder de overkapping vandaan heeft gehaald. De brandweer heeft de accu losgeknipt en in een bak met water gelegd. Hier moet de accu 24 uur in blijven liggen, anders zou deze opnieuw in brand kunnen vliegen. Het gebeurt helaas vaker dat accu's spontaan in brand vliegen. Gelukkig is door het adequate optreden van de tiener en haar buurmannen erger voorkomen.	middag	nee
16-12-2023	Alkmaar	onbekend	fietsaccu	brand	winkel	5R	In het Alkmaarse Ringers Winkelcentrum is zaterdagmiddag brand geweest. In een van de winkels had een accu vlam gevat. De brandweer werd opgeroepen en bezoekers werden opgeroepen om naar buiten te gaan. Na ongeveer een uur werd het winkelcentrum weer geopend. "Er was brand in een accu. Het was een klein brandje maar er was wel aardig wat rook", licht Tjeerd Kuiper, woordvoerder van de Veiligheidsregio, toe. Omdat het om brand in een winkelcentrum ging, schaalde de brandweer op naar middenbrand, maar de opschaling bleek uiteindelijk overbodige luxe. "De accu is in een emmer water naar buiten gebracht. Ambulancepersoneel heeft vijf personen nagekeken die last van de rook hadden, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het gebouw is geventileerd en na een uur weer vrijgegeven, zodat iedereen weer naar binnen kon." Handhavers van de gemeente zorgden ervoor dat niemand het winkelcentrum in ging voordat de kust veilig was.	middag	onbekend
16-12-2023	Delft	vermoedelijk kortsluiting	infraroodlamp	brand	woning	0G	De brandweer van Delft had vanavond een melding die zij niet dagelijks tegenkomen; een brand in een wanddecoratie. Bewoners van een woning aan het Koningsplein waren zaterdagavond aan het genieten van een avondje thuis en zochten daarbij lekker wat extra warmte. Zij besloten een wanddecoratie, voorstellende een plattegrond van Parijs, aan te zetten die tevens functioneert als infraroodlamp. De zogenoemde 'Wonderwall Infraroodverwarming'. Na enige tijd bleek er waarschijnlijk kortsluiting te zijn ontstaan in de wanddecoratie, waardoor deze vlam vatte. De brandweer werd gealarmeerd, heeft de wanddecoratie buiten gezet en heeft vervolgens de woning gecontroleerd en geventileerd.	avond	n.v.t.
16-12-2023	Leusden	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	In een woning aan de Lijsterbeslaan in Leusden is zaterdagavond brand ontstaan. Een accu van een elektrische fiets vatte door nog onbekende oorzaak vlam. De bewoners konden zichzelf en hun kind(eren) in veiligheid brengen. De brand werd omstreeks 01.25 uur opgemerkt, waarna de hulpdiensten met drie tankautospuitten	nacht	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							uitrukten. De opgeroepen brandweer wist het vuur vervolgens snel te doven en heeft de woning geventileerd. Over opgelopen schade is niks bekend. Niemand raakte gewond.		
16-12-2023	Rotterdam	onbekend	wasmachine	brand	woning	2R	Zaterdagmiddag rond 14.00 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Neercanneplaats in Rotterdam. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. De bewoners konden gelukkig op tijd naar buiten komen. Bij aankomst van de brandweer stond de straat vol met rook. Binnen kon de brandende wasmachine gelukkig snel worden geblust. De woning heeft desondanks veel roet en waterschade opgelopen en is onbewoonbaar. Ambulancepersoneel heeft de bewoners nog gecontroleerd op rookinhalatie. Voor zover bekend hoefde er niemand naar het ziekenhuis.	middag	n.v.t.
17-12-2023	Meppel	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Vannacht even na 05.30 uur werd de brandweer van Meppel gealarmeerd voor een woningbrand aan de Noteboomstraat in de binnenstad. Daar bleek brand te zijn aan de achterzijde van een winkelpand aan de Woldstraat. Via de smalle steeg aan de zijde van de Noteboomstraat wist de brandweer de brand te bereiken. Enkele omwonenden zijn naar buiten gegaan in afwachting van de afhandeling van het incident. De brandweer heeft de brand geblust met twee stralen hogedruk. De waterwagen van brandweer Ruinerwold is ter plaatse geweest om extra water te leveren aan de tankautospuut van Meppel. Door de brand ontstond kortsluiting in de elektriciteit aan de buitenzijde van het pand, waardoor de houten betimmering van het pand in brand is gezet. Hierdoor ontstond een smeulbrand die een tijdje voortduurde. De brand is niet naar binnen in de winkel of naar de bovengelegen woning uitgebreid. Er zijn geen slachtoffers. Aldus de Officier van Dienst van de brandweer. De brandweer van Meppel kon rond 07.30 weer richting de kazerne.	nacht	n.v.t.
17-12-2023	Naaldwijk	kortsluiting	stopcontact	brand	hotel	1R	De brandweer van Honselersdijk en Naaldwijk werden zondagmiddag opgeroepen vanwege brand in het voormalig Fletcher hotel Carlton aan de Tiendweg in Naaldwijk. Daar was brand uitgebroken in het keukengedeelte van het gebouw. Bij aankomst is brandweer Naaldwijk met een brandslang naar binnen gegaan. Er was sprake van een klein keukenbrand als gevolg van kortsluiting. Bij de brand heeft een persoon rook ingeademd. Dit slachtoffer is ter plaatse onderzocht door de ambulancedienst. Er was kortsluiting in een stopcontact ontstaan met een apparaat. Het gebouw hoefde niet te worden ontruimd. Alle bewoners, stathouders, asielzoekers en Oekraïners, mochten binnen blijven. Wel was er geen diner zolang de elektra nog niet is gecontroleerd.	middag	n.v.t.
17-12-2023	Nieuwkoop	onbekend	fietsaccu	brand	garagebox	0G	In een garagebox aan de Fuitstraat in Nieuwkoop heeft zondagochtend korte tijd brand gewoed. De brandweer had de brand snel onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens het opladen van een accu.	ochtend	ja
17-12-2023	Nijmegen	onbekend	fietsaccu	brand	flat	0G	Vanmorgen is omstreeks 9.30 uur brand ontstaan in een berging onder flatgebouw 'De grote zwaan', aan de 83e straat van Zwanenveld. De brand woedde in een berging onderin de flat. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op naar middelbrand, omdat het een brand onderin een groot gebouw betrof. De politie sloot de straat tussen de Van Schuylenburgweg en Viaductweg af en ontruimde de eerste verdieping van het gebouw. Bewoners en hun huisdieren staan op straat. De brandweer bestreed de brand en haalde een elektrische fiets uit een berging. Na controle bleek dat de accu spontaan in brand gevlogen was. Deze veroorzaakte hevige rookvorming. De brandweer ventileert het gebouw. Daarna mochten de bewoners terug naar binnen. Even voor half 11 werd de straat weer vrijgegeven voor verkeer.	ochtend	nee
18-12-2023	Doorwerth	onbekend	fietsaccu	rook	kelderbox	0G	Zondag op maandagnacht werd een flat aan de Rolandseck in Doorwerth opgeschrikt door een brand die ontstond in een kelderbox. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand een elektrische fiets was die in de opslagruimte stond. Rond 03.30 uur ontving de brandweer een melding van een brandlucht, waarna verschillende hulpdiensten snel ter plaatse waren vanwege de rookontwikkeling. Dit leidde tot een gedeeltelijke ontruiming van de flat om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Hoewel het vuur in de kelderbox snel onder controle was, bleek de rook verspreid door het gebouw een uitdaging voor de brandweer. Na grondig ventileren konden de meeste bewoners na ruim een uur terugkeren naar hun appartement. Een aantal bewoners moest echter langer wachten. De burgemeester van Renkum bracht een bezoek aan de plaats van het incident om steun te bieden aan de inwoners die getroffen waren door deze calamiteit.	nacht	onbekend
18-12-2023	Lisse	onbekend	meterkast	rook	kantoorpand	0G	Door een pakket servicepunt langs de 2e Poellaan in Lisse is maandagmorgen 18 december een mogelijke brand gemeld. Er was rook gesignaleerd. Omdat niet duidelijk was waar de brandhaard precies zat is het pakket servicepunt ontruimd. Personeel moest naar buiten. Diverse brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. Na onderzoek bleek er rook te komen uit een leegstaand kantoorpand naast het pakket servicepunt. De brandweer heeft de deur geforceerd om snel naar binnen te kunnen. Na onderzoek bleek er brand te zijn in de meterkast. De brandweer kon dit snel blussen, waardoor de brand beperkt bleef tot de meterkast. De brandweer heeft het	ochtend	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							pand geventileerd. Salvage is ter plaatse gekomen om met de eigenaar de schade op te nemen en alles af te handelen.		
18-12-2023	Nieuwegein	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	In Nieuwegein heeft vanmorgen afval vlam gevat in een vuilniswagen. De bestuurder van de vuilniswagen aarzelde niet en loste de lading op de Hooiersweide. Hij kon zo voorkomen dat meer vuilnis in brand vloog. Vermoedelijk is een accu tussen het afval de oorzaak van de brand. De brandweer heeft de vuilniswagen en de afvalberg gecontroleerd. In de truck trof de brandweer nog een warmtebron. Die is door de brandweer geblust. De afvalberg zal weer in de truck worden geladen, zodat de chauffeur verder kan met zijn ronde.	ochtend	nee
18-12-2023	Soesterkwartier	vermoedelijk kortsluiting	stekkerblok	brand	appartement	1B	Bewoners van het Soesterkwartier hebben al 4000 euro opgehaald voor Wilco Bommelijé. Maandagochtend werden Bommelijé en een huurder gewekt door het brandalarm. Uiteindelijk zag hij in de voorkamer rook onder de hoekbank vandaan kringelen. Daaronder lag een stekkerblok voor een leeslamp en een voetverwarmingsmatje. Waarschijnlijk is daar ergens kortsluiting ontstaan. „Ik heb nog een opvouwbaar matras onder de bank weggetrokken. Dat wilde ik naar buiten gooien. Daarbij heb ik een tweedegraads brandwond aan een knieholte opgelopen.” Vervolgens ging het heel snel. De woonkamer vulde zich met zwarte rook, waarna Bommelijé en zijn huurder het huis uit vluchtten. Buren hadden toen al 112 gebeld. Ofschoon de brandweer snel te plaatse was, ontstond er grote schade. De woonkamer en de keuken brandden geheel uit.	ochtend	n.v.t.
19-12-2023	De Lier	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmiddag rond 13.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Hoofdstraat in De Lier. In een meterkast van een bovenwoning was een kleine brand ontstaan. De brandweer wist de brand met een poederblusser te blussen. Overige opgeroepen eenheden van de brandweer werden niet meer ingezet. Een ambulance is ter plekke gekomen om een bewoner te controleren op verwondingen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.	middag	n.v.t.
19-12-2023	Groningen	kortsluiting	meterkast	onbekend	woning	0G	In een meterkast van een woning aan de Esserlaan is dinsdagmiddag rond 17:30 uur kortsluiting geweest. De brandweer kwam ter plaatse en deed een nacontrole. Er zijn geen gewonden gevallen. Enexis komt ter plaatse voor vervanging en hulp.	middag	n.v.t.
20-12-2023	Ruinerwold	onbekend	televisie	brand	woning	0G	Op de Dokter Larijweg tussen Ruinerwold en Oosteinde werd de brandweer woensdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand. Bij aankomst bleek er een televisie in de brand te staan in een zorgboerderij. De brand was al doorgeslagen naar de tv-kast. Het pand is tijdelijk ontruimd geweest. De brandweer had de brand al snel onder controle. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.	middag	n.v.t.
21-12-2023	Amersfoort	onbekend	elektrische scooter	brand	skatebaan	0G	Op de skatebaan Hoogland, tussen Bruggensingel Noord/Zuid en de Engweg, stond donderdagavond een scooter in brand. De brandweer werd om 19.55 uur opgeroepen naar Bruggensingel Zuid. Het ging om een elektrische scooter. De brandweer ging niet over tot blussen, omdat de brandweerwagen te ver weg stond. Aangezien de accu's kunnen blijven branden, is ervoor gekozen om ze onder de grond te begraven bij een nabijgelegen veldje, om af te koelen. Ze worden later opgehaald en afgevoerd.	avond	onbekend
21-12-2023	Drachten	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Een rookmelder heeft er woensdagnacht voor gezorgd dat een bewoner op tijd zijn woning kon verlaten. De bewoner lag al te slapen in zijn woning aan de Boekweitkamp in Drachten toen er brand uitbrak. Bij de brand kwam een hoop rook vrij. De brandweer werd even na 00.40 uur gealarmeerd voor de woningbrand. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand omdat de brand uitslaand dreigde te worden. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd de straat tijdelijk afgesloten. Rond 1.20 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Ze hebben vervolgens nog een nacontrole uitgevoerd bij de naastgelegen woningen. Na wat sloopwerkzaamheden in de woning konden zij de spullen weer inpakken en terug naar de kazerne. Door de brand onstond er flinke schade aan de benedenverdieping van de woning. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoner te helpen met de afhandeling van de schade. Mogelijk is kortsluiting in de woonkamer de oorzaak van de brand.	nacht	n.v.t.
21-12-2023	Weert	blikseminslag	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Maaseikerweg in Weert is donderdagavond brand uitgebroken na een blikseminslag. De brand woedde in de meterkast en werd snel geblust door de brandweer. De vier bewoners die in het huis aanwezig waren bleven ongedeerd, laat de brandweer weten. Medewerkers van Enexis komen ter plaatse om de stroom uit te schakelen en de situatie veilig te stellen.	avond	n.v.t.
22-12-2023	Bladel	onbekend	hogedrukreiniger	brand	loods	0G	Op vrijdagavond heeft een aanzienlijke brand plaatsgevonden in een loods aan de Zwartakkers in Bladel. In de loods bevonden zich voertuigen. Omwonenden ontvingen een NL-alert. Zowel de schuur als de voertuigen zijn volledig verwoest door de brand. De brand heeft geleid tot instorting van de schuurwanden en het dak. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. De brand ontstond vermoedelijk doordat een hogedrukreiniger vlam vatte en het vuur zich verspreidde naar de isolatie van de schuur. Een andere schuur werd natgehouden om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Gelukkig raakte	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							niemand gewond bij de brand. Rond zeven uur 's avonds was de meeste rook verdwenen, aldus de brandweer. Er zijn metingen verricht, maar er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen als gevolg van de brand. Rond zeven uur 's avonds werd gemeld dat de brandweer bezig was met nablussen. Het NL-alert is sindsdien niet meer van kracht. Buurtbewoners kunnen hun ramen en deuren weer openen, zoals aangegeven door de brandweer.		
22-12-2023	Rotterdam	onbekend	wasmachine	brand	schuur	0G	Bewoners van een woning aan de Ringvaartweg in Rotterdam zijn vrijdagochtend opgeschrikt toen plots hun wasmachine in brand vloog. De machine die in een schuur stond vatte vlam en daarbij kwam aardig rook vrij. De bewoners, waaronder een kind zijn hevig geschrokken maar raakte niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Stichting Salvage komt ter plaatsen voor de verdere schade afhandeling.	ochtend	n.v.t.
22-12-2023	Sliedrecht	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	appartement	1R	Een oudere man is vrijdag gewond geraakt bij een brand in zijn appartement aan de Elzenhof in Sliedrecht. De brand ontstond rond 17.30 uur; vermoedelijk na kortsluiting in elektra. De woning op de derde etage van het complex stond al snel vol zwarte rook. De bewoner ademde deze rook in en werd hierdoor benauwd. Omdat de rook aan de voor -en achterkant eruit kwam, werd opgeschaald naar middelbrand. De directe burens werden even naar buiten gehaald, maar een ontruiming van het seniorencomplex De Hofstee was uiteindelijk niet nodig. De brandweer had de brand uiteindelijk snel onder controle. De benauwde bewoner, die onder meer roet in zijn gezicht had, werd overgedragen aan het ambulancepersoneel. Nadat de smeulbrand geblust was, heeft de brandweer de woning geventileerd. Door alle rook -en roetschade is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. De stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te helpen aan een tijdelijk onderkomen en te helpen bij de afhandeling van de ontstane schade.	middag	n.v.t.
23-12-2023	Oegstgeest	onbekend	fietsaccu	brand	kelderbox	0G	Een elektrische fiets heeft zaterdag rond 8.10 uur in de ochtend brand veroorzaakt in een kelderbox van een appartementencomplex aan de Narcissenlaan in Oegstgeest. Het rijwiel werd daar opgeladen. De brandweer werd omstreeks 8.10 uur ter plaatse gevraagd aan de Narcissenlaan in Oegstgeest voor een brand in een kelderbox. Toen de gewaarschuwde brandweer aankwam stond de ruimte met kelderboxen al vol rook en trok die ook al naar het trappenhuis. Door snel optreden van de brandweer is erger voorkomen. De brandende fiets is uit de kelderbox gehaald en op straat gezet. De accu is in een bak water gedompeld. Daarna heeft de brandweer het gebouw gelucht. Bij de brand raakte niemand gewond.	ochtend	ja
23-12-2023	Urk	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	Een schuurtje is zaterdagavond compleet verwoest nadat het in brand vloog op Urk. Het schuurtje stond achter een huis op de Willem-Alexanderlaan. De brand ontstond rond 20:30 uur. Toen de brandweer aankwam stond de hele schuur in lichterlaaie. De brand kon snel worden geblust, maar van de schuur is weinig over. Een frituurpan is waarschijnlijk de boosdoener geweest, aldus de brandweer ter plekke. Het onderzoek loopt nog. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere omliggende schuren.	avond	n.v.t.
24-12-2023	Amersfoort	vermoedelijk kortsluiting	elektrische auto	brand	parkeerplaats	0G	Elektrische auto vliegt in brand aan laadpaal: Waarschijnlijk door kortsluiting is zaterdagavond laat op de Albert Schweitzersingel in Amersfoort een elektrische auto in brand gevlogen. Omstanders zagen het gebeuren. Ze hoorden een geluid en meteen daarna brak er brand uit. Na een kwartier leken de vlammen te doven, waarna het vuur weer aanwakkerde. Tijdens de bluswerkzaamheden werd de weg aan beide zijden afgesloten. De auto moet als verloren worden beschouwd.	avond	ja
24-12-2023	Eindhoven	onbekend	elektrische kookplaat	brand	woonzorgcentrum	1R	In zorgcentrum Vonderhof in Eindhoven woedde zondagochtend kort een brandje. Dat ontstond op een elektrische kookplaat in een van de appartementen. Een van de bewoners ademde hierbij rook in en werd nagekeken in een ambulance. Rond 10.00 uur ging het mis op een elektrische kookplaat in een van de appartementen van het zorgcentrum aan de Bernhardplaats. Iets wat op de plaat stond vatte vlam. De brandweer werd opgeroepen en rukte met twee bluswagens uit naar het zorgcentrum. Meerdere appartementen van het zorgcentrum werden ontruimd vanwege de rookverspreiding in het pand. Rond 10.35 uur was de brand onder controle. Daarna ventileerden brandweelieden het pand. Stichting Salvage werd opgeroepen om de rookschade te onderzoeken. Aan het eind van de ochtend mochten alle bewoners weer terug naar hun woning.	ochtend	n.v.t.
24-12-2023	Schiedam	onbekend	fietsaccu	brand	woning	0G	De oorzaak van de brand die vanmiddag ontstond in een woning te Schiedam-Oost is veroorzaakt door de batterij van een elektrische fiets. De eigenaar had de fiets geparkeerd in de woning aan de Professor Kamerlingh Onnesstraat. Om 13.43 uur kreeg de alarmcentrale een melding van de brand. De brandweer kwam meteen in actie en stuurde twee blusvoertuigen en een hoogwerker naar de plek van het incident. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon het vuur worden geblust voordat het zich verder kon verspreiden.	middag	onbekend
25-12-2023	Halsteren	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Doctor Ensinkstraat is maandamiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in een wasdroger. De brandweer kreeg omstreeks 13:47 een melding binnen over een brand in een woning aan de	middag	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							Doctor Ensinkstraat. De brand was ontstaan in een wasdroger. De brandweerlieden van dienst hebben de brand geblust en de woning geventileerd. De mate van schade die de brand berokkend heeft is onbekend.		
25-12-2023	Helmond	onbekend	accu	brand	container	0G	Bij het Helmondse bedrijf DENS aan de Automotive Campus woedde zaterdagochtend opnieuw kort een brand. Bij het koelen van de lithiumaccu's die Eerste Kerstdag in brand vlogen, laaide het vuur weer op. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit om de accu's te koelen. Bij het koelen van de accu's ontstond een thermische reactie en laaide het vuur weer op. „Hier hadden we al rekening mee gehouden”, legt de woordvoerder van Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant zaterdagochtend uit. „Maar we hadden het natuurlijk niet gehoopt.” Met twee blusvoertuigen rukte de brandweer uit om de accu's te koelen. Dat verliep afgelopen maandag niet vlekkeloos, toen de brand om 16.57 uur werd opgeschaald tot middelbrand. Een speciale dompelbak waarin de accu onder water werd gezet, brak open. Voor zover bekend raakte niemand gewond.	middag	onbekend
25-12-2023	Leeuwarden	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	Maandagmiddag rond 15.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Joubertstraat in Leeuwarden. Door onbekende oorzaak was tijdens eerste kerstdag brand ontstaan in een magnetron. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al uit te zijn. Wel was nog sprake van rookontwikkeling in de woning. De rook is met een ventilator verdreven. Niemand raakte gewond. De bewoners konden na het ventileren terug naar binnen.	middag	n.v.t.
25-12-2023	Schiedam	onbekend	accuspeelgoed	brand	flat	0G	Maandag, Eerste Kerstdag, aan het eind van de ochtend is er brand ontstaan in een flatwoning aan het Henriette Bosmansplein. De brandweer van Vlaardingen en Schiedam kwamen met spoed ter plaatse. De brand was snel onder controle door de bewoners zelf. De boosdoener bleek de accu van een speelgoedstuur voor de Playstation.	ochtend	onbekend
26-12-2023	Bovenkarspel	onbekend	oven	brand	bakkerij	0G	In de nacht van zondag op maandag, rond half één, is er brand ontdekt bij de plaatselijke bakker aan het Boerhaaveplein in Bovenkarspel. Het incident werd opgemerkt door lokale jongeren die rook op het dak van het bakkersgebouw zagen. Onmiddellijk alarmeerden zij de brandweer. Bij aankomst van de brandweer bleek de oorzaak van de rookontwikkeling te liggen in een brandende oven binnen de bakkerij. Dankzij de snelle reactie van de hulpdiensten, die na het noodnummer 112 te hebben gebeld snel ter plaatse waren, kon de schade beperkt blijven. De bakkerij was op het moment van de brand vanzelfsprekend gesloten. Vermoedelijk ligt de oorzaak van de brand in een mogelijke foutieve instelling van de tijdschakelaar van de oven. De exacte details van het incident worden momenteel nog onderzocht door de betrokken autoriteiten.	nacht	n.v.t.
26-12-2023	Delfzijl	onbekend	fietsaccu	brand	garage	0G	In de nacht van eerste op tweede kerstdag is er brand uitgebroken in een garage naast een woning aan het Slik in Delfzijl. Op dat moment waren de bewoners thuis, maar het is niet bekend of ze de brand hebben opgemerkt of dat ze werden gewekt door de rookmelders die afgingen. De brandweer was snel ter plaatse. Brandweerlieden openden de garagedeur de brand bleek echt al uit. In de garage stond een e-bike waarvan de batterij vlam had gevat. Gelukkig bleef de brand beperkt tot alleen de e-bike, maar zowel de garage als de woning liepen rookschade op. Na het blussen heeft de brandweer de garage geventileerd. Stichting Salvage zal ter plaatse komen voor de verdere afhandeling van de schade.	nacht	onbekend
26-12-2023	Rijnsburg	kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	Aan het Willem Alexanderplantsoen in Rijnsburg is op tweede kerstdag even na vier uur brand ontstaan in een woning. Volgens de brandweer is kortsluiting ontstaan in de keuken. De brandweer van Rijnsburg en Leiden zijn met spoed ter plaatse gegaan. Er is opgeschaald naar middelbrand. Even later bleek kortsluiting ontstaan in de koelkast. 'De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Voor de zekerheid worden naastgelegen woningen ook gemeten of gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen', aldus de brandweer. De brandweer laat weten dat alle bewoners veilig buiten staan.	middag	n.v.t.
26-12-2023	West-Terschelling	onbekend	wasdroger	brand	hotel	x ≥ 2R	Op dinsdagochtend tweede kerstdag rond zeven uur brak er brand uit in de wasserij van hotel Westcord aan de Burgemeester van Heusdenweg. Vanwege de rookontwikkeling werd het hotel ontruimd. Rond half acht kon het sein brandmeester worden gegeven en werd overgegaan op nacontrole. Een aantal personen is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld vanwege het inademen van rook. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig te zijn. Rond negen uur konden alle gasten weer terug naar hun hotelkamer. De rook bleek niet in de hotelkamers te hebben gestaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een wasdroger in de wasserij. De wasserij liep flinke schade op.	ochtend	n.v.t.
26-12-2023	Zwolle	onbekend	noodstroomaggregaat	brand	parkeergarage	0G	De parkeergarage Q-Park Zwolle Centrum is gesloten na een brand. Dinsdagavond vatte rond half acht een noodstroomaggregaat vlam. Hoewel uitrijden nog wel mogelijk is, kun je de garage niet in. Het is nog niet bekend hoe lang de garage gesloten blijft, laat woordvoerder Babette Vanom van Q-Park weten. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er wel uit rijden. De brand ontstond in een noodstroomaggregaat dat in een afgesloten ruimte staat. Hierdoor heeft de brand zich niet verder kunnen verspreiden en is er geen schade aan	avond	n.v.t.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							auto's. Ook is er geen rook- of roetschade. De brandweer heeft dinsdag ventilatoren ingezet om de rook uit de garage te blazen.		
27-12-2023	Nijmegen	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Vanavond werd de brandweer omstreeks 22.30 uur gealarmeerd voor een brand in een appartement aan de IJsvogelpassage. De bewoner zag rook uit zijn wasdroger komen en alarmeerde de brandweer. Daarna is snel de stekker uit het stopcontact getrokken. De politie was snel ter plaatse en zorgde voor een snelle doorgang voor de brandweer. De brandweer keek de wasdroger na en heeft deze naar buiten gebracht. Door het snelle handelen van de bewoner is erger voorkomen. Eerder dit jaar maakte de brandweer bekend dat van alle elektrische apparaten in huis, de wasdroger het vaakst brand veroorzaakt. Dat komt door het stof en de warmte die tijdens het drogen vrijkomt.	avond	n.v.t.
27-12-2023	Zwanenburg	onbekend	fietsaccu	brand	woning	1R	De hulpdiensten zijn woensdagochtend in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een woning in Zwanenburg. Rond negen uur vloog er een accu van een fiets in de brand aan de Banne. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. De brandende accu is in een met water gevulde rolemmer gegooid om te kunnen doven. Ook een kleed waar de accu op lag is naar buiten gebracht. Met een grote overdrukventilator is de rook uit de woning geblazen. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse in verband met rookinhalatie. Het is nog onbekend of er, na controle, mensen mee naar het ziekenhuis hoefden.	ochtend	onbekend
28-12-2023	Gouda	kortsluiting	lift	brand	winkelcentrum	0G	De brandweer heeft donderdagmiddag rond 17u00 een onderzoek gedaan naar de rookontwikkeling in de lift/brandgang in Winkelcentrum Bloemendaal. De politie en brandweer was met meerdere eenheden aanwezig. De brandweer schaalde al snel op naar het sein 'middelbrand'. Na drie kwartier werd het sein 'brandmeester' gegeven en mocht iedereen weer naar binnen. De rookontwikkeling ontstond donderdagmiddag om 17u00 in de lift/brandgang van een van de wandelgangen van het winkelcentrum, tegenover de Jumbo. Het alarm bracht meerdere eenheden van de brandweer en van de politie op de been en naar Winkelcentrum Bloemendaal. Het winkelende publiek en het personeel van sommige winkels werd door de politie op afstand gehouden en naar buiten gedirigeerd. Uit onderzoek bleek, dat de rookontwikkeling is veroorzaakt door kortsluiting. Hierdoor hadden de kabels van een al defecte lift vlam gevat. "We hebben moeten zoeken in de liftschacht en uiteindelijk de oorzaak gevonden. We moeten behoorlijk slopen en konden daarna deze brand uitmaken", aldus een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte gewond.	middag	n.v.t.
28-12-2023	Hellevoetsluis	vermoedelijk kortsluiting	elektrische scootmobiel	brand	schuur	0G	Donderdagmiddag om 12.42 uur rukte de brandweer uit naar de Esdoornlaan in Hellevoetsluis voor een melding van een brand in een afgesloten schuur. Ter plaatse bleek dat de daarin geparkeerde scootmobiel in brand stond. De brandweer moest de schuurdeur forceren om de brand te kunnen blussen en de scootmobiel eruit te halen. De scootmobiel moet helaas als verloren worden beschouwd. De SIV was als eerste ter plaatse. Zowel het brandweerkorps uit Hellevoetsluis als uit Oudenhorn kwamen ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting.	middag	onbekend
28-12-2023	Hoofddorp	onbekend	elektrische auto	brand	laadstation	0G	Bij een tankstation aan de Changing Lane in Hoofddorp is donderdagmiddag een Tesla in brand gevlogen. De wagen stond op dat moment aan de snellader. De toegesnelde brandweer heeft de wagen geblust met een poederblusser en na controle veiliggesteld. De auto is daarna door de bergingsdienst afgevoerd.	middag	ja
28-12-2023	Hoogkarspel	onbekend	magnetron	brand	woonzorgcentrum	0G	Donderdagmiddag omstreeks 16.00 uur is er brand ontstaan in een magnetron in een woning in woonzorgcentrum Het Noorderlandhuis aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel. Acht woningen werden ontruimd door de hulpdiensten. Hulpdiensten massaal ingezet Brandweerkorpsen van Westwoud, Wervershoof, Enkhuzen en Hem-Venhuizen kwamen ter plaatse. Daarnaast kwam er ook enkele ambulances en politie-eenheden ter plekke bij de brandmelding. Snel onder controle De kleine brand was al snel onder controle. Niemand raakten gewond bij de brand. Wel moest een medewerker naar de huisarts vanwege inademen rook. Nadat de hulpdiensten het pand geventileerd hadden, konden de bewoners weer terug naar hun woningen.	middag	n.v.t.
28-12-2023	Oisterwijk	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	appartement	1RZ	Donderdag rond 15.00 uur is een bewoner van de Boxtelsebaan in Oisterwijk onwel geraakt van gesmolten plastic. De Brandweer op ter plaatse geroepen voor nacontrole in een locatie voor kamerverhuur aan de Boxtelsebaan in Oisterwijk. Een bewoner had kort daarvoor een elektrische kookplaat aan laten staan, met als gevolg een drooggekookt pannetje en een gesmolten plastic fles. De politie kwam als eerste ter plaatse en trof de bewoner verminderd aanspreekbaar aan. Deze is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Brandweer Oisterwijk heeft de woning geventileerd en gemeten op CO. Hierna zijn zij terug gekeerd naar de post.	middag	n.v.t.
29-12-2023	Berghem	onbekend	elektrische auto	brand	parkeerplaats	0G	Een hybride auto vatte afgelopen nacht vlam aan de straat Paardenbloem in Berghem. De Volkswagen Golf GTE was aangesloten op een openbare laadpaal van beheerder Vattenfall. De brand werd rond halfdrie 's nachts ontdekt en bij de brandweer gemeld. Die was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto	nacht	ja

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel	Ladende accu
							verloren ging. Het blussen van de hybride Golf was een pittige klus. Het batterijpakket van de auto begon telkens opnieuw te ontbranden.		
29-12-2023	Hoorn	onbekend	elektronisch apparaat	brand	loods	OG	Er heeft vrijdagavond brand gewoed bij de vestiging van Bo-rent in een loods aan de Kernweg in Hoorn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brand rond 20.00 uur onder controle was. De brandweer kwam met vier tankautosputten en een hoogwerker ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Volgens de woordvoerder waren er meerdere indicatoren om op te schalen. „Zoals de flinke rookontwikkeling en omdat het om een bedrijfsverzamelgebouw gaat. Binnen heeft hoogstwaarschijnlijk een klein elektronisch apparaat vlam gevat, dit heeft zeer veel rookschade veroorzaakt." Er hangt nog wel veel rook in het pand, dat geventileerd wordt door de brandweer. Weg is voorlopig nog afgesloten.	avond	n.v.t.
29-12-2023	Klundert	oververhitting	accu	brand	bedrijfspan	OG	De brand bij transportbedrijf DSV aan de Logistic Boulevard in Klundert ontstond vrijdagmorgen bij de accu-opladers waarop hef- en reachtrucks zijn aangesloten. Een medewerker ontdekte rond negen uur de brand en sloeg meteen alarm. Alle mensen die op het moment dat de brand begon binnen waren, konden het pand veilig verlaten. De ontruiming van de bedrijfshal verliep rustig. „Gelukkig is er niemand gewond geraakt en deed de sprinklerinstallatie meteen haar werk“, aldus DSV-woordvoerder Erwin Peeters. Behalve de twee tankautosputten van de brandweer en een ambulance uit voorzorg was ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen ter plaatse. Er vielen geen gewonden. Eén medewerker die last had van ingeademde rook werd nagekeken. De oververhitte accu's voor de heftrucks stonden op een pallet. De brandweer besloot de pallet - toen de brand rond half elf onder controle was - naar buiten te slepen. Hier werden de accu's ondergedompeld, waarmee verder brandgevaar kon worden voorkomen.	ochtend	onbekend
29-12-2023	Oisterwijk	onbekend	meterkast	brand	AZC	OG	Juni dit jaar ging het mis; deze vrijdagmiddag gebeurde het weer; brand in een meterkast op het AZC in Oisterwijk. Brandweer en politie spoeden zich naar het AZC in Oisterwijk. Een ramp is voorkomen, want brand in de oude houten gebouwen zou snel om zich heen kunnen grijpen. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de brand was al geblust. Bewoners en medewerkers van het COA hadden dit geblust middels schuimblussers. In samenwerking met het COA heeft de brandweer de woning spanningsloos gemaakt. Monteurs van het COA gaan ermee aan de slag om alles weer te herstellen.	middag	n.v.t.
30-12-2023	Schijndel	menselijk handelen	magnetron	rook	seniorencomplex	OG	Een worstenbroodje heeft voor wat problemen gezorgd in een seniorencomplex in Schijndel. Een van de appartementen stond vrijdagavond vol rook. De rook kwam van een verbrand worstenbroodje dat in een magnetron werd opgewarmd. Het gebeurde in seniorencomplex Bekkershof aan de Mgr. Bekkersstraat. Toen de brandweer daar aankwam, was de rookmelder nog volop aan het loeien. Op dat moment stonden volgens een wijkagente zowel het huis als de gang vol rook. De brandweer had de situatie snel onder controle, zette de magnetron buiten en ventileerde het huis. De bewoner raakte niet gewond, maar denkt volgende keer wel twee keer na voordat er weer een worstenbroodje in de magnetron wordt opgewarmd.	avond	n.v.t.
31-12-2023	Noordwijkerhout	kortsluiting	kassa	onbekend	tankstation	OG	Het tankstation Esso aan de 's Gravendamseweg N443 in Noordwijkerhout is zondagmiddag afgesloten geweest na een kortsluiting in de kassa van het tankstation. Inmiddels is het tankstation weer open. Er werd een knetterend geluid waargenomen door de pompbedienster. Door de kortsluiting lag het systeem eruit waardoor tanken niet mogelijk was. Niemand is gewond geraakt.	middag	n.v.t.
31-12-2023	Olst	kortsluiting	koelkast	brand	woning	OG	De brandweer van Olst werd zondagochtend rond 08.30 uur gealarmeerd voor een keukenbrand in een duplexwoning aan de Kortricklaan in Olst. De bewoner van de woning was niet thuis toen er door kortsluiting brand uitbrak in een koelkast. De brandweer was zeer snel ter plaatse en bij aankomst waren er zwarte rook en vlammen te zien. De brandweer schaalde vrij snel op naar middelbrand, waardoor ook de blusploeg en de waterwagen van de brandweer Wijhe werden opgeroepen. Die laatste waren echter ter plaatse niet meer nodig, omdat de blusploeg van Olst de brand al snel onder controle had. Door de brand is er schade ontstaan aan het appartement, het gaat daarbij grotendeels om rook- en roetschade. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.	ochtend	n.v.t.
31-12-2023	Uden	onbekend	oplader	brand	schuur	OG	Een schuur naast een woonhuis aan de Nistelrodeseweg in Uden is zondagochtend volledig uitgebrand. De vlammen sloegen daarbij metershoog tegen de woning omhoog. Door de hitte sneuvelde een raam aan de zijkant van de woning. Daardoor heeft het huis aan de binnen- en buitenkant ook schade opgelopen. De brand zou zijn veroorzaakt door een elektrische oplader onder de overkapping die vlam had gevat. Vanwege de bluswerkzaamheden werd de Nistelrodeseweg aan beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer.	ochtend	onbekend

